OBSAH

Tabulka č. 1 - OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE (O) strana 2
Tabulka č. 2 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (K) strana 5
Tabulka č. 3 - OSTATNÍ (X) strana 7



Digitálně podepsal
Ing. Jiří Novák
Datum: 2026.02.19
17:21:53 +01'00'

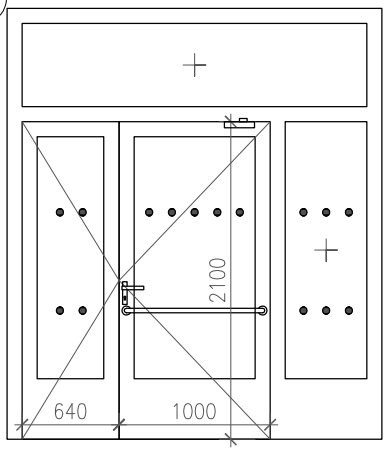
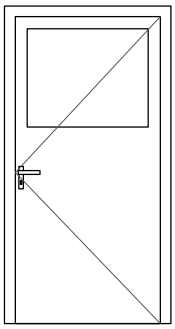
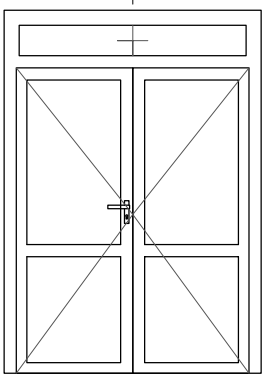
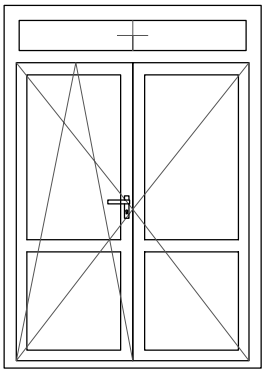

ZODP. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ NOVÁK		**Ing. Jiří Novák** **projektová činnost** NOVÁ VES V HORÁCH 104, 435 45 IČO: 05647100 e-mail: novakprojekty@seznam.cz
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
KRESLIL	ING. JIŘÍ NOVÁK		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: LEDVICE	KÚ: LEDVICE	
STAVEBNÍK: Město Ledvice, Mírová 422/42, 41772 Ledvice			FORMÁT: 8x A4 DATUM: 01/2026
Zateplení budovy Městského úřadu Ledvice, Mírová 422/42			STUPEŇ: PD PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÍSLO ZAKÁZKY: **051-1105**
D1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ **VÝPIS PSV**			ČÍSLO PARÉ: / MĚŘÍTKO: — / ČÍSLO VÝKRESU: **11**

Zateplení budovy Městského úřadu Ledvice,
Mírová 422/42





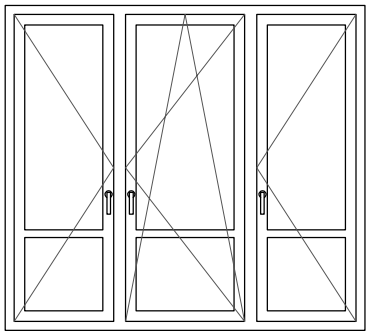
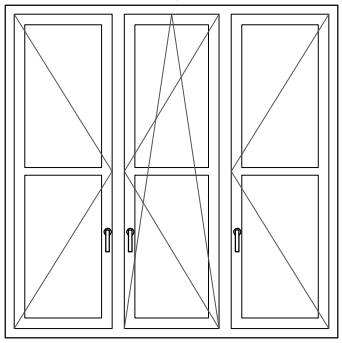
VÝPIS PSV

Tabulka č. 1 - OKNA (O)

O - OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE

označení, schéma z interiéru	popis	KS 1.NP	KS 2.NP
0 01 pohled z interiéru 	**Hliníkový** vstupní portál s dvoukřídlými dveřmi a bočním a horním světlíkem. Tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní P3A na vnitřním skle. Nízký hliníkový práh, spodní část dveří do výšky 400 mm plná. Horní a boční světlíky fixní. Aktivní křídlo levé, světlých rozměrů 1000x2100 mm, otevíravé směrem ven. Stavební otvor cca 2,48x2,85 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. U_D= 1,0 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. bezpečnostní kování 5–bodové s bezpečnostní cylindrickou vložkou, klika–klika ve výšce max. 1100 mm. Součástí bude: – paniková klika dle požadavků PBŘ – samozavírač aktivního křídla – kontrastní značky průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm v úrovni 1400–1600 mm a 800–900 mm – vodorovné nerezové madlo na obou stranách dveří ve výšce 800–900 mm Dveře NEBUDOU vybaveny stavěči otevřených dveřních křídel.	1	
0 02 pohled z interiéru 	Plastové vstupní dveře jednokřídlé. Dveřní křídlo pravé, otevíravé směrem dovnitř, s horní 1/3 prosklenou tepelně izolačním trojsklem s vnitřním bezpečnostním P3A a s transparentní neprůhlednou fólií. Stavební otvor cca 1,10x2,10 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. U_D= 1,0 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Bezpečnostní kování 5–bodové s bezpečnostní cylindrickou vložkou, klika–klika.	1	
0 03 pohled z interiéru 	Plastové vstupní dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem. Tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní P3A na vnitřním skle. Dveřní křídla s příčníkem ve výšce 900 mm, světlá výška 2000 mm, otevíravá směrem dovnitř. Aktivní křídlo bude určeno na stavbě. Horní světlík fixní. Stavební otvor cca 1,75x2,40 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. U_D= 1,0 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Kování vnitřní klika–vnější záslepka (včetně zaslepení zámku). Součástí bude interiérová horizontální žaluzie.	2	
0 04 pohled z interiéru 	Plastové balkonové dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem. Tepelně izolační trojsklo. Dveřní křídla s příčníkem ve výšce 900 mm, otevíravá směrem dovnitř. Aktivní křídlo bude určeno na stavbě. Horní světlík fixní. Stavební otvor cca 1,75x2,40 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. Uw= 1,0 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Součástí bude interiérová horizontální žaluzie.		2
0 05 pohled z interiéru 	Plastové okno dvoukřídlé. Tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní P2A na vnitřním skle. Jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé otevíravé (strany upřesnit na stavbě). Stavební otvor cca 1,35x1,50 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. U_w= 0,9 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Součástí bude: – vnitřní komůrkový parapet v bílé barvě šířky cca 280 mm – interiérová horizontální žaluzie	22	

O - OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE

označení, schéma z interiéru	popis	KS 1.NP	KS 2.NP
0/06 pohled z interiéru 	Plastové okno dvoukřídlé. Tepelně izolační trojsklo. Jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé otevíravé (strany upřesnit na stavbě). Stavební otvor cca 1,35x1,50 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. U_w= 0,9 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Součástí bude: – vnitřní komůrkový parapet v bílé barvě šířky cca 280 mm – interiérová horizontální žaluzie		22
0/07 pohled z interiéru 	Plastové okno dvoukřídlé. Tepelně izolační trojsklo. Jedno křídlo otevíravé a sklopné, druhé otevíravé (strany upřesnit na stavbě). Stavební otvor cca 1,50x1,50 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. U_w= 0,9 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Součástí bude: – vnitřní komůrkový parapet v bílé barvě šířky cca 280 mm – interiérová horizontální žaluzie		1
0/08 pohled z interiéru 	Plastové okno jednokřídlé. Tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní P2A na vnitřním skle. Křídlo otevíravé a sklopné (směr upřesnit na stavbě). Stavební otvor cca 0,60x0,90 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. U_w= 0,9 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Součástí bude: – transparentní neprůhledná fólie – (parapet bude vytvořen z keramického obkladu)	5	
0/09 pohled z interiéru 	Plastové okno jednokřídlé. Tepelně izolační trojsklo. Křídlo otevíravé a sklopné (směr upřesnit na stavbě). Stavební otvor cca 0,60x0,90 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. U_w= 0,9 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Součástí bude: – transparentní neprůhledná fólie – (parapet bude vytvořen z keramického obkladu)		5
0/10 pohled z interiéru 	Plastová sestava balkonových dveří a bočních světlíků. Tepelně izolační trojsklo. Dveřní křídlo světlé šířky 800 mm s příčníkem ve výšce 900 mm, otevíravé směrem dovnitř (strana otevírání bude upřesněna na stavbě). Boční světlíky otevíravé, s příčníkem ve výšce 900 mm. Stavební otvor cca 2,38x2,15 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. Uw= 1,0 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Součástí bude: – interiérová horizontální žaluzie – vnitřní komůrkový parapet v bílé barvě šířky cca 280 mm		1
0/11 pohled z interiéru 	Plastové okno trojkřídlé se svislými sloupky a s příčníky. Tepelně izolační trojsklo. Strany otevírání budou upřesněna na stavbě. Stavební otvor cca 2,20x2,20 m – přesně zaměřit na stavbě. Max. Uw= 0,9 W/m^{2}K. Barva rámu vnitřní i vnější bílá. Součástí bude: – interiérová horizontální žaluzie – vnitřní komůrkový parapet v bílé barvě šířky cca 280 mm		1

POZNÁMKA:


- Zasklení v 1.NP bude s vnitřním bezpečnostním zasklením – P2A u oken a P3A u dveří.
- Všechna a okna a vstupní dveře budou osazena včetně vnitřní parotěsné a vnější paropropustná těsnící pásky dle ČSN 73 0540–2
- Okna i vstupní dveře budou osazeny na vnější hranu zdiva.
- Součástí montáže všech oken a vstupních dveří bud zednické zapravení ostění, nadpraží a okolo parapetu.

Zateplení budovy Městského úřadu Ledvice,
Mírová 422/42

VÝPIS PSV

Tabulka č. 2 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (K)

K - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

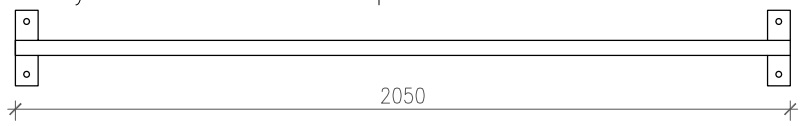
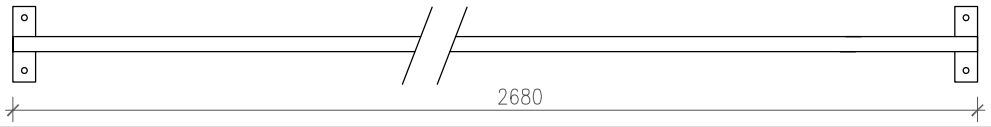
označení	popis	množství
K 01 	Závětrná lišta z TiZn tl. 0,7 mm. RŠ 333 mm.	26,7 m
K 02 	Okapnice z TiZn tl. 0,7 mm. RŠ 200 mm.	88,7 m
K 03	Podokapní půlkruhový dešťový žlab hliníkový v bílé barvě. RŠ 333 mm. Součástí budou háky, čela a kotlíky.	88,7 m
K 04	Kruhový dešťový svod hliníkový v bílé barvě. DN 100 mm. Součástí budou kolena, objímky a lapače střešních splavenin.	39,1 m
K 05	Kruhový dešťový svod hliníkový v bílé barvě. DN 120 mm. Součástí budou kolena, objímky a lapače střešních splavenin.	6,6 m
K 06	Krycí lišta z TiZn tl. 0,7 mm. RŠ 250 mm.	4,8 m
K 07	Přeplechování nepoužívaného komína. Půdorys komína cca 1,2x1,2 m. Plech TiZn tl. 0,7 mm celkem 2 tabule, spoj provést jako dvojitou stojatou drážku (falc).	1 ks
K 08	Oplechování římsy nad hlavním vstupem. TiZn tl. 0,7 mm. RŠ cca 650 mm, délka cca 3,5 m. 	1 ks
neznačeno	Okenní parapet z taženého hliníku tl. min. 1,6 mm v bílé barvě. Celková délka cca 0,60 m RŠ cca 260 mm. Součástí budou boční hliníkové krytky v bílé barvě.	10 ks
neznačeno	Okenní parapet z taženého hliníku tl. min. 1,6 mm v bílé barvě. Celková délka cca 1,35 m RŠ cca 260 mm. Součástí budou boční hliníkové krytky v bílé barvě.	44 ks
neznačeno	Okenní parapet z taženého hliníku tl. min. 1,6 mm v bílé barvě. Celková délka cca 1,50 m RŠ cca 260 mm. Součástí budou boční hliníkové krytky v bílé barvě.	1 ks
neznačeno	Okenní parapet z taženého hliníku tl. min. 1,6 mm v bílé barvě. Celková délka cca 1,75 m RŠ cca 260 mm. Součástí budou boční hliníkové krytky v bílé barvě.	3 ks
neznačeno	Okenní parapet z taženého hliníku tl. min. 1,6 mm v bílé barvě. Celková délka cca 2,20 m RŠ cca 260 mm. Součástí budou boční hliníkové krytky v bílé barvě.	1 ks
neznačeno	Okenní parapet z taženého hliníku tl. min. 1,6 mm v bílé barvě. Celková délka cca 2,38 m RŠ cca 260 mm. Součástí budou boční hliníkové krytky v bílé barvě.	1 ks
neznačeno	Kanalizační komínek pro ploché střechy pro napojení asfaltového pásu. DN 150.	4 ks
neznačeno	Potrubní a kabelová průchodka pro ploché střechy pro napojení asfaltového pásu.	5 ks
neznačeno	Fasádní větrací mřížka s pevnými lamelami. Plechová v bílé barvě.	2 ks

Zateplení budovy Městského úřadu Ledvice,
Mírová 422/42

VÝPIS PSV

Tabulka č. 3 - OSTATNÍ (X)

OSTATNÍ (X)

označení	popis	množství
X 01	Zábradlí francouzských oken. Šířka oken cca 1,75 m. Nerezové potrubí cca 40x3 mm s krajními kotvícími plechy pro ukotvení do stěny. Celková hmotnost cca 7 kg. Kotvení 4 ks chemických kotev. Uchycení ve výšce cca 50 a 90 cm nad podlahou. 	6 ks
X 02	Zábradlí francouzských oken. Šířka oken cca 2,38 m. Nerezové potrubí cca 40x3 mm s krajními kotvícími plechy pro ukotvení do stěny. Celková hmotnost cca 9 kg. Kotvení 4 ks chemických kotev. Uchycení ve výšce cca 60 a 90 cm nad podlahou. 	2 ks
X 03	Vchodová stříška. 4mm akrylové sklo čiré a práškově lakované hliníkové profily stříbrné. Rozměry cca 160x87 cm. Integrovaný dešťový okap. Včetně sady pro uchycení skrze zateplovací systém.	1 ks
X 04	Hliníkové exteriérové schodišťové madlo. Průměr potrubí 40 mm, celková délka cca 3 m. Včetně úchytů do zdiva skrze zateplovací systém.	1 ks
X 05	Nový prodloužený stojan pro uchycení stávající sirény na střeše objektu. Ocelové kruhové potrubí s kotevní základnou uchycenou do betonových střešních panelů. Nátěr vícevrstvým antikorozním systémem. Prostup hydroizolací opatřit systémovou těsnící průchodkou.	1 ks
neznačeno	Vstupní čistící rohož vnější zapuštěná. Hliníkový rošt s gumovými kartáčovými pásky. Nerezový rám pro zapuštění do zpevněné plochy. Rozměry 110x70 cm.	1 ks
neznačeno	Revizní fasádní dvířka do zateplení, pantová, zavírání na kličku. Rozměry 400x400 mm. Hliníkový rám s výplní cementovláknitou deskou pro natažení tenkovrstvé omítky.	1 ks
neznačeno	Revizní fasádní dvířka do zateplení, pantová, zavírání na kličku. Rozměry 700x700 mm. Hliníkový rám s výplní cementovláknitou deskou pro natažení tenkovrstvé omítky.	2 ks
neznačeno	Sada podpěr pro uchycení vnější části kliamtizace na fasádu. Včetně kotvení do zdiva skrze zateplovací systém.	1 ks
neznačeno	Poštovní schránka min. rozměrů 240x320x60 mm.	1 ks
neznačeno	Fasádní tabulka čísla popisného / orientačního. Včetně montáže do zateplovacího sytému.	2 ks
neznačeno	Uchycení původní plastové tabulky do zateplovacího systému. Rozměry tabulky cca 50x30 cm.	1 ks
neznačeno	Přesazení stávajícího tlačítka zvonku pro vozíčkáře na zateplovací systém. Včetně tepelně izolační montážní desky do zateplovacího systému a prodloužení přívodního kabelu.	1 ks