


TABULKA ZMĚN

B			
A			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum


 ELEPRO s.r.o. Bělohorská 1128 580 01 Havlíčkův Brod E-mail: elepro@elepro.cz www.elepro.cz		vypracoval:	Vít Zvolánek
		zodp. projektant:	Martin Beránek
investor:	Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod	zakázkové číslo:	13032
stavba:	Oprava veřejného osvětlení ulice Na Výšině, Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod	datum:	06/2013
		formát:	3A4
		měřítko:	-
objekt:	IO - Veřejné osvětlení	druh dokumentace:	DUR+DSP
část:	D.1.4 Elektroinstalace silnoproud	část dokumentace:	D.1.4
výkres:	Řezy kabelovou trasou	číslo výkresu:	03
Tento dokument je duševním vlastnictvím. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákoníku a nesmí být bez písemného souhlasu ELEPRO s.r.o. předán třetí osobě, nebo jinak zneužit.			

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti kabely do 1kV (VO) v cm.


kabely do 1kV/
Plynovod

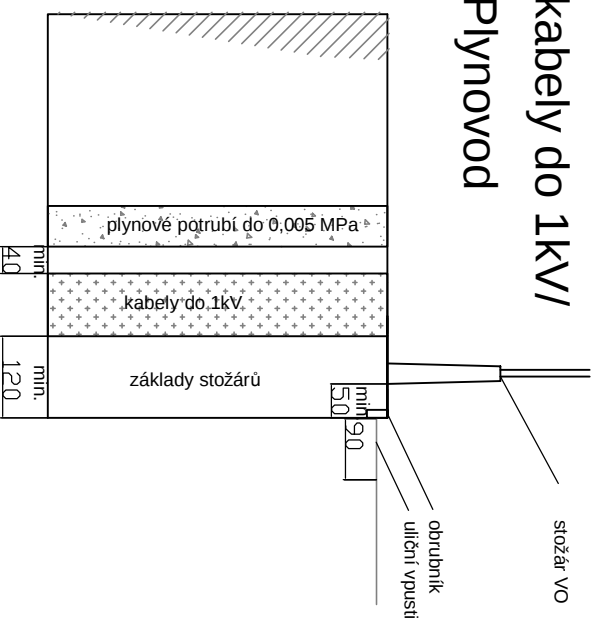


kabely do 1kV/
Tepelné vedení

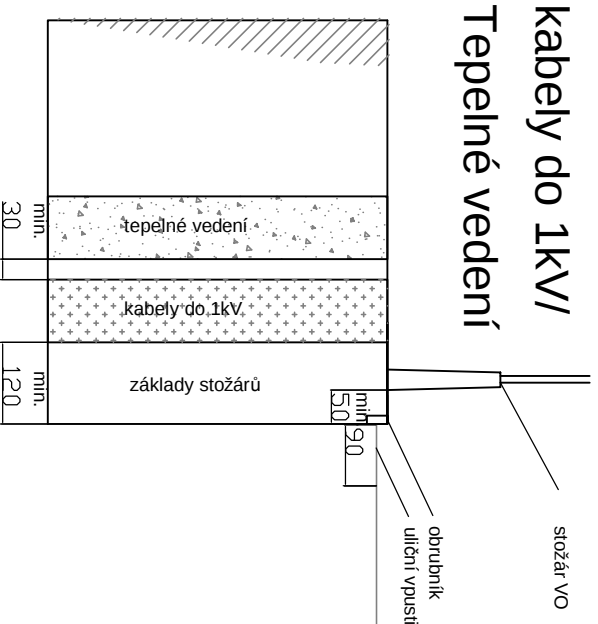


kabely do 1kV/
Sdělovací vedení

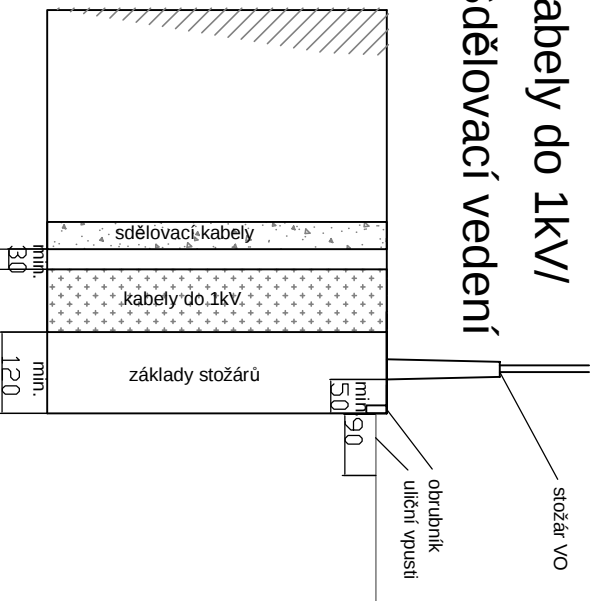

kabely do 1kV/
Stokové sítě,
Kanal. přípojky

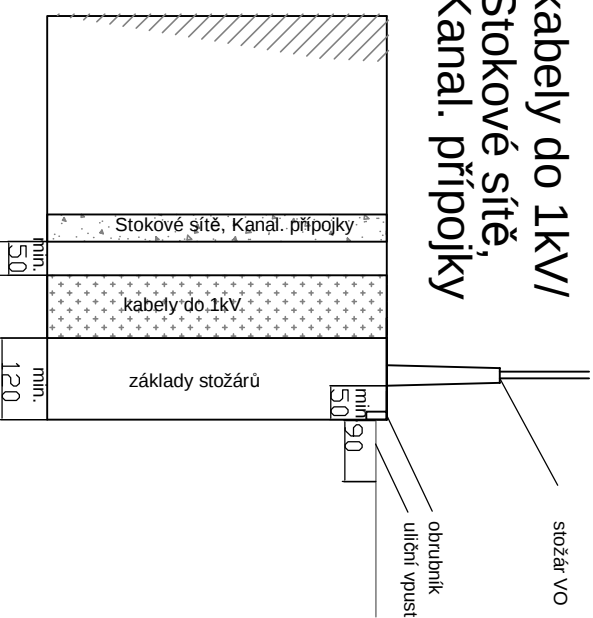


kabely do 1kV/
Vodovodní potrubí

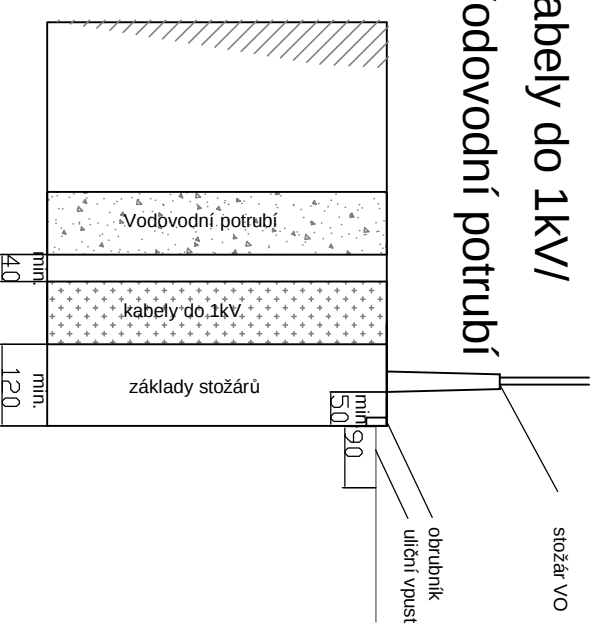


Nejmenší dovolené krytí kabely do 1kV (VO) v mm.

Výkop v dlážděném chodníku

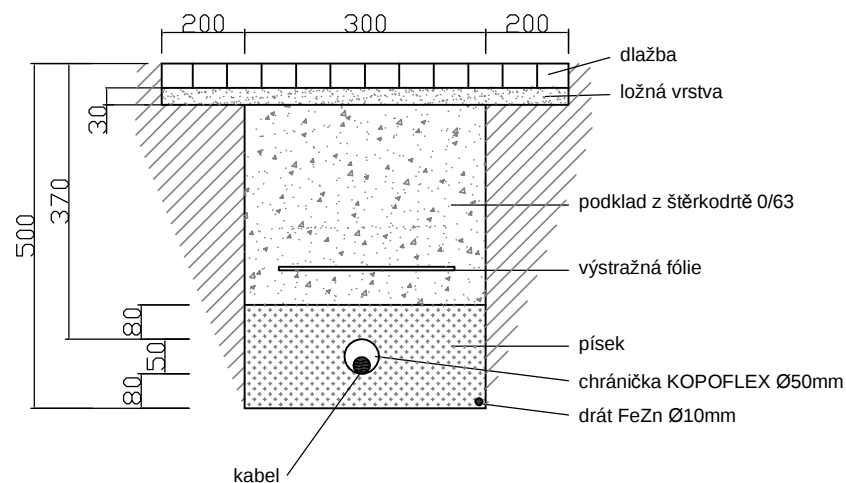

Výkop v živičném chodníku

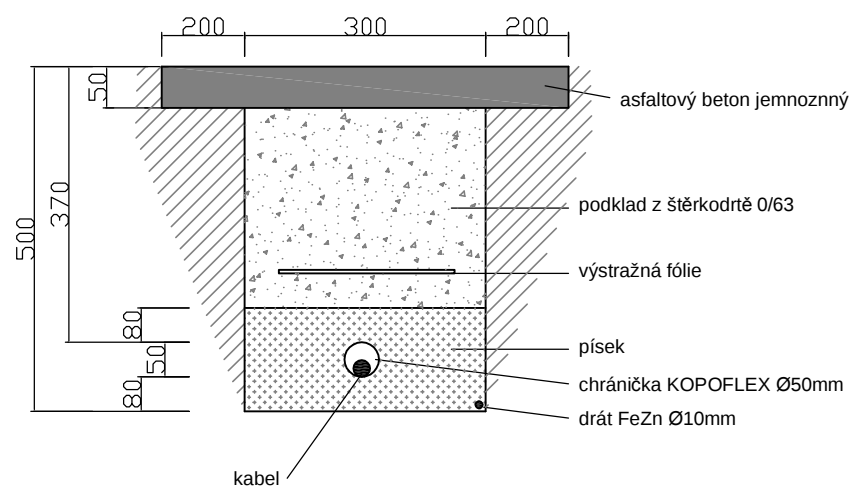

Výkop ve volném terénu (zeleni)

