

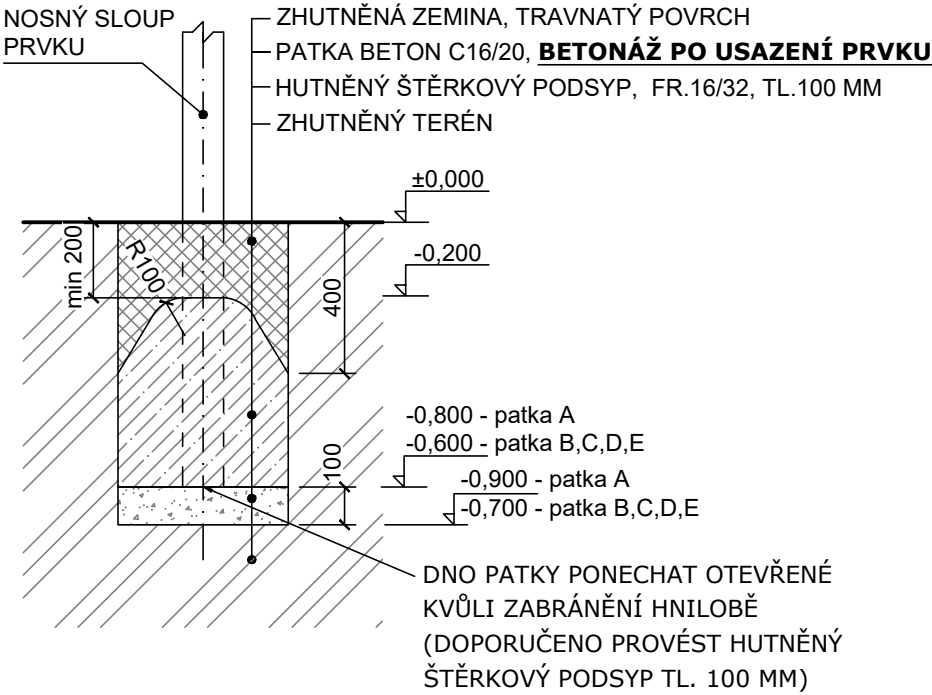
SEZNAM VÝKRESŮ SO-06.4-PRVKY	
ID	JMÉNO VÝKRESU
01	13-VĚŽIČKA SE SKLUZAVKOU
02	14-PRUŽINOVÉ HOUPADLO - MOUCHA
03	15-LOŽKA NA PRUŽINÁCH
04	16-BALANČNÍ DRÁHA
05	17-MOST DŘEVĚNÝ
06	18-DŘEVĚNÁ BOUDIČKA
07	19-HOUPAČKA
08	20-SKUPINOVÁ HOUPAČKA
09	21-VODNÍ KOLO - ATYP
10	22-ZVONICE
11	23-LUPA
12	25-NASLOUCHADLO
13	26-LANOVÁ VERTIKÁLNÍ PAVUČINA

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: B.p.v. (PODKLADEM STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ)

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazené požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazené (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. JAKUB DUCHÁČ 	PROJEKTSTUDIO® PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230 / 29a, 708 00 Ostrava tel.: +420 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www.PROJEKTSTUDIO.cz
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU -	VYPRACOVAL ING. JAKUB DUCHÁČ 	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT -	KONTROLOVAL ING. ARCH. DAVID KOTEK	
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI PD ING. JAKUB DUCHÁČ Mírové náměstí 519/3d, 703 00 Ostrava tel.: +420 725 385 972 e-mail: ps.duchac@gmail.com IČO: 21698104	
MÍSTO STAVBY K.Ú Místek [634824], parc.č. 3416, 3491/1, 3491/2, 3492/1, 3434/1, 3460/1, 3482/1			
NÁZEV STAVBY (DÍLO) VOLNOČASOVÝ AREÁL VE FRÝDKU-MÍSTKU		DATUM 05/2025 ZAKÁZKA č. PS_24_23 FORMÁT 1 x A4	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SOUPIS PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ SO-06.2		STUPEŇ PD DPS	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO	
DOKUMENT SOUPIS PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ SO-06.2		ČÍSLO DOKUMENTU D.1.1.2	

ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK



VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hl. -0,8 m (xx)
B - Ø 300 mm, hl. -0,6 m (2x)
C - 600 x 600 mm, hl. -0,6 m (3x)
D - 1200 x 1200 mm, hl. -0,6 m (1x)
E - 300 x 750 mm, hl. -0,6 m (1x)

Objem betonu min. xx m3, beton C16/20.

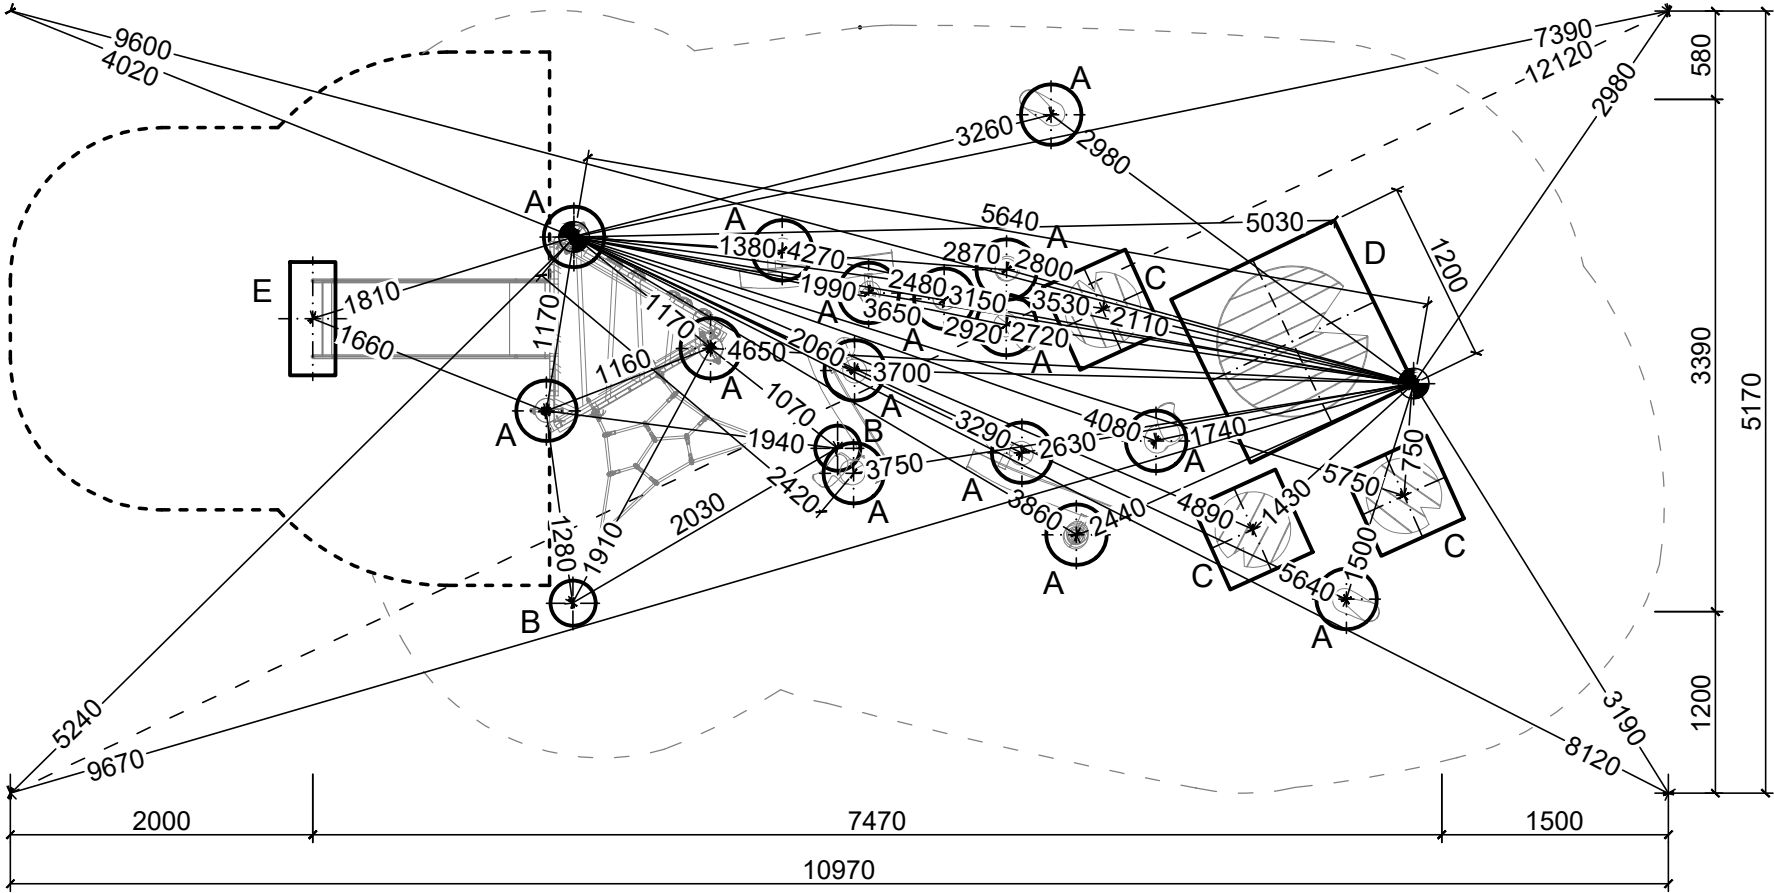
BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

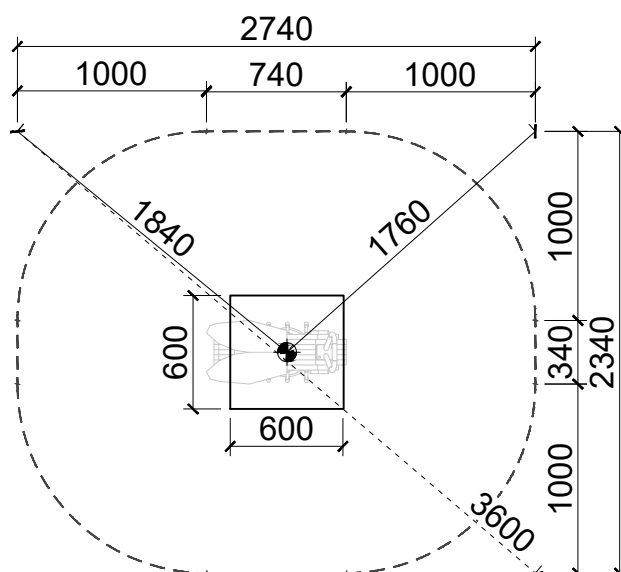
±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- — — hranice dopadové plochy herního prvku
- - - - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!



**ŘEZ PATKOU**

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

**VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU**

A - 0,6 x 0,6 m, hloubka -0,60 m; horní hrana -0,2 m (1x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,1 m³.**BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)**

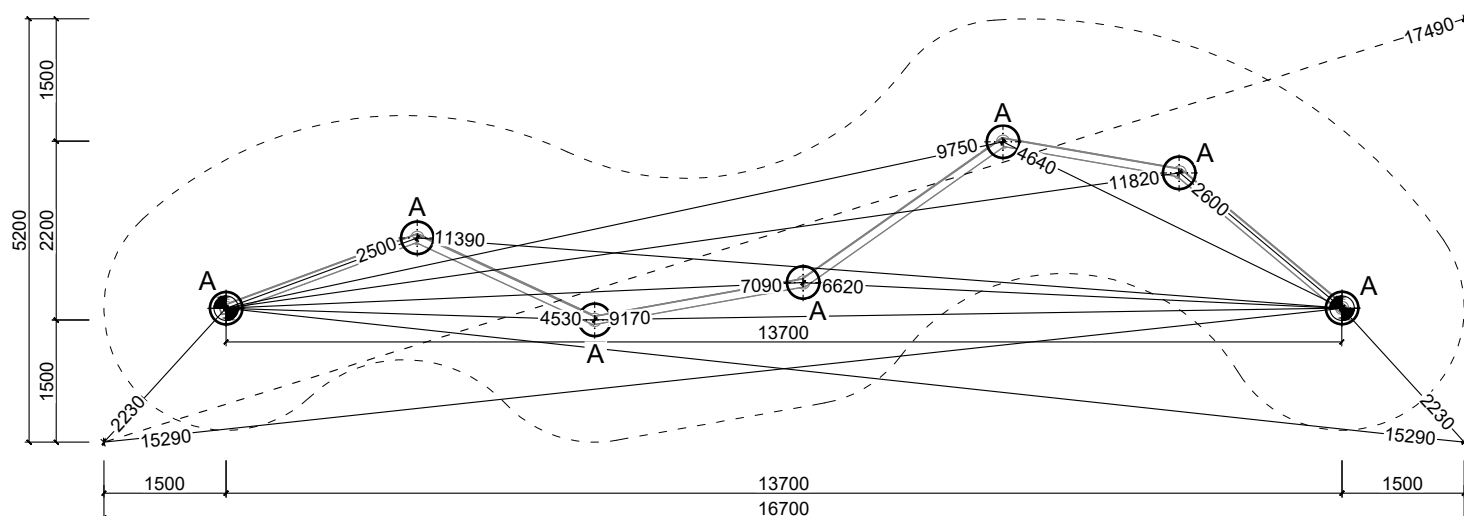
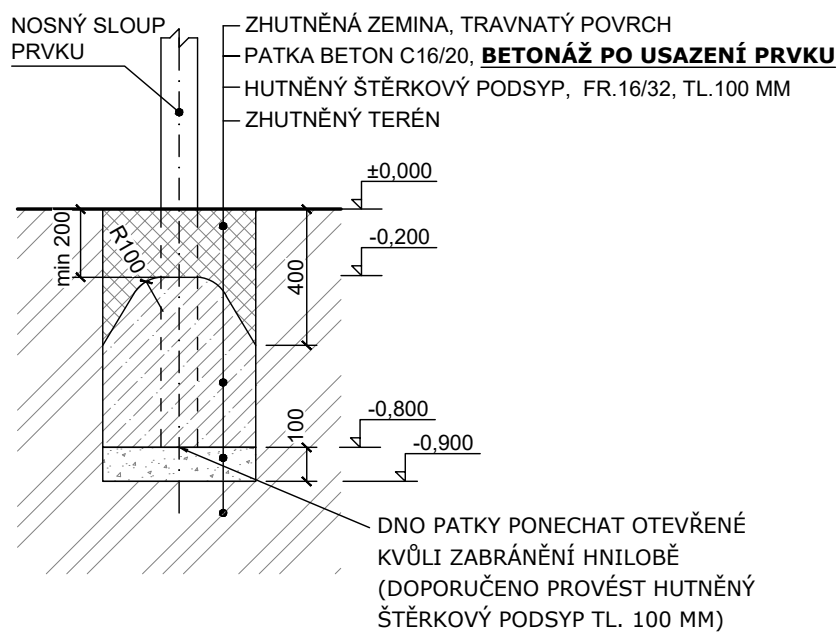
— — — hranice dopadové plochy herního prvku



vytyčovací bod

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁŇ NA E_{def2} min. 25 MPa



**ŘEZ PATKOU**POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK**VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY**

A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (7x)

Objem betonu min. 0,55 m³, beton C16/20.**BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

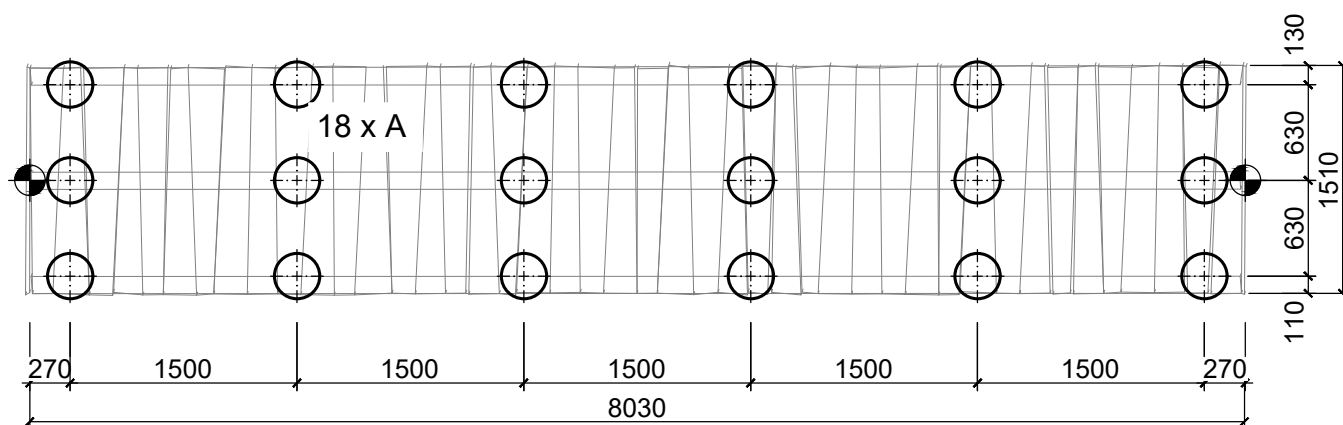
±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herní sestavy

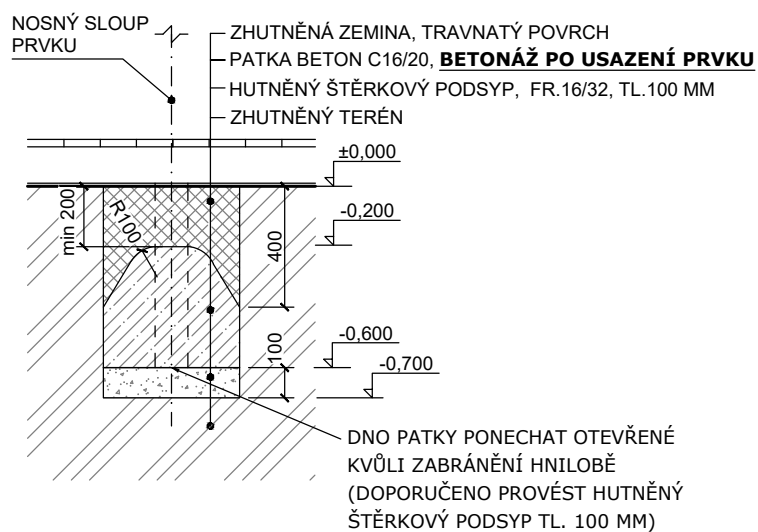


vytyčovací bod

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ NA E_{def2} min. 25 MPa

**ŘEZ PATKOU**

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

**VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY**

A - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (18x)

Objem betonu min. 0,5 m³, beton C16/20.**BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

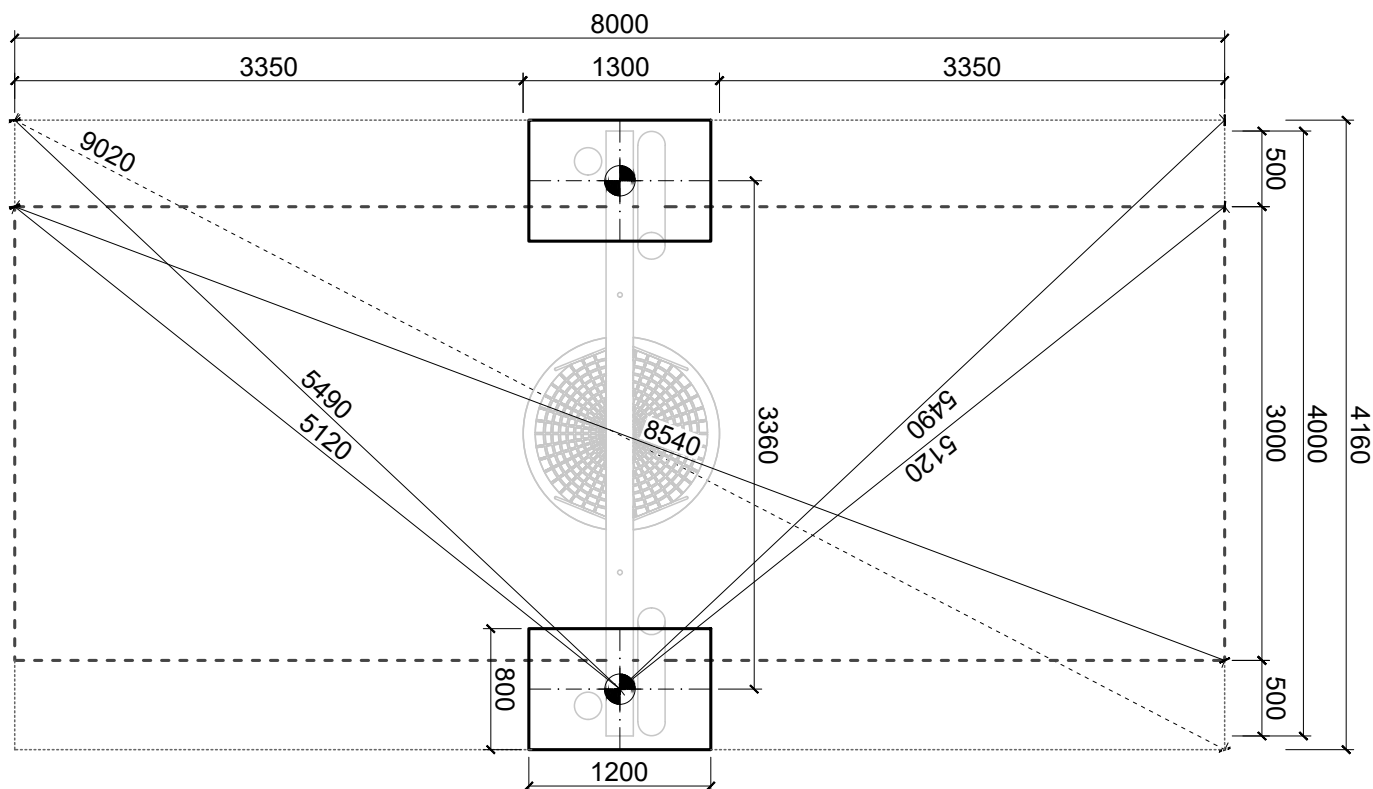
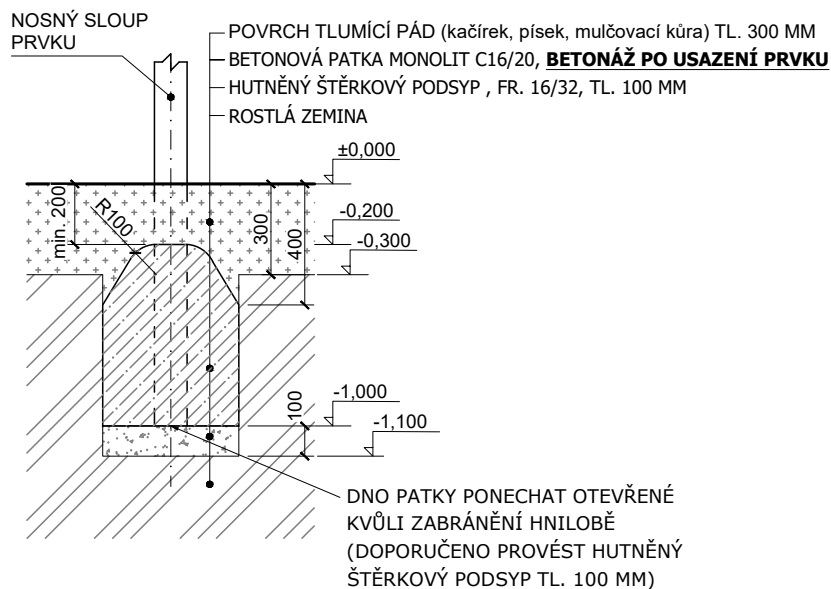
±0,000 = finální úroveň dopadové plochy



vytyčovací bod

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ NA E_{def2} min. 25 MPa



**ŘEZ PATKOU**POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM**VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY**

D - 1200x800 mm, hloubka -1,1 m (2x)

Objem betonu min. 1,5 m³, beton C16/20.**BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

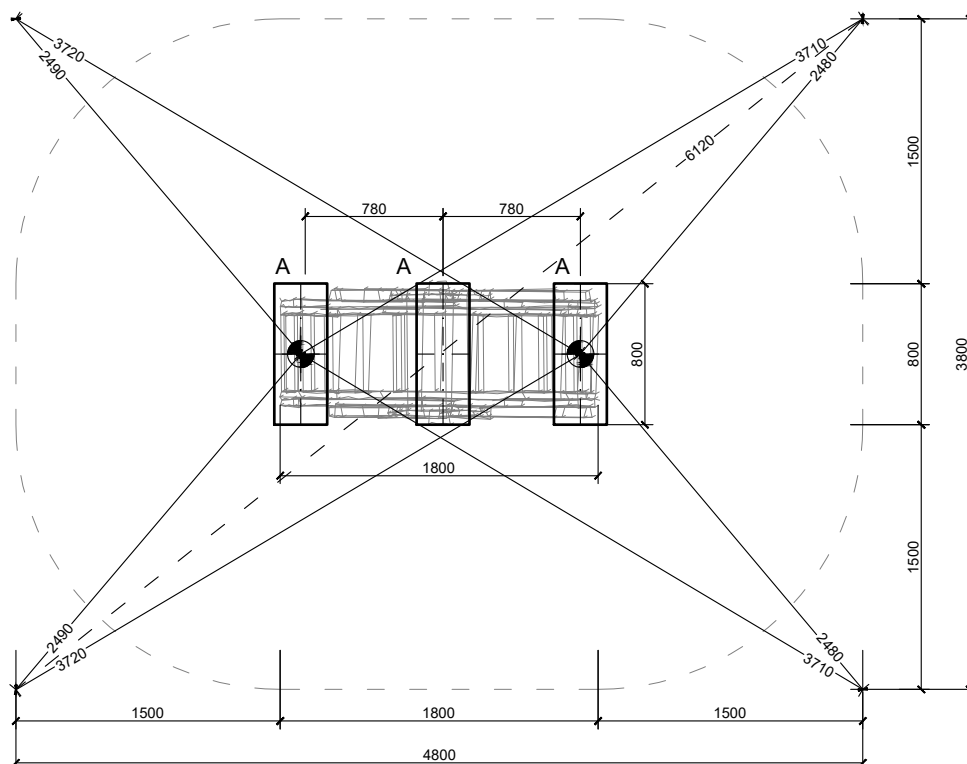
----- hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí**
se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



vytyčovací bod

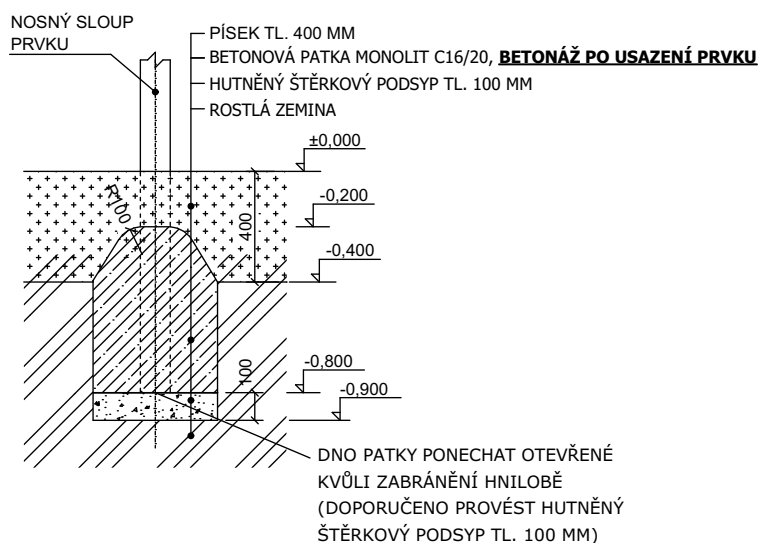
----- minimální prostor pro instalaci herního prvku

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ NA E_{def2} min. 25 MPa



ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - PÍSEK TL. 400 MM



VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - D 500 mm, hloubka -1,0 m (3x)

Objem betonu min. xx m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- hranice dopadové plochy herního prvku

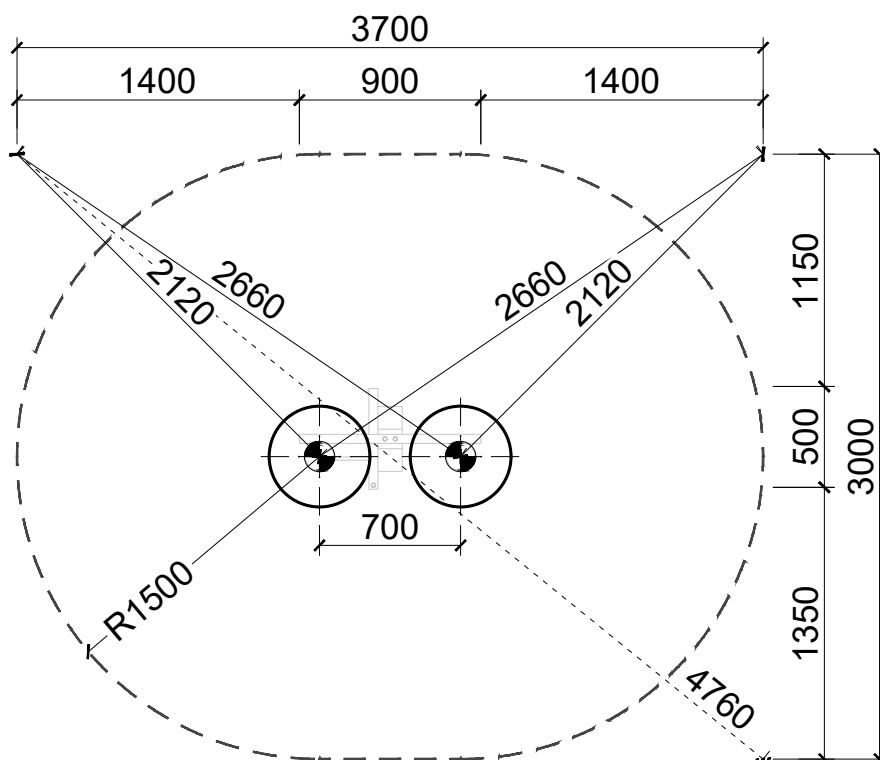
----- hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat
s hranicí dopadové plochy jiného prvku

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku

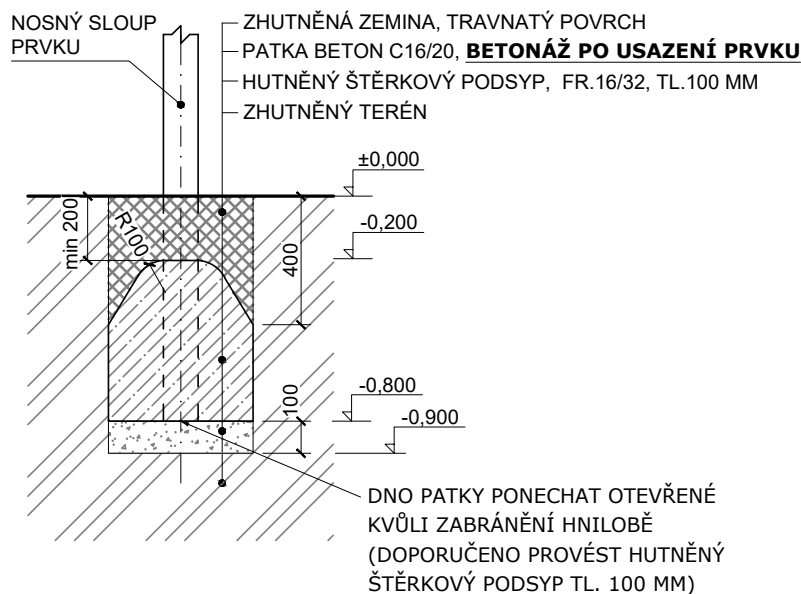


vytyčovací bod

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ NA E_{def2} min. 25 MPa

**ŘEZ PATKOU**

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

**VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY**

A - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,2 m³, beton C16/20.**BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**


±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — doporučený volný prostor

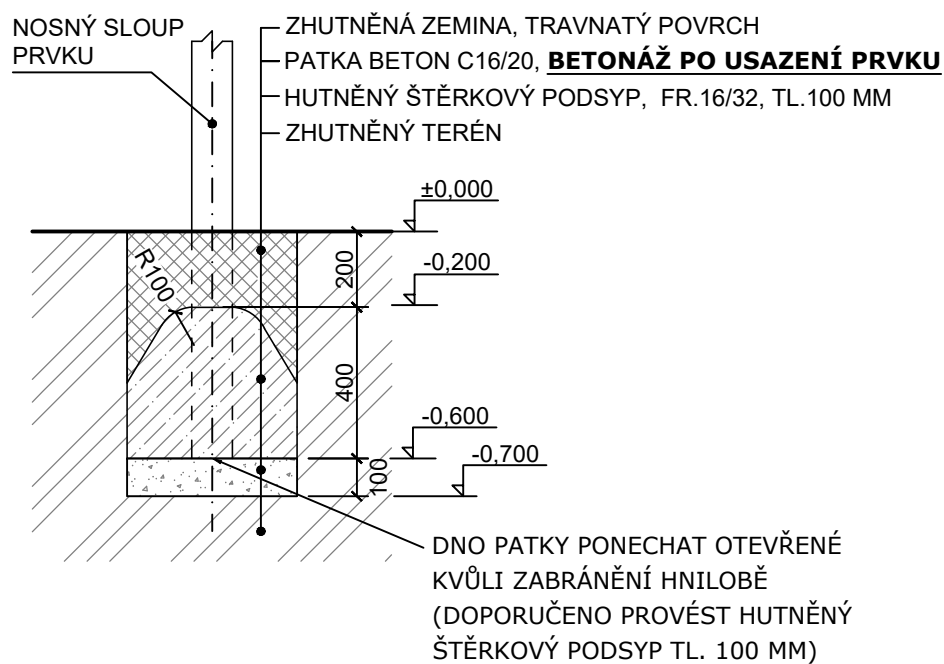


vytyčovací bod

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ NA E_{def2} min. 25 MPa

PŮDORYSŘEZ PATKOU

FINÁLNÍ POVRCH TERÉNU - TRÁVNÍK

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,7 m (2x)

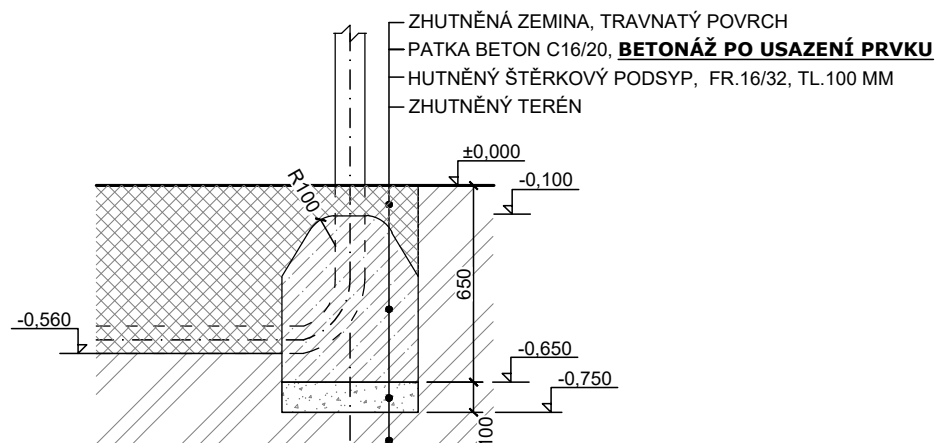
Objem betonu min. 0,05 m³, beton C16/20.**BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

ŘEZ PATKOUVÝKOPY PRO ZALOŽENÍ HERNÍHO PRVKU

A - 0,4 x 0,4 m, hloubka -0,75 m (2x), dno opatřit hutněným štěrkem tl. 100 mm, po instalaci sluchadel zabetonovat betonem C16/20

B - 0,3 x 8 m, hloubka -0,56 m, na dno uložit trubku kopoflex 90, po napojení sluchadel zasypat zeminou a zhutnit

Objem betonu min. 0,15 m³, beton C16/20.

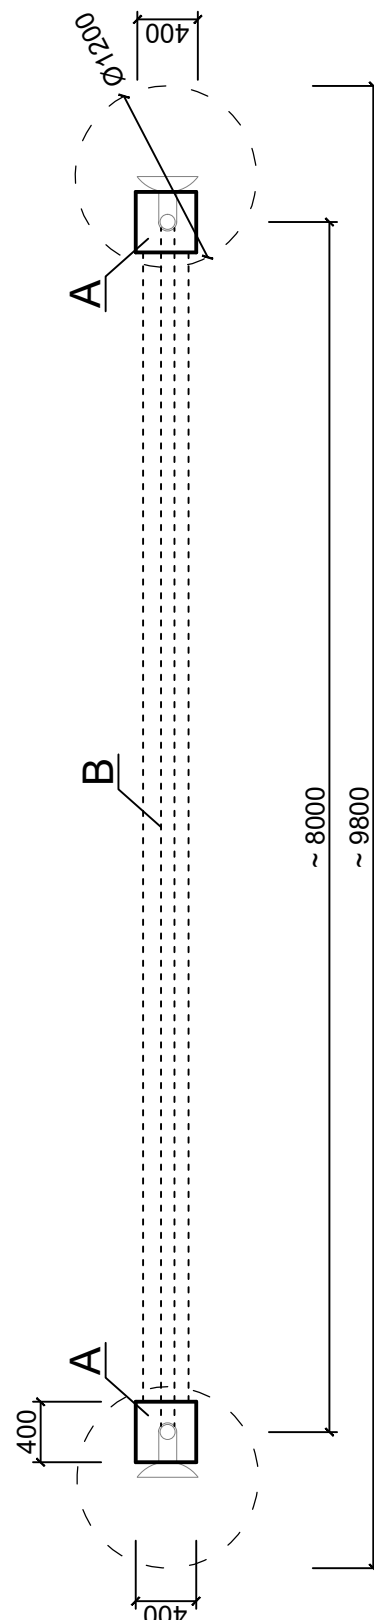
BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

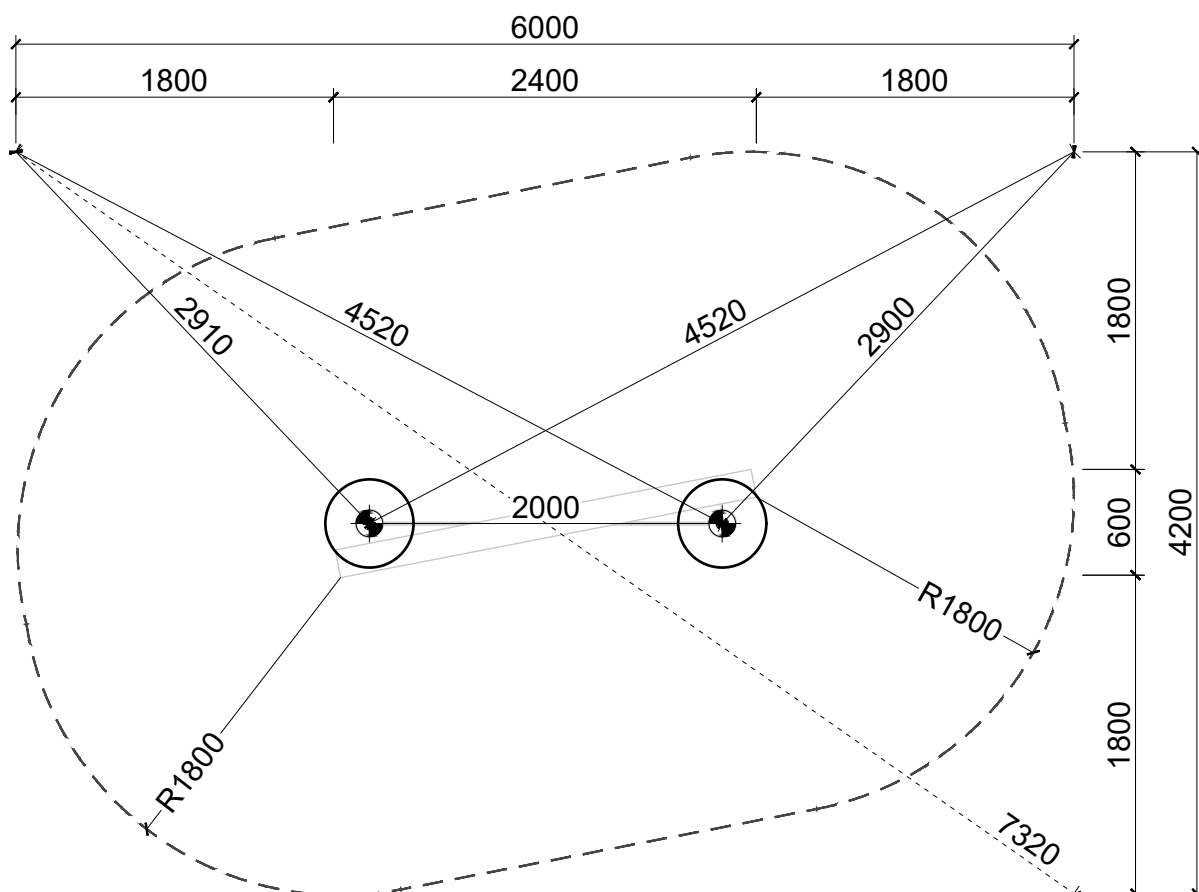
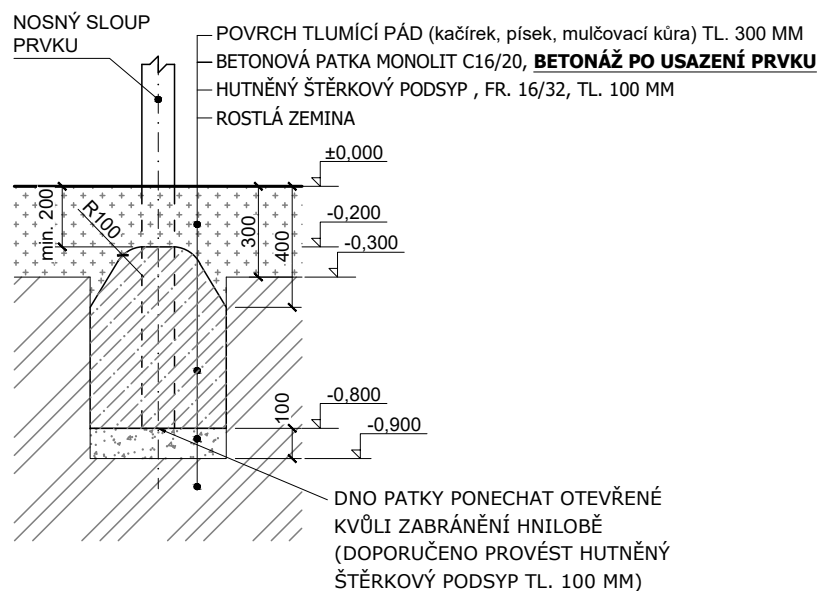
±0,000 = finální úroveň terénu

— — — prostor pro pohyb



vytyčovací bod



**ŘEZ PATKOU**POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,2 m³, beton C16/20.**BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herní sestavy



vytyčovací bod

HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ NA E_{def2} min. 25 MPa