


Stáv. přípojka

Vzdušné vedení ČEZ Distribuce+ VO

Vzdušná přípojka AlFe 25mm² pro obj. č.p.98
vyměnit za kabel 1-AES 4x16+16 RM/RM
(není součástí této dokumentace)



Bet. sloup distr. sítě ČEZ
EPV 10,5/20

HDS (stávající)
na objektu č.98
přemístit na stožár

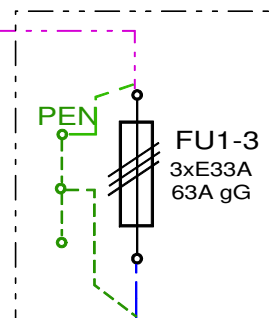


HDV CYKY 4x16mm² P.O.

ER (nový na fasádě objektu č.p.98)
Fakturační měření

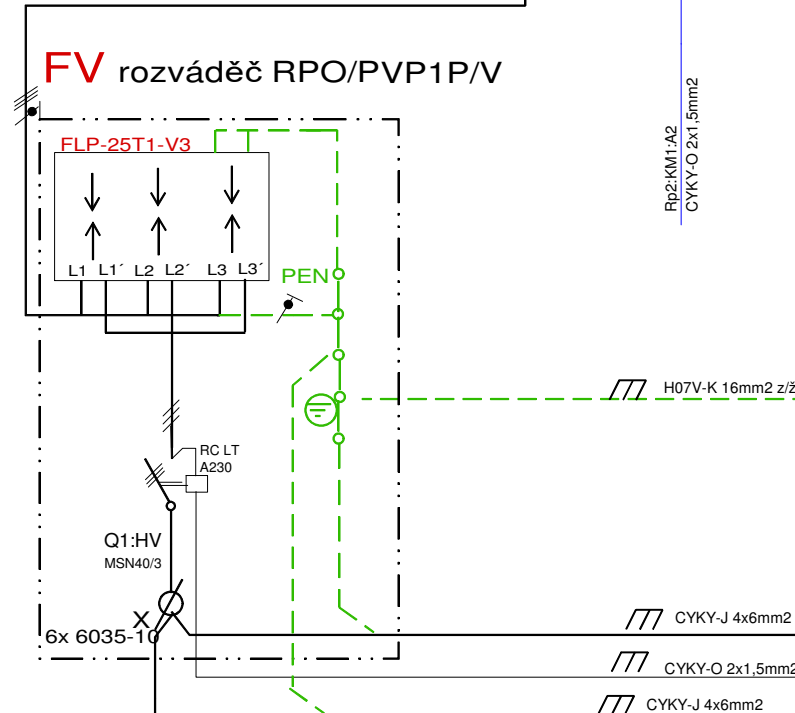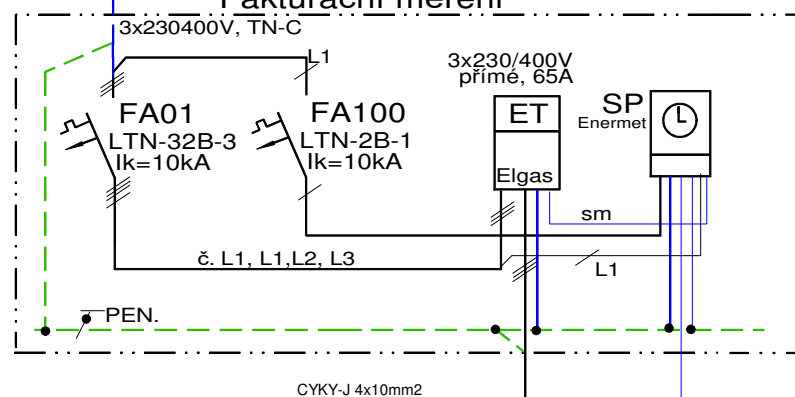


Rp2 v.č.07
(nový v chobě -pro přístavbu)

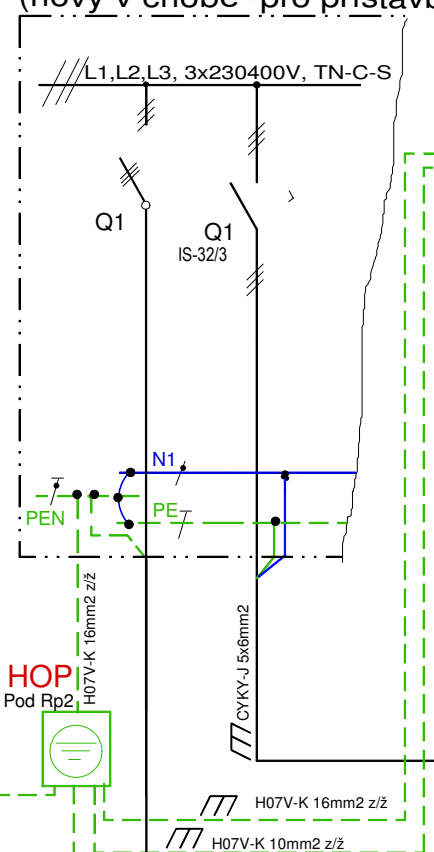


Připojit na uzemnění
hromosvodu

Rp1
(stávající u vstupu)

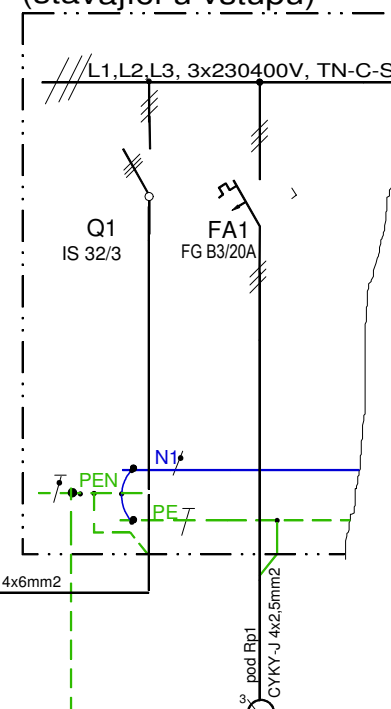

Rp3 v.č.06
(nový v míst. č.203, 2.NP)

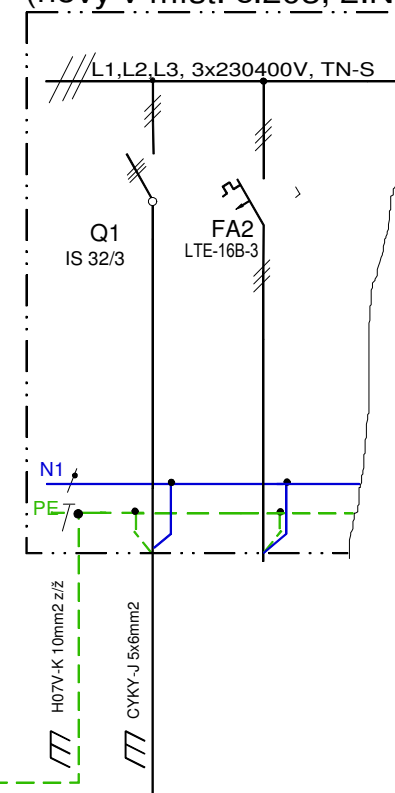

TOTAL STOP
Za vstupem - v=1,5m



- ER Elektroměrová skříň ER 212/NVP7P-C (DCK Holoubkov)
FV Skříň přepěť. ochrany RPO/PVP1P/V, doplněna ochranou T1, T2
Rp1 Stávající skříň OEZ LUCA 36M - 3 řady, pro stáv. elinstalaci objektu
Rp2 Rozváděč OEZ RZB-Z-3572 - 3 x 24 modulů, pro elinstalaci přístavby
Rp3 Rozváděč OEZ RZB-Z-2528 - 2 x 14 modulů, pro 2.NP
HOP Hlavní ochranná přípojnice, KO 125E + svork.EPS 2
TS Tlačítko TOTAL STOP ve skřínce XALK178 - ČSN 73 0848 Z2 č.4.5.5

Objednatel projektu:	ECOM stavby a projekce s.r.o. Černovír 307, 779 00 Olomouc IČO: 09608354, DIČ: CZ09608354.	Výtisk číslo::
Zodp. projektant	Ing. Schmiedt Dalibor	
Vypracoval	Kamarád Vladimír	
Investor, stavebník	Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec	KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKT IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526
Místo stavby	Týnecká 98, Velký Týnec-Čechovice k.ú. Čechovice (618845), p.č.207	
Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TÝNECKÁ Č.P.98, ČECHOVICE	Datum 11.2023
Název PS,SO:	PS 02 ROZVODY ELEKTRO	Stupeň PD DPS
Název výkresu:	SILOVÉ SCHÉMA PROPOJENÍ ROZVÁDĚČŮ	Č.zakázky 12/11/2023
		Formát A3
		Měřítka Příloha D.4.1.1.06