



ZÁPIS O VYTYČENÍ PODZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a.s. | Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840

DNE 13.10.2020 BYLO VYTYČENO PODZEMNÍ VEDENÍ V KATASTRU MĚSTA/OBCE:

OBEC: Větrnářice
ULICE: Klusův, Hraběšická
JINÉ URČENÍ MÍSTA VYTYČENÍ:

VYTYČENÍ BYLO PROVEDENO V KABELOVÉM ÚSEKU *nn*

☒ POMOCÍ HLEDAČE KABELŮ A SITUAČNÍHO PLÁNU ☒ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ Z GIS

NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY Č. ZE DNE

PRO STAVBU, AKCI *Chodník*

SUBJEKT (DÁLE JEN OBJEDNATEL): *Vladyslav Zdobych*

ULICE, OSADA Č.P. / Č. OR.

OBEC / MÍSTNÍ ČÁST PSČ

DATUM NAROZENÍ / IČ *2111*

ODPOVĚDNÁ OSOBA *Vladyslav* TELEFON

Vytyčení bylo provedeno na základě žádosti Vyjádření o existenci podzemních silových vedení ve správě ČEZ Distribuce, a. s., (dále jen ČEZ)
ze dne *13.10.2020* vydaného pod zn. *13.10.2020*

Vytyčení bylo provedeno ve všech místech možného ohrožení zařízení ČEZ podle požadavků pracovníků objednatele, kteří si vyznačenou trasu označili kolíky / *ze zemí* barvou¹⁾. ČEZ neodpovídá za stav označení a případné přemístění těchto kolíků. V případě nejasné trasy kabelového vedení budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností ručně vykopané sondy k upřesnění umístění kabelů.

Vytyčený kabel je chráněn ochranným pásmem ve smyslu §46 zákona č. 458/2000 Sb. Ve vytyčeném úseku se může nacházet uzemňovací soustava nebo spojka, které jsou součástí kabelového rozvodu a nesmí být s nimi bez vědomí ČEZ jakkoliv manipulováno.

Přílohou je/ není²⁾ situační záznam vytyčeného zařízení (včetně okótování trasy kabelů), který pořídil objednatel – zástupce ČEZ s ohledem na to, zda je to na základě pevných bodů v okolí vytyčované trasy možné.

¹⁾ Nehodící se škrtně a případně se vyplní barva, kterou je trasa kabelu v terénu vyznačena.

²⁾ Nehodící se škrtně.

VYTYČENÍ PROVEDL

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE, TELEFON

Horný, 606 777 874

DNE 13.10.2020

za ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Hradec Králové, Pražské Předměstí, Riegrovo náměstí 1493/3, PSČ 500 02, IČ 26871823
korespondenční adresa: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 702 00

PODPIS
(RAZÍTKO)

[Signature]



PODMÍNKY PRO ČINNOST V OCHRANNÉM PÁSMU PODZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:

- 1) Objednatel prokazatelně seznámí s polohou podzemního vedení pracovníky, kteří přijdou s vedením do styku a upozorní na možnou odchylku uložení vedení. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práci v blízkosti elektrického zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 34 31 08 a ČSN 34 31 01.
- 2) Objednatel není oprávněn užit k provádění zemních prací mechanismy (hlubiče, bagry apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu, ve vzdálenosti 1–2 m na každou stranu od osy krajního kabelu je oprávněn užit mechanismy pouze po předchozím ověření přesné polohy kabelu pomocí ručně vykopaných sond.
- 3) Podkopané kabely a spojky budou podloženy a podchyceny tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození a zemina pod podložkou musí být řádně udusaná. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korytko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí objednatel přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ a požádá o uvedení kabelu do beznapětového stavu. V případech, kdy bude docházet k omezení dodávky elektriny zákazníkům na dobu delší než 20 min., je objednatel povinen požádat ČEZ o vypnutí a zajištění zařízení alespoň 40 dnů předem.
- 4) Obnažení nevytyčených energetických zařízení objednatel okamžitě ohlásí na poruchovou linku Skupiny ČEZ 840 850 860 (nepřetržitá služba) a s pokračováním prací vyčká až do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864. Na toto telefonní číslo okamžitě ohlásí každé poškození vedení a to i v případě, že nedojde k bezprostřednímu poruše nebo přerušení dodávky elektriny.
- 5) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve objednatel ke kontrole odpovědného pracovníka ČEZ. Kontrola musí být domluvena předem při vytyčování kabelů ve správě ČEZ. Pracovník ČEZ provede kontrolu stavu kabelového vedení, zjištění viditelného poškození, dodržení původní trasy vedení a použití odpovídající technologie uložení zařízení ČEZ dle ČSN 33 2000-5-52. Pověřená osoba dá písemný souhlas k zasypání kabelů, nebo v případě zjištění závad bude stanoven způsob a termín odstranění závad. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakryty.
- 6) V případě vzniku škody či úrazu provozem elektrického vedení nebude objednatel uplatňovat vůči ČEZ náhradu.
- 7) Na vytyčenou trasu podzemního vedení nebude uskládován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy těžkými vozidly musí být upraveny podle pokynů ČEZ. V ochranném pásmu zařízení se zároveň nesmí snižovat nebo zvyšovat konečná vrstva zeminy nad kabelem bez souhlasu ČEZ.
- 8) Nedodržení těchto podmínek je porušení právní povinnosti a objednatel se vystavuje právnímu postihu ze strany SEI.
- 9) Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor (objednatel) stavby.
- 10) V případě zničení nebo vytržení vytyčovacíh kolíků, nebo v případě zahájení zemních prací v místě určení později než do 1 měsíce od provedení vytyčení, je objednatel povinen přizvat zástupce ČEZ k opětovnému určení polohy kabelu.
- 11) Investor odpovídá 36 měsíců za případné poškození zařízení ČEZ v místech souběhu a křížení se stavbou.
- 12) Další podmínky:

S TĚMITO PODMÍNKAMI BYL SEZNÁMEN A VYTYČENOU TRASU KABELU PŘEVZAL

Objednatel zajistí ochranu zařízení ČEZ v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN (především ČSN 33 2000-5-52 „Výběr a stavba elektrických zařízení“, ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“), PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení ČEZ, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení ČEZ během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů především dodržováním podmínek pro činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ, které jsou nedílnou přílohou „Souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení DS ČEZ“ a na „Zápisu o vytyčení podzemního zařízení DS“. V případě, že objednatel bude provádět opravu svého zařízení, stavbu nebo jeho části pomocí třetí osoby, zavazuje se seznámit takovou osobu s těmito podmínkami a zavázat ji k jejich dodržování. Odpovědným subjektem ve vztahu k ČEZ je však nadále objednatel.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to ve všech místech, kde může dojít k ohrožení podzemního silového vedení ve správě ČEZ.

ZA OBJEDNATELE

V

DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE


SUBJEKT

PODPIS (RAZÍTKO)

Tisk

1403 13.10. 800

KRNAVEZ 730136110

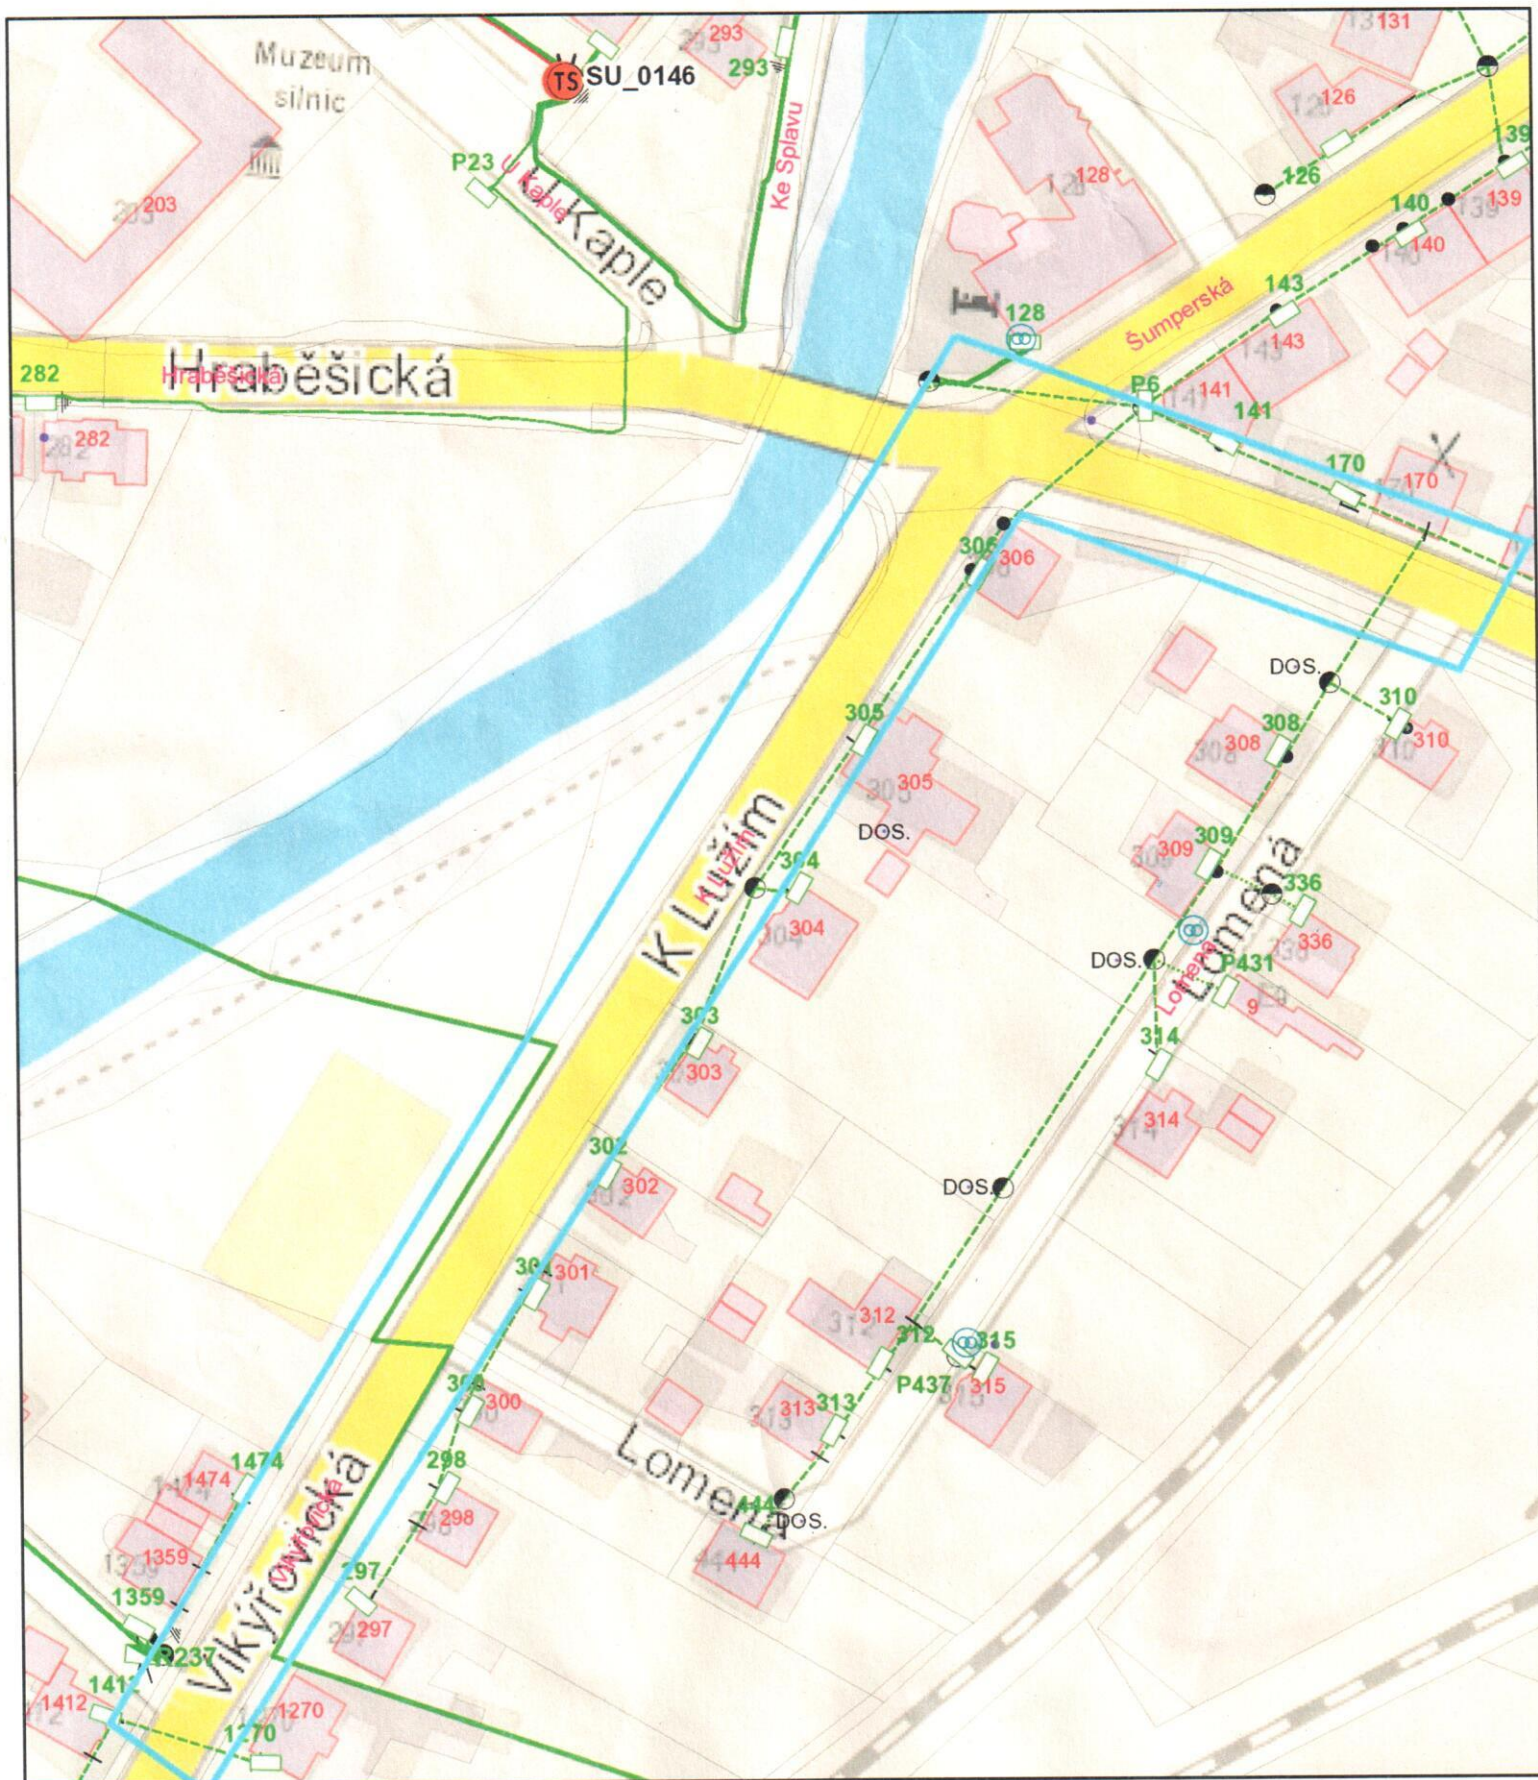

Tisk

