


Řez elektroinstalací stožáru

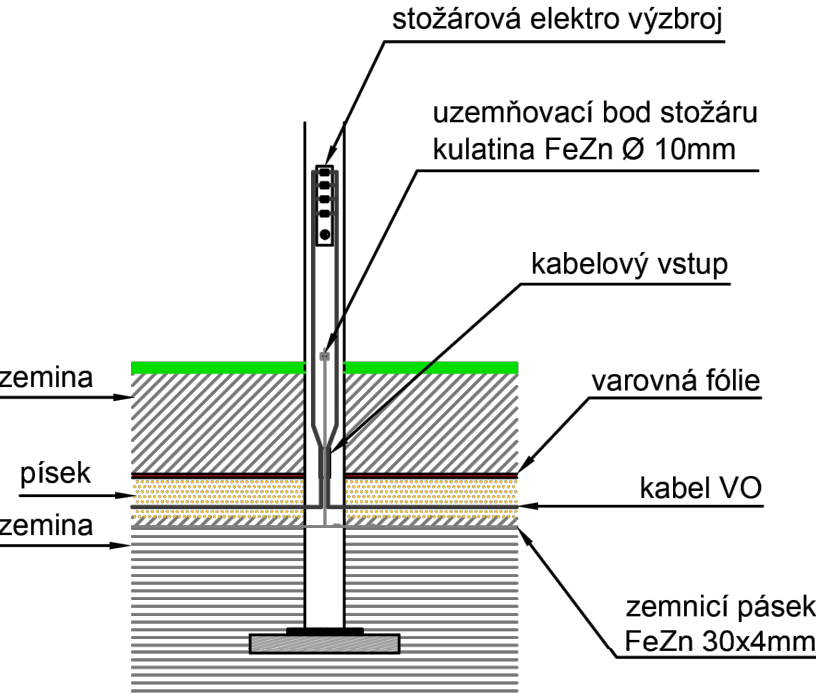


Tabulková výpočtová únosnost základové zeminy $R_{dt} = \min. 100 \text{ Pa}$

U základů je uvažováno s příznivým vlivem pasivního zemního tlaku. Je nutné betonovat základ bez bednění rovnou do výkopu a zeminu kolem základu řádně ztuhnout! Pokud dojde v průběhu životnosti k odkopání zeminy kolem základu, stožár tím ztratí svoji stabilitu!

Základy stožárů se budou prováděny opatrně ručně s ohledem na ostatní inženýrské sítě.

Řez základem parkového stožáru VO:

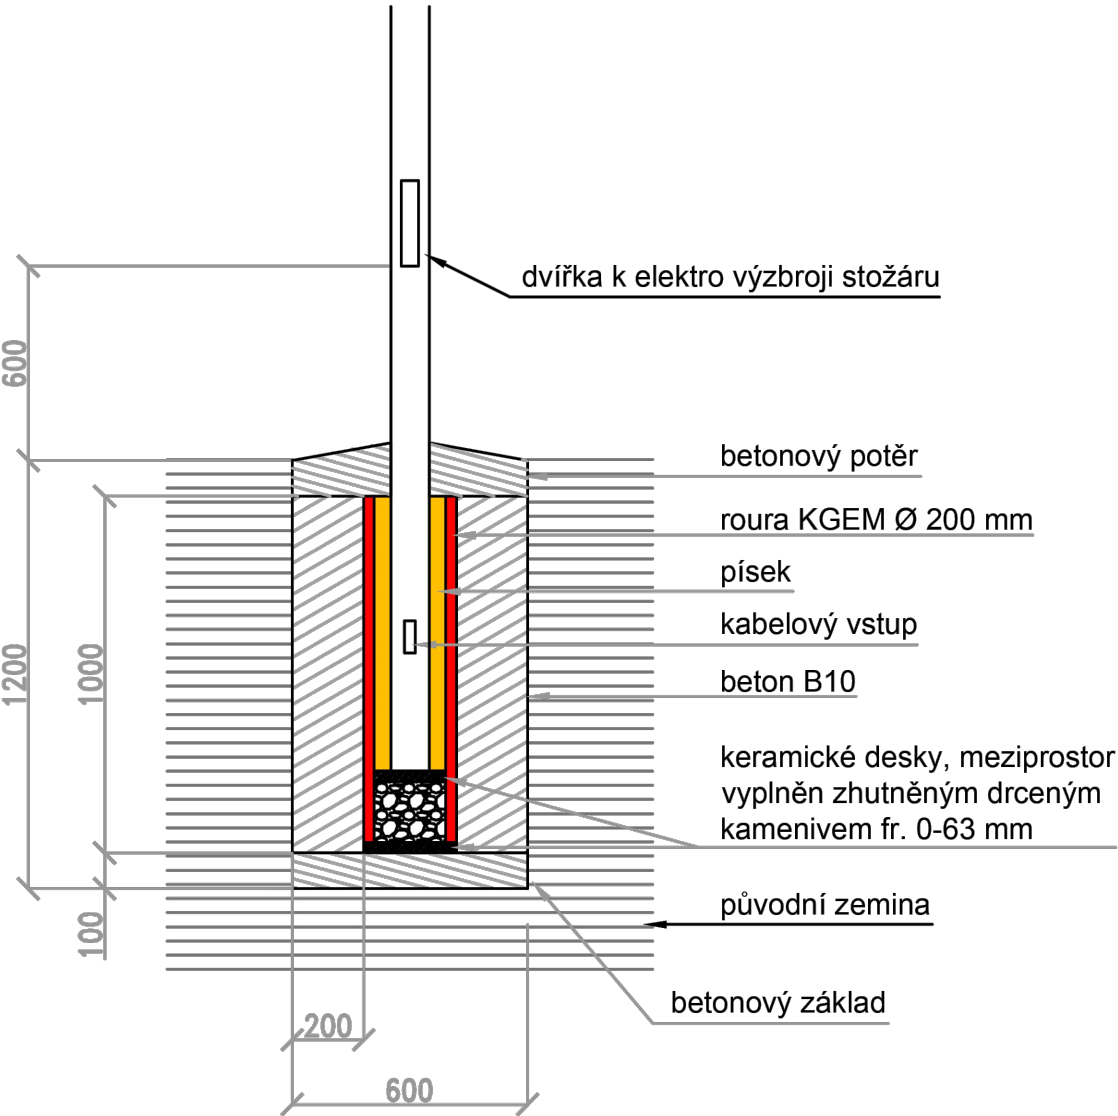

DISPROJEKT ARCHITEKTI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ v podrobnosti pro provedení stavby (DSP+DPPS) DISprojekt s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč IČO 60715227 DIČ CZ60715227 mobil 603 522 531 e-mail : disprojekt@volny.cz www.disprojekt.cz			
VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	DSP+DPPS
ZODP. PROJEKTANT	S. Štadániová, Ing. V. Průša, Ing. K. Tomek	DATUM	07/2024
KRESLIL	Ing. arch. M. Grygar, S. Štadániová, Ing. V. Průša, Ing. K. Tomek	Č. ZAK.	17/2022
OBJEDNATEL	Obec Koněšín	MĚŘÍTKO	
KONĚŠÍN - lokalita Za nádrží DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA			
AKCE:			
ČÁST:	SO 07 - ROZVODY VO		
VÝKRES:	Řezy stožáry VO		
Č. VÝKRESU			D.7.6