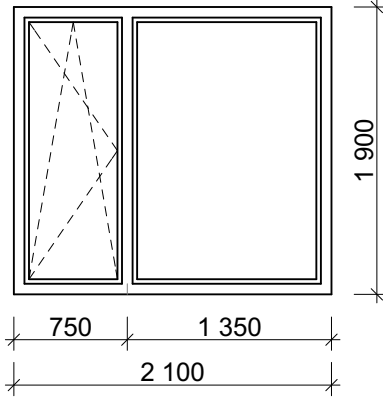
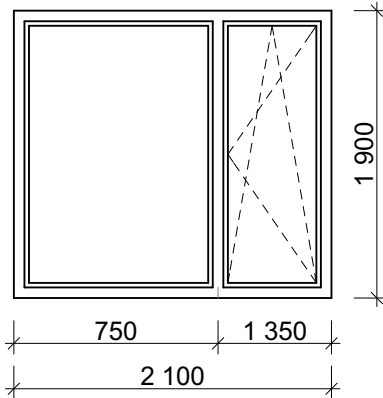




STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o. Adresa Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž Telefon 573 340 315 E-mail info@bm-baumas.cz IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov		



NÁZEV STAVBY: KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGOV	FORMÁT A4
	DATUM 12/2023
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS OKEN	Č. ZAKÁZKY 017-2021
	MĚŘITKO Č. VÝKRESU D.1.1.b-18



Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O1	Okno dvoukřídle, otevíravé a sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 2 100 x 1 900 mm - křídlo: 1. křídlo - otevíravé a sklápěcí 2. křídlo - fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	6	5	11	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
					
		1.NP	2.NP	Celkem	
O2	Okno dvoukřídle, otevíravé a sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 2 100 x 1 900 mm - křídlo: 1. křídlo - otevíravé a sklápěcí 2. křídlo - fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	1	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
					

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O3	Okno jednokřídle, fixní: - celkový rozměr otvoru: 2 100 x 1 900 mm - křídlo: fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	1	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
O4	Okno jednokřídle, otevíravé a sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 750 x 1 900 mm - křídlo: otevíravé a sklápěcí - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	3	3	6	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

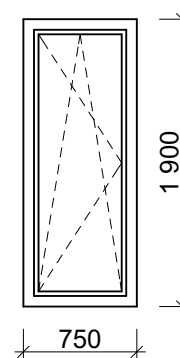
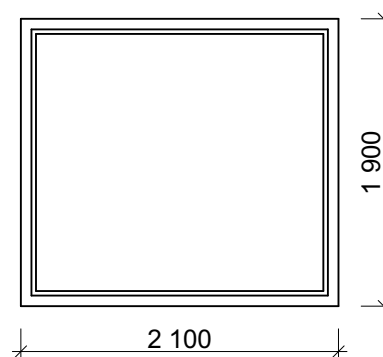


Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O5	Okno jednokřídle, fixní: - celkový rozměr otvoru: 750 x 1 900 mm - křídlo: fixní - rám: materiál - hliník, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - požární odolnost: EI 30 DP1 - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
O6	Okno jednokřídle, otevíravé a sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 750 x 750 mm - křídlo: otevíravé a sklápěcí - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: bez doplňků - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	-	3	3	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

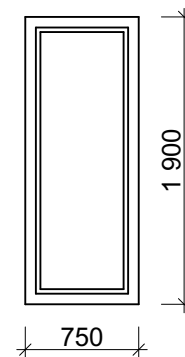


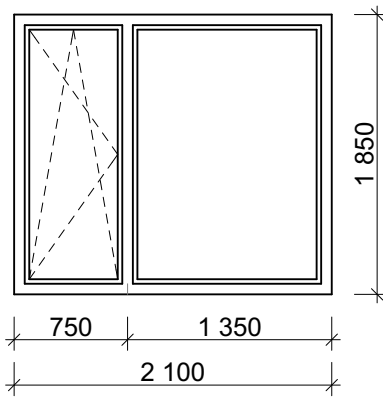Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O7	Okno dvoukřídlé, otevíravé a sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 2 100 x 1 850 mm - křídlo: 1. křídlo - otevíravé a sklápěcí 2. křídlo - fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: bez doplňků - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	3	3	6	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	2.NP	Celkem	
O8	Okno jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 900 x 1 200 mm - křídlo: otevíravé a sklápěcí - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
					


Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O9	Okno jednokřídle, fixní: - celkový rozměr otvoru: 2 800 x 1 200 mm - křídlo: fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	2	-	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
O10	Okno dvoukřídle, otevíravé, sklápěcí: - celkový rozměr otvoru: 750 x 1 900 mm - křídlo: otevíravé, sklápěcí - rám: materiál - plast, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - kování systémové - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	2	-	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

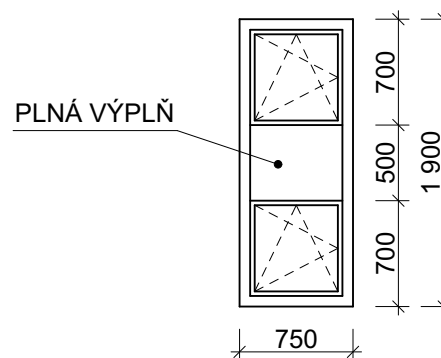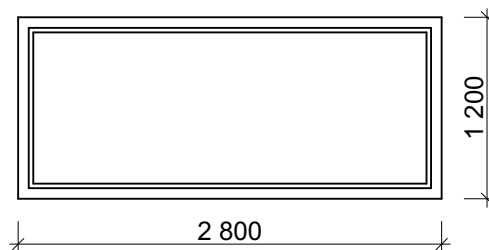


Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O11	Okno jednokřídle, fixní: - celkový rozměr otvoru: 2 450 x 2 800 mm - křídlo: fixní - rám: materiál - hliník, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - doplňky: bez doplňků - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

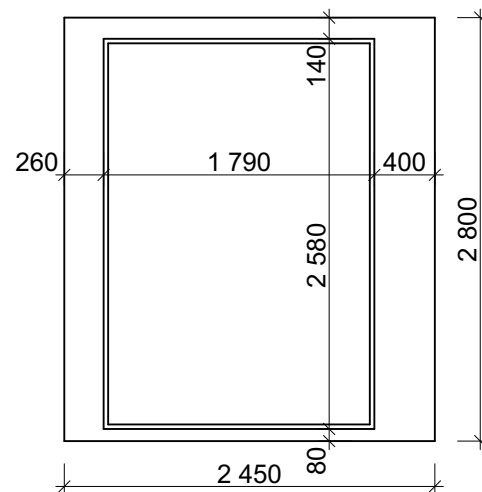

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O12	Okno jednokřídlé, fixní: - celkový rozměr otvoru: 3 500 x 3 570 mm - křídlo: fixní - rám: materiál - hliník, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - doplňky: bez doplňků - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	-	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

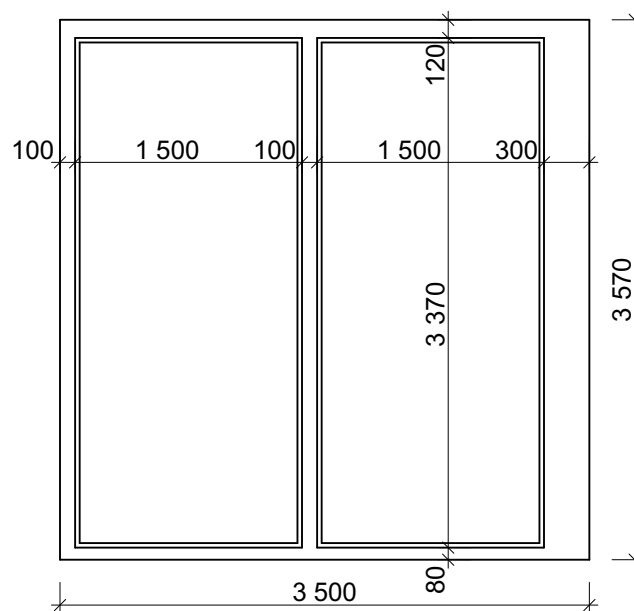

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O13	Zdvížeň - posuvné dveře - HS portál: - celkový rozměr otvoru: 2 450 x 3 570 mm - průchozí šířka: 900 mm - křídlo: levé křídlo posuvné pravé křídlo fixní - rám: materiál - hliník, požadované $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační trojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - doplňky: bez doplňků - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zevnitř	-	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

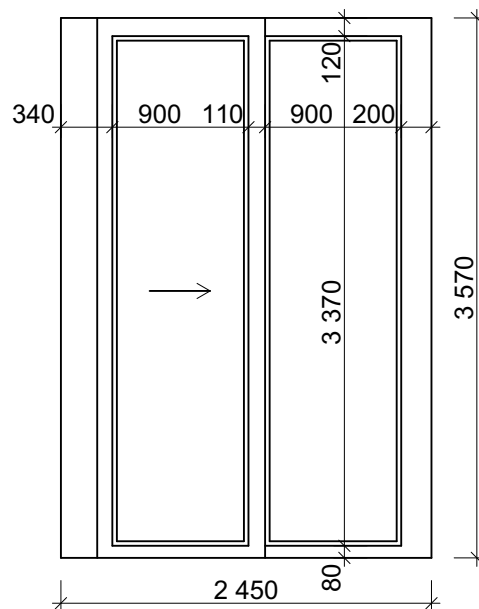

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
O14	Interiérové okno - fixní: - celkový rozměr otvoru: 2 000 x 2 850 mm - křídlo: fixní - rám: materiál - hliník - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační dvojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - doplňky: bez doplňků - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zevnitř	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

