


VZOR KŘÍŽENÍ SILOVÉHO KABELU

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO KABEL VYTÝČIT!

RUČNÍ VÝKOP MIN. 1m NA OBĚ STRANY OD KABELU

– DODRŽENÍ ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 736005

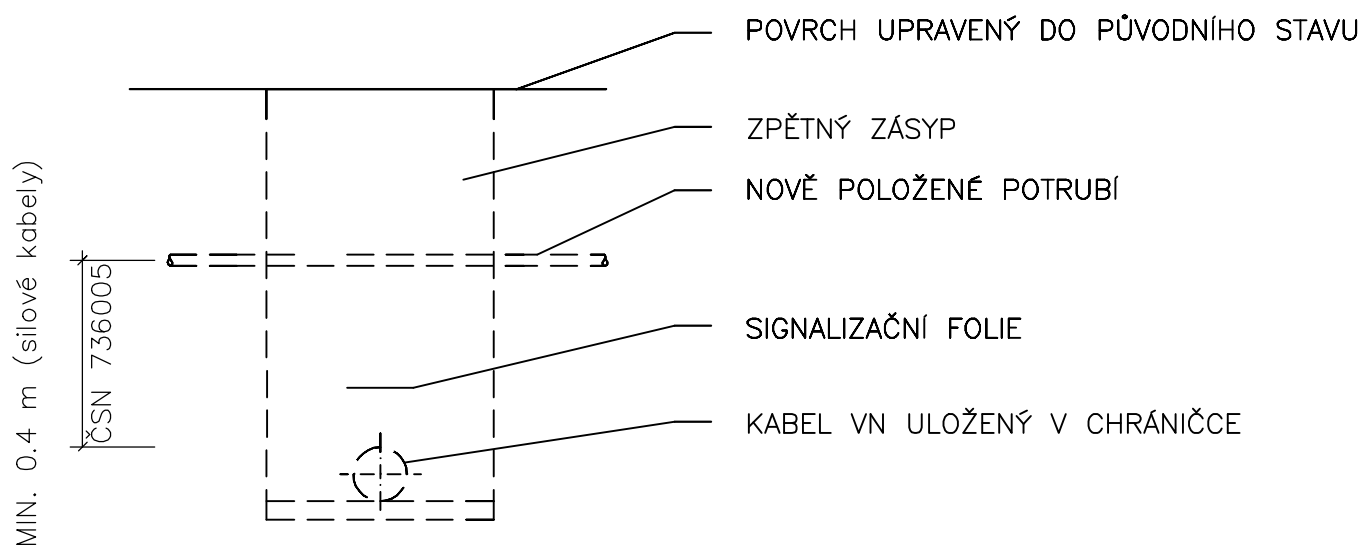

- DLE PROVEDENÉHO VYTÝČENÍ KABELU VN JE PŘEDPOKLÁDANÁ HL. ULOŽENÍ KABELU V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ 0,8M, HLOUBKA ULOŽENÍ NOVÉHO POTRUBÍ JE NAVRŽENA MAX. 0,3M, NORMA BUDE DODRŽENA
- ODSUPOVÁ VZDÁLENOST BUDE PROKÁZÁNA KOPANOU SONDOU
- V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI, BUDE POSTUPOVÁNO DLE POKYNŮ PROVOZOVATELE SÍTĚ ČEZ DISTRIBUCE

ZODP. PROJEKTANT	ING. MICHAL NAJMAN		Ing. Jarmila Najmanová PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Zvole 292, 789 01 Zábřeh tel:737722315,email:jarmila.najmanova@email.cz	
VED. PROJEKTU	ING. JARMILA NAJMANOVÁ			
VYPRACOVAL	ING. JARMILA NAJMANOVÁ			
KATASTR. ÚZEMÍ	VIKÝŘOVICE			
INVESTOR	OBEC VIKÝŘOVICE			
ZÁVLAHA HŘIŠTĚ UL. SPORTOVNÍ, K.Ú. VIKÝŘOVICE			STUPEŇ PD	DSP
			DATUM	08/2019
			MĚŘÍTKO	-
			FORMÁT	A4
			ČÍSLO ZAKÁZKY	-
PŘÍLOHA VZOROVÉ KŘÍŽENÍ KABELU			ČÍSLO PŘÍLOHY	C.5