
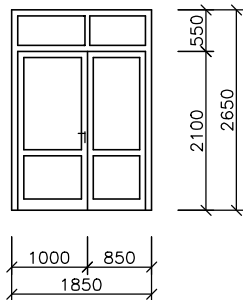



TABULKA OKEN

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
11		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ. SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO OVLÁDANÉ PÁKOVÝM UZÁVĚREM S BOVDENEM dl. 1300mm. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ. Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	2100x900		1	1	
12		PLASTOVÉ DVEŘE 2.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, VCHODOVÉ, LEVÉ VEN OTVÍRAVÉ ASYMETRICKÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM. Dezén plastu: ZLATÝ DUB OTVÍRAVÉ VÝPLNĚ OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX, OBOUSTRANNĚ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,5W(m2.K)$. KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÉ KOULE – KLIKA UVNITŘ, SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK ELEKTICKÝ OVLÁDANÝ ZE 3 MÍST (2x učebo+ kancelář) PRO HLAVNÍ VSTUP V SEVERNÍ FASÁDĚ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm TĚSNĚNÍ U PRAHU DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE Poznámka: Rozvod elektro v budově k zámku stávající Alternativně lze dveře v západní fasádě nahradit oknem rozm. 1850x1300 mm pevným svisle členěným na polovinu – dohoda s investorem	1850x2650	2		2	
13		PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 3. DÍLNÉ PEVNÉ, NEOTVÍRAVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace min. 70mm	2400x1200	2		2	SPOJOVACÍ CHODBA