


Dodatečná informace č. 2

Dotaz:

Ve vzorových výpočtech nejsou rozměry dotčených ploch pro výpočet rušivého světla. Ani porovnání skutečnosti a simulovaného objektu není moc relevantní.

Například Tisa 461

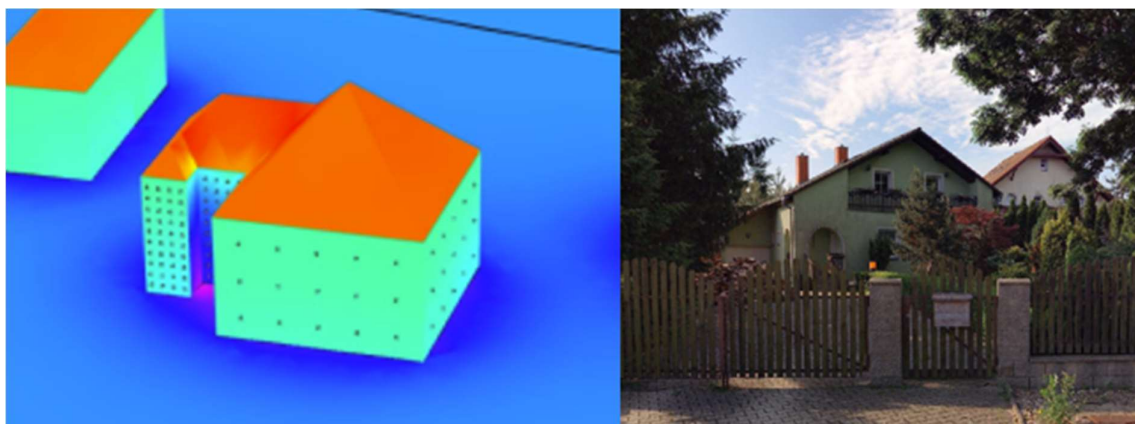

Prosím o info, jak máme postupovat.

Odpověď:

Dobrý den,

Půdorysy vybraných budov pro výpočet rušivého osvětlení jsou vybrány **z veřejně dostupných katastrálních map** – nutno použít pro správnou orientaci budovy ke komunikaci a k lampám VO.

Výšky budov jsou použity tyto:

čp.461: 6500 mm, čp.403: 5500 mm, čp.318: 7000 mm.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK SE PRODLUŽUJE DO 7.8.2023 DO 10:00 HOD.

V Ústí nad Labem dne 31.7.2023

Žaneta Vašková

PGM Consulting s.r.o.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Žaneta Vašková', is centered within a light gray rectangular box.