

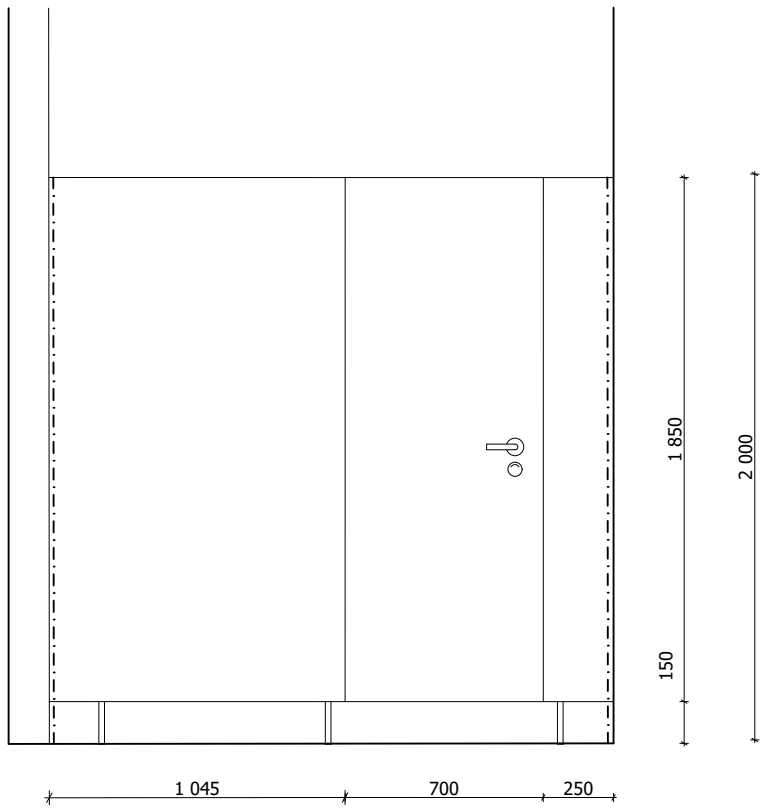
VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OBJEDNATEL : Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23	
AKCE: ZÁZEMÍ SMUTEČNÍ SÍNĚ HŘBITOVA obec Bolatice, pozemek č. 2414/5, k.ú. Bolatice	
STUPEŇ: Dokumentace pro povolení stavby	DATUM: 02/2025
HL. PROJEKTANT: WMA architects / Sady Svobody 4, 746 01 Opava / Tel.: 553 652 768 / www.wmarch.cz	
ČÁST DOKUMENTACE:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ


Ozn. na výkrese	Název	Ks
	Sestava WC kabiny - muži	1
- konstrukce stěn a dveří z kompaktních desek tl. 12 mm - kotvení prvky nerez, podpěry dělicích stěn se skrytým nastavením výšky - zámek se speciální úprava pro WC, kování nerezové s WC signalizací, možnost nouzového otevření zvenku kabinky - barva: světle šedá		




POZNÁMKA
 1 - SESTAVU VYROBIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ MÍSTNOSTI.

POHLED



PŮDORYS

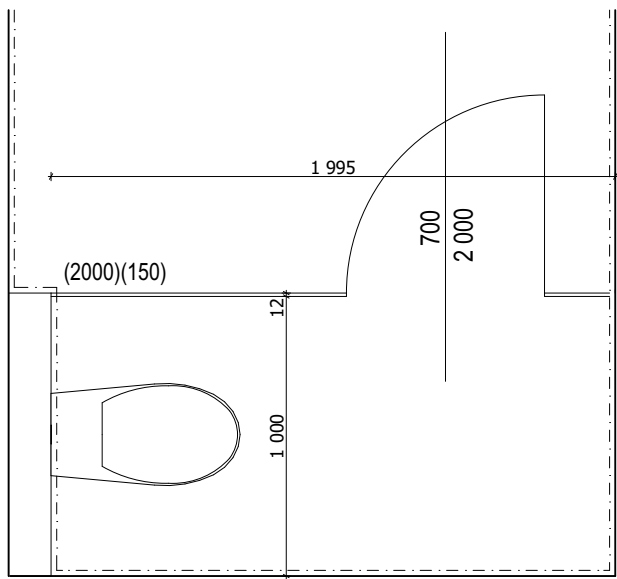

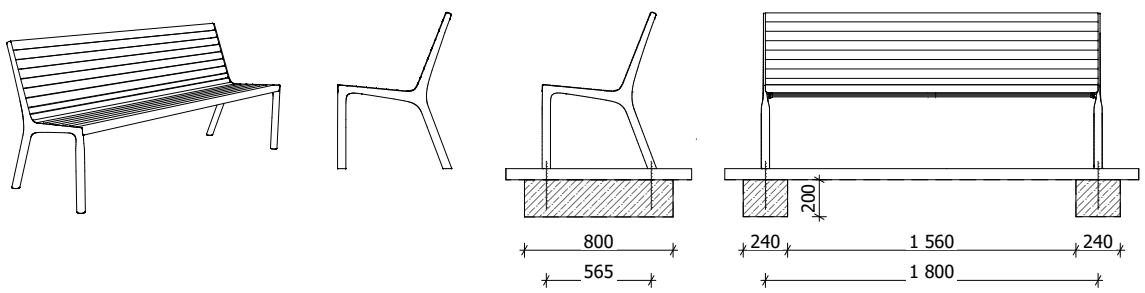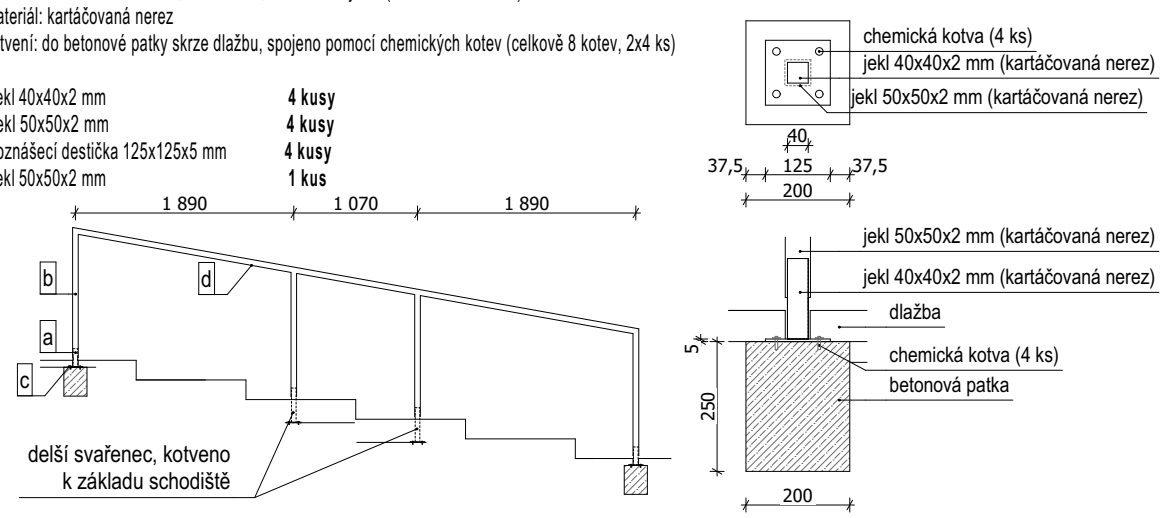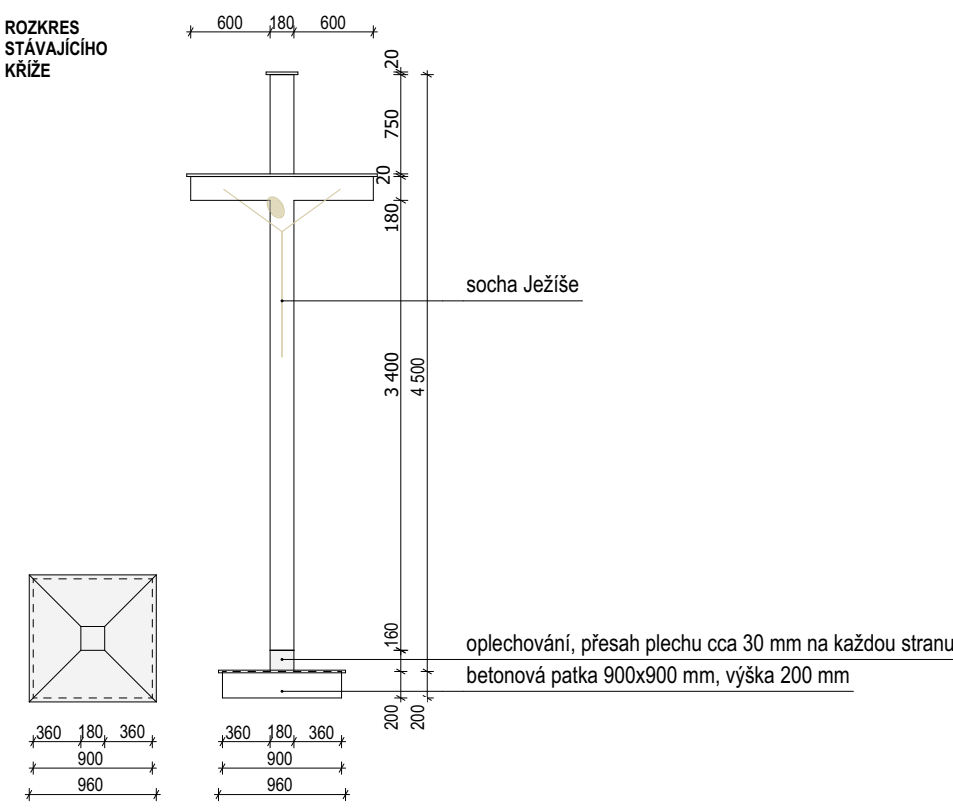Ozn. na výkrese	Název	Ks
X01	venkovní lavička s opěradlem, bez područěk, d. 1820 mm , š. 615 mm - materiál: hliník - konstrukce lavičky dřevo - lamely - kotvení: do betonové patky skrze dlažbu, spojeno pomocí chemické kotvy (4 x M8 x 165) - barva: světlé šedá (hliník) a světlé dřevo (lamely) 	5
X02 + X08	venkovní zábradlí u schodiště, v. 1000mm, svařanec z jeklů (kartáčovaná nerez) - materiál: kartáčovaná nerez - kotvení: do betonové patky skrze dlažbu, spojeno pomocí chemických kotev (celkově 8 kotev, 2x4 ks) a. jekl 40x40x2 mm 4 kusy b. jekl 50x50x2 mm 4 kusy c. roznášecí destička 125x125x5 mm 4 kusy d. jekl 50x50x2 mm 1 kus  delší svařanec, kotveno k základu schodiště	1
X03	dřevěný kříž - kříž bude přesunut na nové místo dle výkresu - před přesunutím se demontují jednotlivé prvky, vyfrézuje se spoj do kříže pro usazení UPE profilu a vybetonuje se nová betonová patka ROZKRES STÁVAJÍCÍHO KŘÍŽE  socha Ježíše oplechování, přesah plechu cca 30 mm na každou stranu betonová patka 900x900 mm, výška 200 mm	1

Ozn. na výkrese	Název	Ks
X03	dřevěný kříž - rozkres nové patky, profilu a kotvení - kříž bude přesunut na nové místo dle výkresu - před přesunutím se demontují jednotlivé prvky, vyfrézuje se spoj do kříže pro usazení UPE profilu a vybetonuje se nová betonová patka The drawings for cross X03 include: Left side view: Shows the cross structure with labels: "stávající dřevěný kříž" (existing wooden cross), "ROZKRES NOVÉHO KŘÍŽE" (cross-section of the new cross), "kotvení" (fastening), "UPE180", "obložení kamenem" (stone cladding), "betonová patka" (concrete base), and "podkladní beton" (base concrete). Dimensions: 276, 800. Right side view: Shows the cross structure with labels: "stávající dřevěný kříž", "kotvení", "UPE180", "obložení kamenem", "betonová patka", and "podkladní beton". Dimensions: 600, 40, 800, 200, 900. Detail of base plate: Shows a "roznášecí destička 300x300x8 mm UPE180" (distribution plate 300x300x8 mm UPE180) with "kotvení" (fastening). Dimensions: 360, 180, 360, 300, 300, 300, 900.	1
X04	odvodňovací žlab včetně napojení na dešťovou kanalizaci, žlab s litinovým roštům s odtokem, délka 3965 mm (3x 1000 m + 965mm), š. 125mm - materiál: polymerbetonový žlab + litinový rošt The drawing for X04 shows a drainage channel with labels: "litinová mříž" (cast iron grate) and "polymerbeton" (polymer concrete). The channel is shown in a perspective view, highlighting its U-shaped profile and the grate on top.	1

Ozn. na výkrese	Název	Ks
X05	drenážní potrubí DN 100 včetně napojení na dešťovou kanalizaci, obsypané kamenivem fr. 8/16 mm, obaleno geotextilií, ve spádu min. 0,5% - délka: 35 m	1
X06	ochranná mříž ke stromu s průměrem 1600 mm - materiál: ocelová konstrukce z pásové a ohýbané oceli, ocel opatřena ochrannou vrstvou zinku - kotvení: rám je kotven do dlažby na betonový základ pomocí závitových tyčí M8, rošt volně položen a sešroubován	1

PŮDORYS

AXONOMETRIE

ROZKRES RÁMU

POHLED SHORA NA MŘÍŽ + RÁM

ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

Legenda:

- ocelový rošt (více viz. zámečnické prvky) 100 mm
- betonový základ C12/15 200 mm
- hutněná štěrkodrt' fr. 16-32 240 mm
- geotextilie
- rostlá zemina

ŘEZ A-A

- dosyp zeminou
- rostlá zemina

Ozn. na výkrese	Název	Ks
X07	dešťový vsak, vyplněn drceným kamenivem, rozměry 8x3,5 m a s výškou 2 m, vsakováno bude dnem - vsakovací plocha $A_{vs}=28\text{ m}^2$, retenční objem vsakovacího objektu odpovídá cca $V=16,8\text{ m}^3$	1
X09	stojan na kola, svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a plechových výpalků tloušťky 10 mm - materiál: ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem - kotvení: kotvení pod dlažbu nebo do ztuhlého terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12	4

