
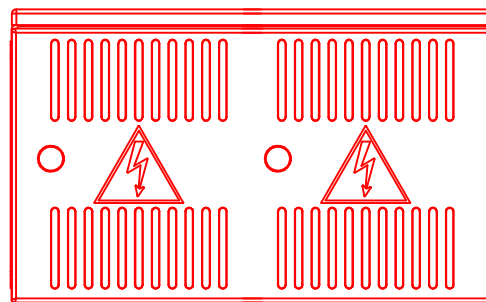


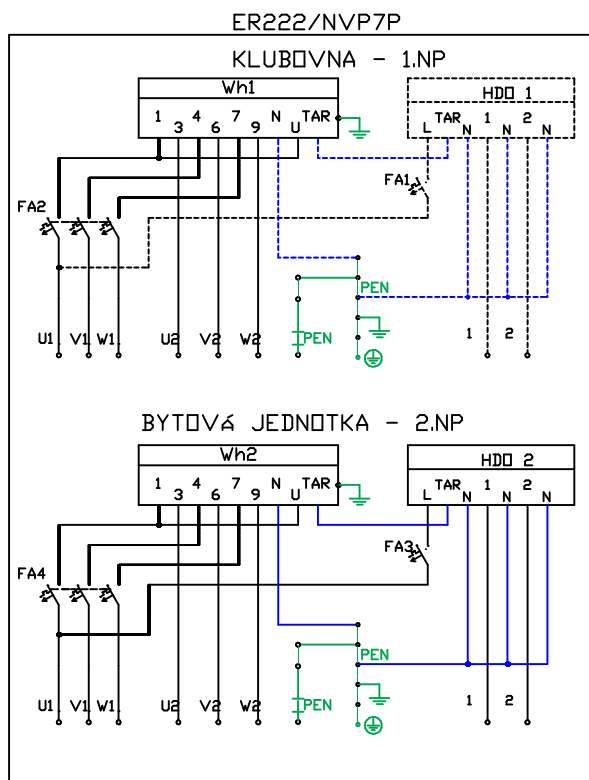

Technické údaje :

Elektrické	
Specifikace	ER222/NVP7P
Stupeň krytí	IP 44 / 20C
Třída ochrany	II
Jmenovité napětí	230/400V AC 50Hz
Jmenovitý proud	2x40A

Mechanické	
Skříň rozváděče	CELOPLASTOVÉ PROVEDENÍ DO VÝKLENKU
Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :	
0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI	

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Miroslav Kouřil Nám. Jana Zajíce 12 787 01 Šumperk	Stavebník	Obec Ruda nad Moravou 9. května 40,789 63 Ruda nad Moravou IČ: 003 03 313
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČ: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Výpracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	BARTOŇOV	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro stavební povolení 120318 03/2018
Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.1 V BARTOŇOVĚ		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název výkresu	RE - Elektroměrový rozváděč	Měřítko:	Číslo výkresu 05