


- 2.04 -	- 2.03 -	- 2.01 -
koupelna + wc	zádveři	chodba
5.7 m2	15.4 m3	3.5 m2
24 °C	659 W	20 °C
		214 W
		15 °C
		658 W

- 2.04 -
KORALUX LINEAR CLASSIC - M KLCM 1500.600
#RP1 - UV15 (0)
Kv=0.090

- 2.03 -
RADIK 21 VKM 21-090060-G0-
TV15 (2.00) - UV15 (-)
Kv=0.126


- 2.03 -
RADIK 10 VKM 10-090060-G0-
TV15 (1) - UV15 (-)
Kv=0.047

- 2.06 -
RADIK 11 VKM 11-060180-G0-
TV15 (3.00) - UV15 (-)
Kv=0.269

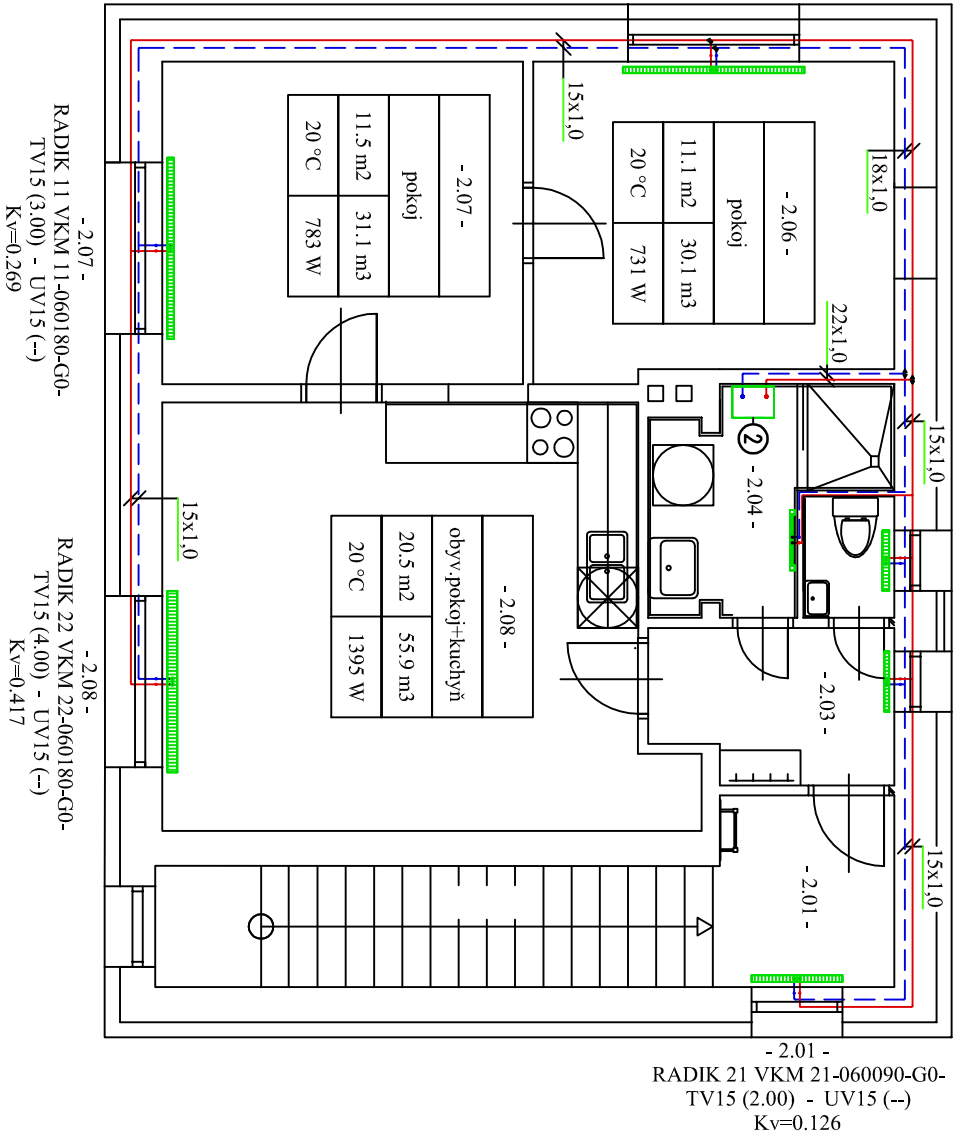

POZNÁMKA:
TEPLOVODNÍ ROZVODY PRO NÁPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES , VEDENÉ VE STĚNĚ, POTRUBÍ ČU LISOVÁNÍ + IZ
OTOPNÁ TĚLESA JSOU SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM A JSOU PŘIPOJENA ROHOVÝM RAD. ŠROUBENÍM ZE STĚNY ZA OTOPNÝM TĚLESEM

SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE:

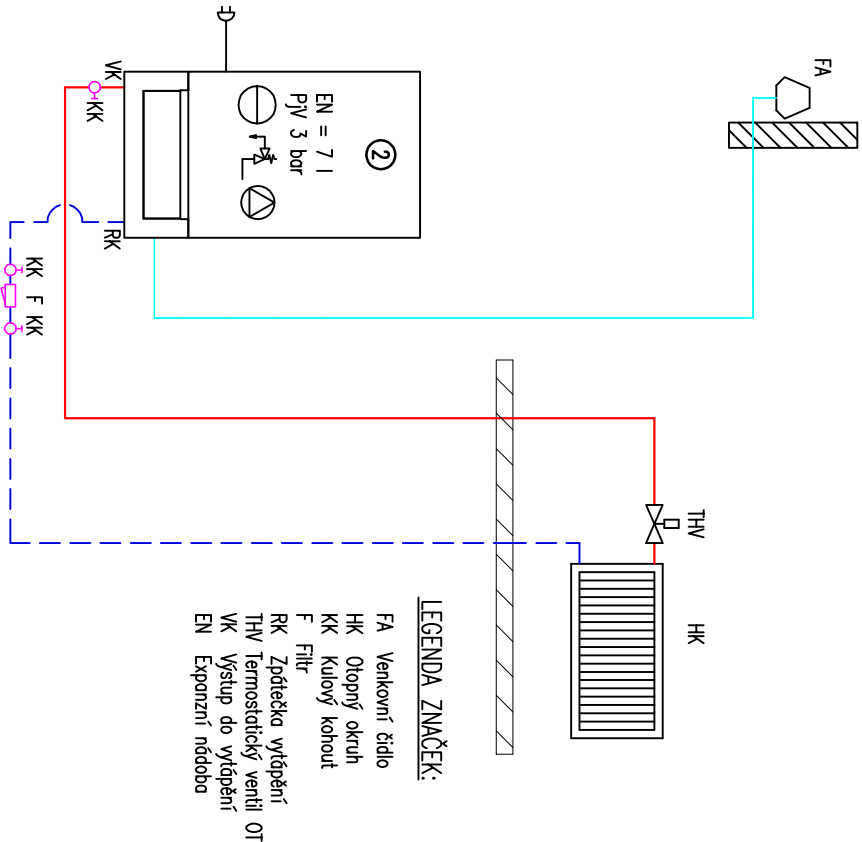


- LEGENDA ZNAČEK:
- FA Venkovní čtlo
 - HK Otopný okruh
 - KK Kulový kohout
 - F Filtř
 - RK Žpďtečka vytápění
 - THV Termostatický ventil OT
 - VK Výstup do vytápění
 - EN Expanzní nádobka

HODNOTY TOPNÉHO OKRUHU 2.NP, TZ = 4,5 kW:

H = 1,6 m (elektronické čerpadlo kotle)
Q = 0,4 m3/h (elektronické čerpadlo kotle)
V = 63 l (objem soustavy)
Pa = 1,8 bar (plnicí tlak systému)
Piv = 3 bary (pojistný ventil)
teplovní spód 60/45C

ČSN EN 12831
Te = -15°C
TZ = 4,5 kW

PROJEKTANT	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO		POČ. A4	2	SWAZEK
O.Hoigr	M.Kouřil	1 : 75				
		STUPEŇ DSP				
ODBĚRATEL	Obec Ruda nad Moravou, IČ 003 03 313					
STAVBA	Stavební úpravy objektu č.p. 1 v Bartoňově					
ČÁST	D.1.4 VYTÁPĚNÍ	Ondřej Hoigr Nám. Jana Zajíce 14 787 01 Šumperk ondrejhoigr@seznam.cz				
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO				
OBSAH VÝKRESU	DISPOZICE 2.NP	ČÍSLO VÝKRESU				
VYT02						