


SVĚTELNÉ VÝVODY

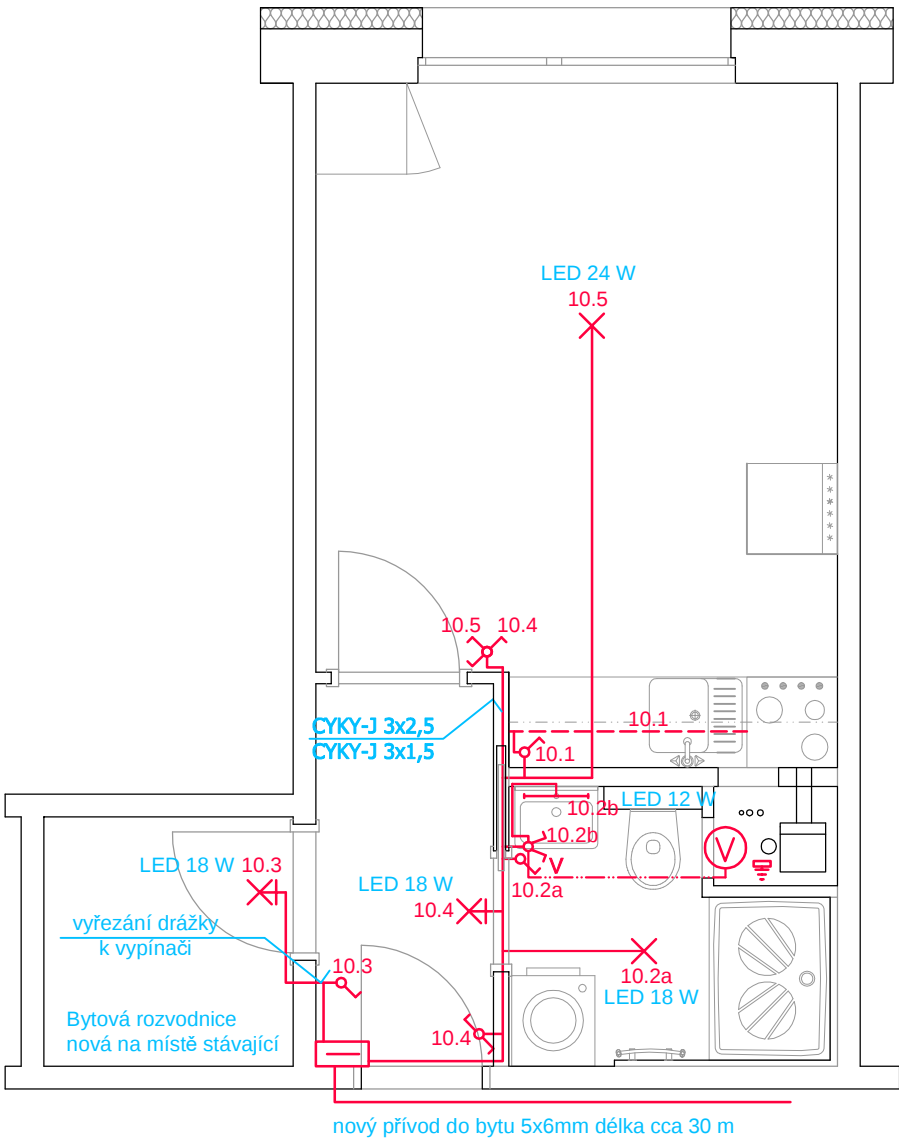

LEGENDA	
	Dvojitá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, x - číslo vývodu
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, x - číslo vývodu
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, pro pračku, výška 900 mm
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, pro myčku, výška 500 mm
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, pro mikrovlnnou troubu, výška 2000 mm
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, pro digestoř, výška 2000 mm
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, pro rychlovarnou konvici, výška 1200 mm
	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 230V, 16A, pro topný žebřík, výška 900 mm
	Sporákový spínač třífázový , 400V, 16A pro el. sporák
	vývod ukončený svorkovnicí pro sporák 400 V
	Doplňující pospojování (baterie, kovové potrubí, vana nebo sprcha, trouba), vodič CYA 4
	Kabel pro napájení ventilátoru CYKY 5x1,5 - rezerva pro případnou instalaci ventilátoru s integrovaným doběhem nebo s více stupni otáček
	Krabice na omítku pro ukončení rezervních vývodů min. 100x100x40, např. KSK 100
	Jednopolový vypínač, řaz.1
	Seriový vypínač, řaz.5
	Schodišťový přepínač, řaz. 6
	Sériový vypínač, řaz. 7
	Vratný spínač (tlačítko) pro spínání ventilátoru, doběhové relé DT4 pod spínačem v koupelně
	LED pásek integrovaný po celé délce kuchyňské linky
	LED svítidlo stropní/nástěnné, zapuštěné 1800 lm, (18W, 24W) , opálový difuzor, 3000K, Ra>80
	Ekvipotenciální svorkovnice doplňujícího pospojování EPS1
	LED svítidlo nástěnné nad zrcadlo, difuzor, přímé osvětlení, min. 1600lm, 12W, 3000K, Ra>80
	Nástěnný ventilátor 230V, bez doběhu, dodávka profese VZT
	Autonomní kouřový detektor - bateriový
	Nový domácí telefon
	Nový zvonek
	Nová datová zásuvka - 1xRJ45 - 1x TV
	V chrániče uložen koaxiální kabel společně s kabelem UTP - přivedeno do společné zásuvky

POZNÁMKA

- veškeré pracovní postupy budou provedeny dle technologických předpisů daného výrobce proškolenou firmou
- při nejasnostech ohledně postupu stavebních prací je nutné přizvat odpovědného projektanta
- zhotovitel stavby zodpovídá za dodržování BOZP, PO a ostatních právních předpisů a norem ČSN při provádění díla např. (zákon č.350/2012 Sb. - Stavební zákon, vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- veškeré rozměry je zhotovitel povinen ověřit přímo na stavbě před zahájením prací.

POZNÁMKA

Svorkovnice doplňujícího pospojování bude umístěna v instalační šachtě a bude k vodiči PEN v bytové rozvodnici připojena vodičem CY6
Nová kabeláž bude vedena z rozvaděče v nové liště Elegant do podlahy, případně bude vedena v rohové liště pod stropem, a dále v novém zdivu v drážce nebo podhledu
Vypínač nad pracovní plochou bude spínat napájecí zdroj LED pásku. Pásek i napájecí zdroj jsou součástí dodávky kuchyňské linky
Svítidlo nad zrcadlem v koupelně bude umístěno ve výšce 2 m. Svítidlo bude mít vnější části vyrobené z trvanlivého izolantu a světelný zdroj bude kryt ochranným sklem
Svítidlo na stropě v koupelně bude mít spodní kryt výše než 2,25m. Vypínače a zásuvka v koupelně budou umístěny ve výšce min. 1,2m (spodní okraj rámečku). Vzhledem k malému prostoru bude spínač ventilace umístěn ve dvojklapce s osvětlením nad zrcadlem a dále od dveří bude zásuvka. Ventilátor a digestoř jsou dodávkou profese VZT.

Vypínače a zásuvky nad pracovní plochou linky budou umístěny ve čtyř-rámečku, přičemž vpravo bude umístěn sporákový spínač a vedle vypínač osvětlení linky a dále v pořadí dle zakreslení v půdorysu.Výška 1,3 m na střed.
Je nutné dbát na to, aby tyto přístroje nebyly umístěny v umývacím prostoru dřezu (min. 200 mm od hrany dřezu). Zásuvka pro myčku bude instalována jako rezerva pro případnou instalaci myčky uživatelem bytu.

POZNÁMKA

- Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radek Vlašín		
PROJEKTANT:	Ing. Radek Vlašín		
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00		
MÍSTO STAVBY:	Stará Osada 3983/26, 3982/28, 3981/30, 3979/32, 3980/34		
STAVBA:		FORMÁT:	A3
OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY 1+kk-P DPS Stará Osada		STUPEŇ:	DPS
Brno-Židenice, 615 00		DATUM:	12.2023
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE - světla	PARÉ	Č. VÝKRESU D1-1.11