




Osazení betonového žlabu u obrubníku

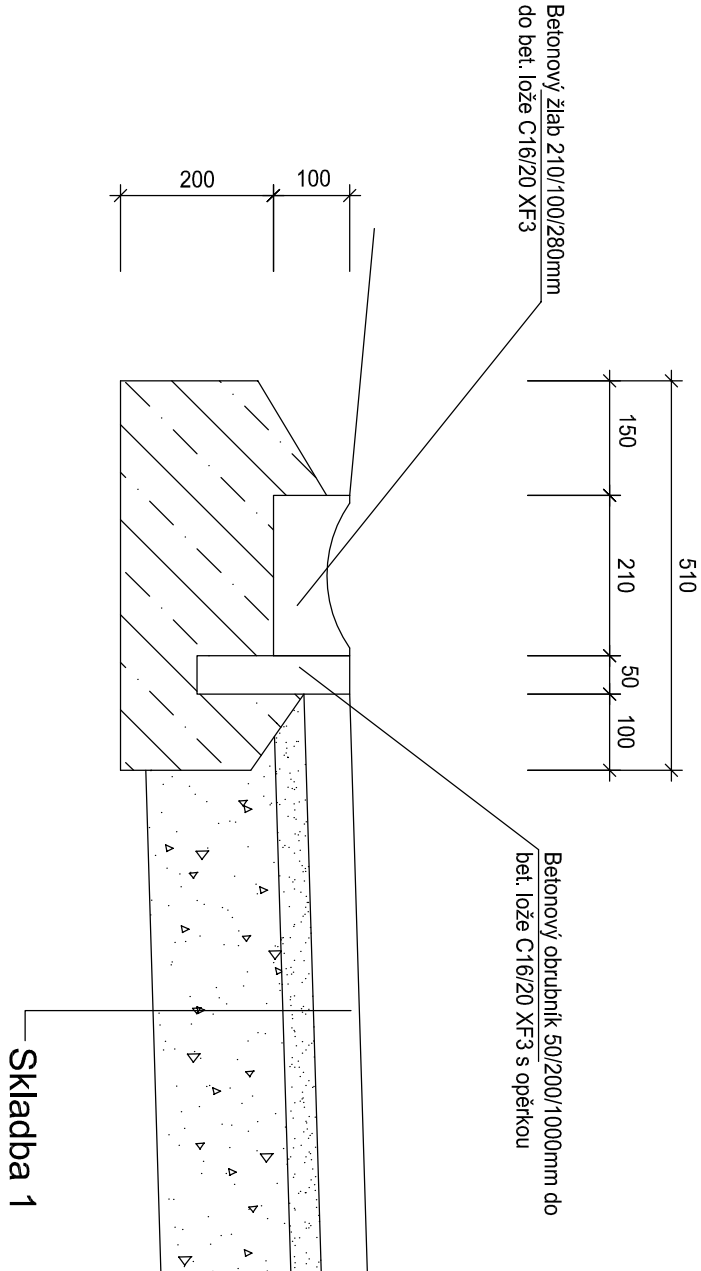


Řez betonovou šachtou

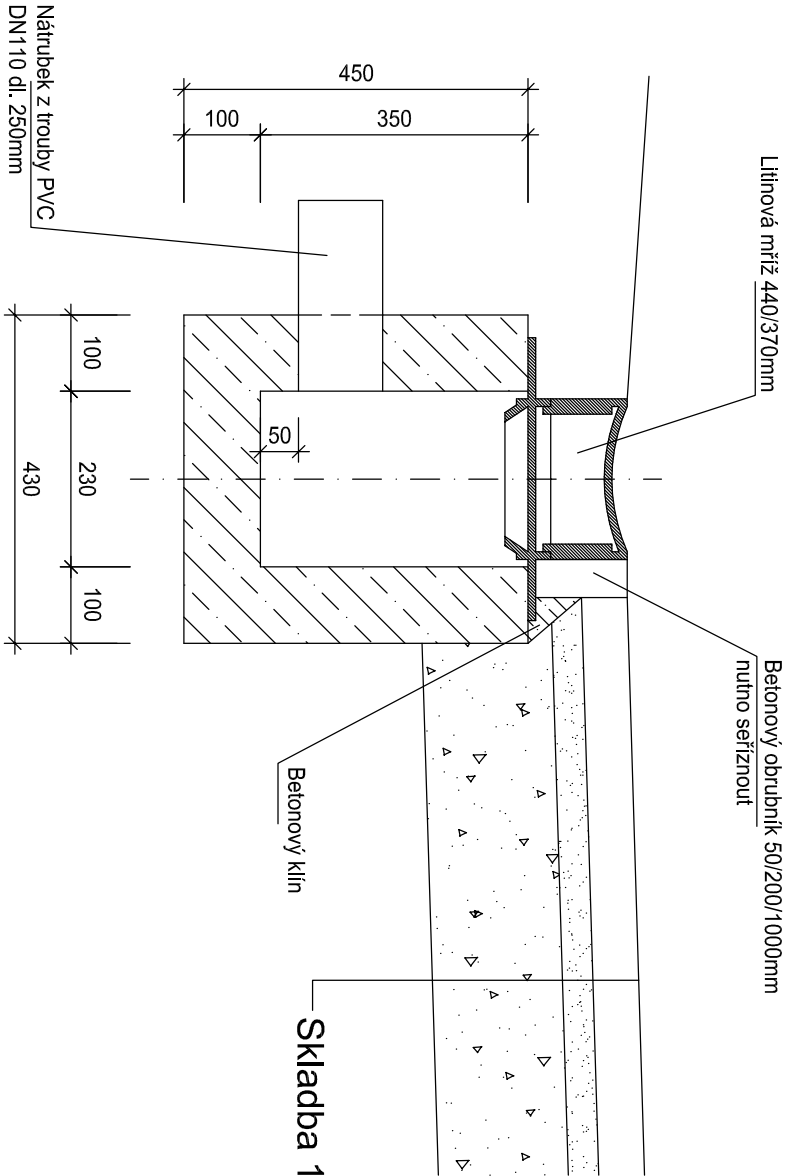

Půdorys betonové šachty

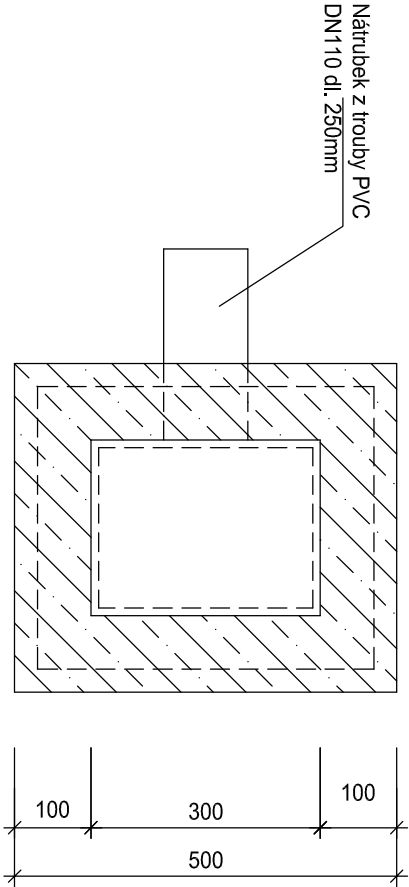

Litínová mříž

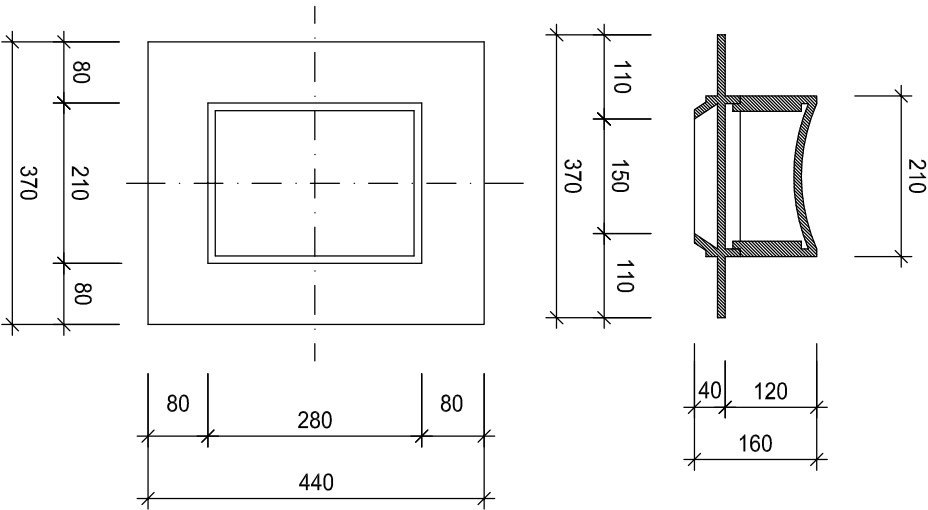


Skladba 1

- Betonová dlažba 100/200mm DL 60mm ČSN 73 6131
- Lože z drceného kaméníva 4/8mm L 40mm ČSN 73 6131
- Štěrkořť 0/32mm ŠD₈ 170mm ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa
- Celkem 270mm

Poznámka:

V rámci betonového žlabu budou osazeny pro jeho odvodnění litínové mříže 440/370mm a to na předem vybetonovanou betonovou šachtu 430/500/450mm z betonu C16/20. V rámci šachty bude při betonáži osazen nátrubek PVC DN110 dl. 250mm pro napojení potrubí

VYPRACOVAL :		Ing. Robert Šímek		 IROP Olomouc Holická 156 / 49, 77200 Olomouc tel.: +420 602 633 982	
ODP. PROJEKTANT :		Ing. Robert Šímek			
H.I.P. :		Ing. Jan Rozsival			
INVESTOR :		Obec Chrást, Chrást č.p. 150, 289 14 Poříčany, IČ: 00239194			
Stavba: Rekonstrukce chodníku v obci Chrást					
Část: D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 Stavební část					
Stavební objekt:					
VÝKRES					
Osazení betonového žlabu a mříže					
					
DATUM :		01/2021			
STUPEŇ :		DZSpD			
POČET A4 :		2			
MĚŘITKO :		1:10			
ZAKÁZKA číslo:		050 - D0022			
číslo přílohy:		050 - D0022 - D.1/14			