


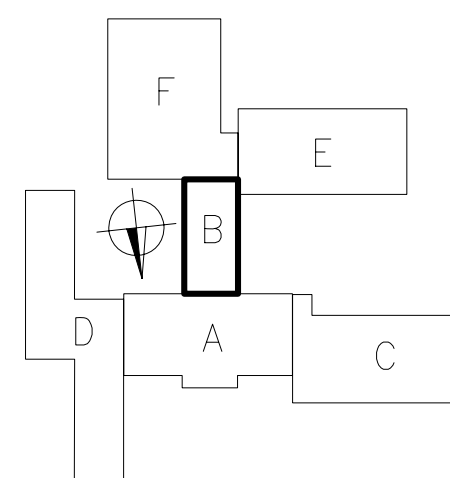

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNA A PO ZATEPLENÍ FASÁD BUDOU INSTALOVÁNA ZPĚT. POŠKOZENÁ SVÍTIDLA BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI
- NOVÉ VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY DO KRABIC URČENÝCH DO ZATEPLENÍ. STÁVAJÍCÍ VODIČE BUDOU DLE POTŘEBY PRODLOUŽENY

ČSN 33	2000-5-51	ed.3
ČSN 33	2000-5-54	ed.3
ČSN EN	50164	
ČSN EN	62305	
ČSN ISO	3864	

MAXIMÁLNÍ ODPOR UZEMNĚNÍ NEMÁ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 10Ω.

VYPRACOVAL: Z. KREJČÍ	ZODP. PROJEKTANT: P. MORAVEC		
VEDOUCÍ PROJEKTANT: P. MORAVEC	KONTROLOVAL: P. PRÝMA	Elektronmontážní firma – Projektce – Realizace Lazaretní 7, 615 00, Brno, tel: 545152705, fax: 545152701	
ZAKAZNÍK: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.		ARCHIVNÍ č. 334101-001-01-01-00	
BRNO – ST. LÍSKOVEC ZŠ BOSONOŽSKÁ 9 ČÁST ELEKTRO OCHRANA PŘED BLESKEM		STUPEŇ PROJEKT PRO ST.P.	
		VÝR. ČÍSLO –	Paré:
		DATUM 10/2013	
		FORMÁT 4A4	MĚŘÍTKO 1:100
OBSAH VÝKRESU: PAVILON B – STŘECHA		LISTŮ 1	LIST 1
NÁZEV VÝKRESU: Přodový újmací a zemníci soustav		VÝKRES E2	