

DETAIL ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V ZEMI POD OBJEKTEM

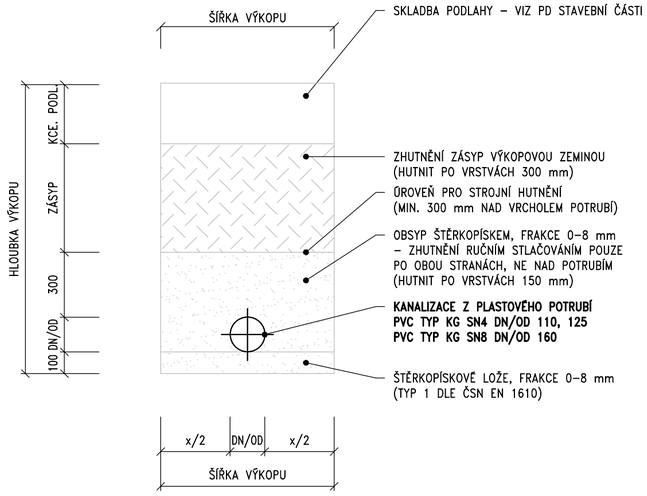

DETAIL ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V ZEMI MIMO OBJEKT

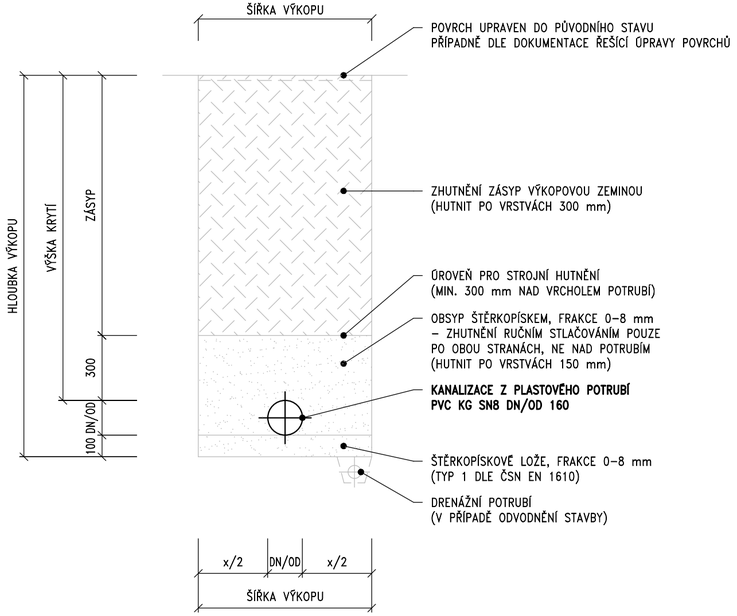

POZNÁMKA:

ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610. SMĚRODATNÁ JE VĚTŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH HODNOT.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU POTRUBÍ:

DN/OD	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU (DN/OD + x) m		
	VÝKOP S PAŽENÍM	VÝKOP BEZ PAŽENÍ	
		> 60°	≤ 60°
< 225	DN/OD + 0,40	DN/OD + 0,40	
> 225 – ≤ 350	DN/OD + 0,50	DN/OD + 0,50	DN/OD + 0,40
DALŠÍ DIMENZE DLE ČSN EN 1610			

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU:

HLOUBKA RÝHY (m)	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA (m)
< 1,00	NENÍ STANOVENA
≥ 1,00 – ≤ 1,75	0,80
> 1,75 – ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

PROVEDENÍ VÝKOPU A ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE ČSN EN 1610.
PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 (ZVLÁŠTĚ PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI) A KRYTÍ POTRUBÍ, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 m A V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA O 0,1 m NA KAŽDOU STRANU.
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221
675 56 Dukovany

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TÉTO ČÁSTI PD

Josef Maša
ČKAIT 1400395

RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	03 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:20	594 x 297

OBJEKT

SO.01 BYTOVÝ DŮM
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

NÁZEV VÝKRESU

KANALIZACE - DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI

STUPEŇ

DÚR + DSP + DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D.1.4a	003	/00