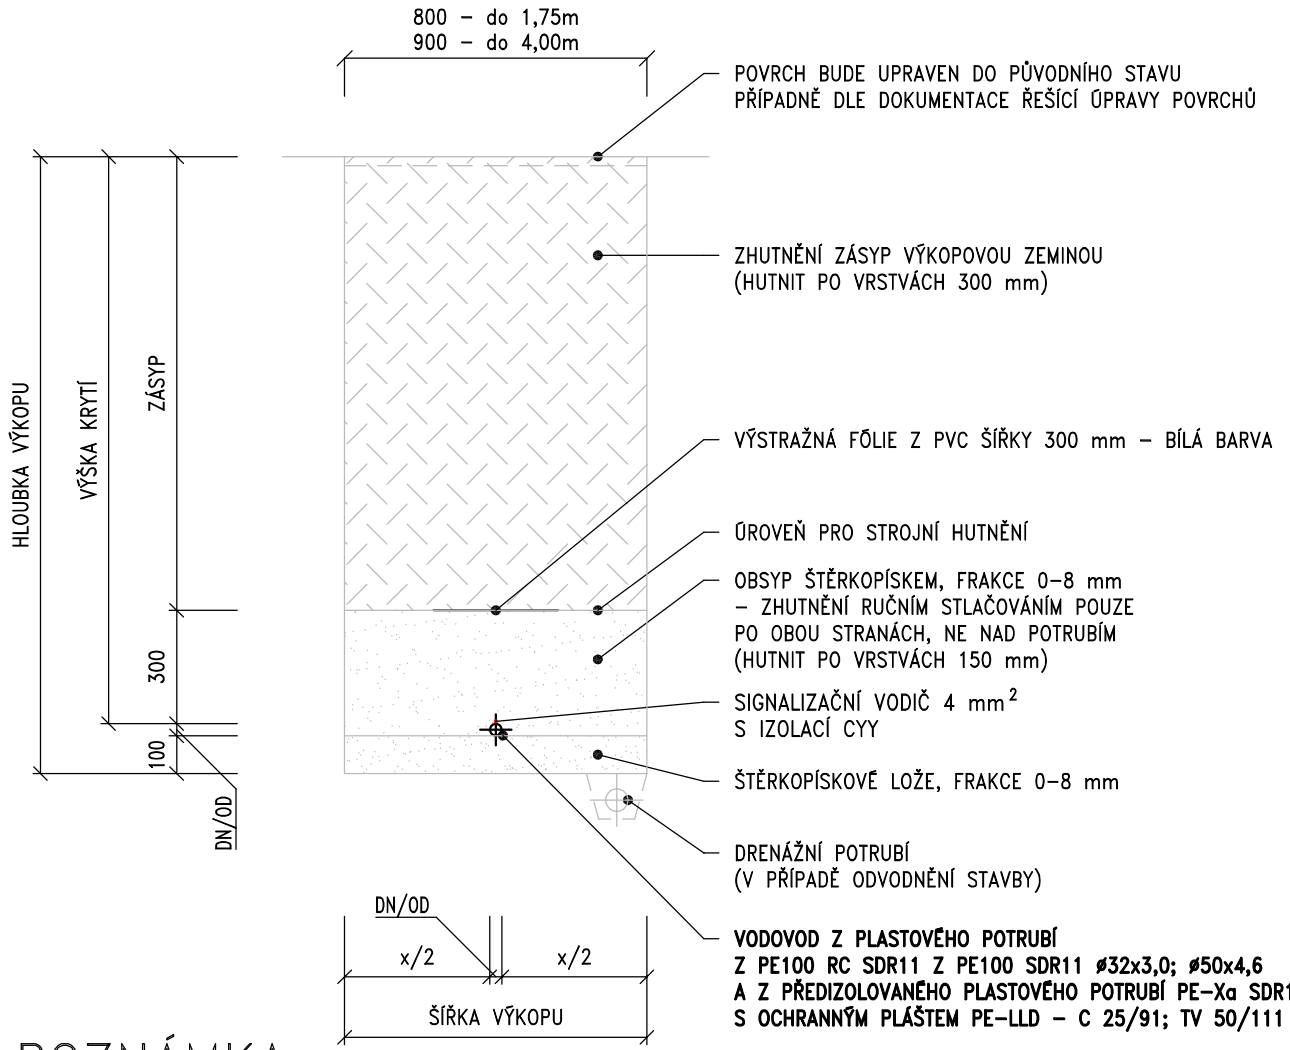



# POZNÁMKA:

PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 (ZVLÁŠTĚ PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI) A KRYTÍ POTRUBÍ, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 m A V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA O 0,1 m NA KAŽDOU STRANU.
**NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.**

# BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

*p.č. 194/2, k.ú. Dolní Beřkovice [628654]*

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221
675 56 Dukovany

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TÉTO ČÁSTI PD

Josef Maša
ČKAIT 1400395

RAZÍTKO | ČÍSLO PARÉ

| Č. ZAKÁZKY | DATUM |
|---|---|
| 187 | 03 / 2022 |
| MĚŘÍTKO | FORMÁT |
| 1:20 | 420 x 210 |

OBJEKT

SO.01 BYTOVÝ DŮM
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

NÁZEV VÝKRESU

VODOVOD - DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI

STUPEŇ

DÚR + DSP + DPS

| ČÁST | ČÍSLO | REVIZE |
|---|---|---|
| D.1.4a | 004 | /00 |