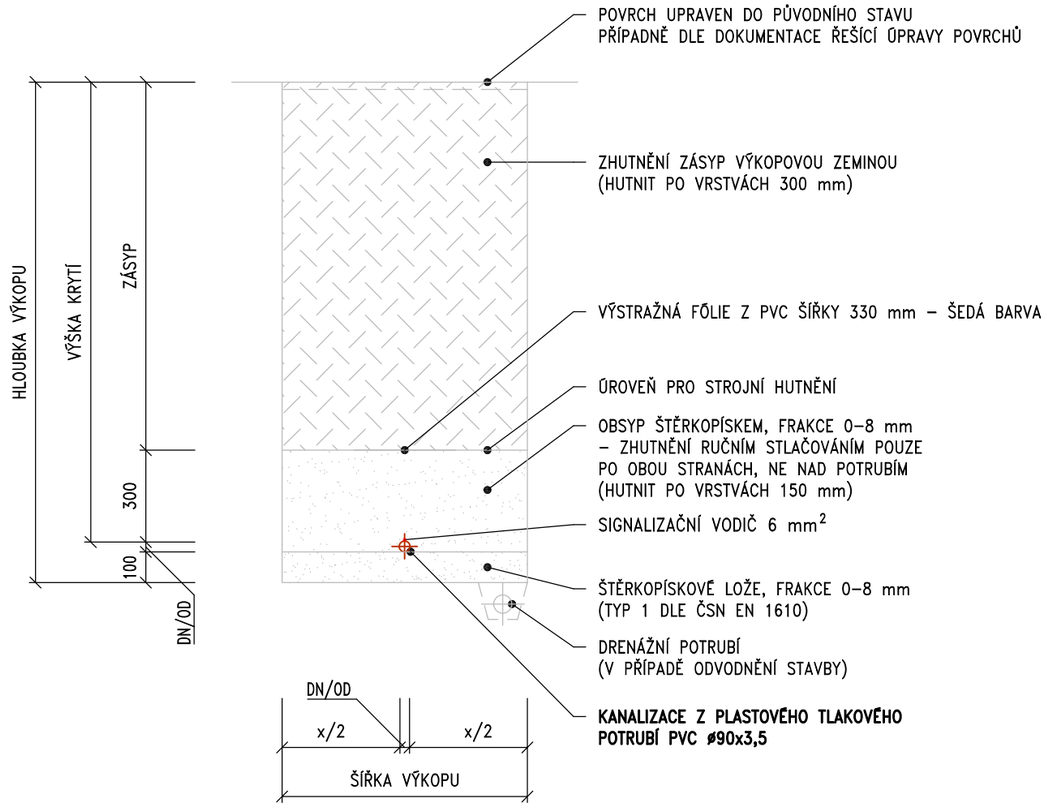


POZNÁMKA:

ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610. SMĚRODATNÁ JE VĚTŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH HODNOT.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU POTRUBÍ:

DN/OD	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU (DN/OD + x) m		
	VÝKOP S PAŽENÍM	VÝKOP BEZ PAŽENÍ	
		> 60°	≤ 60°
< 225	DN/OD + 0,40	DN/OD + 0,40	
> 225 – ≤ 350	DN/OD + 0,50	DN/OD + 0,50	DN/OD + 0,40
DALŠÍ DIMENZE DLE ČSN EN 1610			

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA VÝKOPU V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU:

HLOUBKA RÝHY (m)	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA (m)
< 1,00	NENÍ STANOVENA
≥ 1,00 – ≤ 1,75	0,80
> 1,75 – ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

PROVEDENÍ VÝKOPU A ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE ČSN EN 1610.
PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 (ZVLÁŠTĚ PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI) A KRYTÍ POTRUBÍ, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 m A V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA O 0,1 m NA KAŽDOU STRANU.
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221
675 56 Dukovany

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
ČKA 04 165

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TÉTO ČÁSTI PD

Josef Maša
ČKAIT 1400395

RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT (A1) Ing. arch. Vratislav Ansorge ČKA 05 358 ČESKÁ REPUBLIKA

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	02 / 2026
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:20	420 x 210

OBJEKT

SO.04 PŘÍPOJKA KANALIZACE

NÁZEV VÝKRESU

VZOROVÝ DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI

STUPEŇ

ZSPD ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
SO.04	004	/00