


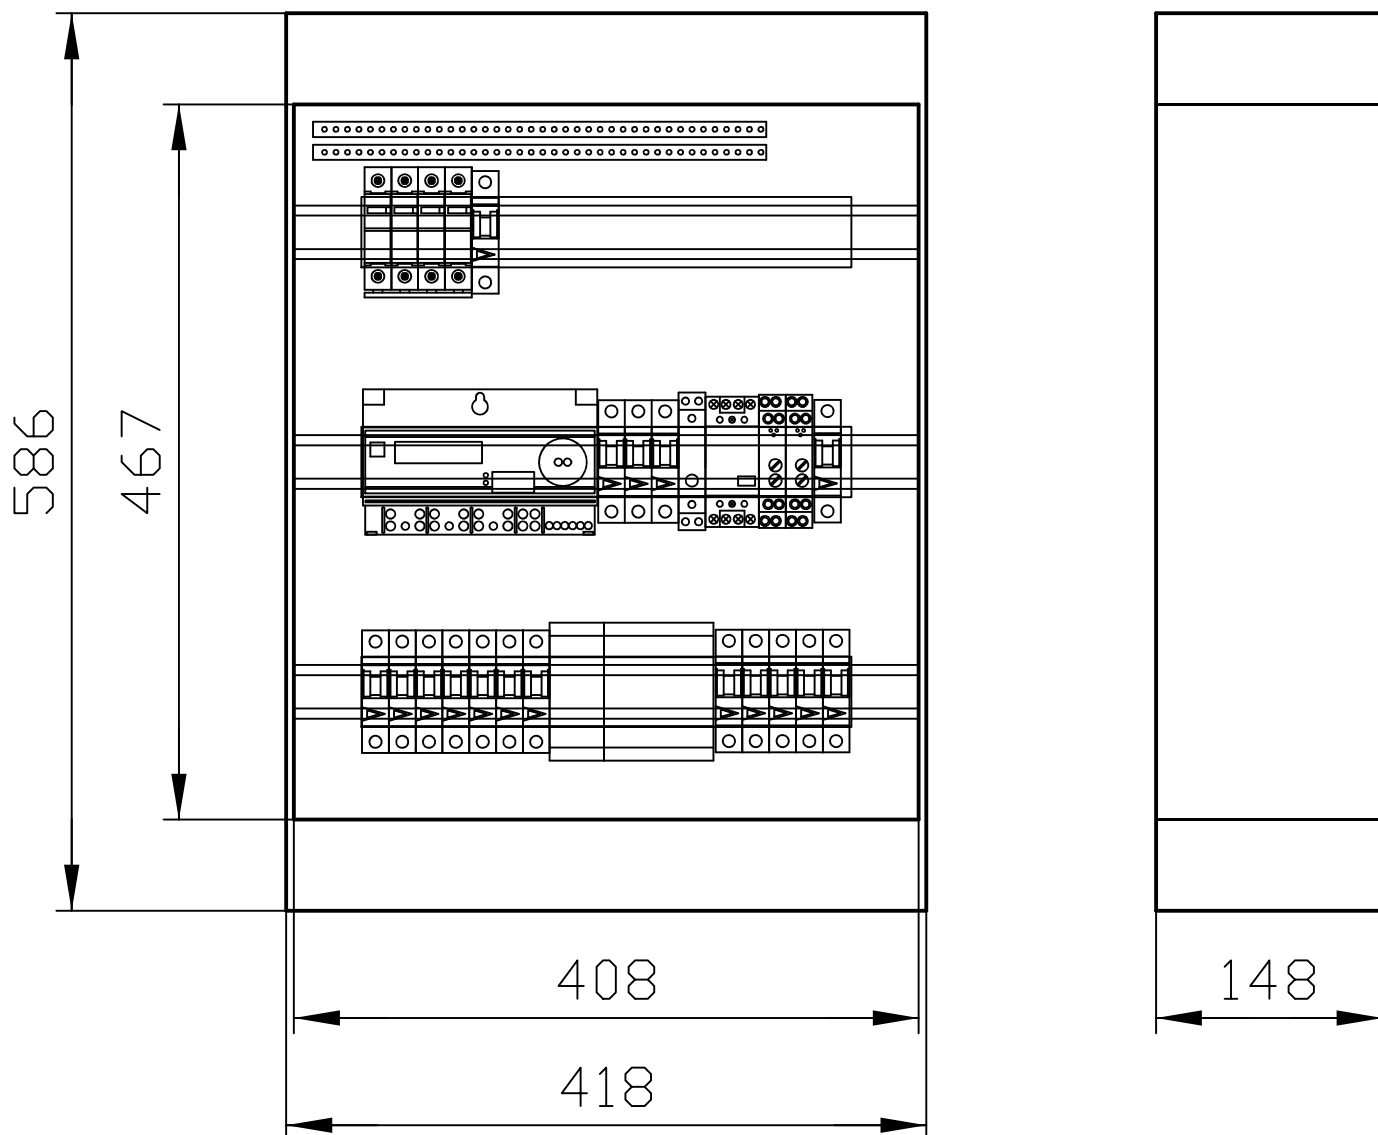

Krytí - IP65/20 Rozvodnice na povrch, 56 modulů
 Jmenovité napětí - 400V, 50Hz
 Splňuje podmínky - ČSN EN 60439-1
 TYP
 Přívody, vývody - Přívod shora, vývody nahoru

Rozváděč osadit bezpečnostními tabulkami : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
 4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
 PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	-	Stavebník	Obec Libina
	-		Libina 523
	-		788 05 Libina
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČ: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vpracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	LIBINA	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro provedení stavby 140221 02/2021
Název stavby	Rekonstrukce rozvodů pavilonu 2 MŠ Libina		
	SO 02 - PAVILON 2		
Část	D.1.4. - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky		
	Název výkresu	Měřítko:	Číslo výkresu
	RK - Rozváděč kotelny		07

