


Velkoobsahové rozvodnice

Rozvodnice pod omítku

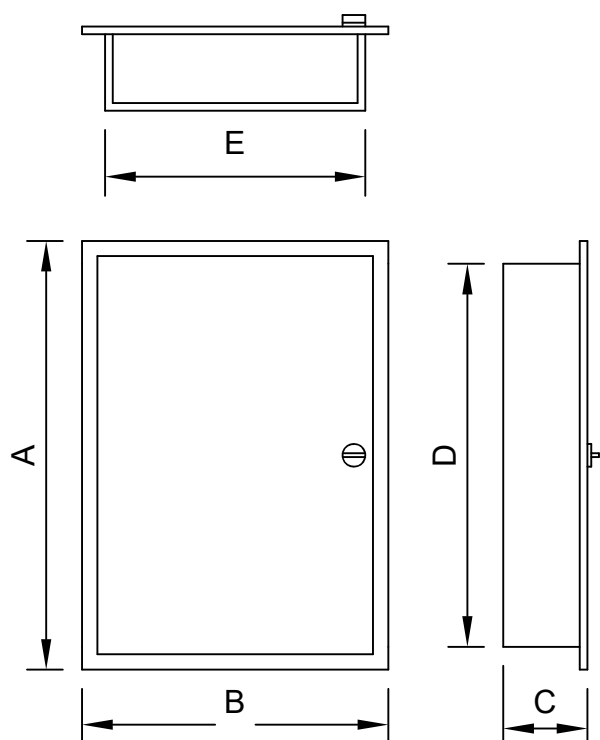

	TE	A	B	C	D	E	H
	(*)	(vnější rozměry)			(rozměry výklenku)		
	72	620	590	134	580	500	127
	96	770	590	134	730	500	127
	120	920	590	134	880	500	127
X	144	1070	590	134	1030	500	127

(*) - TE = modulová šířka přístroje (1TE = 17,5 mm)

Technické údaje :

Elektrické

Stupeň krytí IP 30 s dveřmi
IP 20 po otevření dveří

Třída ochrany I

Jmenovité napětí 415 V AC

Jmenovitý proud 125 A max

Mechanické

Materiál

Skříň rozváděče ocelový plech, barva bílá RAL 9016
polyesterová, prášková

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :

0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	-	Stavebník	Obec Libina
	-		Libina 523
	-		788 05 Libina
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČ: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vpracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	LIBINA	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro provedení stavby 140221 02/2021
Název stavby	Rekonstrukce rozvodů pavilonu 2 MŠ Libina		
Část	SO 02 - PAVILON 2		
	D.1.4. - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky		
	Název výkresu	Měřítko:	Číslo výkresu
	RM02 - Rozváděč pro 2.NP		09

