



ROZDĚLOVAČ - SBĚRAČ

9,0 m³. h⁻¹

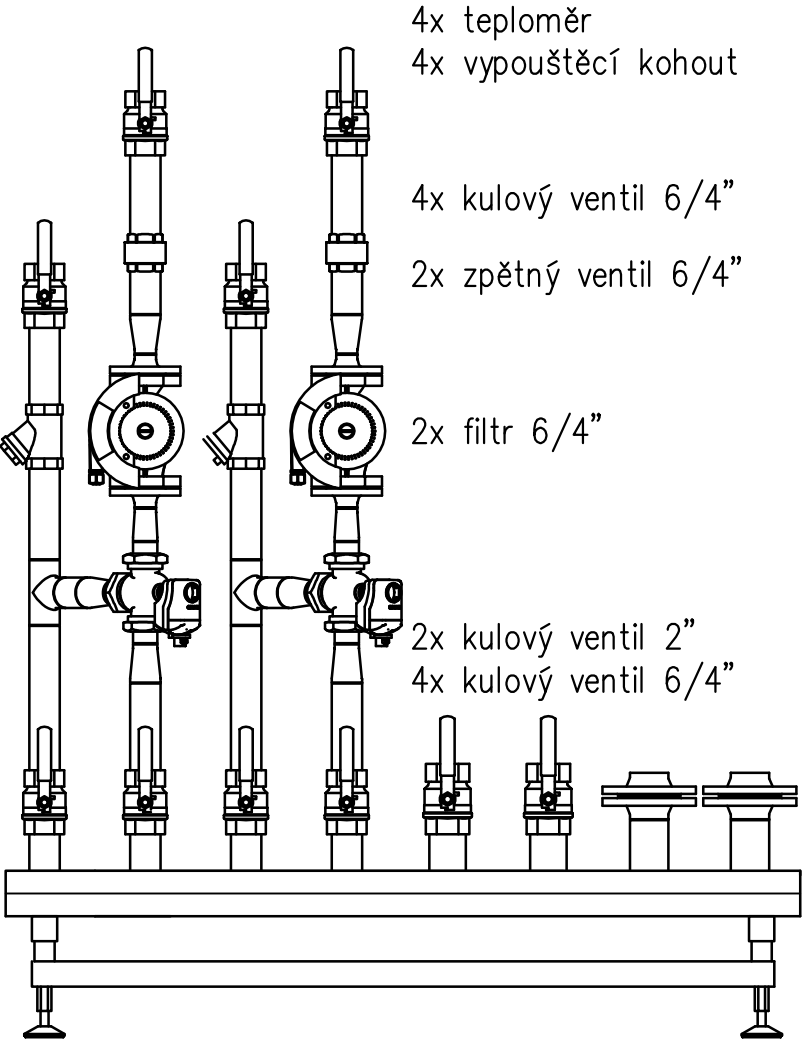

4 3 2 1

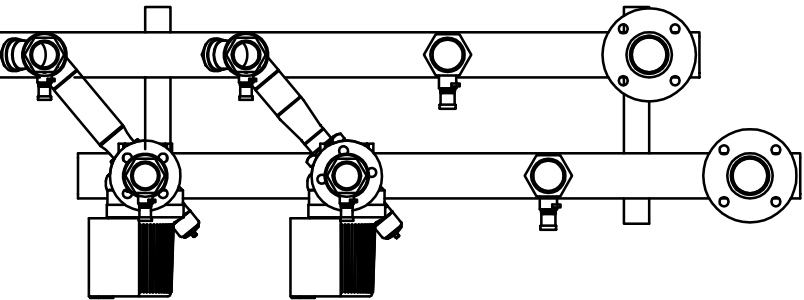

1	PRIMÁR VSTUP – VÝSTUP	DN 65 – 132 kW			
2	OKRUH OHŘEVU VZDUCHU – REZERVA	DN 50 – 50 kW			
3	OKRUH VYTÁPĚNÍ – ZÁPADNÍ SEKCE	DN 40 – 45 kW	Q = 2,0 m3/hod	H = 4,0 m	Kvs 8,0
4	OKRUH VYTÁPĚNÍ – VÝCHODNÍ SEKCE	DN 40 – 37 kW	Q = 1,6 m3/hod	H = 4,0 m	Kvs 6,3

OBĚHOVÉ ČERPADLO SMĚŠOVAČ

RAVAL projekt v.o.s.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP	K Lužinám 142, 330 08 Zruč - Senec e-mail: jiri.babor@email.cz Ing. Jiří Babor aut. Ing. Projektová činnost ve výstavbě specializace technická zařízení budov mobil: 605 286 627 IČ 88358861		
Ing. J. Babor ČKAIT 0200063	Ing. J. Babor	Ing. J. Valko			
OBEC, KRAJ: PLZEŇ, PLZEŇSKÝ			DRUH PD	DPS	
INVESTOR: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň			ČÍSLO ZAKÁZKY		
AKCE: Výstavba poloprovozního objektu H2			FORMÁTY A4	2	
			DATUM	01. 2018	
			MĚŘÍTKO		
OBSAH: D.1.4.d VYTÁPĚNÍ Zdroj tepla - stanice sekundárních okruhů			Č. PARE	DÍL	Č. PŘÍLOHY
				D.1.4.d	7