

VODING Hranice, spol. s r.o.
Zborovská 583
Hranice I-Město
753 01



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-42529/2020-210/Zen

VYŘIZUJE
Jana Ženíšková
+420 541 637 206
zeniskova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
21.10.2020

DESNÁ – - k.ú. Filipová, p.č. 765/1, k.ú. Kociánov, p.č. 850/3
Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty nad Desnou – Šumperk, etapa I.

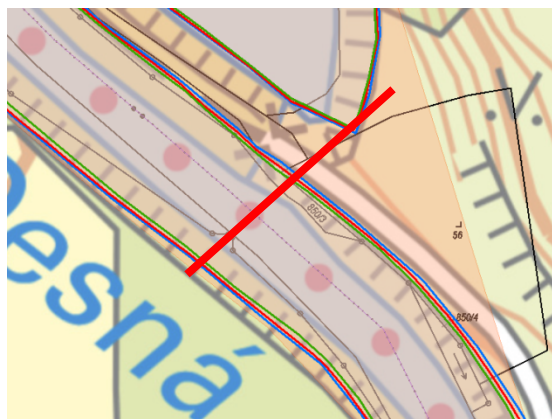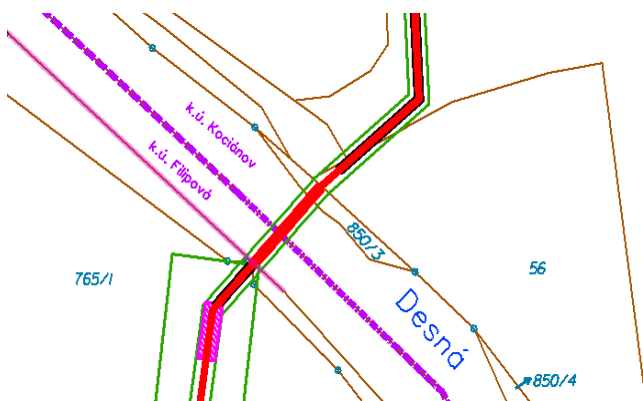

Hladina Q100 = 469,71m n.m. – z koryta

Doporučená **bezpečnostní rezerva** / **minimální výška** spodní hrany mostovky –
(Q100+0,50m) = **470,21m n.m.**

Upozorňujeme, že uvedená stavba nesmí zhoršit odtokové poměry v dané oblasti.

Za poskytnuté údaje Vám podle „Ceníku služeb a výkonu státního podniku Povodí Moravy pro rok 2020“ byla stanovena částka 1000,- Kč + 21%DPH. Částka byla uhrazena.

Toto stanovení kóty hladiny Q100 není stanoviskem správce povodí popř. správce vodního toku.
dle §54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. **Pokud toto stanovisko nemáte, je nutno o jeho vydání požádat Povodí Moravy, s.p., útvar správy povodí, Dřevařská 11, 602 00 Brno.**

Platnost uvedené kóty hladiny teoretické stoleté povodně určené hydrotechnickým výpočtem je po dobu platnosti hydrologických údajů o N-letých vodách, které vydává Český hydrometeorologický ústav, a dále dokud se nezmění podmínky, které mají vliv na odtokové poměry v toku, v záplavovém území nebo v povodí příslušného vodního toku.

S pozdravem

Ing. Iva Jelínková

Vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací