



SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA SOLID BLUE PIPE SN12 PLNOSTĚNNÉ

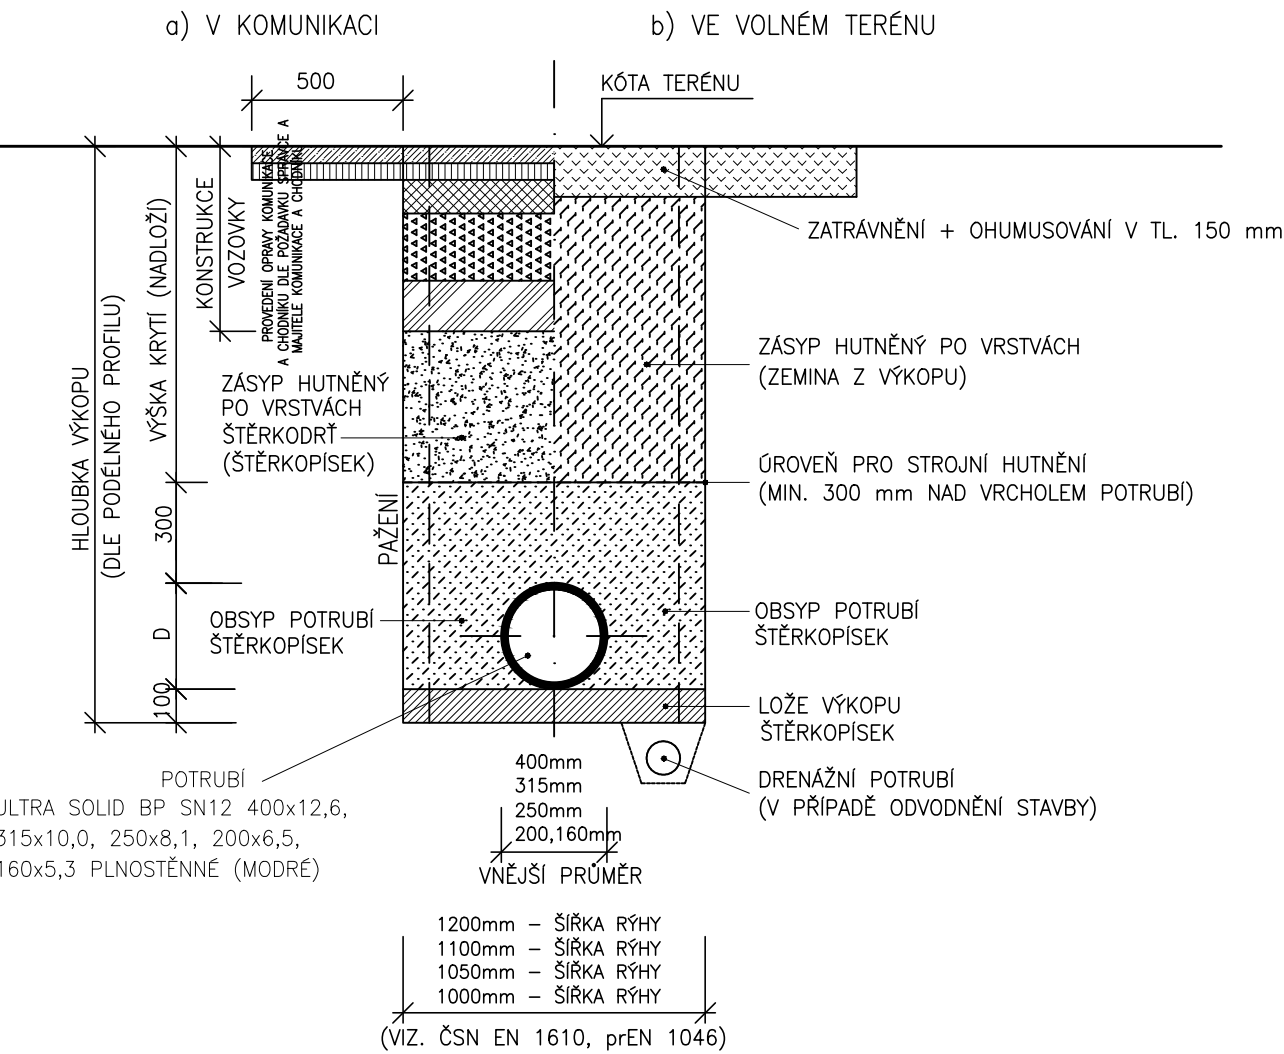

- POZNÁMKA:
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
 - OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
 - PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
 - PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU
 - PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE KANALIZACE
 - HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH PROFILŮ
 - PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !

PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSUPNY DLE ČSN 73 6005 (VIZ PŘÍLOHA TZ)

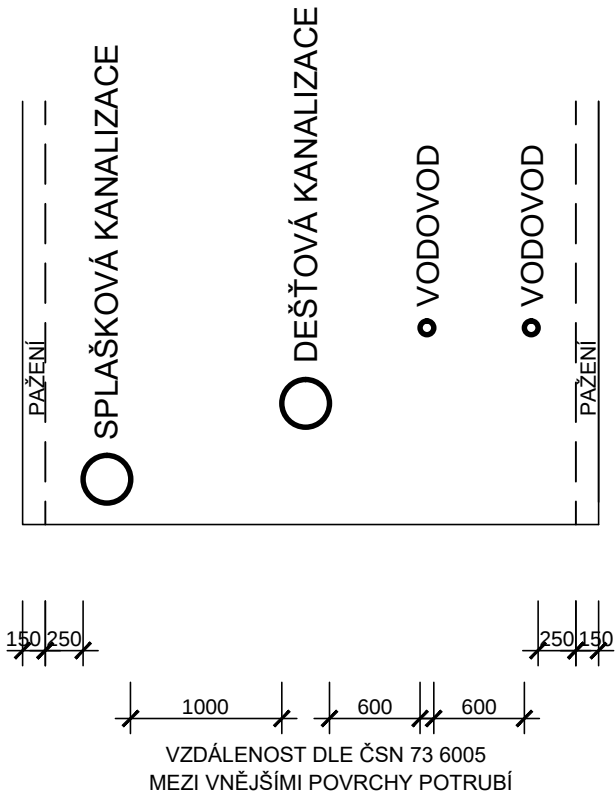

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: info@martanovotna.cz	
INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 70188041			
MÍSTO STAVBY: Č. PARC. 1055/8, ST.896/1, 1056/1, 1059, 1055/22, ST.5170, 1055/10, 1052/2, 1052/8, 3556, 1050/8, 3772/1, 1052/1, ST.881, 3775/2, 1050/1, 1031/1 KÚ. HAVLÍČKŮV BROD		DATUM: DUBEN 2025	
		STUPEŇ: PDPS	
NÁZEV STAVBY: -1. ETAPA STAVBY: REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, HAVLÍČKŮV BROD		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025	
		MĚŘÍTKO: -	Č. VÝKRESU: D.1.301.08
VÝKRES: PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM			