



VODOMĚRNÁ ŠACHTA

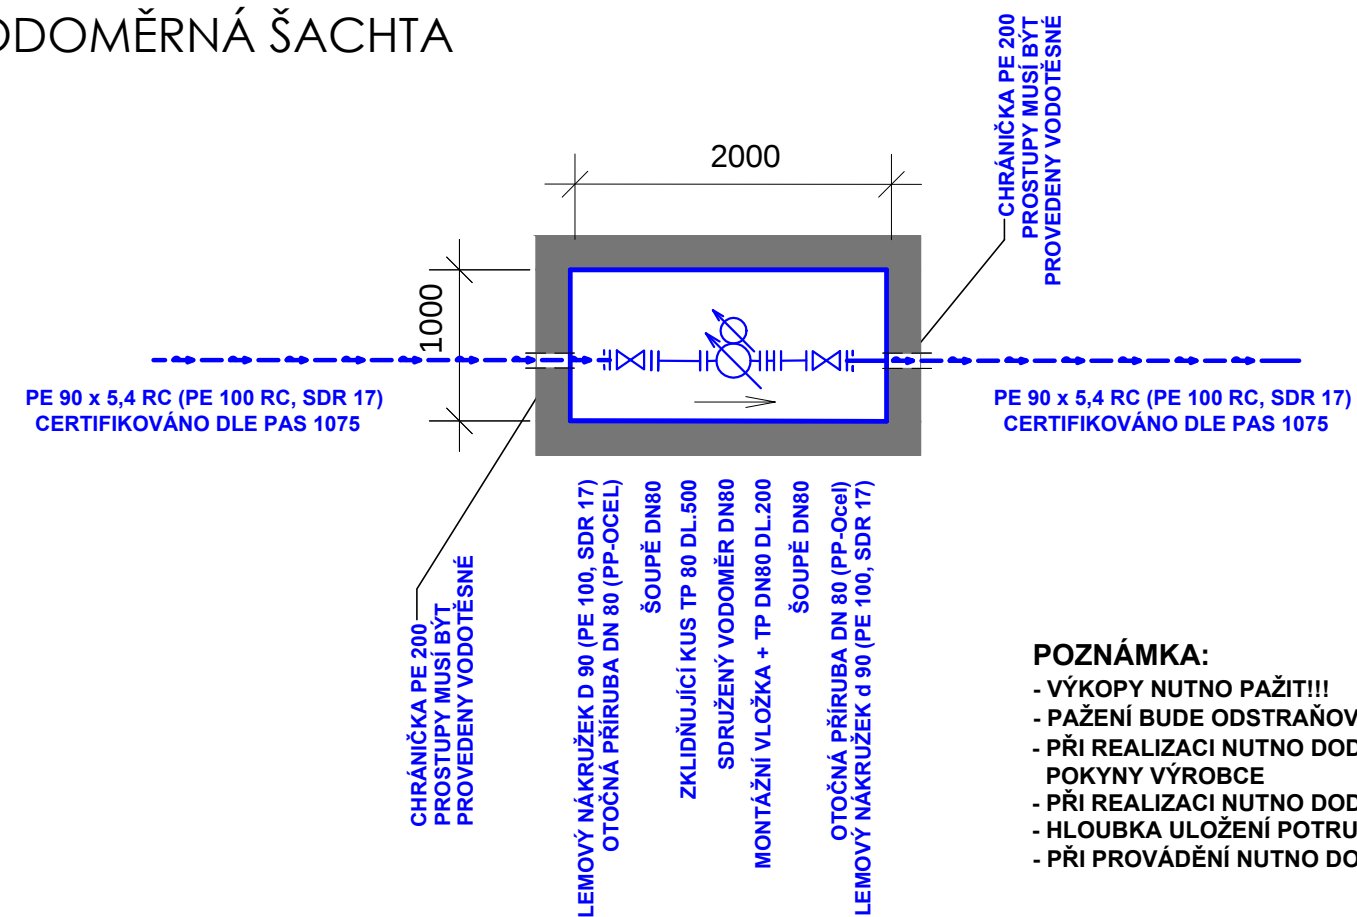

VODOMĚRNÁ ŠACHTA - 1000x2000, SV.VÝŠKA V ŠACHTĚ 1800mm
PREFA ŽELEZOBETONOVÁ ARMATURNÍ ŠACHTA POJEZDNÁ VODOMĚRNÁ, BUDE OSAZENA NA PODKLADNÍ BETONOVOU DESKU, KTERÁ BUDE VYBETONOVANÁ NA ŠD PODKLAD, ŠACHTA BUDE PROVEDENA VODOTĚSNÁ. V ŠACHTĚ BUDE OSAZEN ŽEBŘÍK (NEBO BUDOU OSAZENA STUPADLA) A VSTUP BUDE ZAKRYT NEREZ.POKLOPEM 700/700MM S ODVĚTRÁNÍM, POKLOP BUDE UZAMYKATELNÝ. POKUD BUDE V MÍSTĚ VŠ SPODNÍ VODA , BUDE ŠACHTA V PROVEDENÍ PRO USAZENÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY! ŠACHTA BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ VAK A.S. HB.

POKLOP NEREZ PRO SVĚTLOST OTVORU 700X700 MM S VENTILAČNÍ HLAVICÍ, PLECH 2MM

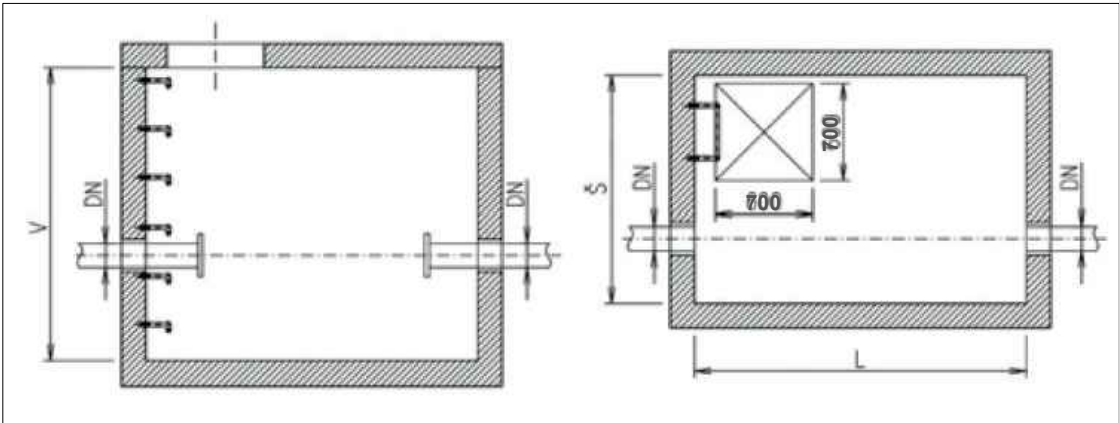

SO 303 - VODOVOD

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: info@martanovotna.cz	
INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 70188041			
MÍSTO STAVBY: Č. PARC. 1055/8, ST.896/1, 1056/1, 1059, 1055/22, ST.5170, 1055/10, 1052/2, 1052/8, 3556, 1050/8, 3772/1, 1052/1, ST.881, 3775/2, 1050/1, 1031/1 KÚ. HAVLÍČKŮV BROD		DATUM: DUBEN 2025	
		STUPEŇ: PDPS	
NÁZEV STAVBY: -1. ETAPA STAVBY: REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, HAVLÍČKŮV BROD		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025	
		MĚŘÍTKO: -	Č.VÝKRESU: D.1.303.10
VÝKRES: VODOMĚRNÁ ŠACHTA			