

Seznam tabulek

Tabulka oken	str. 1 - 6
Tabulka dveří a vrat	str. 7- 18
Tabulka překladů	str. 19
Tabulka klempířských výrobků	str. 20
Tabulka truhlářských výrobků	str. 21
Tabulka ostatních výrobků	str. 22

Poznámka:

- dodavatel se musí co nejpřesněji a nejpodrobněji informovat o stavebních poměrech objektu, např. půdorysech, napojeních, překladech, ostěních, špaletách, venkovních či vnitřních parapetech atd.
- uváděné rozměry oken reprezentují směrné koty, rozměry hrubé stavby musí být překontrolovány na místě

- je naprosto nezbytné si přímo na místě zaměřit skutečné velikosti stavebních otvorů

SO01 - stávající objekt č.p.702

VED.PROJEKTANT		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 AGORA ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIER spol. s r.o.	
Ing.arch. M. Zrník		D. Fejglová	Ing. J. Kafka		
INVESTOR	DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod			www.agora-liberec.cz	
MÍSTO STAVBY	ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod			FORMÁT	10A4
Rekonstrukce a přístavba objektu společnosti Detesk				DATUM	říjen 2015
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. ZAKÁZKY	2015/595
Tabulky				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.1.12

Provedení oken z minimálně pětikomorových profilových systému o stavební hloubce minimálně 85 mm (u oken otevíraných ven min 70 mm) , barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené nebo součinitel prostupu tepla Úrámu a křídla = $U_f \leq 0,95 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna $U_N = U_W \leq 0,90 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$. Materiál pro výrobu otvorových výplní musí být certifikován podle ČSN EN 12608, třída reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1+A1 je požadována minimálně D, atest na hygienickou nezávadnost. Hodnota U_f musí být doložena certifikátem notifikované osoby. Hodnota U_N musí být doložena certifikátem notifikované osoby pro zkušební vzorek a výpočtem pro rozhodující jednotlivé pozice zakázky. Splnění požadavků ČSN EN 12608, ČSN EN 13501-1+A1 certifikátem notifikované osoby.

Současně musí navrhované řešení otvorových výplní vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění.

Výztuž musí být dimenzována dle rozměru okna, dle směrnic dodavatele profilů, a navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem.

Okna jsou volná nebo spojena do sestav. Sestavy musí být spojovány systémovými spojovacími profily a podle potřeby vyztužovány výztužnými profily. Pod dveřmi vedoucími do exteriéru musí být osazeny podkladní profily pro systémové napojení hydroizolace. Všechna okna budou osazena krytkami odtokových otvorů v barvě profilu. Profilový systém musí být schválen dle ČSN 730862.

Zasklení:

Minimální požadavky na zasklení jsou:

izolační trojsklo s pokovenou vnější stranou vnitřního skla izolačního dvojskla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem $\Psi_{\text{max.}} 0,05 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu $U_{g,\text{skla min}} 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm).

Zasklení musí být navrženo tak aby bylo v souladu s ČSN 730530-2 a dle ČSN 730580 mohou být změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.

Kování:

Celoobvodové kování, barva stříbrná (ekologické chromování). Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S).

Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedacem okenního křídla.

Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou.

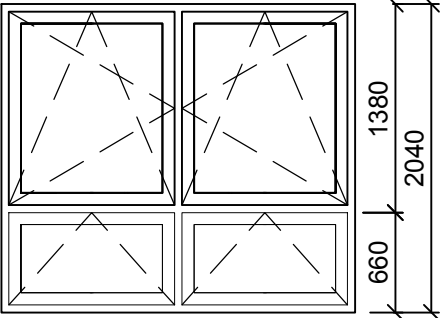
Součástí cenové nabídky musí být nákres počtu a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích.


Těsnění okenních křídel:


Těsnění okenních křídel musí být třístupňové, středové a musí zajišťovat dokonalé utěsnění spar mezi rámem a křídlem okna, všechny varianty musí být v souladu s popisem v dokumentaci oken a dle požadavků ČSN 746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211, které definují vodotěsnost a zatížení větrem. (u oken otevíraných ven stačí 2 x dorazové těsnění)

Dodavatel musí předložit ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

Přesné rozměry otvoru je nutno zaměřit přímo na stavbě!!

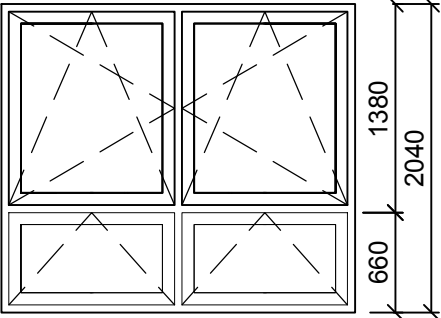
Č.	Rozměr	Popis				Schéma - fasáda z exteriéru
01	cca 2340 x 2040	okno otevíravé a sklápěcí s výklopným dílem				
rám		plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá				
otvírání křídel		horní křídla otevíravé a sklápěcí, spodní křídla výklopné				
zasklení		izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
další vybavení		ovládání v dolní části				
podlaží		1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks	17	0	0	17		

Č.	Rozměr	Popis				Schéma - fasáda z exteriéru
02	cca 1130 x 1000	okno otevíravé a sklápěcí				
rám		plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá				
otvírání křídel		otevíravé a sklápěcí				
zasklení		izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
další vybavení		ovládání v dolní části				
podlaží		1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks	4	0	0	0	4	

Č.	Rozměr		Popis			Schéma - fasáda z exteriéru
03	cca 1140 x 1000		okno otevíravé a sklápěcí			
rám		plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá				
otvírání křídel		otevíravé a sklápěcí				
zasklení		izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
další vybavení		ovládání v dolní části				
podlaží		1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks		4	0	0	4	

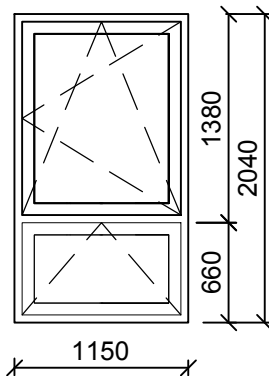
Tabulka oken - okna č.01-03

Přesné rozměry otvoru je nutno zaměřit přímo na stavbě!!

Č.	Rozměr	Popis				Schéma - fasáda z exteriéru
04	cca 2340 x 2040	okno otevíravé a sklápěcí s výklopným dílem				
rám	plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá					
otvírání křídel	horní křídlo otevíravé a sklápěcí, spodní křídlo výklopné					
zasklení	izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$					
tepelné požadavky	celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$					
další vybavení	ovládání v dolní části					
podlaží	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
Počet ks	0	34	0	34		

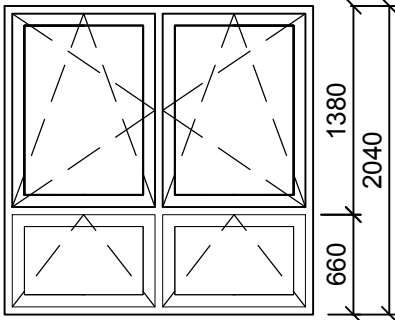
Přesné rozměry otvoru je nutno zaměřit přímo na stavbě!!

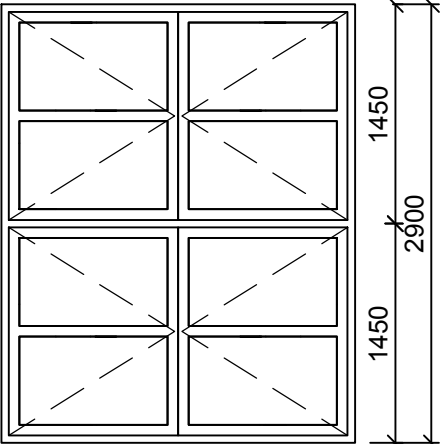
Č.	Rozměr		Popis			Schéma - fasáda z exteriéru
04a	cca 2340 x 2040		okno otevíravé a sklápěcí s výklopným dílem			podložní rámový profil 1380 2040 660 2340
rám	plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá					
otvírání křídel	horní křídlo otevíravé a sklápěcí, spodní křídlo výklopné					
zasklení	izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$					
tepelné požadavky	celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$					
další vybavení	ovládání v dolní části, podložní rámový profil v horní části					
podlaží	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
Počet ks	0	0	34	34		

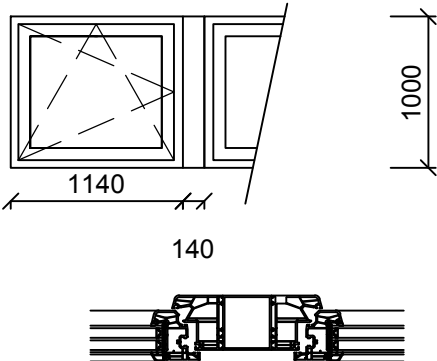
Č.	Rozměr	Popis				Schéma - fasáda z exteriéru 
05	cca 1150 x 2040	okno otevíravé a sklápěcí				
rám		plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá				
otvírání křídel		horní křídla otevíravé a sklápěcí, spodní křídla výklopné				
zasklení		izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
další vybavení		ovládání v dolní části				
podlaží		1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks		0	1	1	2	

Tabulka oken - okna č.04-06

Přesné rozměry otvoru je nutno zaměřit přímo na stavbě!!

Č.	Rozměr	Popis				Schéma - fasáda z exteriéru 
06	cca 1930 x 2040	okno otevíravé a sklápěcí s výklopným dílem				
rám		plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá				
otvírání křídel		horní křídla otevíravé a sklápěcí, spodní křídla výklopné				
zasklení		izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
další vybavení		ovládání v dolní části				
podlaží		1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks	0	1	1	2		

Č.	Rozměr	Popis				Schéma - fasáda z exteriéru
07	cca 2340 x 2900	okno otevíravé				
rám		plastový, tloušťka min. 76 mm, vnější fólie bílá				
otvírání křídel		křídla otevíravé do exteriéru				
zasklení		izolační dvojsklo 4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
další vybavení		ovládání z exteriéru				
podlaží		1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks	0	2	2	4		

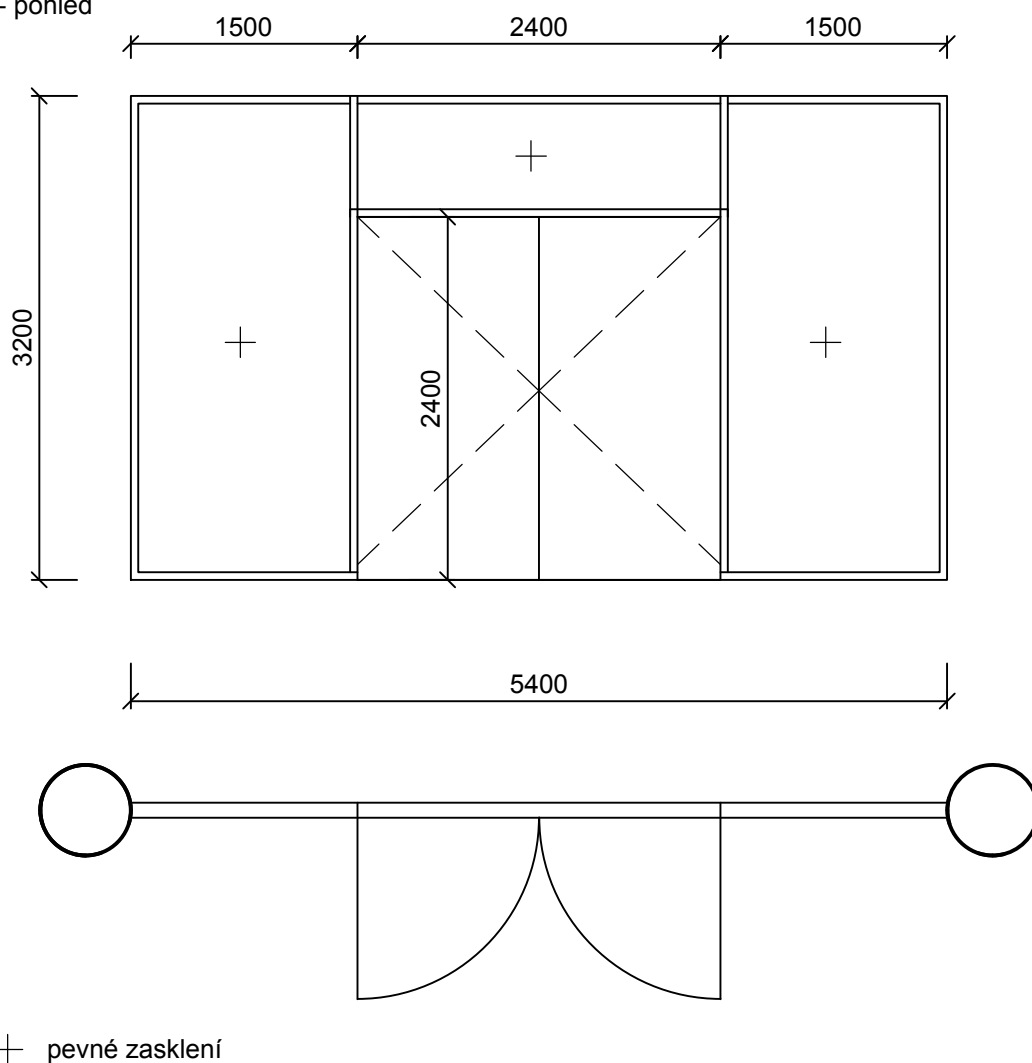
Č.	Rozměr		Popis			Schéma - fasáda z exteriéru
08	cca 1100 x 1000		okno otevíravé a sklápěcí			
rám		plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá				
otvírání křídel		horní křídla otevíravé a sklápěcí, spodní křídla výklopné				
zasklení		izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
další vybavení		ovládání v dolní části <u>mezi dvě okna č.08 vložit sloupek z rámového profilu</u>				
podlaží	1.NP	2.NP	3.NP	celkem		
Počet ks	0	4	4	8		

Tabulka oken - okna č.06-08

Přesné rozměry otvoru je nutno zaměřit přímo na stavbě!!

Č.	Rozměr	Popis			
09	cca 2340 x 2040	protipožární skleněná stěna s otevíravými dveřmi (referenční výrobek celoskleněné dveře Promaglas® F1)			
požární odolnost		EI 30/EW 45 DP1			
rám		dle výrobce			
otvírání křídel		dvě otevíravá bezrámová křídla po obvodu zpěňující pásek			
zasklení		jednoduché požárně odolné			
další vybavení		panikové kování a samozavírač (součástí doporučeného výrobku)			
podlaží	1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks	0	0	1	1	

Schéma - pohled

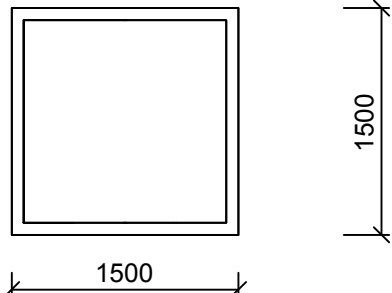



Tabulka oken - okna č.09

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu 04
společnosti Detesk

Přesné rozměry otvoru je nutno zaměřit přímo na stavbě!!

Č.	Rozměr		Popis			Schéma - fasáda z exteriéru
10	cca 1500 x 1500		okno vnitřní pevně zasklené			
rám		plastový, tloušťka min. 76 mm, fólie bílá				
otvírání křídel		-				
zasklení		jednoduché				
tepelné požadavky		-				
další vybavení						
podlaží		1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks	0	0	1	1		

Č.	Rozměr	Popis				Schéma - fasáda z exteriéru
11	cca 1150 x 1000	okno otevíravé a sklápěcí				
rám		plastový, tloušťka min. 80 mm, vnější fólie bílá				
otvírání křídel		otevíravé a sklápěcí				
zasklení		izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$				
další vybavení		ovládání v dolní části				
podlaží		1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks	1	0	0	0	1	

Tabulka oken - okna č.10-11

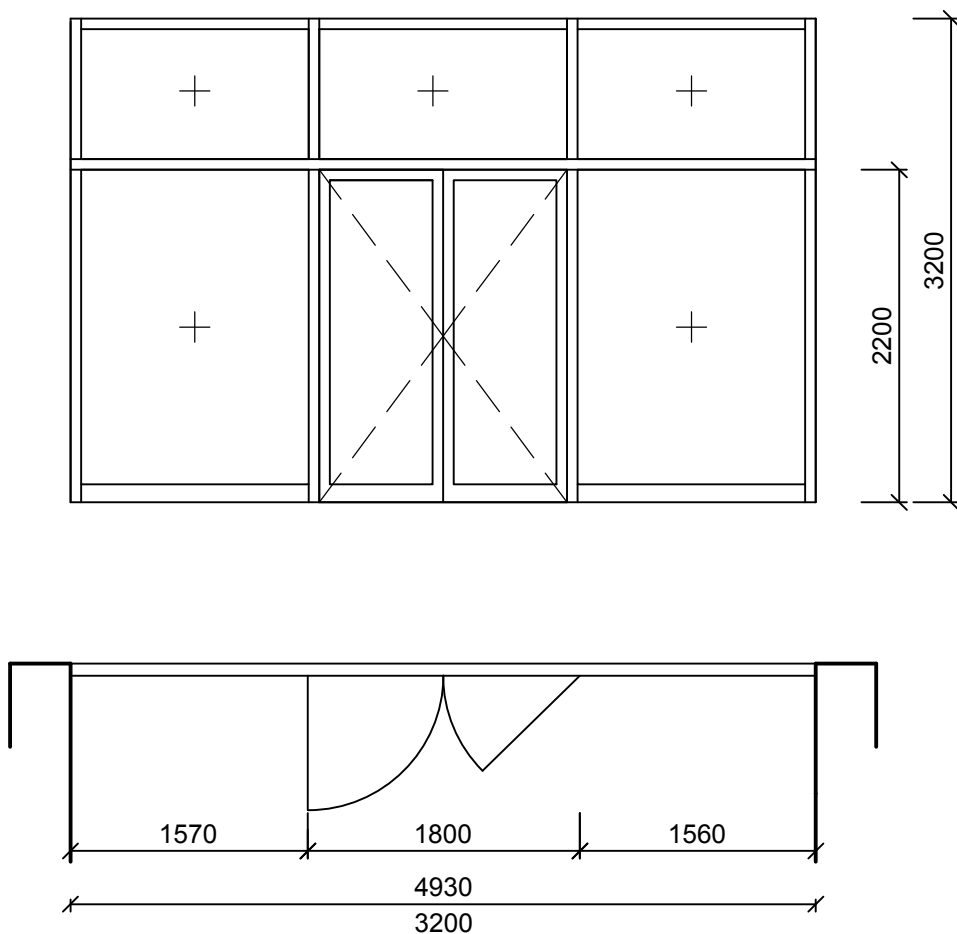
OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu 05
společnosti Detesk

Přesné rozměry je nutno zaměřit přímo na stavbě!!

Č.	Rozměr	Popis			
12	cca 1500 x 1500	vstupní prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi 1800 x 2200			
rám		hliníková, tloušťka min. 80 mm, barva bílá RAL 9003			
otvírání křídel					
zasklení		izolační trojsklo 4-16-4-16-4, požadavek $u_g \leq 0,70 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$			
tepelné požadavky		celé okno $U_w \leq 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$			
další vybavení		samoavírač, elektromagnetický zámek			
podlaží	1.NP	2.NP	3.NP	celkem	
Počet ks	1	0	0	1	

Schéma - fasáda z exteriéru



✚ pevné zasklení

Tabulka oken - okna č.10-11

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu 06
společnosti Detesk

Č.	Rozměr (mm)	Popis			
D01	700 x 1970	dveře vnitřní jednokřídlé plné			
stavební otvor		800 x 2020 mm			
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)			
povrchová úprava		CPL (laminát), jasan bílý strukturovaný			
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný 4x, zámek WC 2x			
další vybavení					
zárubeň		ocelová rámová hranatá, nátěr RAL 7040 (šedá)			
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks
D01/L	170 mm	0	1	0	1
D01/P	115 mm	2	1	0	3
D01/P	170 mm	2	0	0	2
D01/P	100 mm	1	0	0	1
celkem					7 ks

Č.	Rozměr (mm)	Popis			
D02	800 x 1970	dveře vnitřní jednokřídlé plné s požární odolností			
stavební otvor		900 x 2020 mm			
požární odolnost		EW 30 DP3 C			
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)			
povrchová úprava		CPL (laminát), jasan bílý strukturovaný			
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný			
další vybavení		samoavírač			
zárubeň		ocelová rámová hranatá s požární odolností, nátěr RAL 7040 (šedá)			
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks
D02/L	115 mm	2	0	0	2
D02/L	100 mm	1	0	0	1
D02/L	170 mm	0	1	0	1
D02/P	170 mm	1	0	0	1
celkem					5 ks

Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D01 - D02

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D03	800 x 1970	dveře vnitřní jednokřídle plné				
stavební otvor		900 x 2020 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		CPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, 1x zámek obyčejný , 1x elektromagnetický zámek				
další vybavení		-				
zárubeň		ocelová rámová hranatá, nátěr RAL 7040 (šedá)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D03/P	170 mm	0	1	0	1	
D03/P	stávající	0	1	0	1	
celkem					2 ks	

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D04	1500 x 1970	dveře dvoukřídle plné				
stavební otvor		1600 x 2020 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		-				
zárubeň		ocelová rámová hranatá, nátěr RAL 7040 (šedá)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D04/L	170 mm	1	0	0	1	
D04/L	stávající	1	0	0	1	
celkem					2 ks	

Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D03 - D04

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu 8
společnosti Detesk

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D05	1500 x 2100	dveře vnitřní dvoukřídle plné s požární odolností				
stavební otvor		1600 x 2150 mm				
požární odolnost		EW 30 DP3 C				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		samoavírač, koordinátor křídel				
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří s požární odolností				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D05/P (první pravé)	170 mm	1	0	0	1	
D05/L (první levé)	170 mm	1	0	0	1	
celkem					2 ks	

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D06	2000 x 2400	dveře vnitřní dvoukřídle plné s požární odolností				
stavební otvor		2100 x 2450 mm				
požární odolnost		EW 30 DP3 C				
dveřní křídlo		plné, ocelové				
povrchová úprava		nátěr 1x základní, 2x vrchní syntetický, RAL 7040				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		samoavírač, koordinátor křídel				
zárubeň		ocelová rámová hranatá s požární odolností , nátěr RAL 7040 (šedá)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D06/P (první pravé)	140 mm	1	0	0	1	
celkem					1 ks	

Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

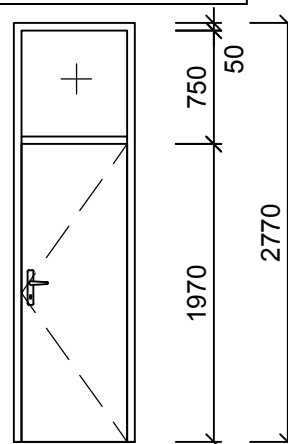
Tabulka dveří - dveře č.D05 - D06

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu 9
společnosti Detesk

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D07	700 x 1970 + 750	dveře vnitřní jednokřídle plné s nadsvětlíkem				
stavební otvor		800 x 2770 mm				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		CPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		-				
zárubeň		ocelová rámová hranatá s nadsvětlíkem, nátěr RAL 7040 (šedá) (ref. výrobek fy Montkov nebo fy HSE)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D07/L	115 mm	2	1	0	3	
D07/L	170 mm	1	0	0	1	
D07/P	170 mm	1	0	0	1	
D07/P	115 mm	0	1	0	1	
celkem					6 ks	

+ pevné zasklení



Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D08	1500 x 2100	dveře vnitřní dvoukřídle plné				
stavební otvor		1600 x 2150 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		samoavírač, koordinátor křídel				
zárubeň		ocelová rámová hranatá, nátěr RAL 7040 (šedá)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D08/L (první levé)	170 mm	1	0	0	1	
celkem					1 ks	

Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D07 - D08

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D09	900 x 1970	dveře vnitřní jednokřídlé plné posuvné				
stavební otvor		1000 x 2020 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné posuvné (referenční výrobek Sapeli Elegant Komfort)				
povrchová úprava		dýha, jasan stříbrný (svislá orientace)				
kování, zámek		kování dle typu dveří				
další vybavení		-				
zárubeň		obložková				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D09/P	170 mm	0	0	1	1	
celkem					1 ks	

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D10	800 x 1970	dveře vnitřní jednokřídlé plné				
stavební otvor		900 x 2020 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné (referenční výrobek Sapeli Elegant Komfort)				
povrchová úprava		dýha, jasan stříbrný (svislá orientace)				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		-				
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D10/L	170 mm	0	0	3	3	
D10/P	170 mm	0	0	1	1	
D10/P	115 mm	0	0	2	2	
celkem					7 ks	

Poznámka:

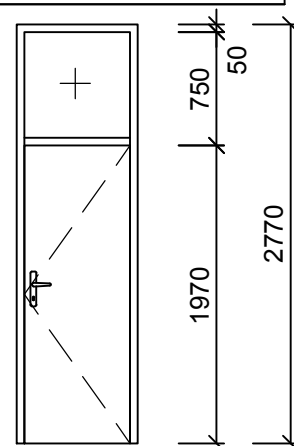
- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D09 - D10

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D11	700 x 1970	dveře vnitřní jednokřídlé plné				
stavební otvor		800 x 2020 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Komfort)				
povrchová úprava		dýha, jasan stříbrný (svislá orientace)				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		-				
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D11/L	115 mm	0	0	2	2	
D11/P	115 mm	0	0	1	1	
celkem					3 ks	

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D12	700 x 1970 + 750	dveře vnitřní jednokřídlé plné s nadsvětlíkem				
stavební otvor		800 x 2770 mm				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Komfort)				
povrchová úprava		dýha, jasan stříbrný (svislá orientace)				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		-				
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D12/L	115 mm	0	0	1	1	
D12/P	115 mm	0	0	1	1	
celkem					2 ks	

+ pevné zasklení



Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D11 - D12

Č.	Rozměr (mm)	Popis			
D13	1500 x 1970	dveře vnitřní dvoukřídle plné			
stavební otvor		1600 x 2020 mm			
požární odolnost		-			
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Komfort)			
povrchová úprava		dýha, jasan stříbrný (svislá orientace)			
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný			
další vybavení		samoavírač a koordinátor křídel			
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří			
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks
D13/L	140 mm	0	0	1	1
D13/P	140 mm	0	0	1	1
D13/P	115 mm	0	0	1	1
celkem					3 ks

Č.	Rozměr (mm)	Popis			
D14	900 x 1970	dveře vnitřní jednokřídle plné			
stavební otvor		1000 x 2020 mm			
požární odolnost		-			
dveřní křídlo		plné (referenční výrobek Sapeli Elegant Komfort)			
povrchová úprava		dýha, jasan stříbrný (svislá orientace)			
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, 14/L - zámek obyčejný, 14/L - zámek WC			
další vybavení		14/P- madlo pro imobilní			
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří			
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks
D14/L	170 mm	0	0	1	1
D14/P	115 mm	0	0	1	1
celkem					2 ks

Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D13 - D14

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D15	800 x 1970	dveře vnitřní jednokřídlé prosklené				
stavební otvor		900 x 2020 mm				
požární odolnost		EW 30 DP3 C				
dveřní křídlo		prosklené model 40 (referenční výrobek Sapeli Elegant Komfort)				
povrchová úprava		dýha, jasan stříbrný (svislá orientace)				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení						
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D15/P	170 mm	0	0	1	1	
celkem					1 ks	

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D16	1500 x 1970	dveře vnitřní dvoukřídlé plné s požární odolností				
stavební otvor		1600 x 2020 mm				
požární odolnost		EW 30 DP3 C				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		samoavírač, koordinátor křídel				
zárubeň		ocelová rámová hranatá s požární odolností , nátěr RAL 7040 (šedá)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D16/L (první levé)	140 mm	0	1	0	1	
D16/P (první pravé)	170 mm	0	2	0	2	
D16/P (první pravé)	140 mm	1	2	0	3	
celkem					6 ks	

Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D15 - D16

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D17	1500 x 2100	dveře vnitřní dvoukřídle plné s požární odolností				
stavební otvor		1600 x 2150 mm				
požární odolnost		EW 30 DP3 C				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		samoavírač, koordinátor křídel				
zárubeň		ocelová rámová hranatá s požární odolností , nátěr RAL 7040 (šedá)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D17/L (první levé)	140 mm	1	0	0	1	
celkem					1 ks	

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D18	1500 x 1970	dveře vnitřní dvoukřídle plné s požární odolností				
stavební otvor		1600 x 2020 mm				
požární odolnost		EW 30 DP3 C				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Komfort)				
povrchová úprava		dýha, jasan stříbrný (svislá orientace)				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		samoavírač, koordinátor křídel				
zárubeň		obložková bezpolodrážková s požární odolností , vzhled dle dveří				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D17/L (první levé)	170 mm	0	0	1	1	
celkem					1 ks	

Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D17 - D18

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D19	2000 x 2400	dveře vnitřní dvoukřídle plné				
stavební otvor		2100 x 2450 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		samoavírač, koordinátor křídel				
zárubeň		ocelová rámová hranatá, nátěr RAL 7040 (šedá)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D19/P (první pravé)	140 mm	2	0	0	2	
celkem					2 ks	

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D20	700 x 1970	dveře vnitřní jednokřídle plné				
stavební otvor		800 x 2020 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		CPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		-				
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D20/L	115 mm	1	0	0	1	
D20/P	115 mm	1	0	0	1	
celkem					2 ks	

Poznámka:

- rozměry zárubní je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D19 - D20

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D21	900 x 1970	dveře vnitřní jednokřídle plné				
stavební otvor		1000 x 2020 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		CPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		-				
zárubeň		ocelová rámová hranatá, nátěr RAL 7040 (šedá)				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D21/L	170 mm	0	1	0	1	
celkem					1 ks	

Č.	Rozměr (mm)	Popis				
D22	1500 x 1910	atypické dveře vnitřní dvoukřídle plné				
stavební otvor		1600 x 1960 mm				
požární odolnost		-				
dveřní křídlo		plné, se zvýšenou mechanickou odolností (s úpravou Klima II.) (referenční výrobek Sapeli Elegant Praktik)				
povrchová úprava		HPL (laminát), jasan bílý strukturovaný				
kování, zámek		kování se zaoblenou klikou – povrch nerez (referenční výrobek M&T Nova Objekt Nrz), klika-klika, zámek obyčejný				
další vybavení		samoavírač, koordinátor křídel				
zárubeň		obložková bezpolodrážková, vzhled dle dveří				
Ozn.	tl. zárubně	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem ks	
D22/L (první levé)	320 mm	1	0	0	1	
celkem					1 ks	

Poznámka:

- rozměry zárubně je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D21 a vrata GV/1

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu
společnosti Detesk

Č.	Rozměr (mm)	Popis
GV/1	3000 x 3250	průmyslová sekční garážová vrata
stavební otvor	3000 x 3200 mm	
tepelné požadavky	křídlo vrat $U \leq 0,90 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, vestavěná vrata s rámem jako celek $U \leq 1,40 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	
vratové křídlo	ocelová žárově pozinkovaná dvoustěnná lamela s výplní PU tl.42mm - s přerušeným tep. mostem	
povrchová úprava	polyesterový nástřik barva šedá	
kování	kování N	
další vybavení	vrata el. ovládané s dálkovým ovládáním, hřídelový pohon	
zárubeň	ocelová rámová hranatá, nátěr RAL 7040 (šedá)	
celkem	3 ks	

(referenční výrobek Hörmann SPU F42)

Poznámka:

- rozměry zárubní je nutno ověřit na stavbě

Tabulka dveří - dveře č.D21 a vrata GV/1

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu
společnosti Detesk

Tabulka skladeb překladů						
Ozn.	Skladba	Délka [m]	Počet skladeb			počet ks překladů
			1.NP	2.NP	3.NP	
P01	1 x I 120 - dl.1250	1250	2			2
P02	4 x I 120 - dl.1250	1250	1			4
P03	1 x I 140 - dl.1400	1400	2			2
P04	2 x I 120 - dl.1250	1250	6	3	8	34
P05	2 x I 120 - dl.1900	1900	4	3	1	16
P06	1 x PTH 11,5/200	2000			1	1
P07	2 x PTH7/250	2500	1			2
P08	1 x PTH 11,5/125	1250	3	2	7	12
P09	4 x I 160 - dl.1400	2600	4			4
P10	4 x I 120 - dl.2400	2400	2			8
P13	4 x PTH 7/125	1250	1			4
P15	4 x I 120 - dl.1900	1900	1			4
P16	2 x PTH 7/200	2000	1	3	2	12
P17	4 x PTH 7/175	1750	2	1		12
P18	4 x PTH7/200	2000			1	4
						121

Tabulka typů a kusů překladů		
Typ	Délka [m]	Ks
I 120	1250	40
I 120	1900	20
I 140	1400	2
I 120	2400	8
I 160	2600	4
PTH 11,5/200	2000	1
PTH 11,5/125	1250	12
PTH 7/250	2500	2
PTH 7/125	1250	4
PTH 7/200	2000	16
PTH 7/175	1750	12
		121

Tabulka překladů

Presne rozmery prvku je nutno zamerit primo na stavbe!!

Tabulka klempířských výrobků								
Ozn.	popis	R.Š. (mm)	Délka [m]	Patro				celkem
				1.NP	2.NP	3.NP	střecha	
K/01	oplechování vnějšího parapetu - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm	350	2340	17	38	38		93
K/02	oplechování vnějšího parapetu - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm	350	1130	4				4
K/03	oplechování vnějšího parapetu - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm	350	1140	4				4
K/04	oplechování vnějšího parapetu - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm	400	1150		1	1		2
K/05	oplechování vnějšího parapetu - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm	400	1930		1	1		2
K/06	oplechování vnějšího parapetu - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm	400	1150	1				1
K/07	oplechování VZT - manžeta materiál Cu tl. 0,7 mm	500	1200				2	2
K/08	závětrná lišta - materiál Cu tl. 0,7 mm	330	2700				2	2
K/09	závětrná lišta - materiál Cu tl. 0,7 mm	330	3100				1	1
K/10	sanační vpust' s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem s možností zasunutí do sanovaného potrubí až po hrdlo (ref. výrobek fy Topwet TW SAN 125 BIT) rozměry sanovaného potrubí ověřit na stavbě						6	6
K/11	sanační odvětrávací hlavice s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dešťové krytky (ref. výrobek fy Topwet TWOP SAN 90BIT) rozměry sanovaného potrubí ověřit na stavbě		1900				17	17
K/12	oplechování výlezu materiál Cu tl. 0,7 mm	500	5000				1	1
K/13	oplechování styku stříšky se zdí - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm	500	5500	3				3
K/14	oplechování styku stříšky se zdí - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm	500	5500	1				1
K/15	oplechování styku střechy se zdí - materiál povrchově upravený plech tl. 0,7 mm (tvar dle detailu "G")	500	10000	1				1
K/16	žlab DN 100	250	13200				1	1
K/17	svod DN 100	500	4000				1	1
K/18	okapnička	250	13200				1	1
K/19	žlab DN 100	250	6000				1	1
K/20	okapnička	250	5500				1	1

Poznámka:

- detaily provedení klempířských výrobků dle platných předpisů a norem
- skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě

Tabulka klempířských výrobků

Presne rozmery prvku je nutno zamerit primo na stavbe!!

Tabulka truhlářských výrobků							
Ozn.	popis	R.Š. (mm)	Délka [m]	Patro			celkem
				1.NP	2.NP	3.NP	
T/01	parapet postforming barva bílá	330	4930	6	13		19
T/02	parapet postforming barva bílá	330	2340	5	2		7
T03	parapet postforming barva bílá	220	1150	3	1	1	5
T04	parapet postforming barva bílá	200	2340		8	6	14
T05	parapet postforming barva bílá	200	2040		1	1	2
T06	parapet postforming barva bílá s větrací mřížkou nad UT š=100mm, dl.2150 mm	470	2340			28	28

Poznámka:

- skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě

Tabulka truhlářských výrobků

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu
společnosti Detesk

Tabulka ostatních výrobků

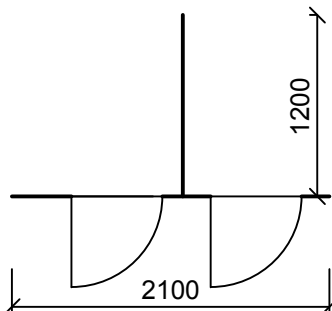
O/01 dělicí sanitární stěna WC kabinky

- celková výška 2000 mm včetně odsazení od podlahy 150 mm, s dveřmi š= 700 mm
 - nosná hliníková konstrukce v provedení Elox, výplňové panely vhodné do vlhkých prostor - kompaktní deska s melaminovou fólií, barva 3001 pepř a sůl,
 - dveře se opatří nerezovými závěsy, kování nerez koule - koule s integrovaným zavíračem.
- (referenční výrobek fy SIS-system typ Schäfer VK13 z HPL panelů)
- umístění viz. výkres půdorys 1.NP, 2.NP

(před objednáním je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry na místě)

1.NP - 1 ks

2.NP - 1 ks



barva výplňových panelů



3001
Pepper Weiß



E6/EV1
Eloxier*

O/02 dělicí sanitární stěna WC kabinky


- DTTO
- umístění viz. výkres půdorys 1.NP, 2.NP

(před objednáním je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry na místě)

1.NP - 1 ks

2.NP - 1 ks

barva hliníkové konstrukce
(alternativně RAL 7038 šedá)

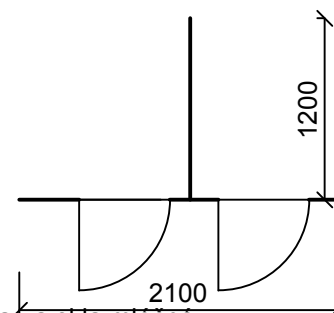


O/03 dělicí sanitární stěna WC kabinky **skleněná**

- celková výška 2012 (sklo 2000mm) včetně 100mm mezery u podlahy
 - bezpečnostní sklo EGS-H tl.10mm s keramickým sítotiskem, rohy hladké leštěné, barva skla mléčná
 - kování koule ALU včetně WC zámku, závěsy ALU samozavírací zapuštěné 120 mm ALU, výška 100mm
- (referenční výrobek fy SIS-system typ Schäfer Vitrum II)
- umístění viz. výkres půdorys 3.NP

(před objednáním je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry na místě)

3.NP - 1 ks




O/04 dělicí sanitární stěna WC kabinky **skleněná**

- celková výška 2012 (sklo 2000mm) včetně 100mm mezery u podlahy
 - bezpečnostní sklo EGS-H tl.10mm s keramickým sítotiskem, rohy hladké leštěné, barva skla mléčná
 - kování koule ALU včetně WC zámku, závěsy ALU samozavírací zapuštěné 120 mm ALU, výška 100mm
- (referenční výrobek fy SIS-system typ Schäfer Vitrum II)
- umístění viz. výkres půdorys 3.NP

(před objednáním je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry na místě)

3.NP - 1 ks



Tabulka ostatních výrobků

O/05 madlo sklopné uzavrené 85cm s držakem toaletního papíru, matný nerez (3.NP) – 1ks

O/06 madlo sklopné uzavřené 85cm , matný nerez (3.NP) – 1ks

O/07 sklopné zrcadlo, rám matný nerez (3.NP) – 1 ks

O/08 pevné madlo uzavřené 50 cm, matný nerez (3.NP) – 1 ks

O/09 pisoárová mezistěna 400x900 mm - nosná hliníková konstrukce v provedení Elox, výplňové panely vhodné do vlhkých prostor, kompaktní deska s melaminovou fólií, barva 3001 pepř a sůl - 2 ks

1.NP - 1 ks

2.NP - 1 ks

(referenční výrobek fy SIS-system typ Schäfer SVF30Jump z HPL panelů)

O/10 pisoárová mezistěna skleněná 400x900 mm- bezpečnostní sklo EGS-H tl.10mm s keramickým síťotiskem, rohy hladké leštěné, barva skla mléčná

3.NP - 1 ks

(referenční výrobek fy SIS-system typ Schäfer Vitrum II)

O/11 nástěnné zrcadlo

š=1200 mm, v=800 mm

1.NP - 1 ks

3.NP - 1 ks

š=1500 mm, v=800 mm

1.NP - 1 ks

3.NP - 1 ks

O/12 atypická skleněná deska pod umyvadla - bezpečnostní sklo tl. 12 mm

1810 x 500 - 3.NP - 1 ks

1500 x 500 - 3.NP - 1 ks

(před objednáním je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry na místě)

O/13 vertikální akustický absorbér š.600mm, v.2700mm, tl.40 mm, výplň materiálem o vysoké hustotě ze skelných vláken, pohledová plocha ze skelné tkaniny, barva světle šedá NCS S 2 2502-Y, světelná odrazivost 52%, absorpční třída A, NRC 0,95, hrany z eloxovaného hliníku - 18 ks

(referenční výrobek fy Ecophon typ Akusto Wall C s Connect Thinline profilem)

O/14 čistící textilní rohož 2000 x 2000 mm - ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 15/30/2 mm - 1 ks

(referenční výrobek fy Gapa typ Shatwell)

O/15 střešní bodový světlík 1000 x 1000 mm s přesklívací kopulí a elektromotorem pro otvírání - 1 ks

- $U_g \leq 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, základna podsady 1200 x 1200 mm

(referenční výrobek fy ALLUX typ křídlo s plochým zasklením izolačním sklem Interm-TF a s přesklívací kopulí PPMA , PVC manžeta v=45 cm bez děr a šroubů)

Tabulka ostatních výrobků

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod
MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu 23
společnosti Detesk



O/16 dělící sanitární stěna WC kabinky

- celková výška 2000 mm včetně odsazení od podlahy 150 mm, s dveřmi š= 700 mm
- nosná hliníková konstrukce v provedení Elox, výplňové panely vhodné do vlhkých prostor - kompaktní deska s melaminovou fólií, barva 3001 pepř a sůl,
- dveře se opatří nerezovými závěsy, kování nerez koule - koule s integrovaným zavíračem.

(referenční výrobek fy SIS-system typ Schäfer VK13 z HPL panelů)

- umístění viz. výkres půdorys 1.NP - 1 ks


(před objednáním je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry na místě)

**O/17** dělící sanitární stěna WC kabinky

- DTTO

- umístění viz. výkres půdorys 1.NP - 1 ks

(před objednáním je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry na místě)

**O/18** hliníková dilatační lišta

dl. 1000 mm - 38 ks

dl. 1600 mm - 16 ks

dl. 2100 mm - 3 ks

Fotoluminiscenční bezpečnostní značení s dlouhým dosvitem

(Provedení bezpečnostního značení dle nařízení vlády 11/2002 sb.)

O/19 směrovka k zařízení PO

- 5 ks



O/20 označení hydrantu – 2 ks

- 8 ks



O/21 únikový východ

- 10 ks



O/22 směr úniku - směrová šipka

- 11 ks



přenosný hasicí přístroj práškový P6/21A

- 21 ks

přenosný hasicí přístroj vodní V9/13A

- 2 ks

přenosný hasicí přístroj sněhový S5/70B

- 1 ks

Tabulka ostatních výrobků

OBJEDNATEL DETESK s.r.o. ul. Příkrá 401, 468 22 Železný Brod

MÍSTO STAVBY ul. Průmyslová č.p.702, k.ú. Železný Brod

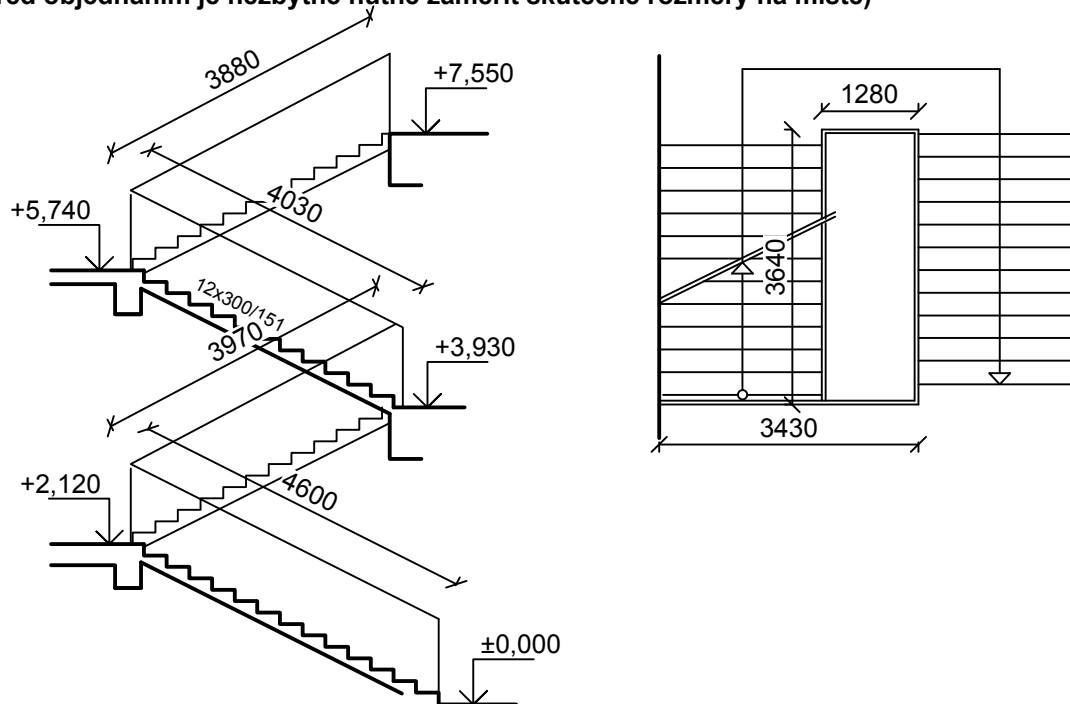
Č. ZAKÁZKY 2015/595

Rekonstrukce a přístavba objektu
společnosti Detesk

24

O/23 skienene zabradli na schodisti s kuitatymi uchnyty a dopinene nerezovým madlem - dl. 28.5 m'

(před objednáním je nezbytně nutné zaměřit skutečné rozměry na místě)



O/24 dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, 10x18x9,5cm, nerez – 5 ks
1.NP - 2 ks, 3.NP - 3 ks

O/25 zásobník na role toaletního papíru Ø23cm, uzamykatelný na klíč, nerez
š.28 cm, v. 30 cm, hl. 11,5cm – 6 ks
1.NP - 3 ks, 3.NP - 3 ks)

O/26 zásobník papírových ručníků na 500ks, uzamykatelný na klíč, nerez
š.26 cm, v. 37 cm, hl. 11,5cm – 5 ks
1.NP - 2 ks, 3.NP - 2 ks

O/27 označení dveří - piktogram (rozlišovací znak imobilní) – 1 ks
(3.NP - 1 ks)

O/28a označení dveří - piktogram (rozlišovací znak – muži) – 2 ks
(1.NP - 1 ks, 3.NP - 1 ks)

O/28b označení dveří - piktogram (rozlišovací znak – ženy) – 2 ks
(1.NP - 1 ks, 3.NP - 1 ks)

O/29 závěsný koš, nerez, objem 25l
š.355 mm, v.=460 mm, hl. 155 mm – 5 ks

O/30 WC souprava na čištění závěsná, nerez,v=400mm – 7 ks
(referenční výrobky z řady fy Franke)

O/31 výlez na střechu 720/720 , v=720 mm – 1 ks

O/32 větrací mřížky pozinkované trvale otevřené 200/200 – 2 ks

O/33 protipožární manžety
DN 75 - 4 ks
DN 110 - 6 ks
DN 160 - 2 ks
DN 200 - 2 ks

Tabulka ostatních výrobků