

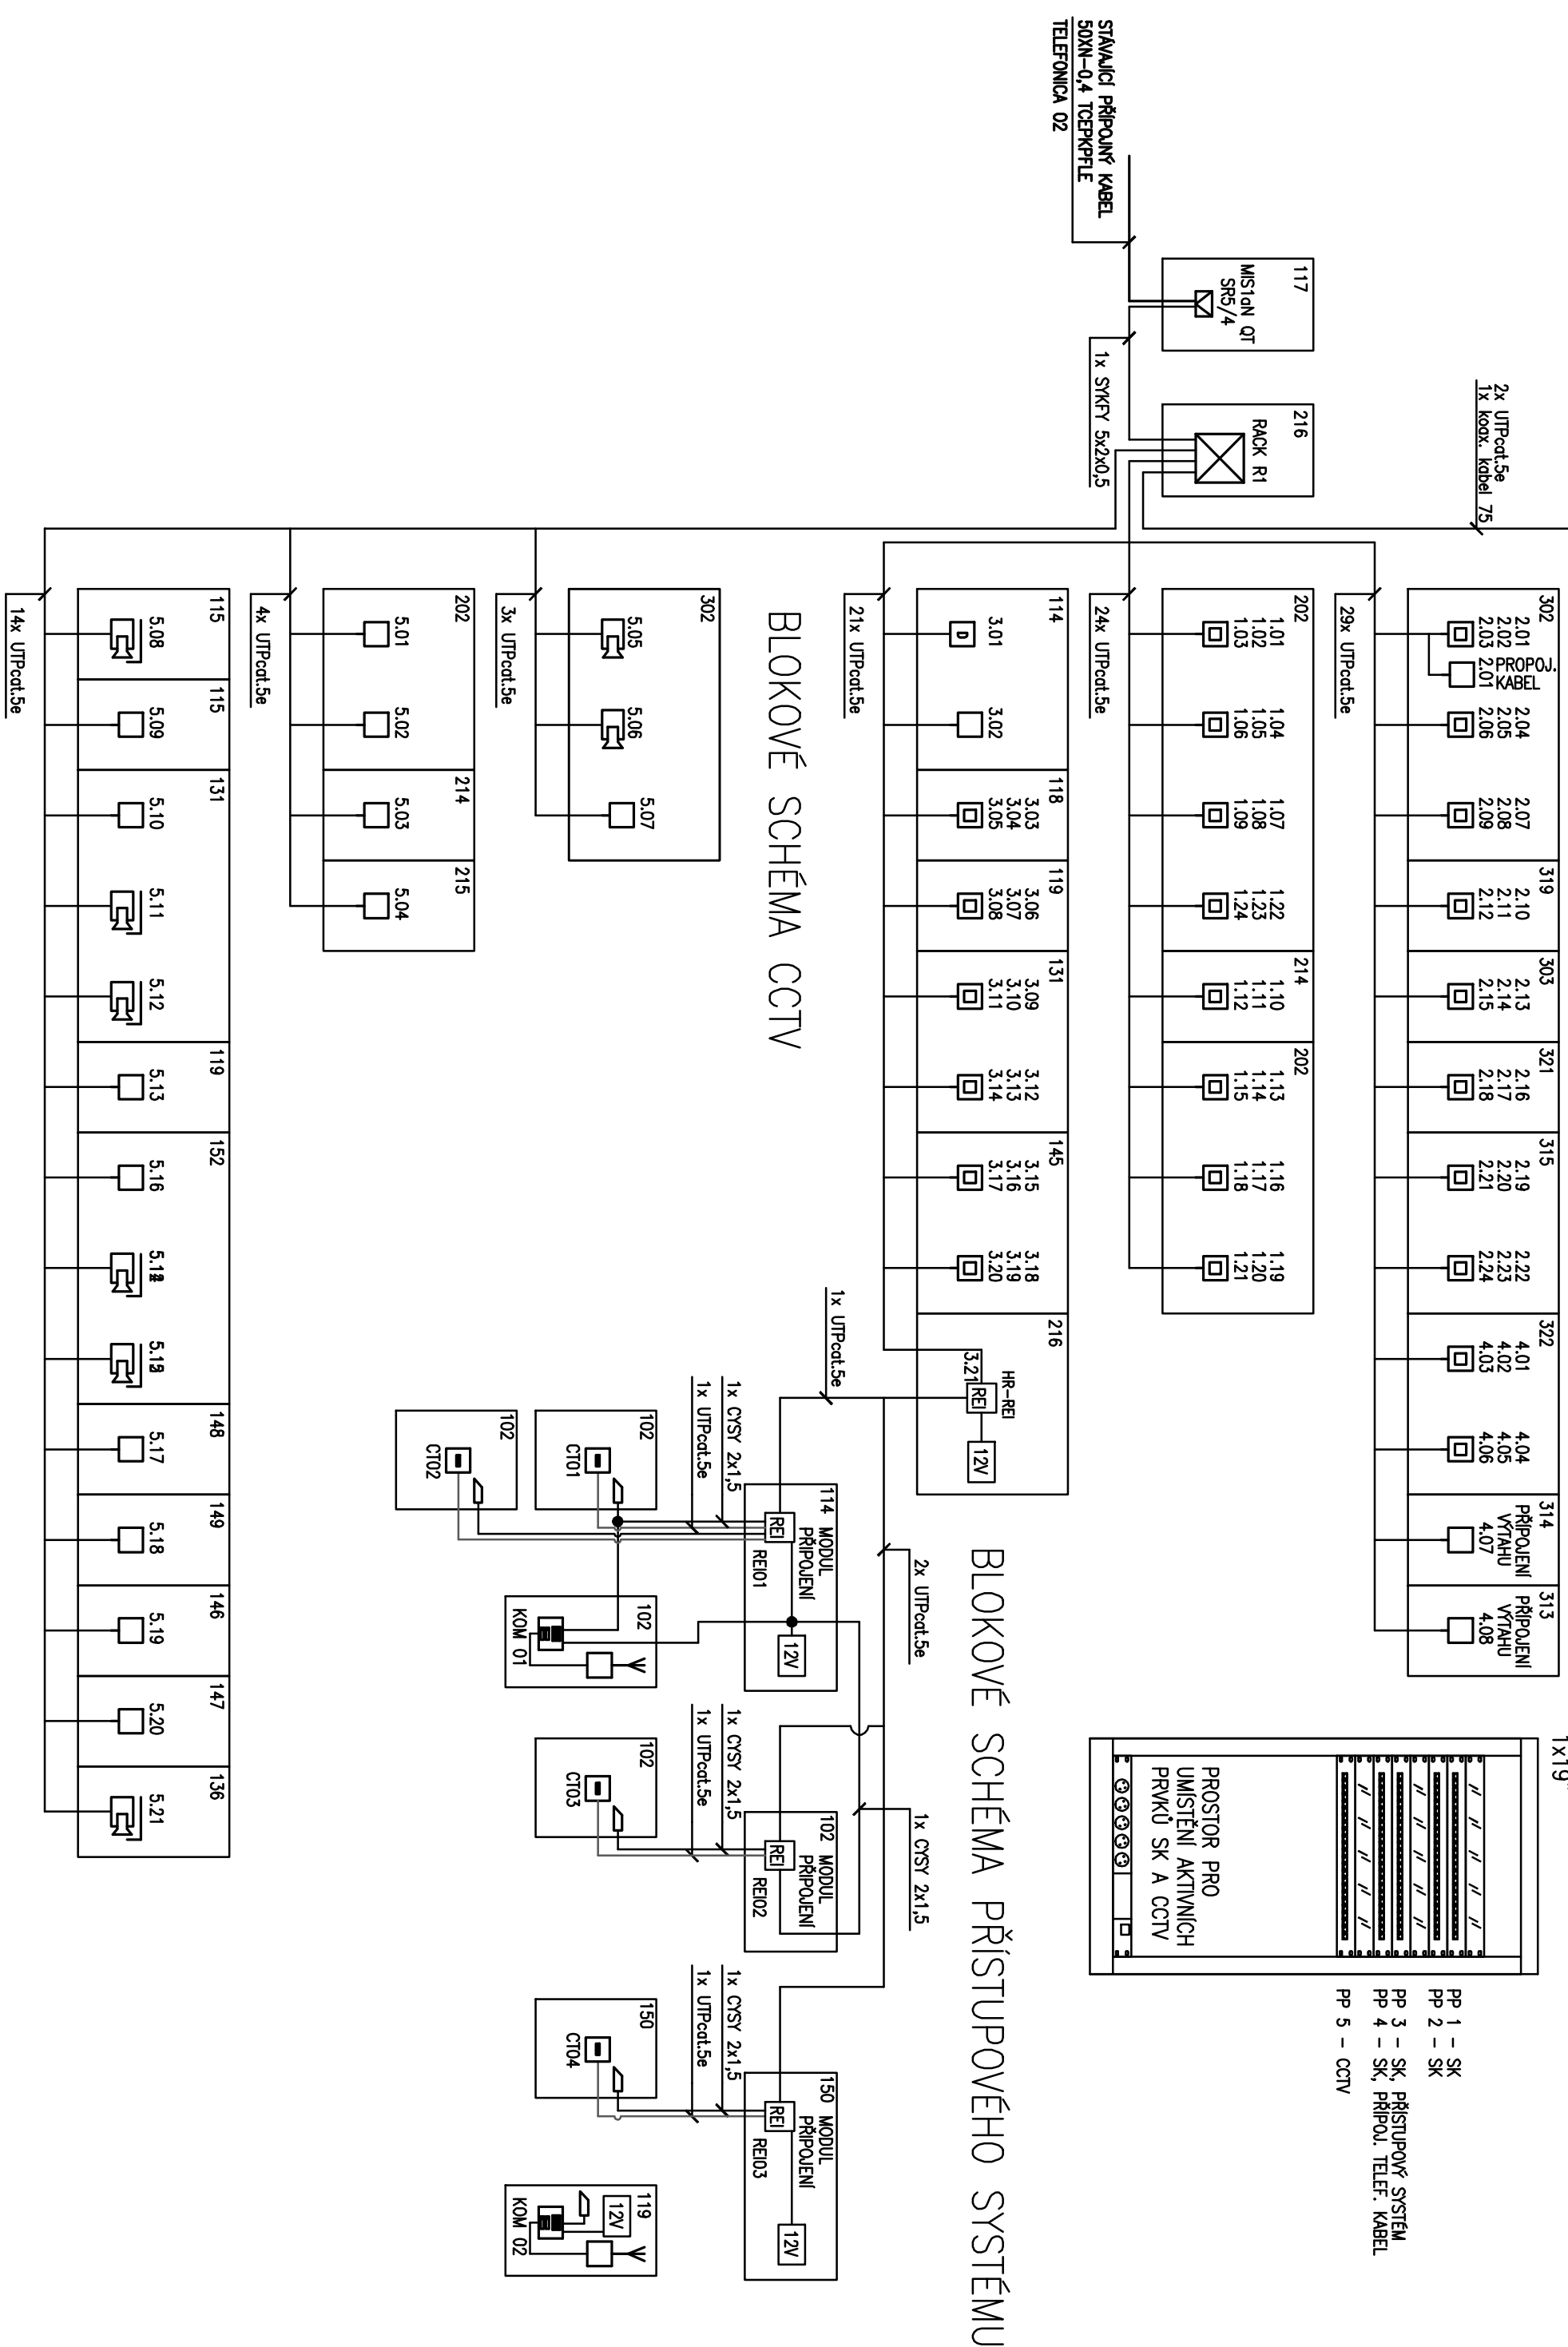


# BLOKOVÉ SCHÉMA SK

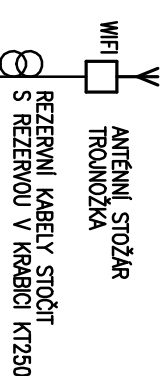

Rozhodnutí sítí a napětí 1 + N + PE AC 50/Hz 230 TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41  
Ochrana před dohledem neživých částí –  
základní – samočinlivým odpojením od zdroje  
výzev – samočinlivým odpojením od zdroje a  
výsekem části – bezpečným mělným napětím SELV  
Ochrana kabelů musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51

# BLOKOVÉ SCHÉMA EZS

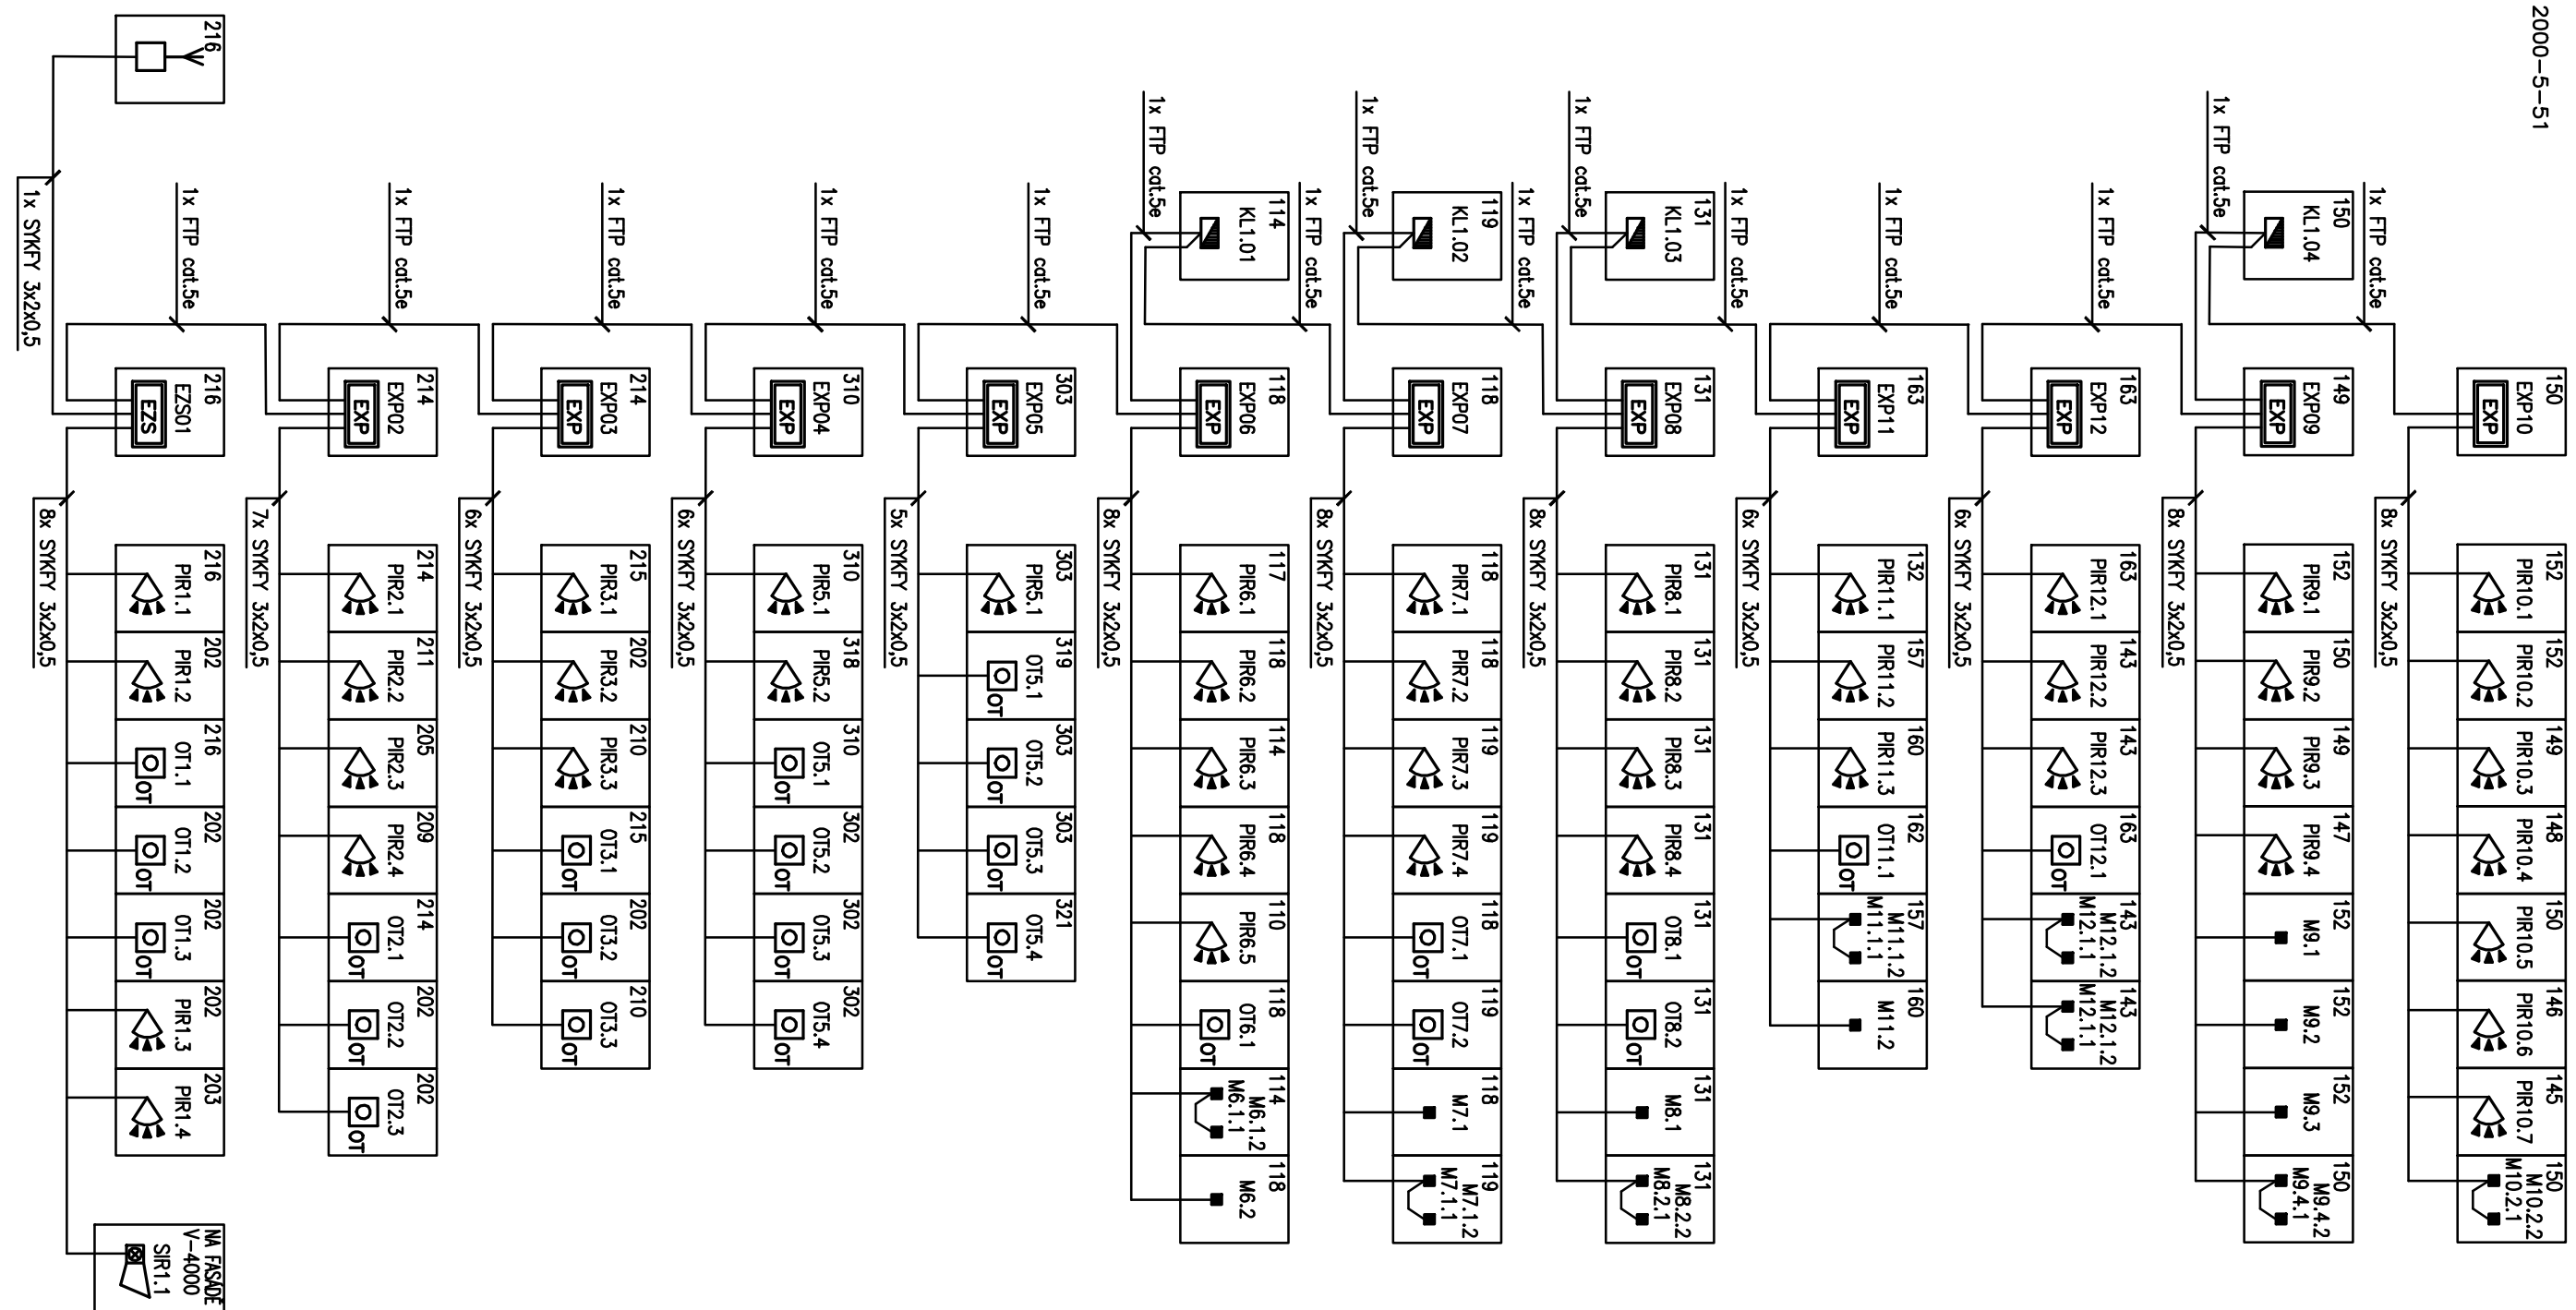

| LEGENDA |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
|         | ZBROJ 12X DC                                |
|         | ČTEČKA KABEL (4x0)                          |
|         | ELEKTROMAGNETICKÝ ZEMEX                     |
|         | DOPRAVČOVÝ TERMINÁL                         |
|         | ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU    |
|         | BATERIE P. KAP. 200V. V. ARRIU              |
|         | REZERVOVÁNÍ TLAKOTNÉHO SIGNALIZACE WC-MOBIL |
|         | INVAZCE TRANSDUKTORNÍ SIGNALIZACE WC-MOBIL  |
|         | KONTAKT. SIGNALIZACE WC-MOBIL               |
|         | TAHOVÉ TLAKOTNÉ PŘÍKAZNÍ OSLOŽENÍ WC-MOBIL  |
|         | STAVUČÍ PŘÍKAZNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVOČÍ    |

|                                                                                                                   |  |                          |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|
| ODP. PROJEKTOVÉ<br>MIDOPRAV<br>GINTER                                                                             |  | VÝPRAKOVÁ<br>Milan Štury |  | KONTROLOVÁ<br>Milan Štury |  |
|                                                                                                                   |  |                          |  |                           |  |
| IGRU, Literárny                                                                                                   |  | OBC, Záhradný Brod       |  |                           |  |
| INVESTOR: OTEŠK s.r.o., ul. Pivná 401, 489 22 Záhradný Brod                                                       |  |                          |  |                           |  |
| Rekonštrukcia a prístavba objektu<br>spoločnosti Dietsk<br>ul. Pivná 50a č.p. 102, p.p. č. 817, k.ú. Železný Brod |  |                          |  |                           |  |
| D1,4,7,06                                                                                                         |  |                          |  |                           |  |