



ROZVADĚČ RII-1-1



ROZVODNICE PLECHOVÁ VČETNĚ PODSTAVCE
ROZVADĚČ BUDE NAPÁJEN ZE DVOU ZDROJŮ-NUTNÉ UPOZORNĚNÍ
21x13 MODULŮ
STUPEŇ OCHRANY KRYTÍ IP30
ROZMĚRY š x v x h (590x1860x250)

ROZVADĚČ RII-1-1-Z
ČÁST ROZVADĚČE NAPÁJENÁ PŘES ZÁLOHU DIESELAGREGÁTEM
NESLOUŽÍ PRO NAPÁJENÍ PBZ !!!

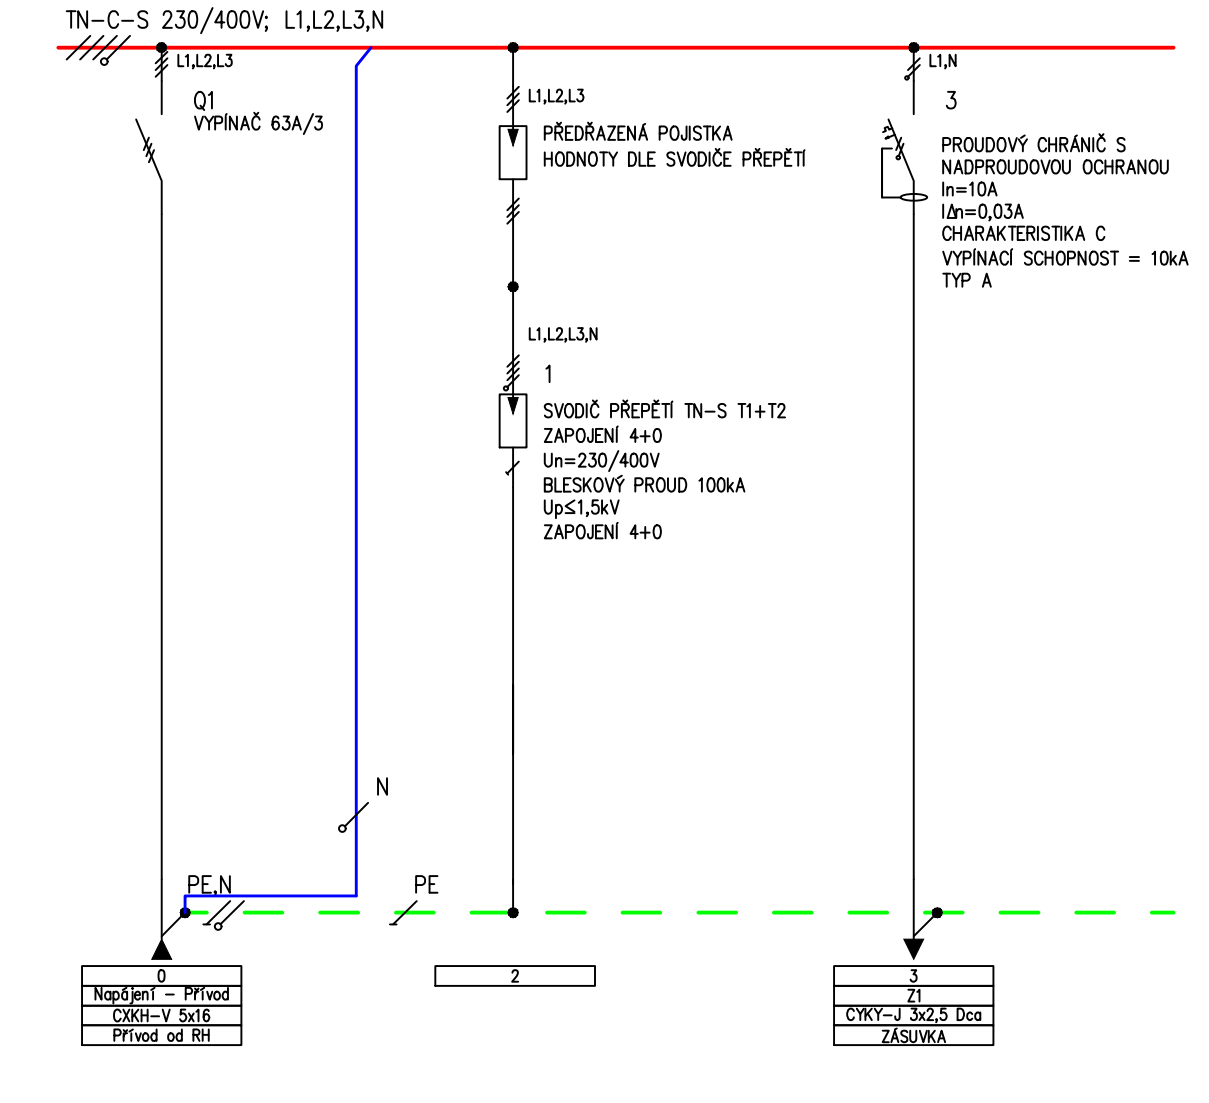

±0,000 = 294,90 m.n.m Bp

Poliklinika Prosek
vybudování o

INVESTOR (STAVEBNÍK)
MČ Praha 9
zastoupený: Ing. Stanislavem C

ZHOTOVITEL
A plus spol. s r.o.

ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI
HL. PROJEKT s.r.o.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Karel Pánek
VYPRACO
STUPEŇ
srpen 2020

SPECIALIZOVANÁ ČÁST
D.1.4.4. ELEKTROINSTALACE
D.1.4.4. VÝKRESOVÁ ČÁST
D.1.4.4.08 ROZVADĚČ R II-1-1 A R II