


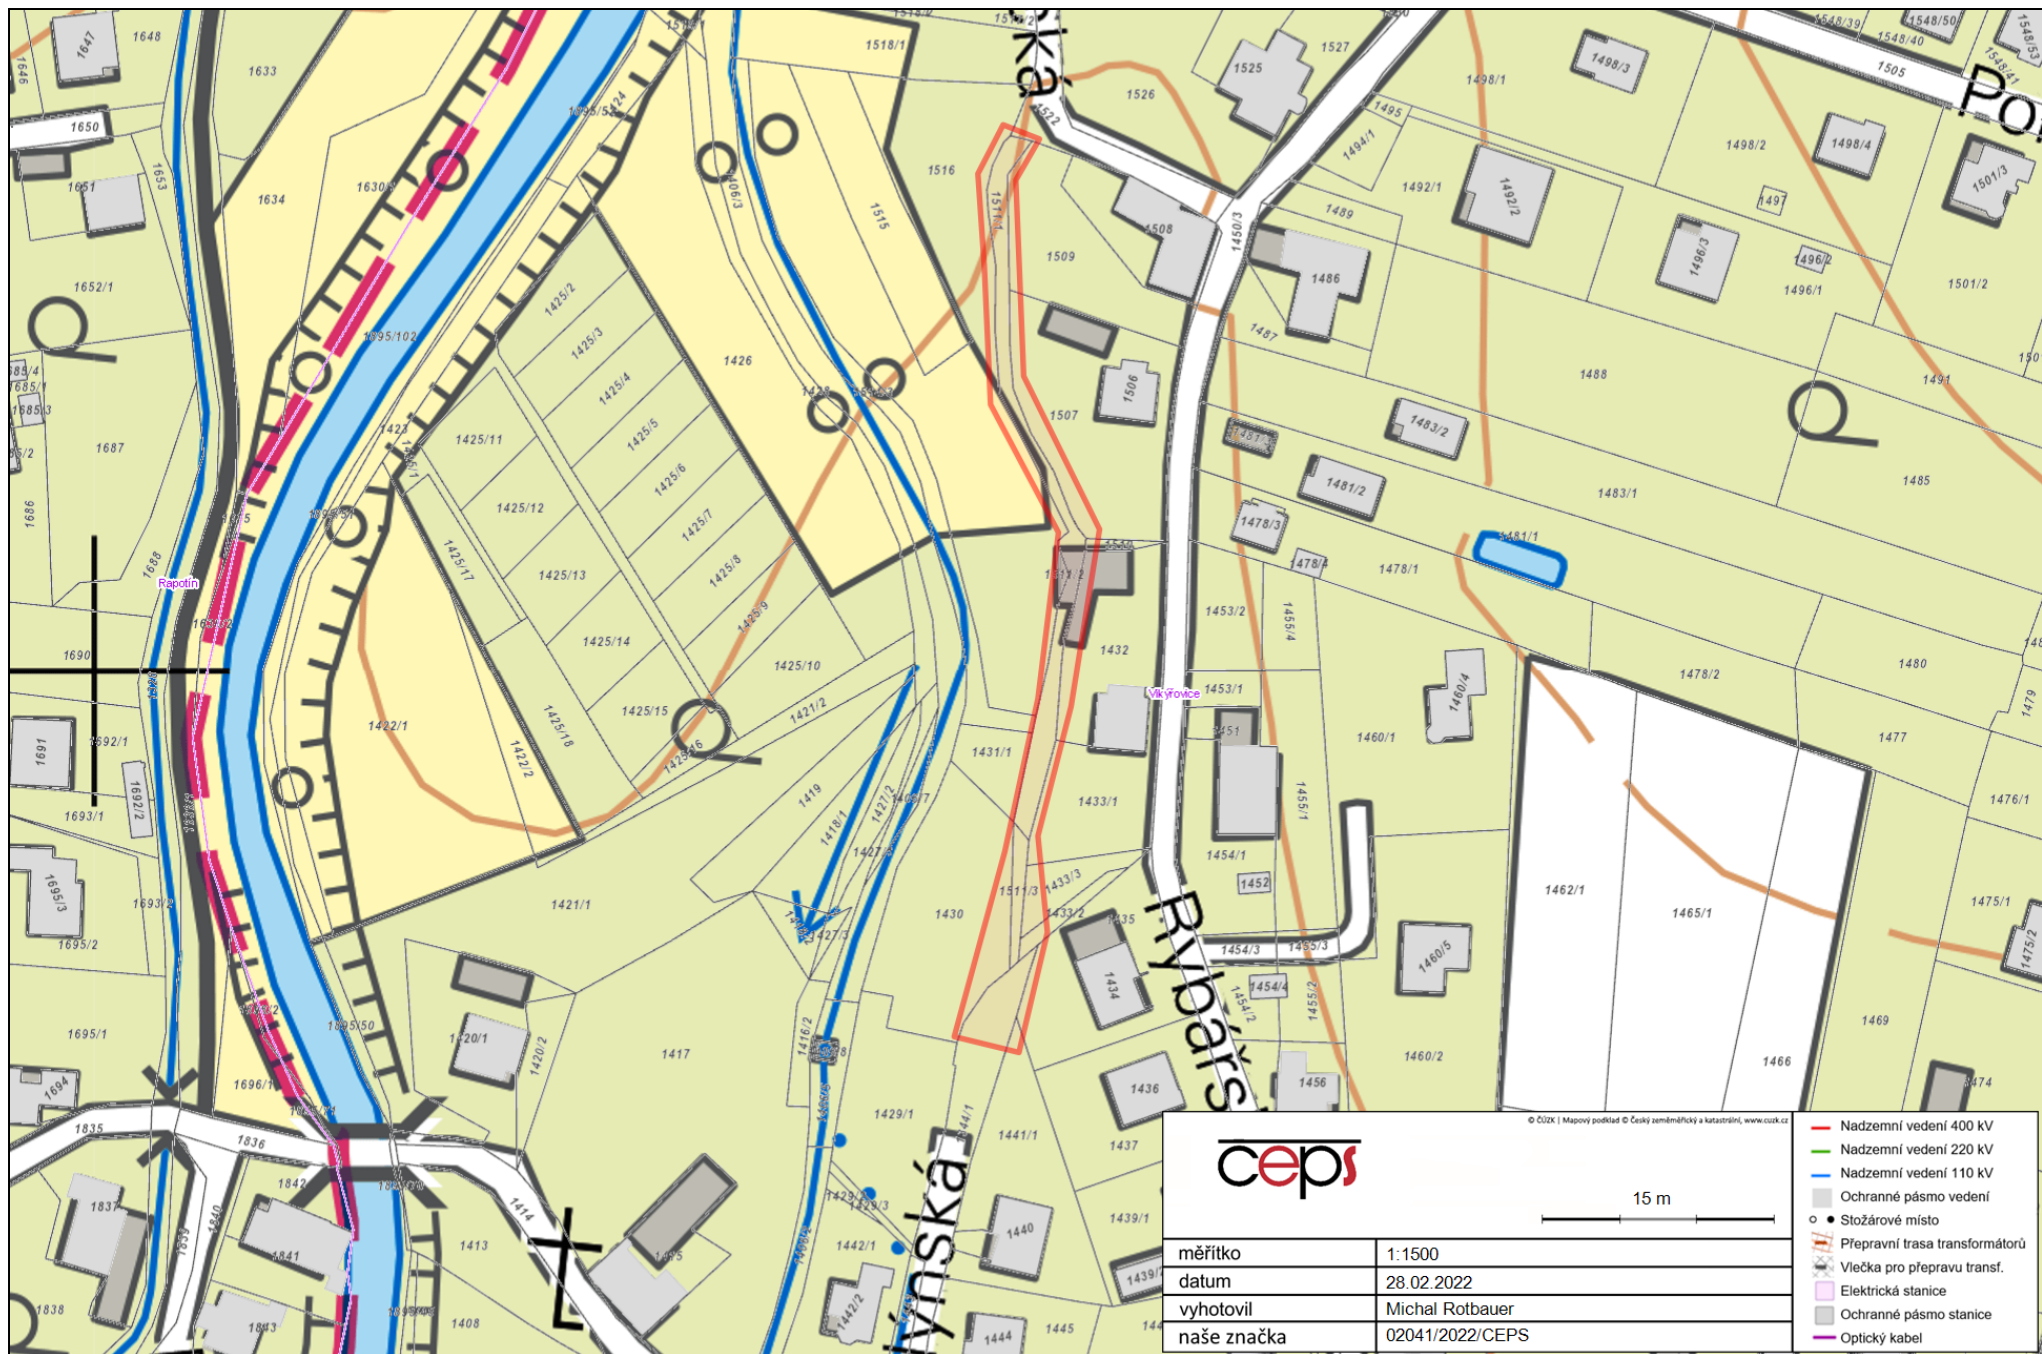

© ČÚZK | Mapový podnikatel © Český zeměměřický a katastrální úřad, www.cuzk.cz

měřítko

datum

vyhotovil

naše značka

1:1500

28.02.2022

Michal Rotbauer

02041/2022/CEPS

15 m

— Nadzemní vedení 400 kV

— Nadzemní vedení 220 kV

— Nadzemní vedení 110 kV

— Ochranné pásmo vedení

• Stožárové místo

— Převážná trasa transformátorů

— Vlečka pro přepravu transf.

— Elektrická stanice

— Ochranné pásmo stanice

— Optický kabel