



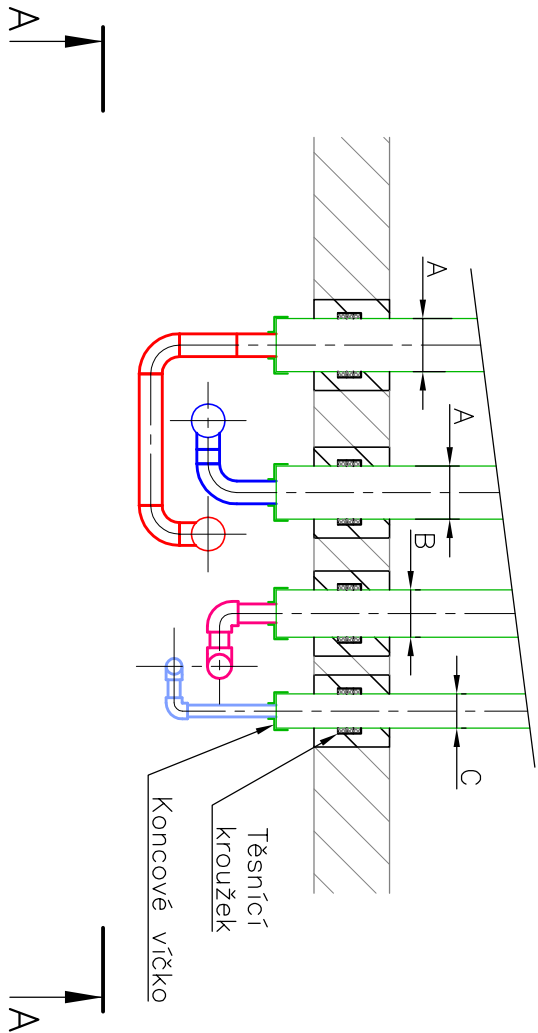

ŘEZ A–A

Napojit před stávající uzavírací armatury

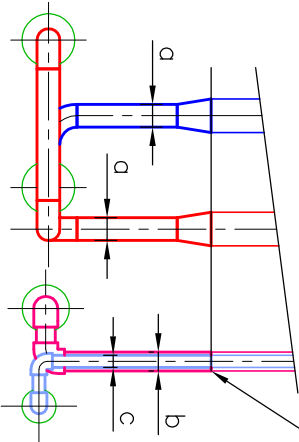

DN	A	B	C	a	b	c
2x125+75+50	ø139.7/250	PEX75/160	PEX50/125	ø139.7x4.5	PPR75x10.3	PPR50x6.9
2x100+63+40	ø114.3/225	PEX63/140	PEX40/110	ø114.3x4.0	PPR63x8.6	PPR40x5.5
2x80+75+50	ø88.9/180	PEX75/160	PEX50/125	ø88.9x3.6	PPR75x10.3	PPR50x6.9
2x80+63+40	ø88.9/180	PEX63/140	PEX40/110	ø88.9x3.6	PPR63x8.6	PPR40x5.5
2x40+63+40	ø48.3/125	PEX63/140	PEX40/110	ø48.3x2.6	PPR63x8.6	PPR40x5.5

5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Z H O T O V I T E L :		I N V E S T O R :	
 SITEZ S.r.O. Centrální předávací stanice Sídliště Nová Ves 415 01 Teplice www.sitez.cz		Severočeská teplotrenská, a. s. Teplotrenská 2 434 03 Most – Komořany	
Vypracoval	Ing. Běhounek J.	Zakázkové číslo	43 – 17
Kontroloval	Ing. Mandžák J.	Datum	06 / 2017
Akce :		Stupeň	DPS
Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 25, Most – ÚT a TV D1 – Strojní část		Měřítko	1 : 20
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :
Vzorový vstup do objektu		9	1