


DETAIL NAPOJENÍ LABORATORNÍHO STOLU A
A BEZPEČNOSTNÍ SPRCHY NA STUDENOU PITNOU VODU

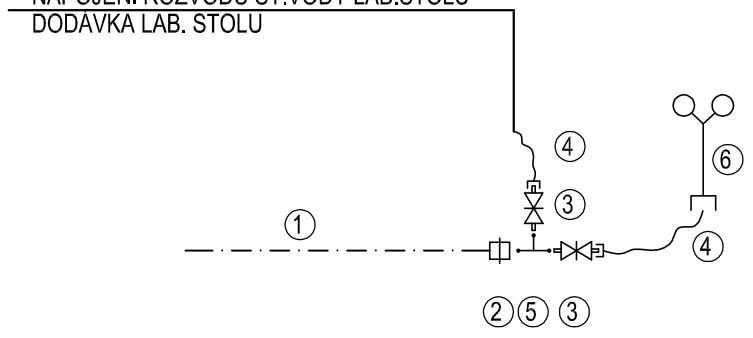

1. POTRUBÍ PPR STABI S3,2 d20x2,8mm
2. PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM 16/1/2"
3. KULOVÝ KOHOUT S PÁKOU SE ŠROUBENÍM 1/2"
4. NEREZOVÁ FLEXI HADICE 1/2"/1/2"- 500mm
5. T-KUS 1/2"
6. BEZPEČNOSTNÍ OČNÍ SPRCHA

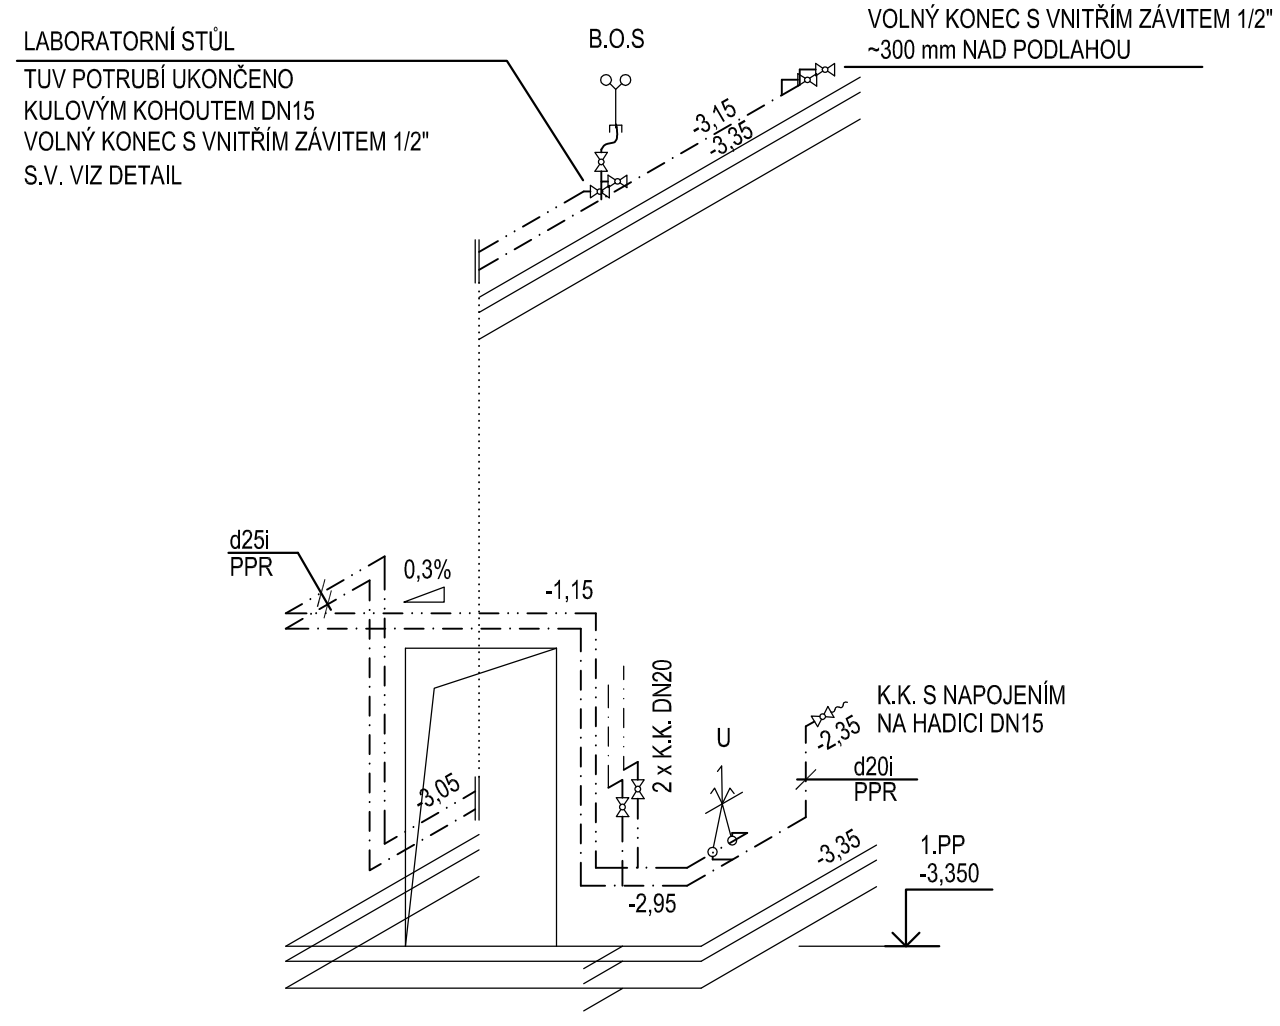

STUDENÁ PITNÁ VODA
TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

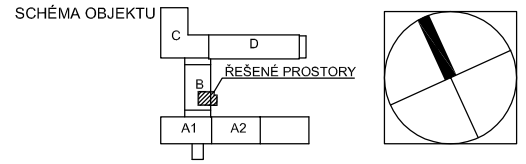

(±0,000 = 293,75 - PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PROJ. DOKUMENTACE)

Revize	Datum	Status	Navrhl	Kontroloval	Schválil
			Předmět revize		
0	12 / 2014		M. Bubeníková	R. Vobořník	M. Semanský
			Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP		

Revize

Stavba	**Laboratoř HFPJ - RF**
Místo stavby	**Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8**
Investor	**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**
Stupeň PD	**Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP**
Díl PD	**D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací**
SO / PS	

CHEMOPRAG

Schéma vodovodu

Měřítko:	Formát:	P. kopií:	Č. kopie:	Archivní číslo:	Revize:
1:50	3xA4	6		2-15101-D-00-145202	0
				Soubor: 2-15101-D-00-145202-r0. Schema vodovodu.dwg	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s..Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

X0-90004-r1