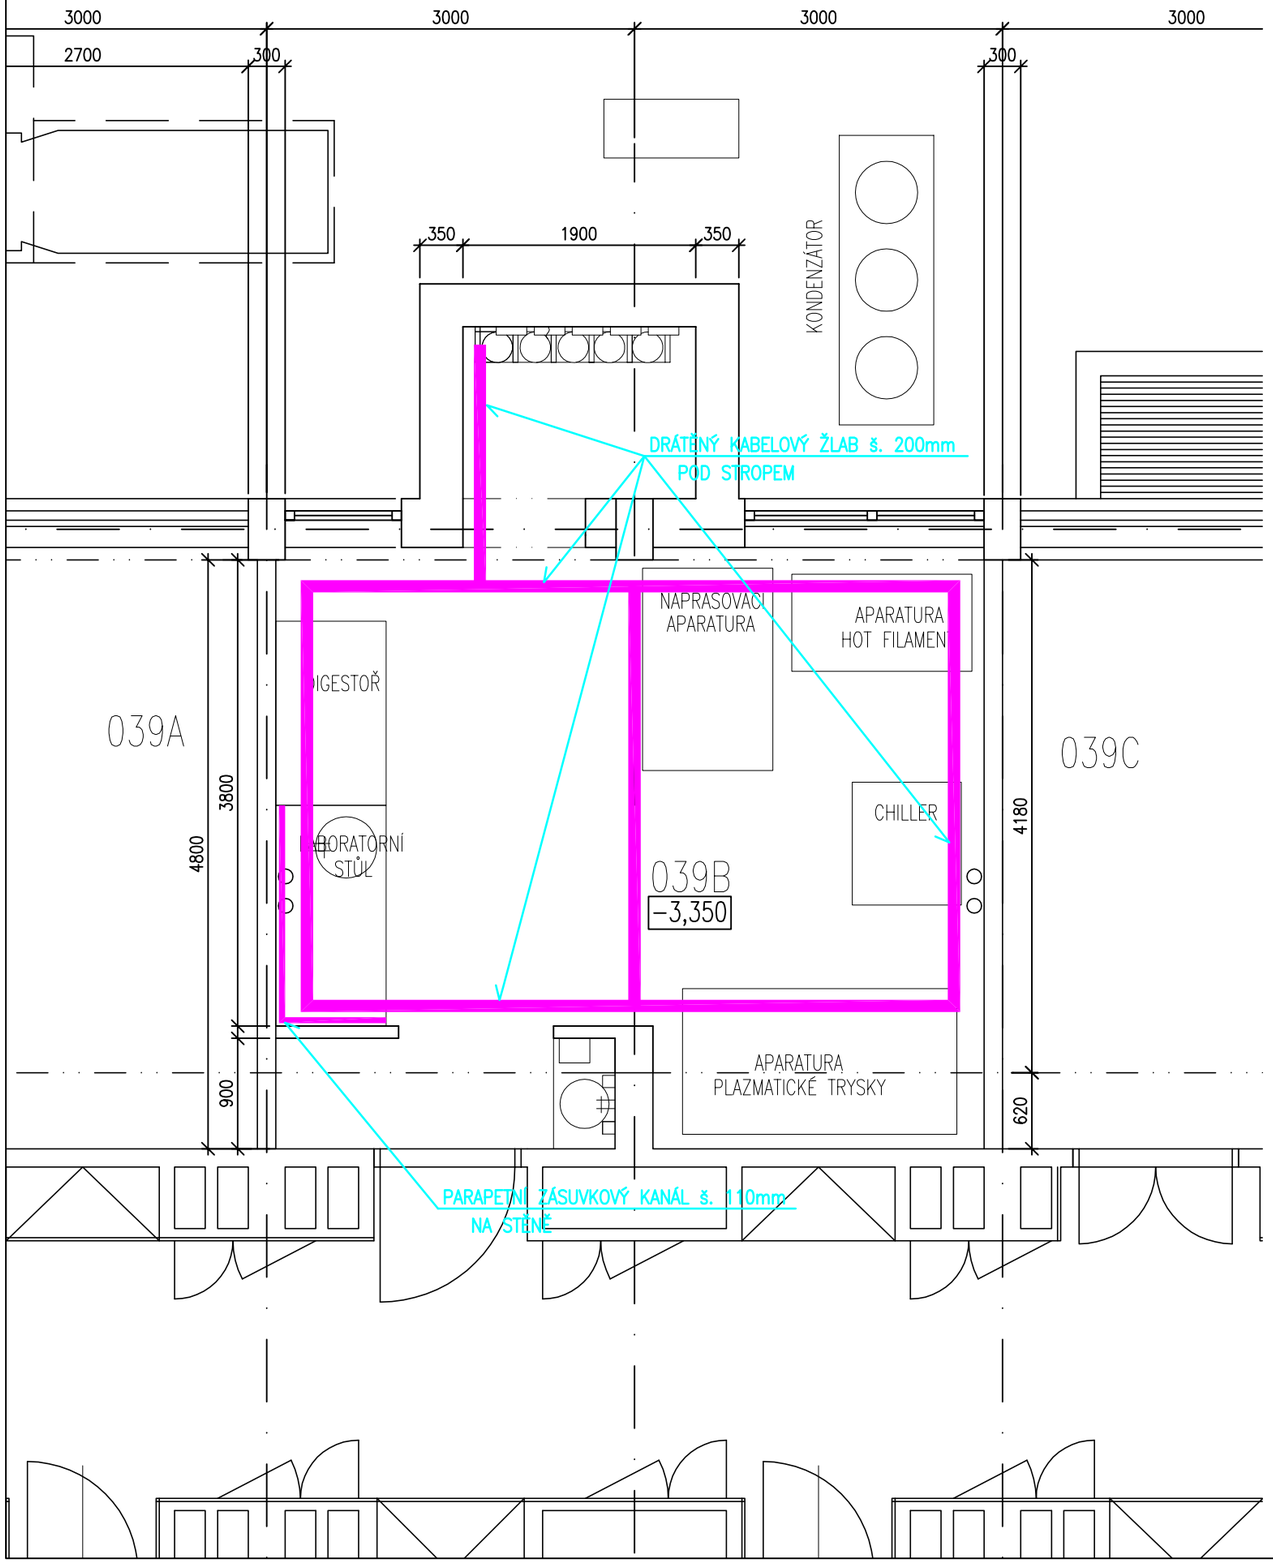


Napěťová soustava:
3+PE+N ~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí při poruše:
Automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41, kapitola 411

Revize	Datum	Status	Navrhl	Kontroloval	Schválil
			Předmět revize		
0	12 / 2014		R. Paier	R. Paier	M. Semanský
			Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP		

Revize

Stavba	**Laboratoř HFPJ - RF**
Místo stavby	**Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8**
Investor	**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**
Stupeň PD	**Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP**
Díl PD	**D.1.4.7. Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky**
SO / PS	

Fyzikální ústav
Akademie věd ČR, v. v. i.


CHEMOPRAG

KABELOVÉ TRASY

Měřítko:	Formát:	P. kopií:	Č. kopie:	Archivní číslo:	Revize:
1:50	2xA4	6		2-15101-D-00-147701	0
				Soubor: 2-15101-D-00-1477xx-r0_Dispozice.dwg	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s..Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo ji předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

X0-90004-r1

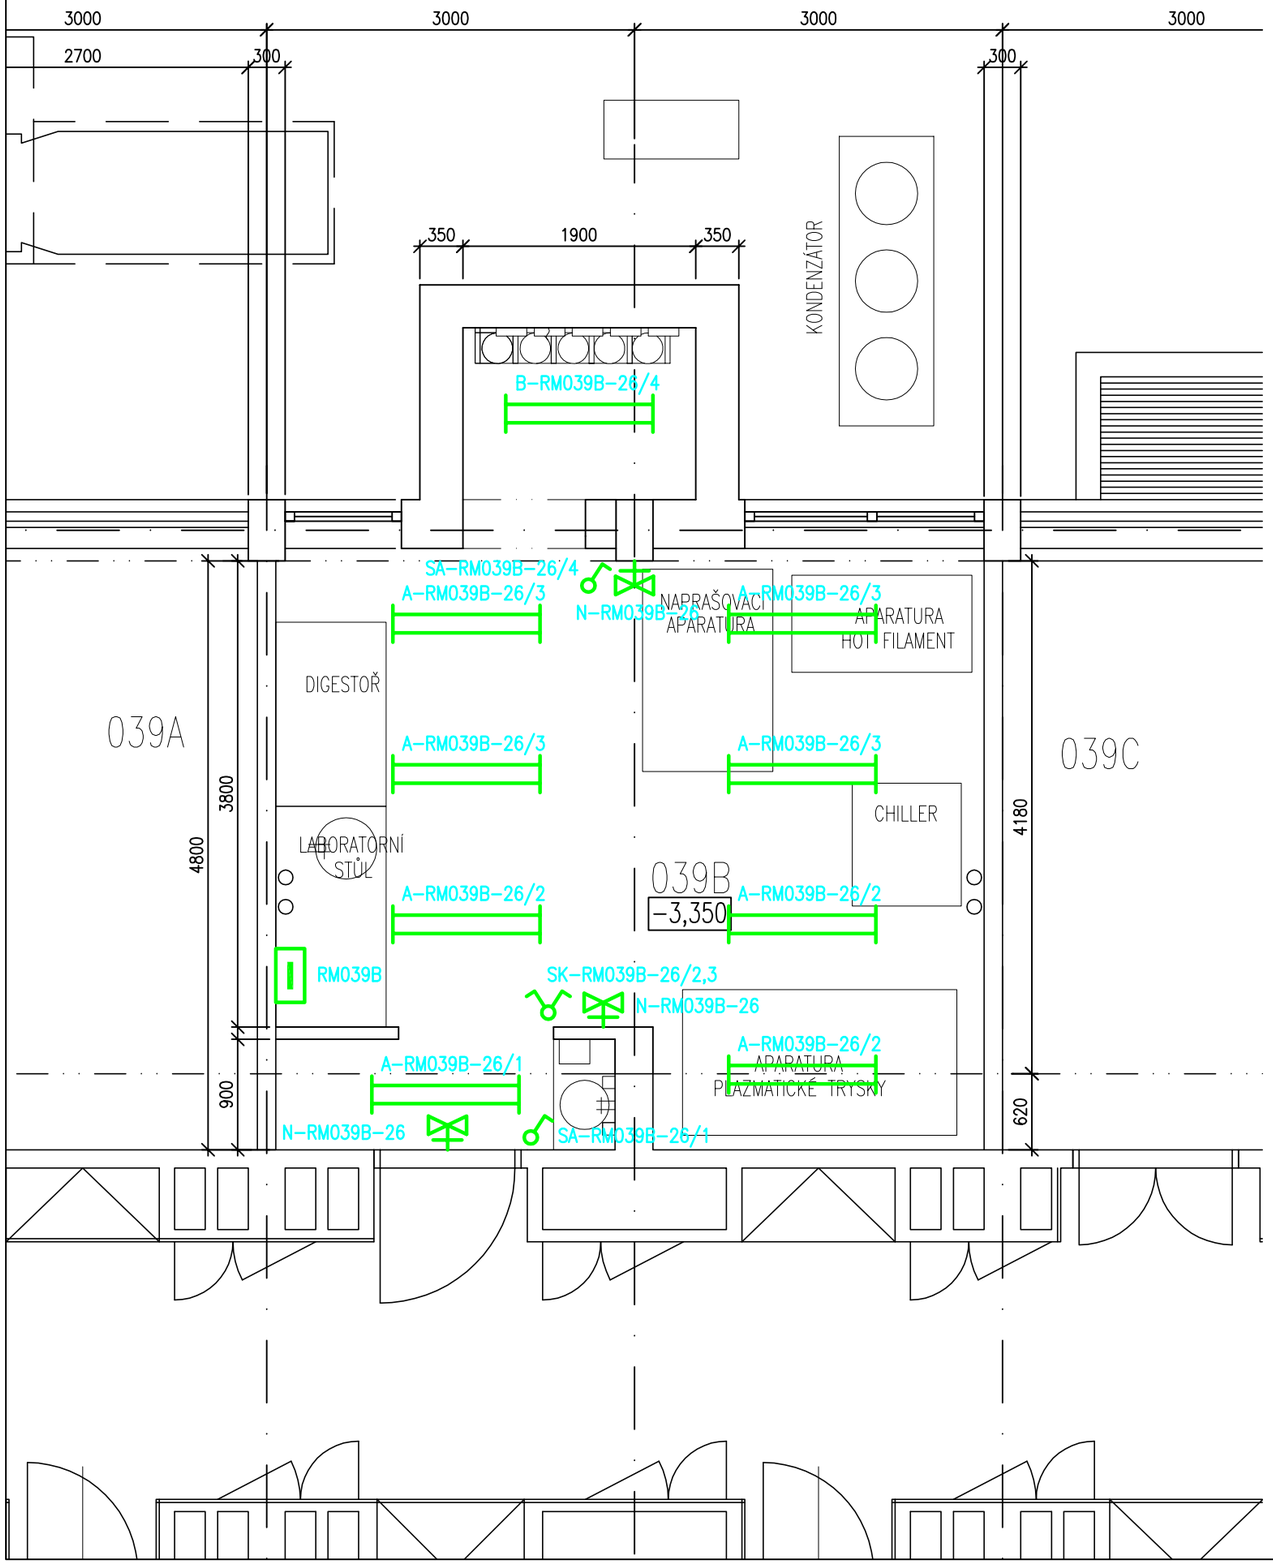

LEGENDA


ROZVADĚČ

VYPÍNAČ (ŘAZENÍ 1)

VYPÍNAČ SERIOVÝ (ŘAZENÍ 5)

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W

NOUZOVÉ SVÍTIDLO (NÁSTĚNNÉ)

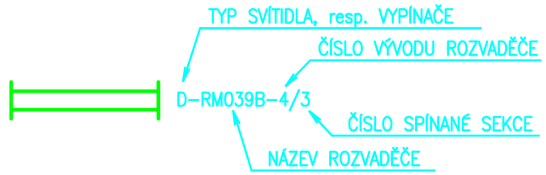

Napěťová soustava:
3+PE+N ~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí při poruše:
Automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41, kapitola 411

Revize	Datum	Status	Navrhl	Kontroloval	Schválil
			Předmět revize		
0	12 / 2014		R. Paier	R. Paier	M. Semanský
			Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP		

Revize

Stavba	**Laboratoř HFPJ - RF**
Místo stavby	**Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8**
Investor	**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**
Stupeň PD	**Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP**
Díl PD	**D.1.4.7. Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky**
SO / PS	

Fyzikální ústav
Akademie věd ČR, v. v. i.


CHEMOPRAG

OSVĚTLENÍ

Měřítko:	Formát:	P. kopií:	Č. kopie:	Archivní číslo:	Revize:
1:50	2xA4	6		2-15101-D-00-147711	0
				Soubor: 2-15101-D-00-1477xx-r0_Dispozice.dwg	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s..Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

X0-90004-r1

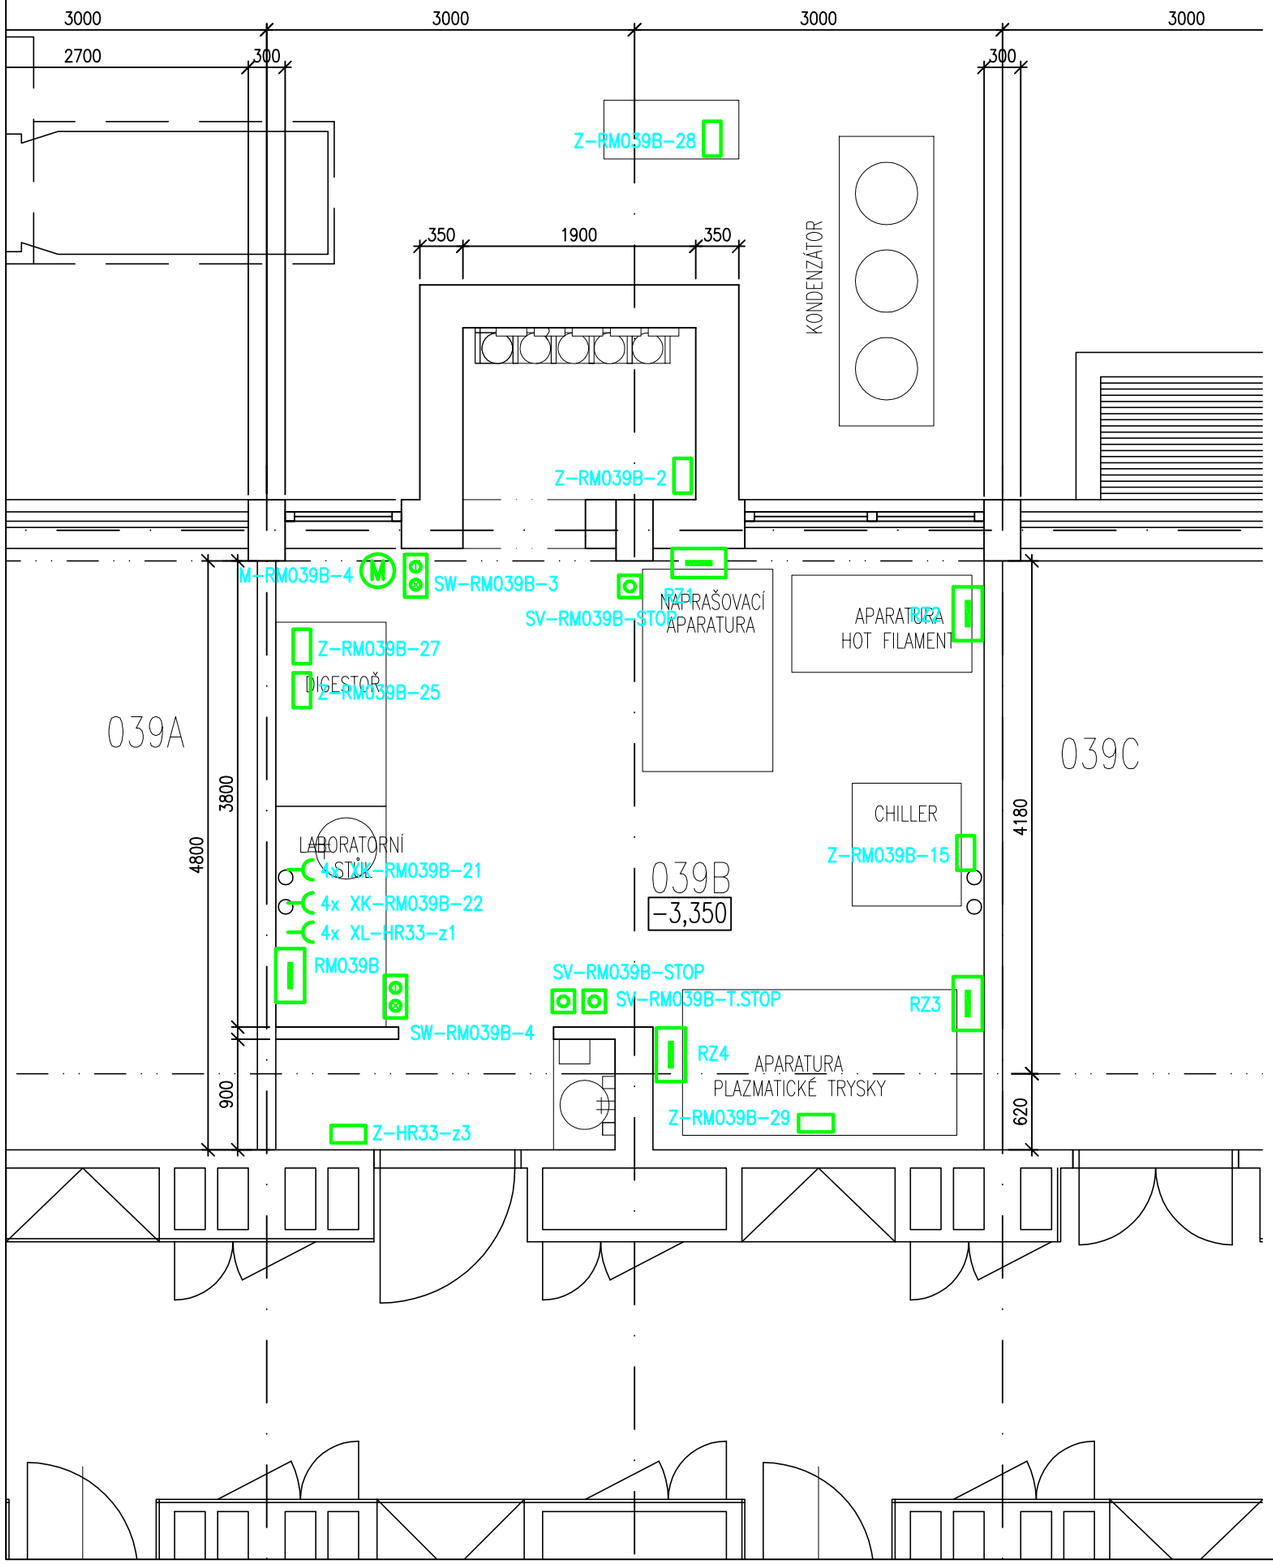

LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA S JEDNÍM TLAČÍTKEM
- OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OTOČNÝM PŘEPÍNAČEM A SIGNÁLKOU
- ZAŘÍZENÍ (OBECNĚ)
- MOTOR

TYP PŘÍSTROJE (ZÁSUVKY, SPÍNAČE ...)
ČÍSLO VÝVODU ROZVADĚČE
XA-RM039B-4
NÁZEV ROZVADĚČE

Napěťová soustava:
3+PE+N ~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí při poruše:
Automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41, kapitola 411

Revize	Datum	Status	Navrhl	Kontroloval	Schválil
			Předmět revize		
0	12 / 2014		R. Paier	R. Paier	M. Semanský
			Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP		

Revize

Stavba	**Laboratoř HFPJ - RF**
Místo stavby	**Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8**
Investor	**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**
Stupeň PD	**Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP**
Díl PD	**D.1.4.7. Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky**
SO / PS	

Fyzikální ústav
Akademie věd ČR, v. v. i.


CHEMOPRAG

ZÁSUVKOVÉ A NAPÁJECÍ ROZVODY

Měřítko:	Formát:	P. kopií:	Č. kopie:	Archivní číslo:	Revize:
1:50	2xA4	6		2-15101-D-00-147721	0
				Soubor: 2-15101-D-00-1477xx-r0_Dispozice.dwg	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s..Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

X0-90004-r1

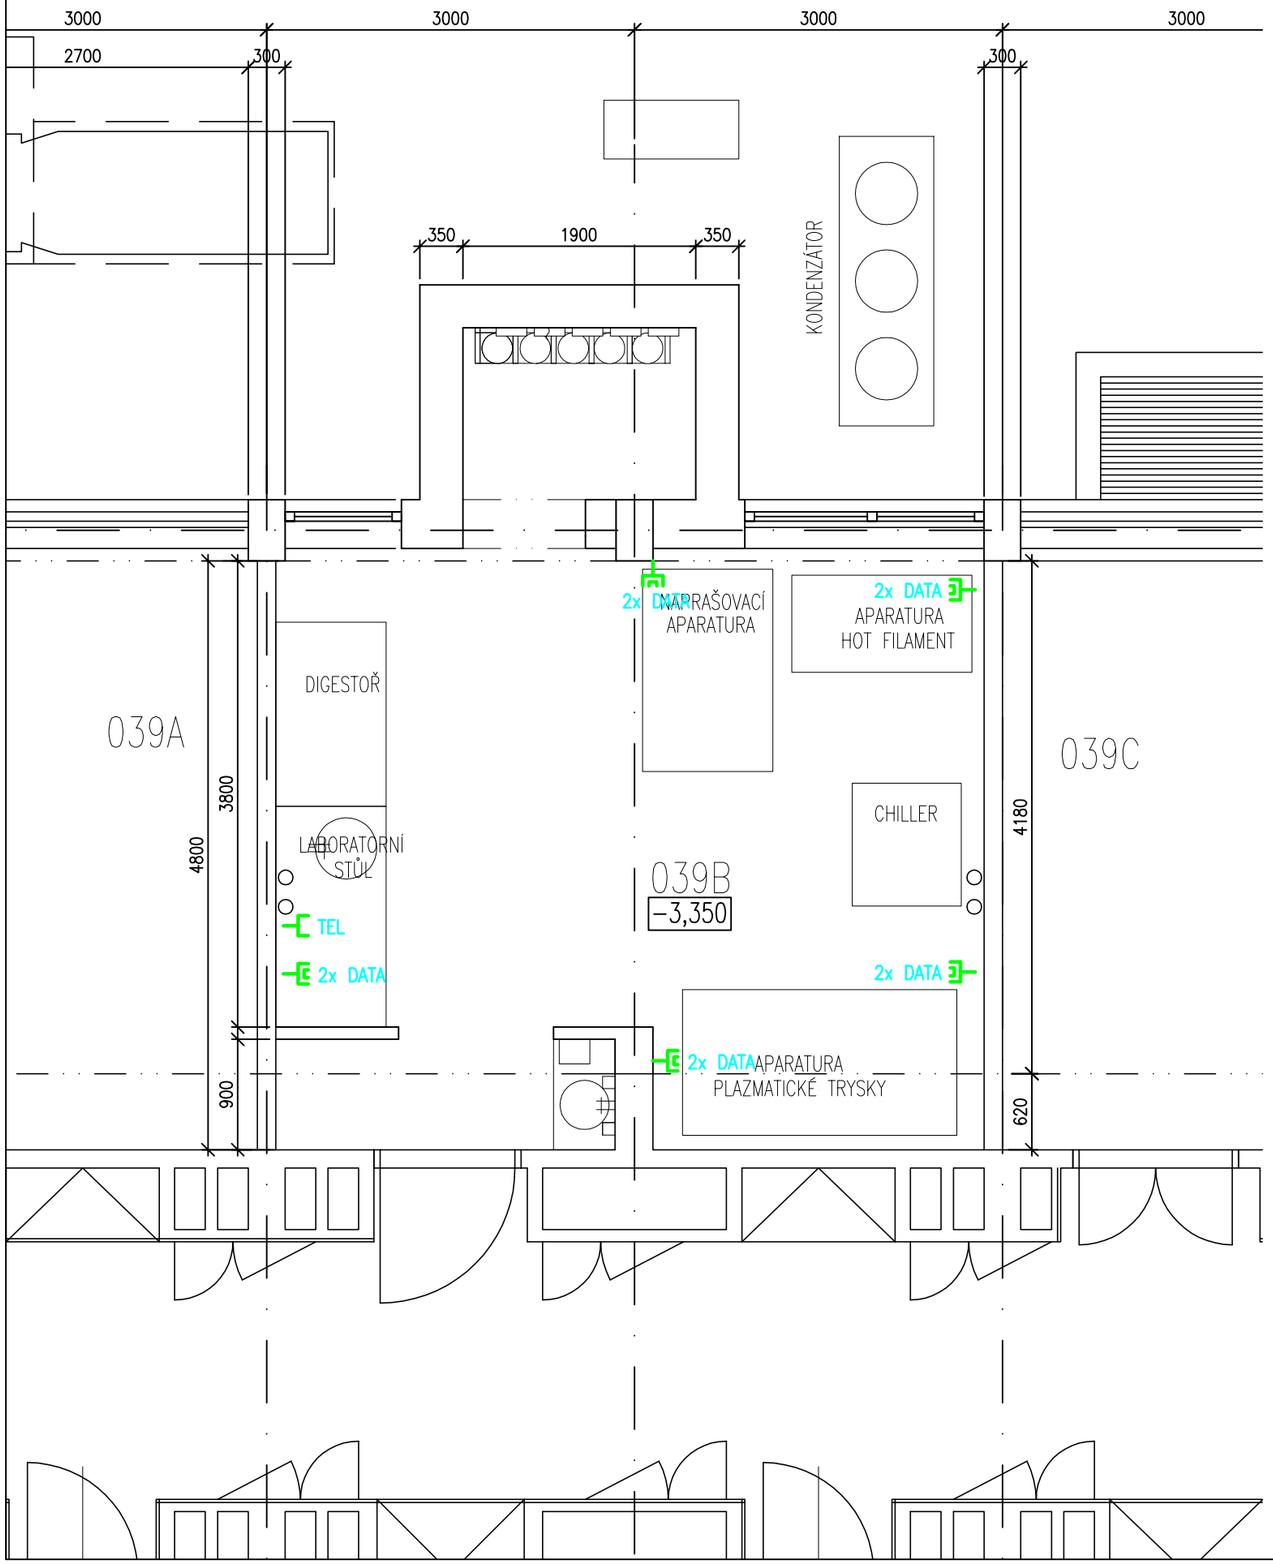

LEGENDA

TELEFONNÍ ZÁSUVKA

DATOVÁ DVOJZÁSUVKA

ZÁSUVKY BUDOU OZNAČENY PODLE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZNAČENÍ V OBJEKTU

Revize	Datum	Status	Navrhl	Kontroloval	Schválil
			Předmět revize		
0	12 / 2014		R. Paier	R. Paier	M. Semanský
			Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP		

Revize

Stavba	**Laboratoř HFPJ - RF**
Místo stavby	**Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8**
Investor	**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**
Stupeň PD	**Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP**
Díl PD	**D.1.4.7. Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky**
SO / PS	

Fyzikální ústav
Akademie věd ČR, v. v. i.

CHEMOPRAG

DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY

Měřítko:	Formát:	P. kopií:	Č. kopie:	Archivní číslo:	Revize:
1:50	2xA4	6		2-15101-D-00-147751	0
				Soubor: 2-15101-D-00-1477xx-r0_Dispozice.dwg	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s..Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

X0-90004-r1