

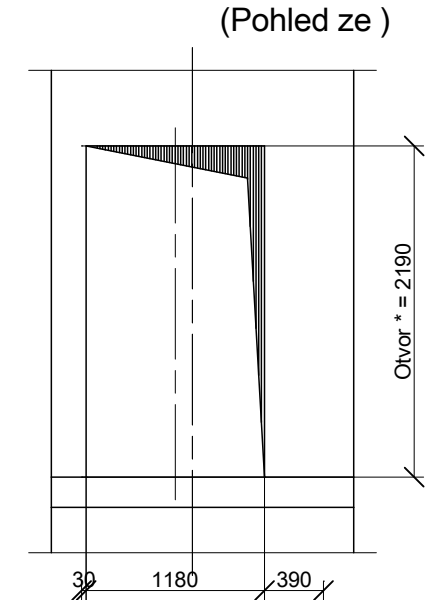


Půdorys šachty 1:20

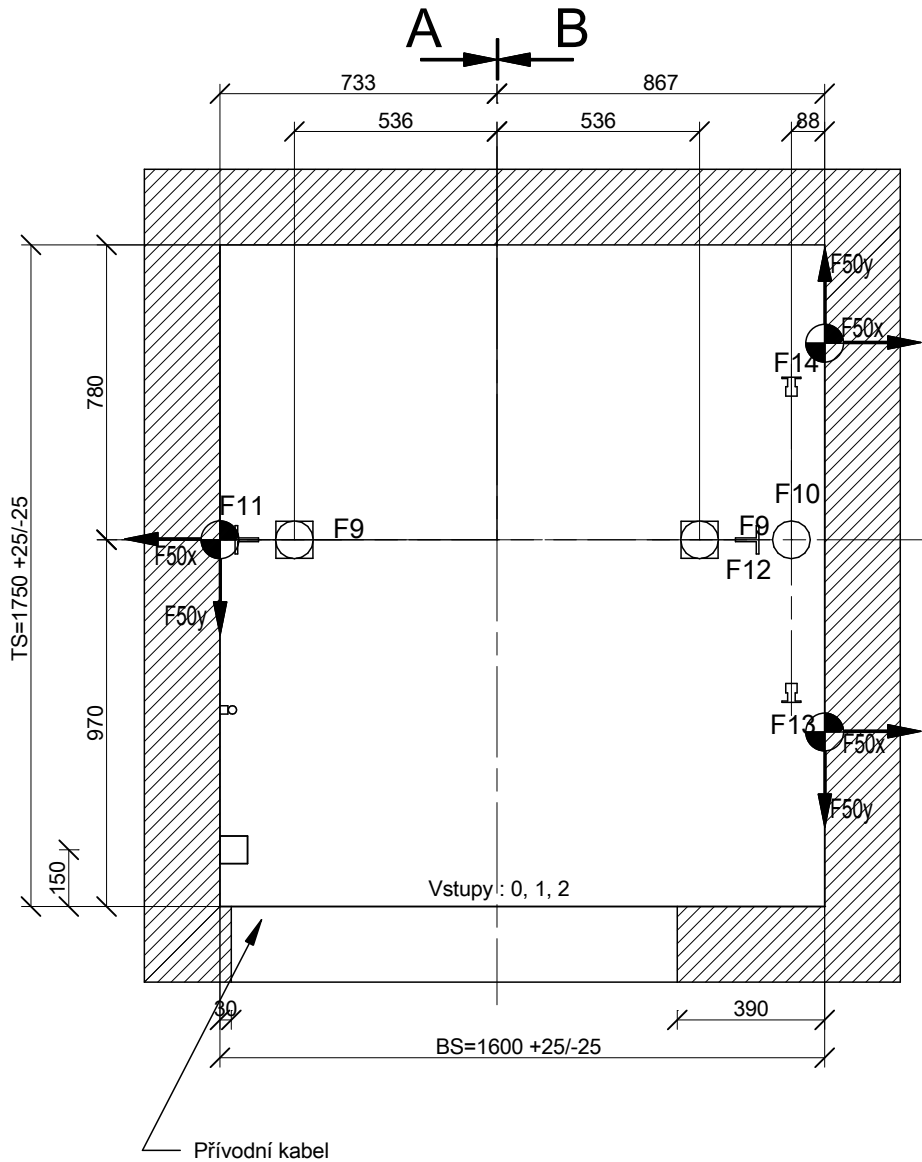



Stavební otvory dveří 1:50

* = od čisté podlahy stanice

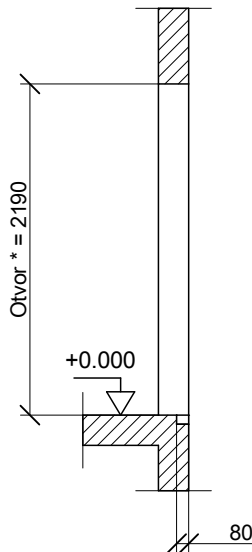


Stavební otvory dveří

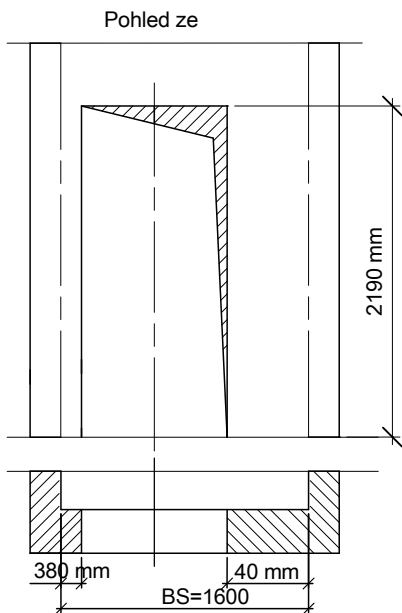


Nedílnou součástí výkresu jsou dokumenty přiložené ke kopii č.1			
CZ-65401089 Popis změny		Jméno	Datum
 Klec FF1=1312 FF2=765 FF1=386 FF2=60		Reakce (N) F50x=1441 F50y=765 F3= F4= F5= F6= F7=0 F9 =26134 F10=41516 F11=17400 F12=33400 F13=10500 F14=10500 F15=0	
Síla F8 a F16 v případě vybavení zachycovačů			
Síla F9 a F10 v případě dosednutí klece nebo protiváhy na nárazníky			
ELEKTRICKÉ ÚDAJE :			
Napájení pohonu	3x400 V +N+PE	Jmenovitý proud přívodu [SIH] (A)	16,00 A
Frekvence (Hz)	50 Hz	Jmenovitý výkon přívodu [SN] (kVA)	4,60 kW
Odchylka frekvence a napětí	+10/-10 %	Minimální průřez přívodu	4,0 mm2
Napájení světelného okruhu (V)	230 V	Max. délka přívodního kabelu	133 m
Jmenovitý proud výtahu [INN] (A)	14,00 A		6,0 mm2
Záběrový proud výtahu [INA] (A)	16,0 A	Max. délka přívodního kabelu	200 m
STAVEBNÍ VÝKRES		 Název produktu: 6300	
Místo stavby -			
Kpt. Jaroše 2000 390 03 Tábor			
Zhotovitel výtahu			
		Další požadavky viz	
		pan	
		Tel.:	
		Fax:	
		Kreslil	
		Schválil	
		Strana	
		1	
		Zakázka č.:	
		Výkres č.:	

Zabezpečení stavebních otvorů dveří
(zajistí stavba)

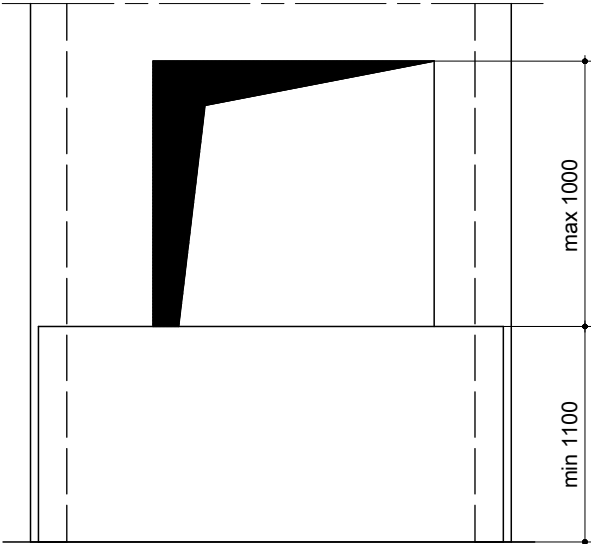


Šachetní otvory musí být dostatečně zabezpečeny.
Zabezpečení musí být ODNIMATELNÉ,
musí umožňovat snadnou demontáž zábrany
a musí odpovídat platným normám a předpisům!


Řez A-A 1:100

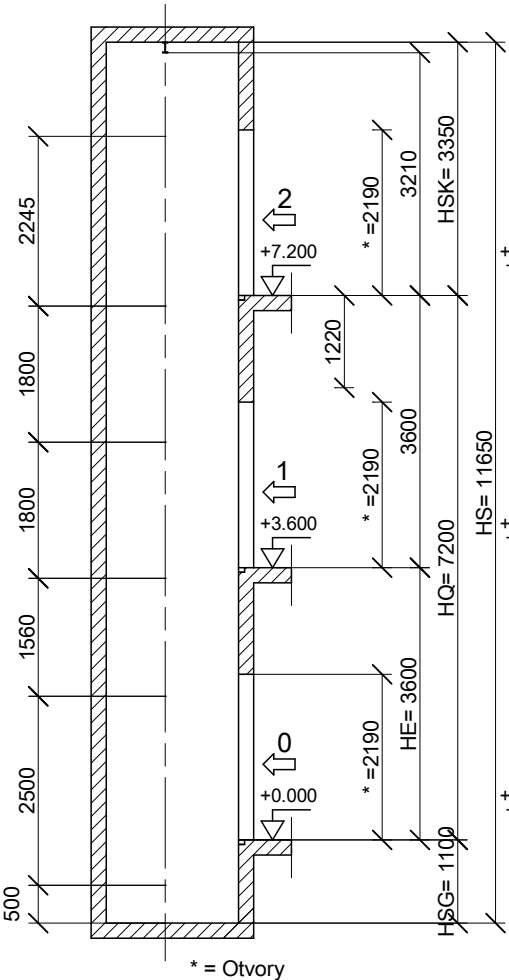

Řez B-B 1:100

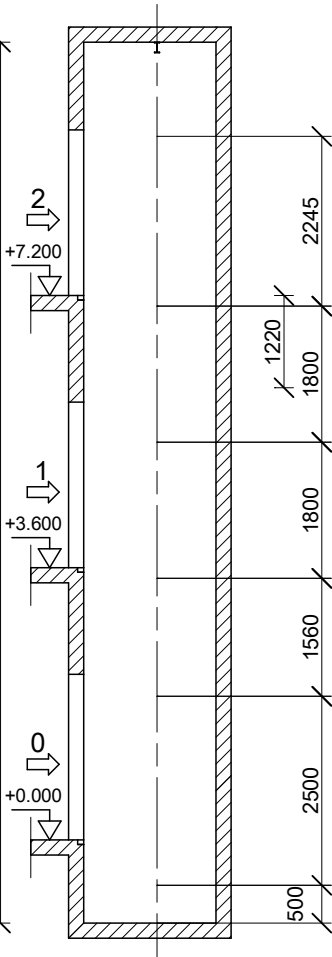


Horní část šachty 1:50

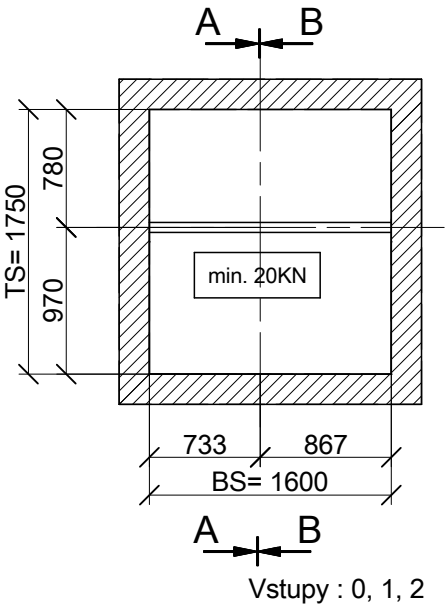


Nedílnou součástí výkresu jsou dokumenty přiložené ke kopii č.1			
STAVEBNÍ VÝKRES			Název produktu: 6300
Místo stavby - Kpt. Jaroše 2000 390 03 Tábor			
	Další požadavky viz pan		
	Tel.:		Fax:
	Kreslil		
	Schválil		
	Zakázka č.:		
	Výkres č.:		
			Strana 2




Pūdorys šachty 1:20

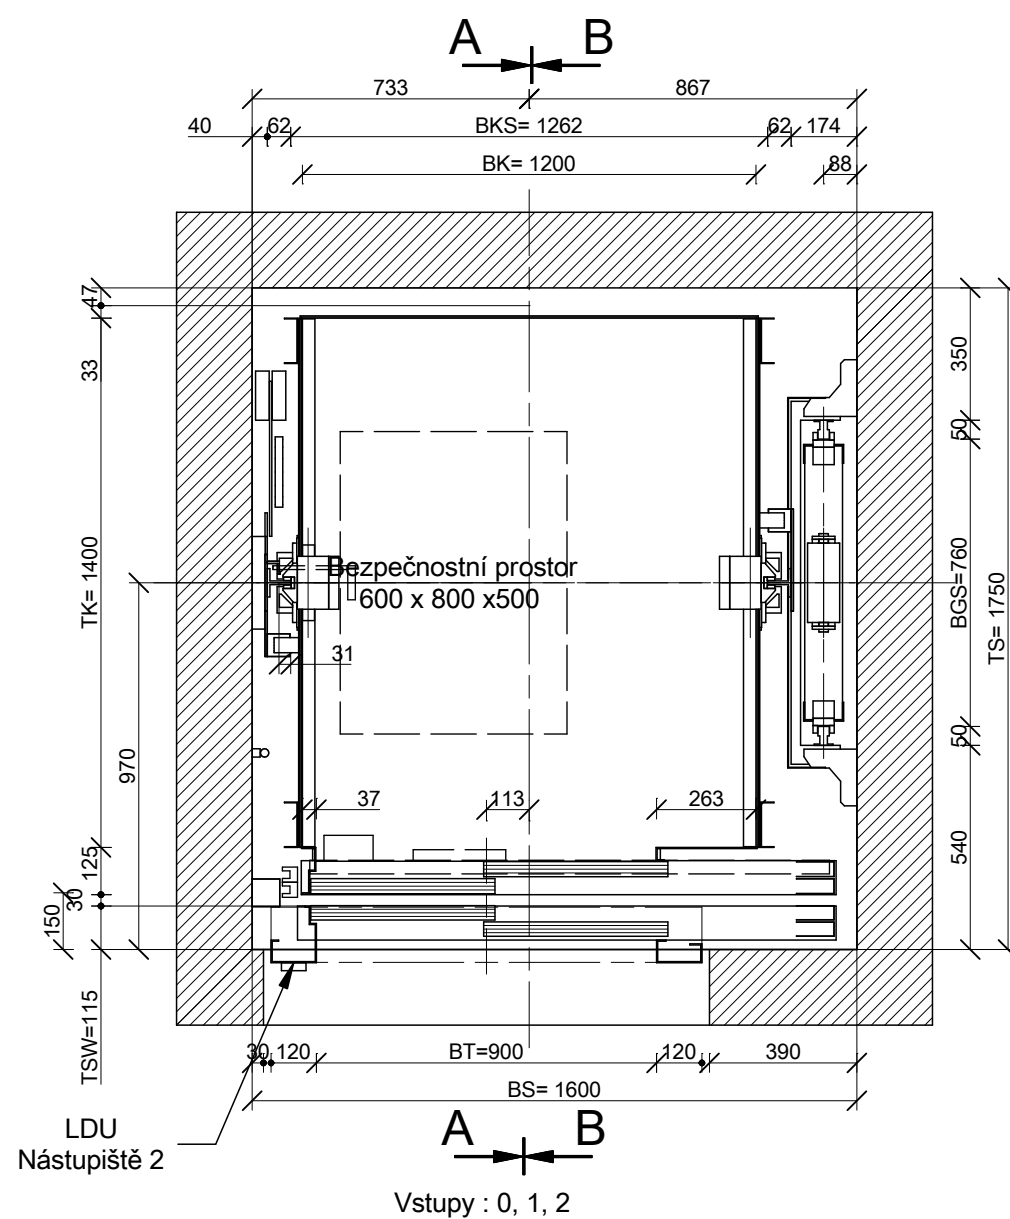

Prohlubeň šachty 1:25

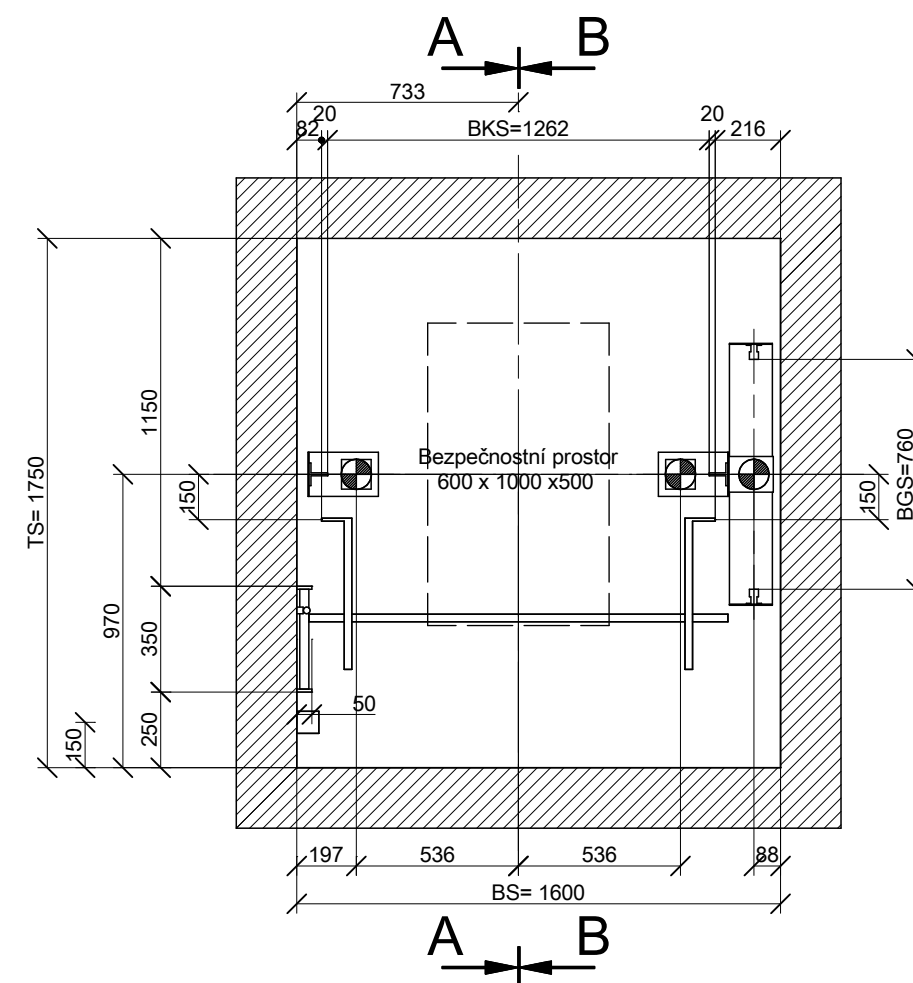

CZ-6540 Pro změny		Jméno		Datum	
GKU ()	1167	Stanic		3	
GK ()	489	Nástupišť		1	
GG ()	826 kg	Druh ovládání		1KS	
Nosnost (kg)	675	Systém pohonu		FMB	
Osob	9	Rychlost (m/s)		1.00	
Zdvih (m)	7.20				
STROJNÍ VÝKRES				Název produktu: 6300	
Místo stavby -					
Kpt. Jaroše 2000 390 03 Tábor					
Zhotovitel výtahu					
		Další požadavky viz			
		pan			
		Tel.:		Fax:	
		Kreslil			
		Schválil			
		Zakázka č.:			
		Výkres č.:			
				Strana 1	

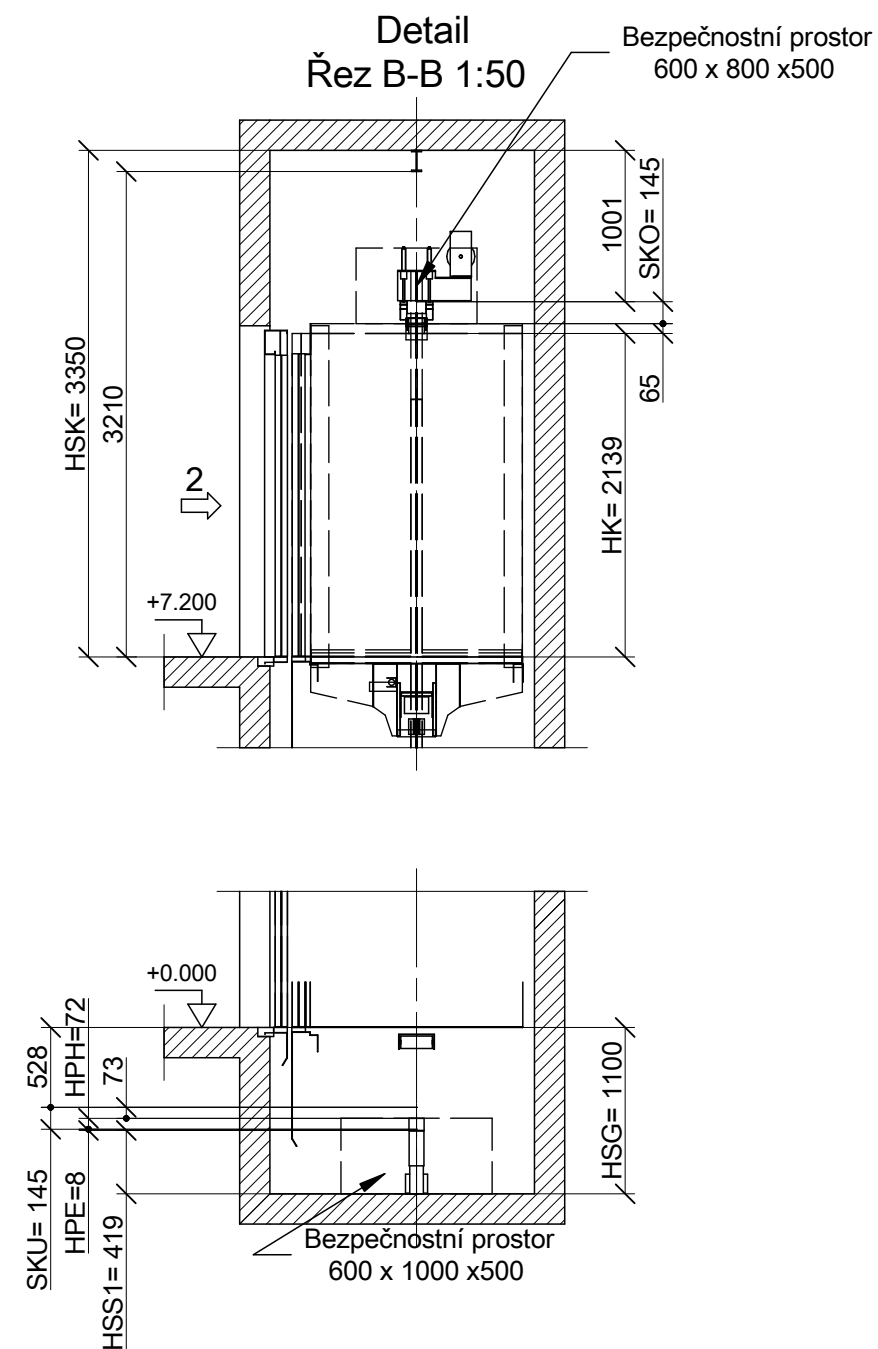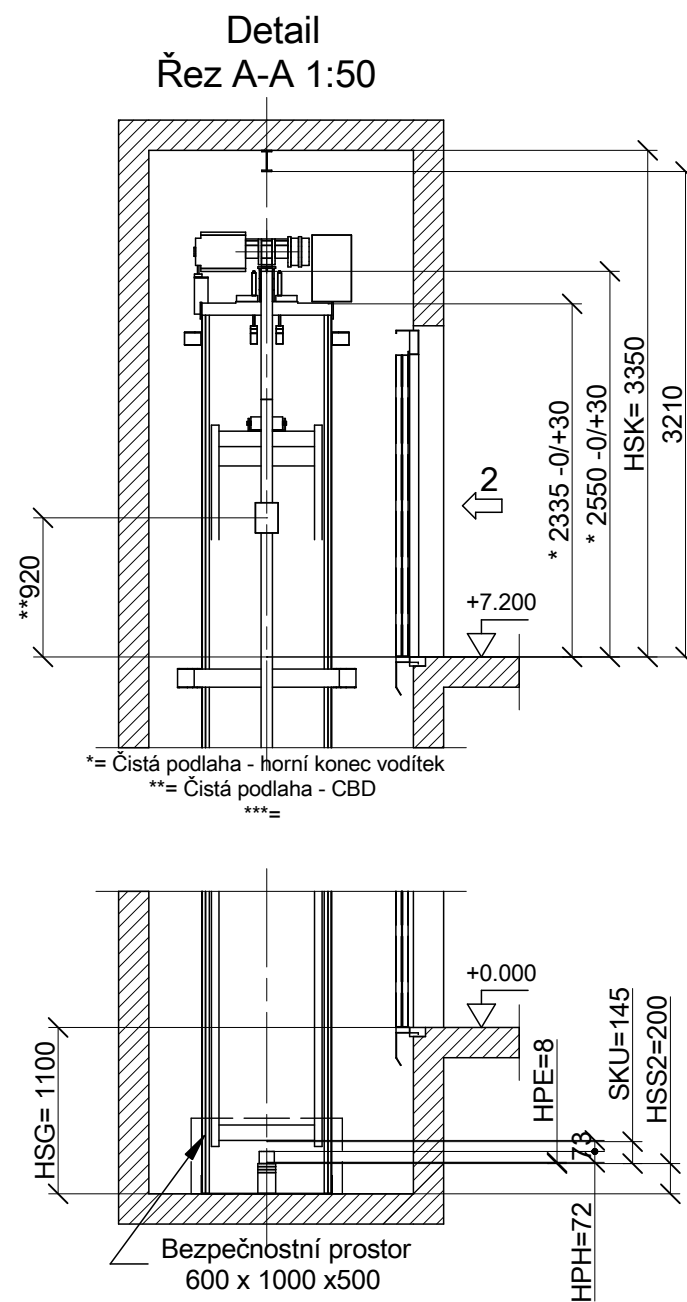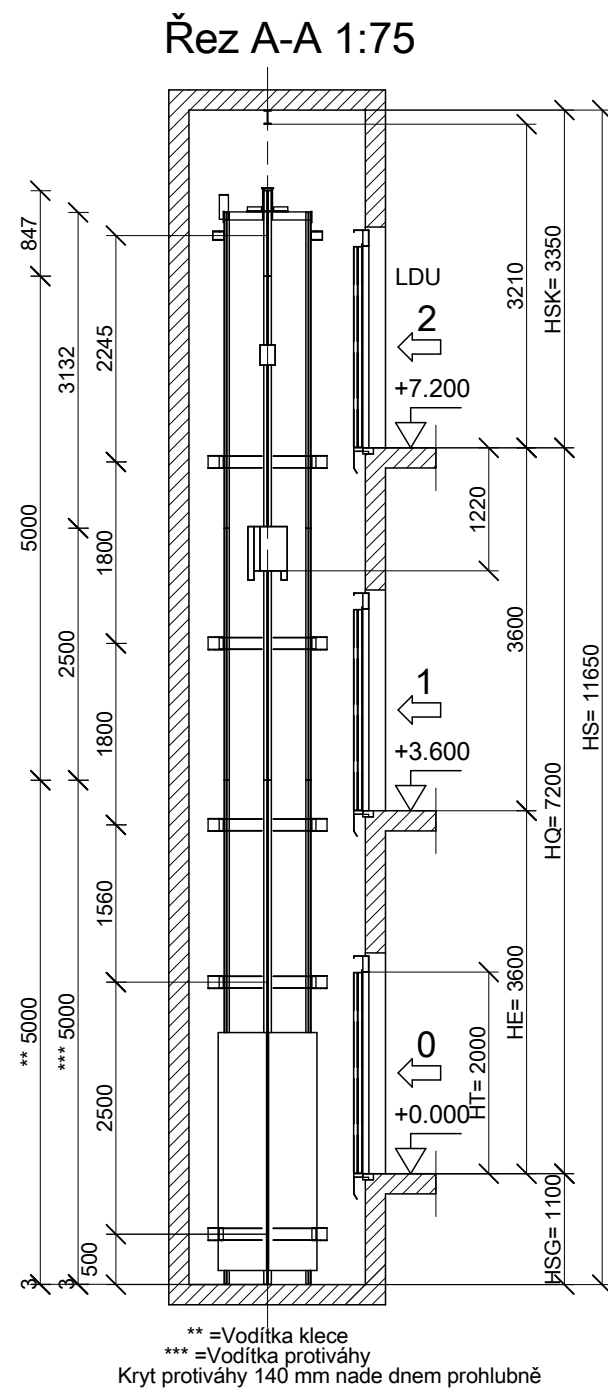

- HE= výška podlahy
 HK= Výška kabiny
 HQ= zdvih
 HS= výška šachty
 HSG= výška prohlubně
 HSK= výška přejezdu
 HSS1=
 HSS2=
 SKU= přejezd (dolní)
 SKO= přejezd (horní)

Nárazníky::	Klec	Protiváha
Délka	: 80 mm	: 80 mm
ztlačení [HPH]	: 72 mm	: 72 mm
Ztlačení nárazník [HPE]	: 8 mm	: 8 mm

STROJNÍ VÝKRES

Název produktu:
6300

Místo stavby
Kpt. Jaroše 2000 390 03 Tábor

Další požadavky viz			
pan			
Tel.:	Fax:		
Kreslil			Strana
Schválil			2
Zakázka č.:			
Výkres č.:			