


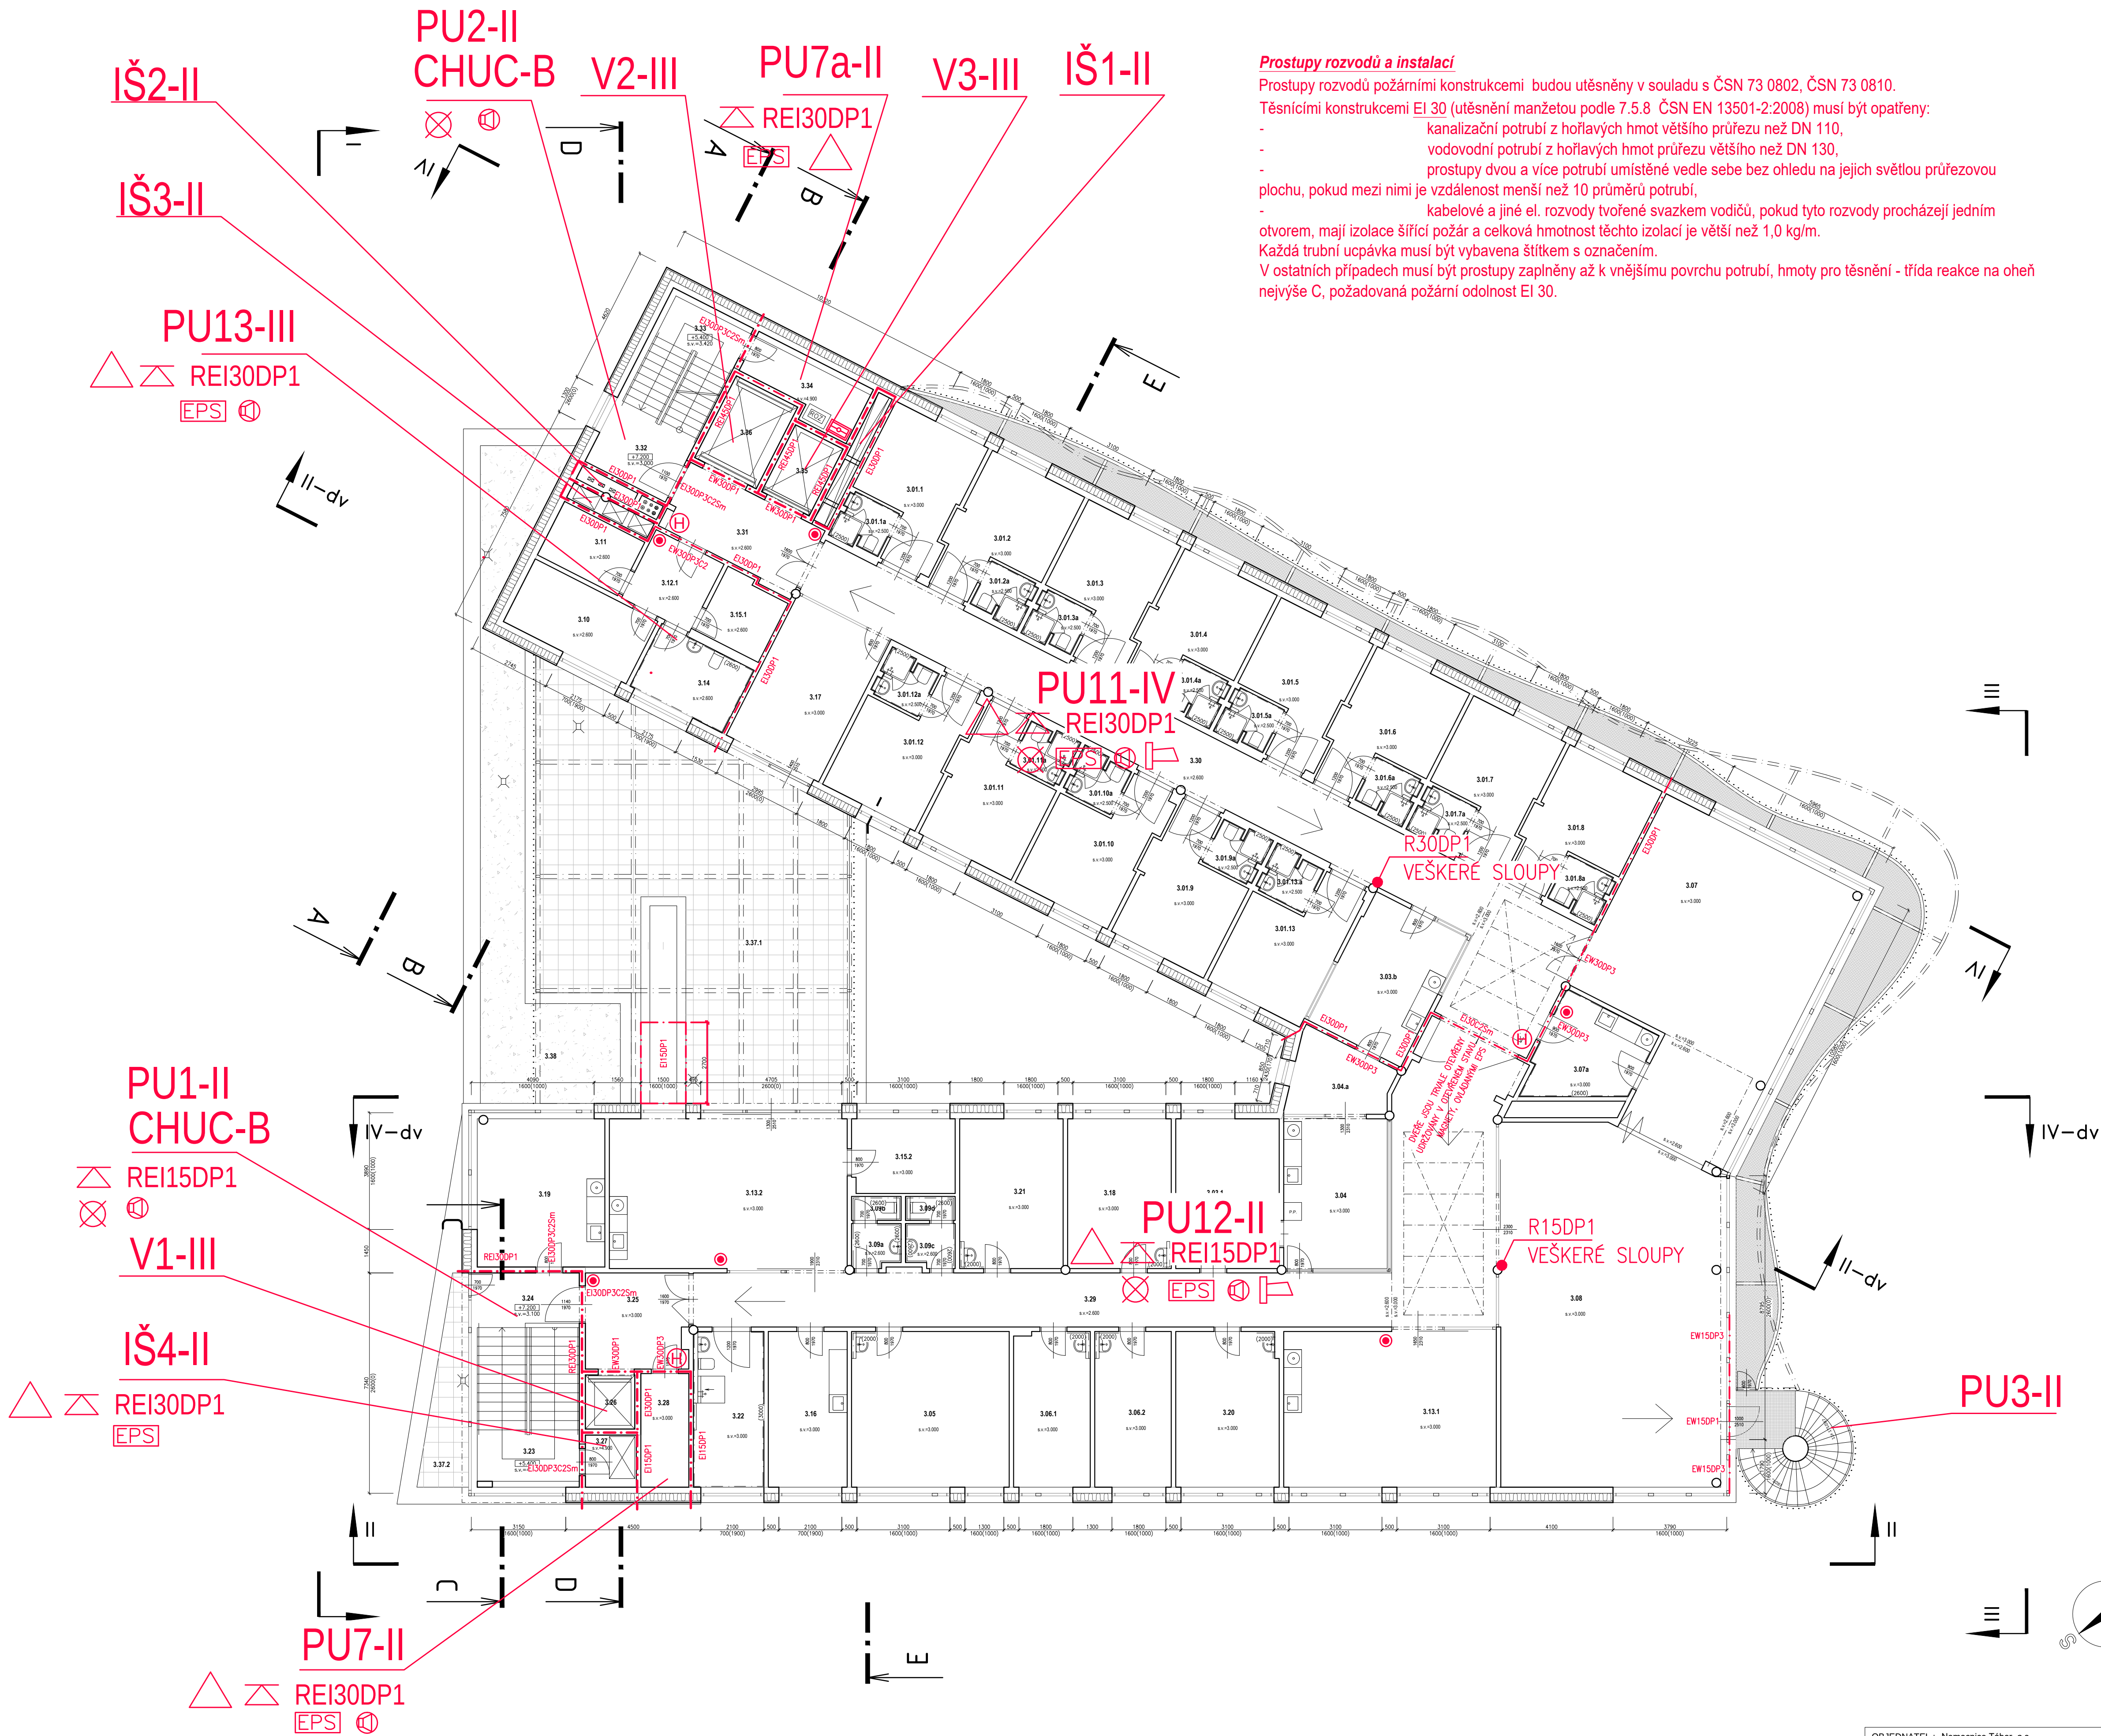

Prostupy rozvodů a instalací

Prostupy rozvodů požárními konstrukcemi budou utěsněny v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0810.

Těsnícími konstrukcemi EI 30 (utěsnění manžetou podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008) musí být opatřeny:

- kanalizační potrubí z hořlavých hmot většího průřezu než DN 110,
- vodovodní potrubí z hořlavých hmot průřezu většího než DN 130,
- prostupy dvou a více potrubí umístěné vedle sebe bez ohledu na jejich světlost průřezovou plochu, pokud mezi nimi je vzdálenost menší než 10 průměrů potrubí,
- kabelové a jiné el. rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto rozvody procházejí jedním otvorem, mají izolace šířící požár a celková hmotnost těchto izolací je větší než 1,0 kg/m.

Každá trubní ucpávka musí být vybavena štítkem s označením.

V ostatních případech musí být prostupy zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí, hmoty pro těsnění - třída reakce na oheň nejvýše C, požadovaná požární odolnost EI 30.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha
3.01.1	2. patro	13,00
3.01.2	2. patro	14,00
3.01.3	2. patro	14,00
3.01.4	2. patro	14,00
3.01.5	2. patro	14,00
3.01.6	2. patro	14,00
3.01.7	2. patro	14,00
3.01.8	2. patro	14,00
3.01.9	2. patro	14,00
3.01.10	2. patro	14,00
3.01.11	2. patro	14,00
3.01.12	2. patro	14,00
3.01.13	2. patro	14,00
3.01.14	2. patro	14,00
3.01.15	2. patro	14,00
3.01.16	2. patro	14,00
3.01.17	2. patro	14,00
3.01.18	2. patro	14,00
3.01.19	2. patro	14,00
3.01.20	2. patro	14,00
3.01.21	2. patro	14,00
3.01.22	2. patro	14,00
3.01.23	2. patro	14,00
3.01.24	2. patro	14,00
3.01.25	2. patro	14,00
3.01.26	2. patro	14,00
3.01.27	2. patro	14,00
3.01.28	2. patro	14,00
3.01.29	2. patro	14,00
3.01.30	2. patro	14,00
3.01.31	2. patro	14,00
3.01.32	2. patro	14,00
3.01.33	2. patro	14,00
3.01.34	2. patro	14,00
3.01.35	2. patro	14,00
3.01.36	2. patro	14,00
3.01.37	2. patro	14,00
3.01.38	2. patro	14,00
3.01.39	2. patro	14,00
3.01.40	2. patro	14,00
3.01.41	2. patro	14,00
3.01.42	2. patro	14,00
3.01.43	2. patro	14,00
3.01.44	2. patro	14,00
3.01.45	2. patro	14,00
3.01.46	2. patro	14,00
3.01.47	2. patro	14,00
3.01.48	2. patro	14,00
3.01.49	2. patro	14,00
3.01.50	2. patro	14,00
3.01.51	2. patro	14,00
3.01.52	2. patro	14,00
3.01.53	2. patro	14,00
3.01.54	2. patro	14,00
3.01.55	2. patro	14,00
3.01.56	2. patro	14,00
3.01.57	2. patro	14,00
3.01.58	2. patro	14,00
3.01.59	2. patro	14,00
3.01.60	2. patro	14,00
3.01.61	2. patro	14,00
3.01.62	2. patro	14,00
3.01.63	2. patro	14,00
3.01.64	2. patro	14,00
3.01.65	2. patro	14,00
3.01.66	2. patro	14,00
3.01.67	2. patro	14,00
3.01.68	2. patro	14,00
3.01.69	2. patro	14,00
3.01.70	2. patro	14,00
3.01.71	2. patro	14,00
3.01.72	2. patro	14,00
3.01.73	2. patro	14,00
3.01.74	2. patro	14,00
3.01.75	2. patro	14,00
3.01.76	2. patro	14,00
3.01.77	2. patro	14,00
3.01.78	2. patro	14,00
3.01.79	2. patro	14,00
3.01.80	2. patro	14,00
3.01.81	2. patro	14,00
3.01.82	2. patro	14,00
3.01.83	2. patro	14,00
3.01.84	2. patro	14,00
3.01.85	2. patro	14,00
3.01.86	2. patro	14,00
3.01.87	2. patro	14,00
3.01.88	2. patro	14,00
3.01.89	2. patro	14,00
3.01.90	2. patro	14,00
3.01.91	2. patro	14,00
3.01.92	2. patro	14,00
3.01.93	2. patro	14,00
3.01.94	2. patro	14,00
3.01.95	2. patro	14,00
3.01.96	2. patro	14,00
3.01.97	2. patro	14,00
3.01.98	2. patro	14,00
3.01.99	2. patro	14,00
3.02.00	2. patro	14,00

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- POŽÁRNÍ STROP
- PROSTOR VYBAVENÝ EPS
- ÚSTŘEDNA EPS
- TABLO OBSLUHY EPS
- POŽÁRNÍ HYDRANT
- PROSTOR VYBAVENÝ POŽÁRNÍM ROZHLESEM
- PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOÝM OSVĚTLENÍM
- ÚSTŘEDNA POŽÁRNÍHO ROZHLESAU
- PROSTOR VYBAVENÝ PŘENOSNÝMI HASÍČÍMI PŘÍSTROJI
- AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ-SÍRENA
- HASÍČÍ PŘÍSTROJ alespoň 21A

LEGENDA ZNAČEK

- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTORSTVÍ
- POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR
- POŽÁRNÍ STROP
- SVÝSLA POŽÁRNĚ DĚLIČI KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNĚ DĚLIČI KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ A POŽÁRNĚ DĚLIČI KONSTRUKCE

POZNÁMKY
TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ KABELŮ A POTRUBÍ DLE 12 PR
CZ - SMERUJAVICI ZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚZÁVĚRU
VZD PO ČÁSTI ELEKTROCKA POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
DVOUKRÁDE POŽÁRNÍ DVERE BUDOV VYBAVENÝ KORDINATORY ZAVRANÍ
POČTY PHP V PU VZ - VÝPOČTOVÁ ČÁST PR

±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v R

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203, Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor	
ZHOTOVITEL : Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Bilišce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8	
SPOLUPRÁCE : Ing. arch. Pavel Zadrobilek ČKA 02 868, IČ: 67436927	ZHOTOVITEL ODDÍLU : Ing. Jaroslava Seidlová ČKAIT 0601315, IČ: 12977659
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR	
STAVEBNÍ OBJEKT : STAVENÍŠTĚ A - SO 01 BUDOVA (NOVÁ PSYCHIATRIE)	DATUM : 2/2015
PROFESE : D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	PARÉ. č: 1:100
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. arch. Jan Hochman - Atelier H1, ČKA 00762, IČ: 11015802	MĚŘÍTKO: 1:100
PŮDORYS 3.NP	ČÍSLO V. : D.1.3.b. - 4.