ZPŮSOB UPEVNĚNÍ – VZDÁLENOST MEZI PŘÍCHYTKAMI

VZDÁLENOST PŘÍCHYTEK MEZI SEBOU ČINÍ U VODOROVNÉHO POTRUBÍ MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY A U SPÁDOVÝCH POTRUBÍ MAX. 2 m.NAVÍC MUSÍ BÝT ZA KAŽDOU SKUPINOU TVAROVEK UMÍSTĚNA PŘÍCHYTKA IHNET ZA NASLEDUJÍCÍM HRDLEM.

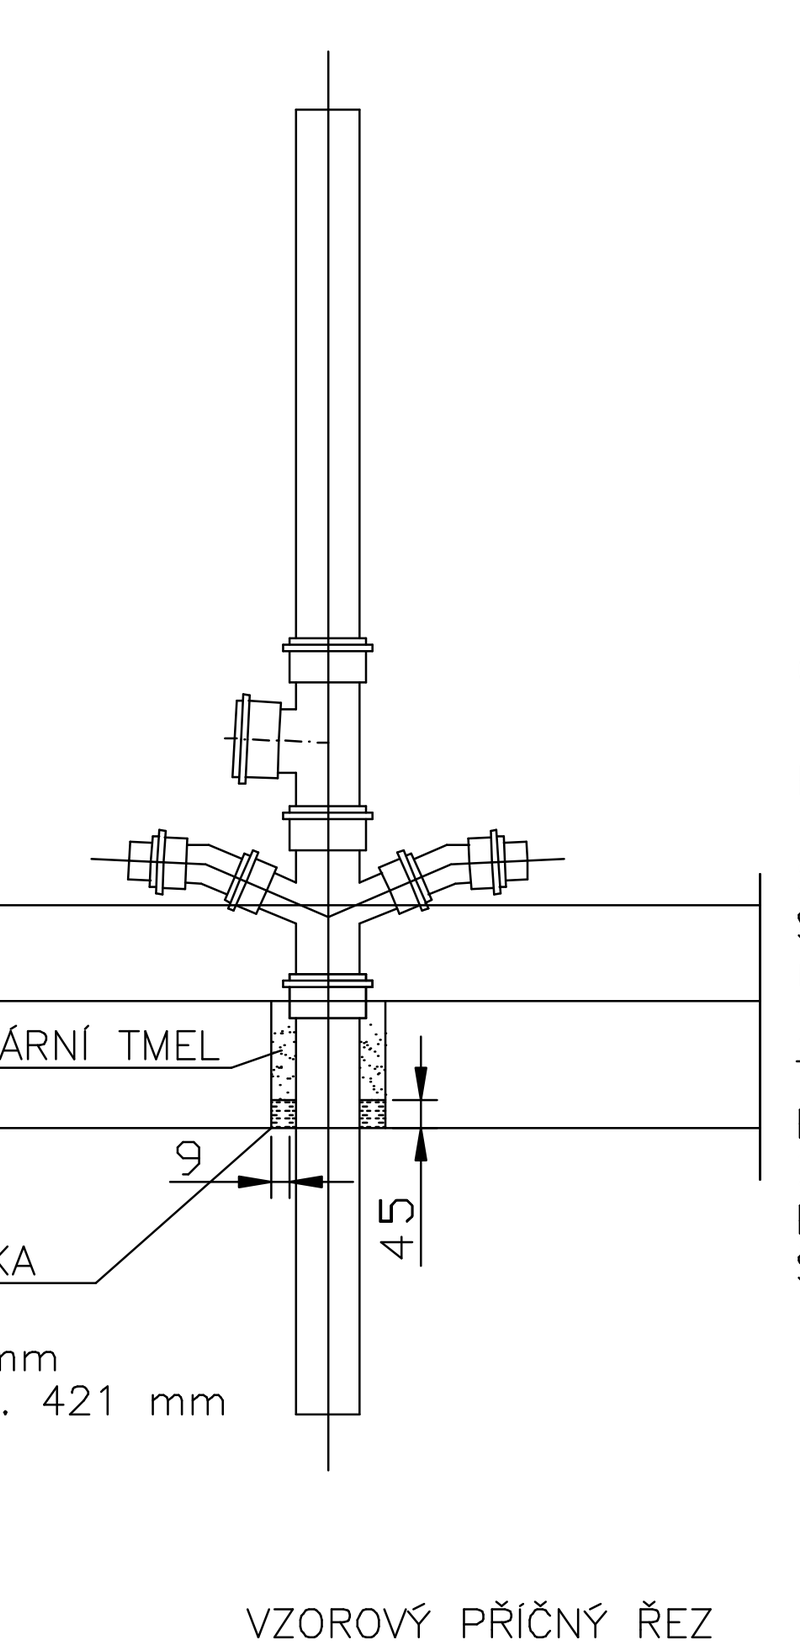

TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PLASTOVÉHO POTRUBÍ SKRZE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE.

CP 648S PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ PASKA

TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO NA VEŠKERÉM POTRUBÍ PVC PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ.

STĚNY: OVINUTÍ PO OBOU STRANÁCH KONSTRUKCE
STROPY: OVINUTÍ PÁSKOU UMÍSTĚNÉ U SPODNÍ STRANY STROPU
UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ KOUŘE A PLYNŮ:
ZBÝVAJÍCÍ MEZERY MEZY PÁSKOU A KONSTRUKCÍ DOTĚSNĚTE PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM CP 606.V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ ŠÍŘKY SPÁR POUŽIJTE PROTIPOŽÁRNÍ MALTU.
ZKONTROLUJTE,ZDA PROVEDENÍ UCPÁVKY ODPOVÍDÁ SCHVÁLENÉMU DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ.
PROSTUP BY MĚL BÝT OZNAČEN IDENTIFIKAČNÍM ŠTÍTKEM.
ŠTÍTEK UMÍSTĚTE VIDITELNĚ VEDLE UCPAVKY.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE

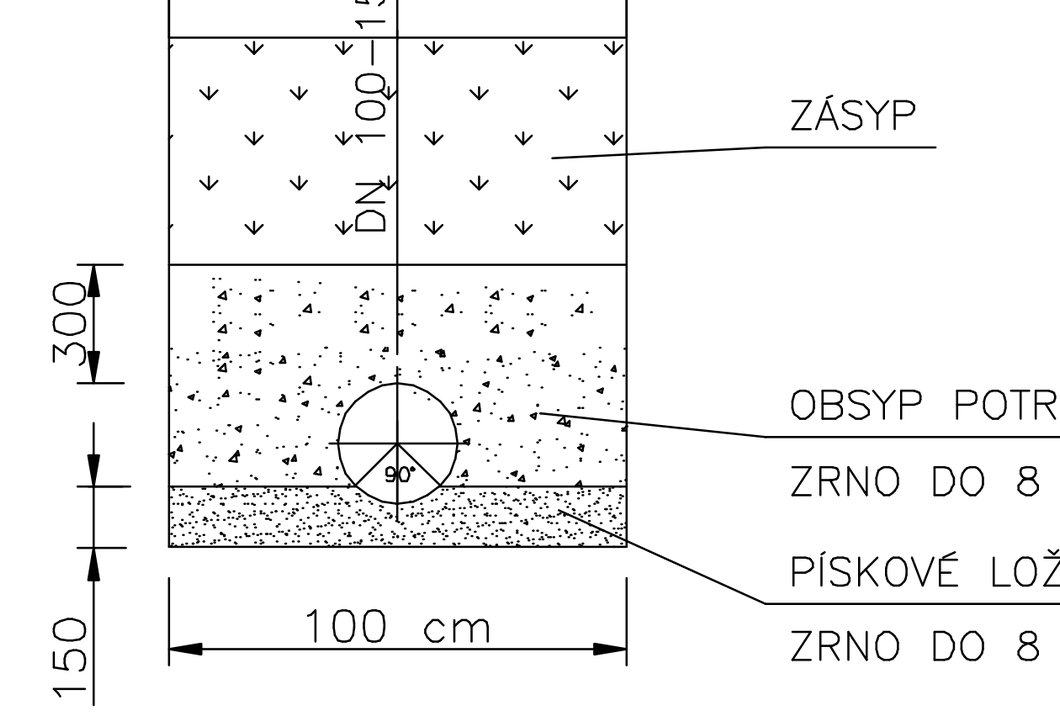

±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL :	Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203 , Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor
ZHOTOVITEL :	Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Biřičce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8
SPOLUPRÁCE :	Ing.arch. Pavel Zadrobílek ČKA 02 868, IČ: 67436927
ZHOTOVITEL ODDÍLU :	Libor Krejčí ČKAIT 0600549, IČ: 45553921

NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR

STAVEBNÍ OBJEKT	STAVENIŠTĚ "A" - SO.01 BUDOVA NOVÉ PSYCHIATRIE	STUPEŇ :	DSP +DPPS
PROFESE	D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	DATUM :	04.2015
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Pilař Zdeněk, P - AQUA s.r.o., IČ 27485129	PARÉ. č :	
ŘEZY KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 11-23		MĚŘÍTKO:	1:100
		ČÍSLO V. :	D.1.4.13