


VENTILNÝ STUPŇOVITÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ
VÝŠKY 5m

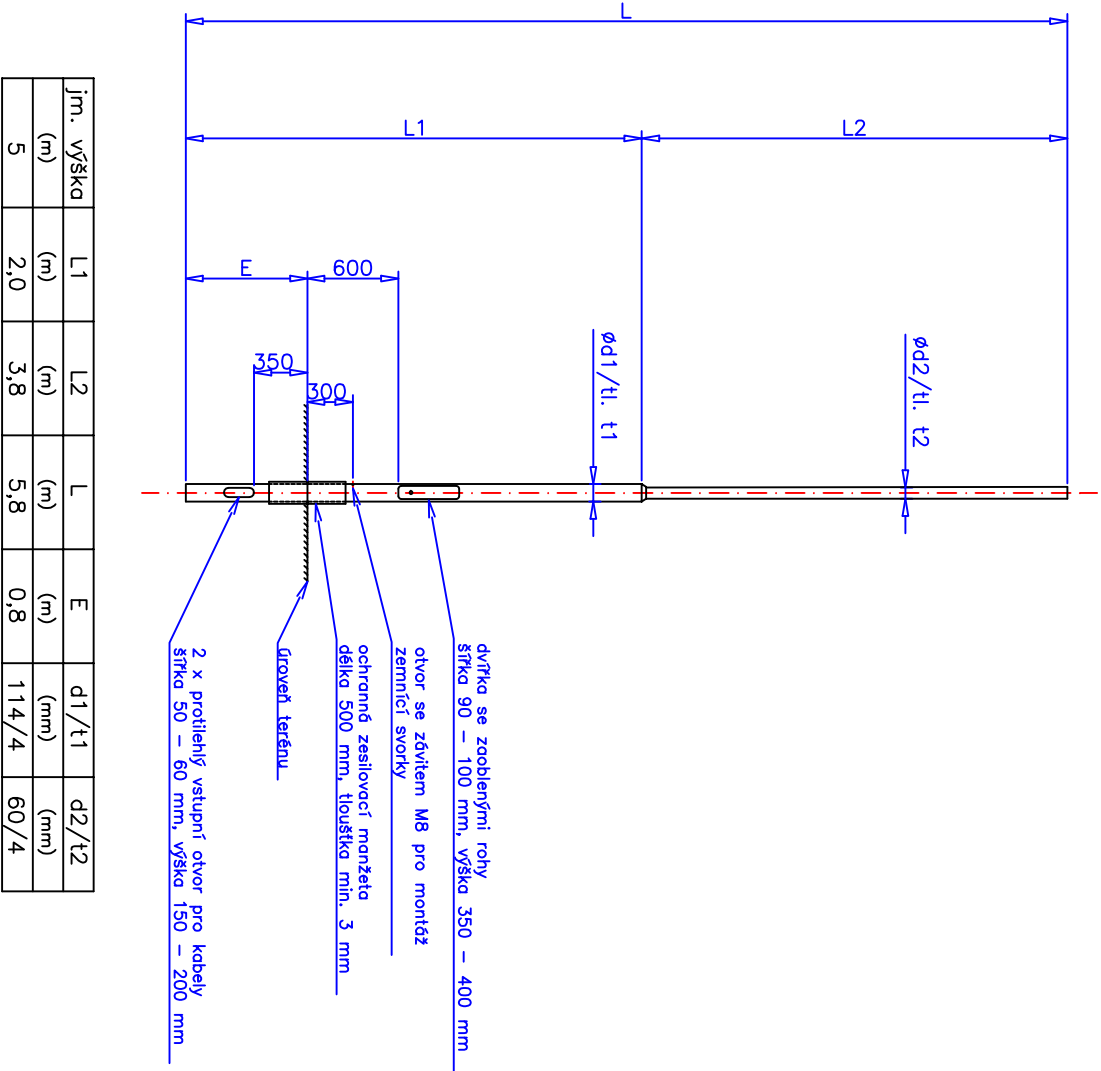

Doplňující informace:

Požadavky technických norem řady ČSN EN 40, materiál stožárů ocel S235, požadavky na povrchovou úpravu – oboustranné žitrové zinkování dle ČSN EN ISO 1461, zemnicí šroub z nezev oceli.

Stožárová dvířka s uzamykáním – zámek s hlavou vyžadující použití speciální nářadí (např. trojúhelníkový klíč), uvnitř dvířku za dvířky šroub M8 pro upevnění elektrovyžbroje, ochranné manžety – sítěd v úrovni vteknutí.

Výrobní šiték trvanlivý, medemontovatelný, umístění uvnitř dřívku stožáru v prostoru pro montáž elektrovyzbroje, musí obsahovat min. tyto údaje – název výrobce, číslo certifikátu, typ stožáru, rok výroby, zatížitelnost stožáru

V tabulce a na obrázku uvedené rozměry trubek a tloušťky stěn jsou minimální a musí být dodrženy i v případě, že pro navrhané ztížení jsou vyhovující i menší rozměry a tloušťky. Tyto specifikace v žádném případě nenahrazují výrobní výkresy příslušných stožárů:

V prípade snížení únosnosti stožáru (napr. otvor v dŕku opod.), nebo vĕjšŕno či dodatečného zatížení musí být únosnost stožáru posouzena projektantem a stožár musí být navržen individuálnĕ s ohledem na navrhované zatížení.

Odlišné provedení stožárů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VOI.

Projektant



archilin s.r.o.
Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: archilin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archilin.cz

Autor a HIP:

J. Linhart

Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741

Misto:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant časti

Razítko



ELEKTRO BLATAK
OD MÁVRHU PO REALIZACI

Radim Blaťák
Dolný 589, 783 16
mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY

Parè:

Objekt	IO 01
--------	-------

D.2 Silnoproudá elektrotechnika

Zodpovedný projektant časti:

Radim Blaták

Vypracoval:

Datu

Počet formátů A4:

Příloha **VZOROVÝ ŘEZ STOŽÁREM VO**

Měřítko

D.2-04