


PROVEDENÍ ZÁKLADU SADOVÉHO STOŽÁRU VETKNUTÉHO
VÝŠKY 5m V ZELENÍ

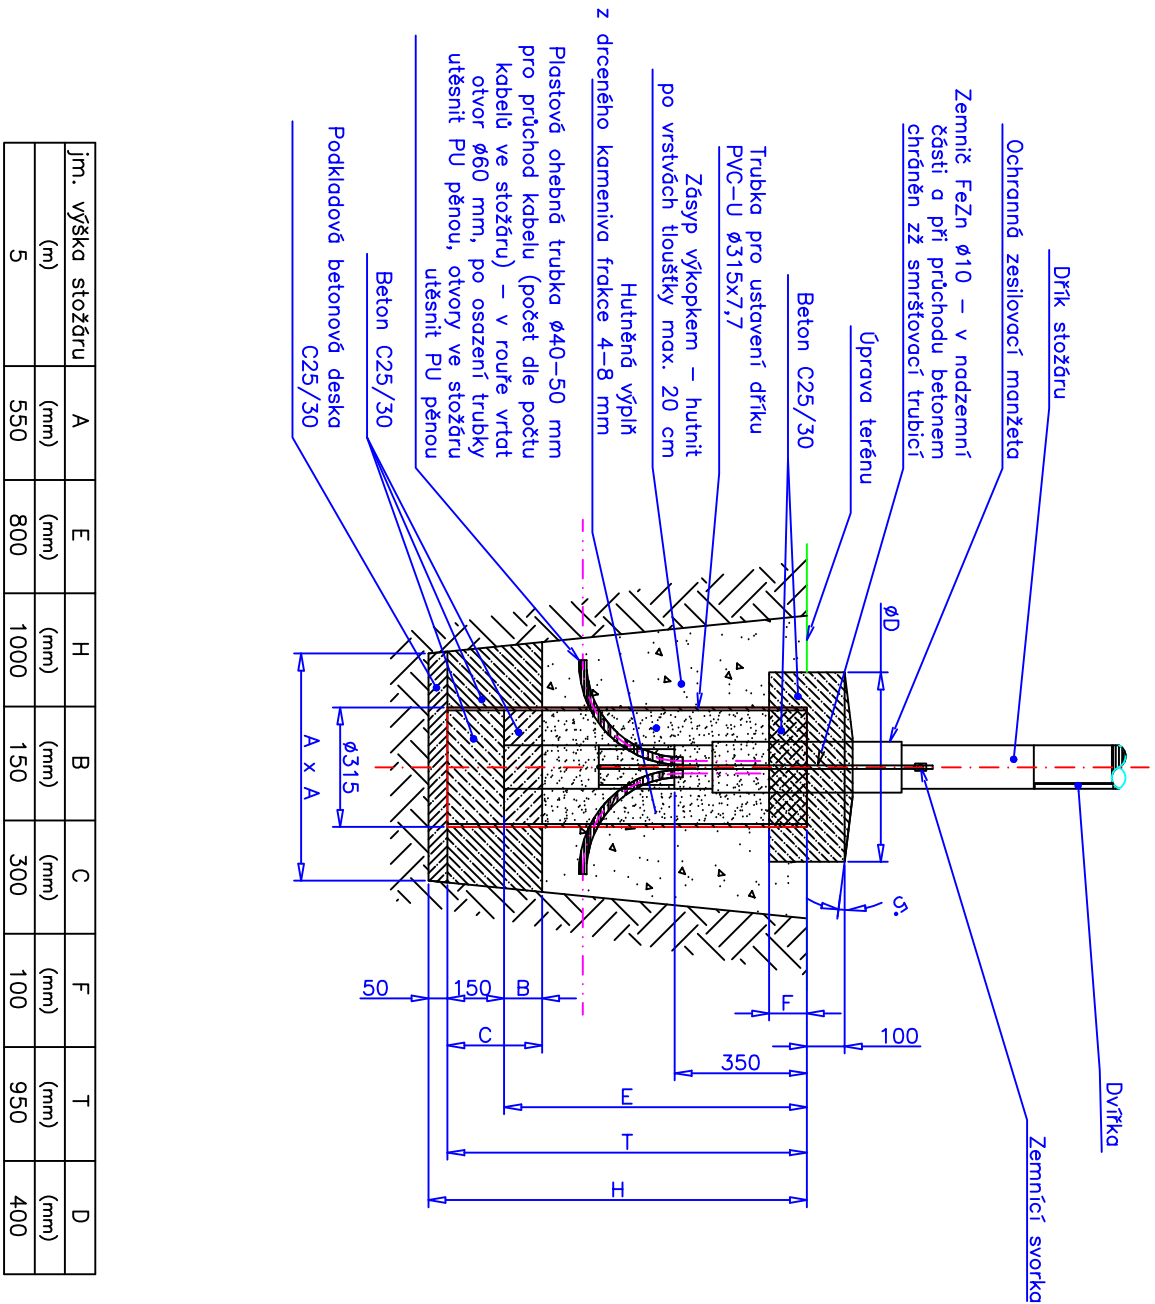

Doplňující informace:

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu! Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!

Rozměry základů stožérů platí pro umístění v souodržném podkladu (zeměně) za předpokladu maximálního zatřžení stožérů dñnovaného ve specifickacích pñslušných stožérů bez jakéhokoli dalšího zatřžení. V pñpadě nesoudržných podkladů (např. písčicých), většino nebo jinak nepokřikovaného zatřžení stožérů apod. je nutno provedení a rozměry základů posoudit a navrhnout individuálně s ohledem na navržené zatřžení a podmínky umístění.

Rozměry základů stožárů dále platí pouze pro umístění mimo ochranné pásma inženýrských sítí. V případě umístění stožárů v ochranném pásmu cizí inženýrské sítě je nutno základ stožáru navrhnout s ohledem na podmínky stanovené správcem této sítě při respektování dimenzování základu pro navržené zatížení. Odlišné provedení základů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VOI.

Projektant



archlin s.r.o.
Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz

Autor a HIP: J.Linhart

Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant časti

Radim Blaták
Dolný 589, 783 16
mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY

Paré:

Objekt 10 01

D.2 Silnoprúdová elektrotechnika

Zodpovědný projektant části:

Vypracoval: Radim Blaták

VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADNÍM STOŽÁRUM VCC

Číslo přílohy:

D.2-05