


KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA
BEZ MĚŘ.

KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA Ø 1000
S LITINOVÝM POKLOPEM

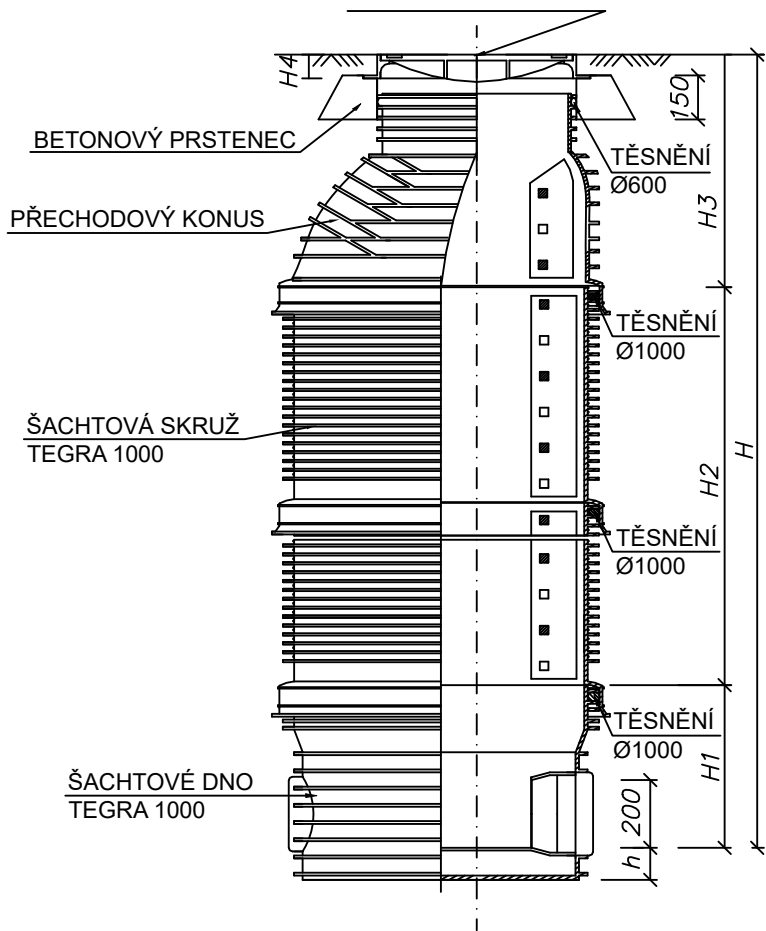


DN (mm)	H1 (mm)	h (mm)
KG		
160	412	53
200	450	71
250	500	78
315	552	80
400	604	97


TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115

POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ INVESTOR VYTÝČÍ PODZEMNÍ VEDENÍ
NUTNO DODRŽET PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU SÍTÍ ČSN 73 6005

FILTRAČNÍ ŠACHTA
BEZ MĚŘ.

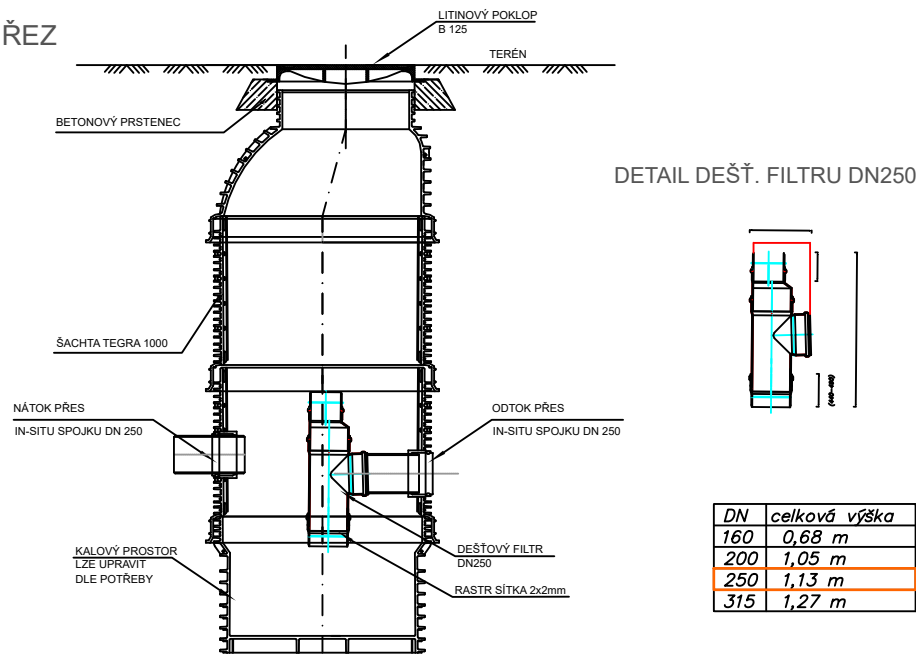

DN	celková výška
160	0,68 m
200	1,05 m
250	1,13 m
315	1,27 m

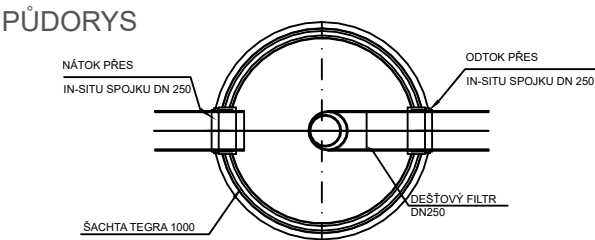

Projektant	
	archlin s.r.o. Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6 kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6 Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz
Autor a HIP:	J.Linhart
Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Projektant části	
MAXXI - THERM s.r.o. Ing. Michal Havlíček Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3 tel.: 596 913 265, 736 163 711 e-mail: maxxitherm@seznam.cz	
Razítko	

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY		Paré:
Objekt	IO 02 Areálové rozvody	
Část	VODA PITNÁ, KANALIZACE DEŠŤOVÁ A KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	
Zodpovědný projektant části:	Ing. Michal Havlíček	
Vypracoval :	Radim Bartek	Datum: 02/2022
Příloha	KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA A FILTRAČNÍ ŠACHTA - KANAL. DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ	Počet formátů A4 : A3
		Měřítka : ---
		Číslo přílohy: IO 02.b.8