


RM01 /Rozvaděč nástěnný min. 96M/ – část 1/3



ZMĚNA:
REVIZE 01 - 02/2023 - Na základě ZSPD a projektu interiéru

Projektant

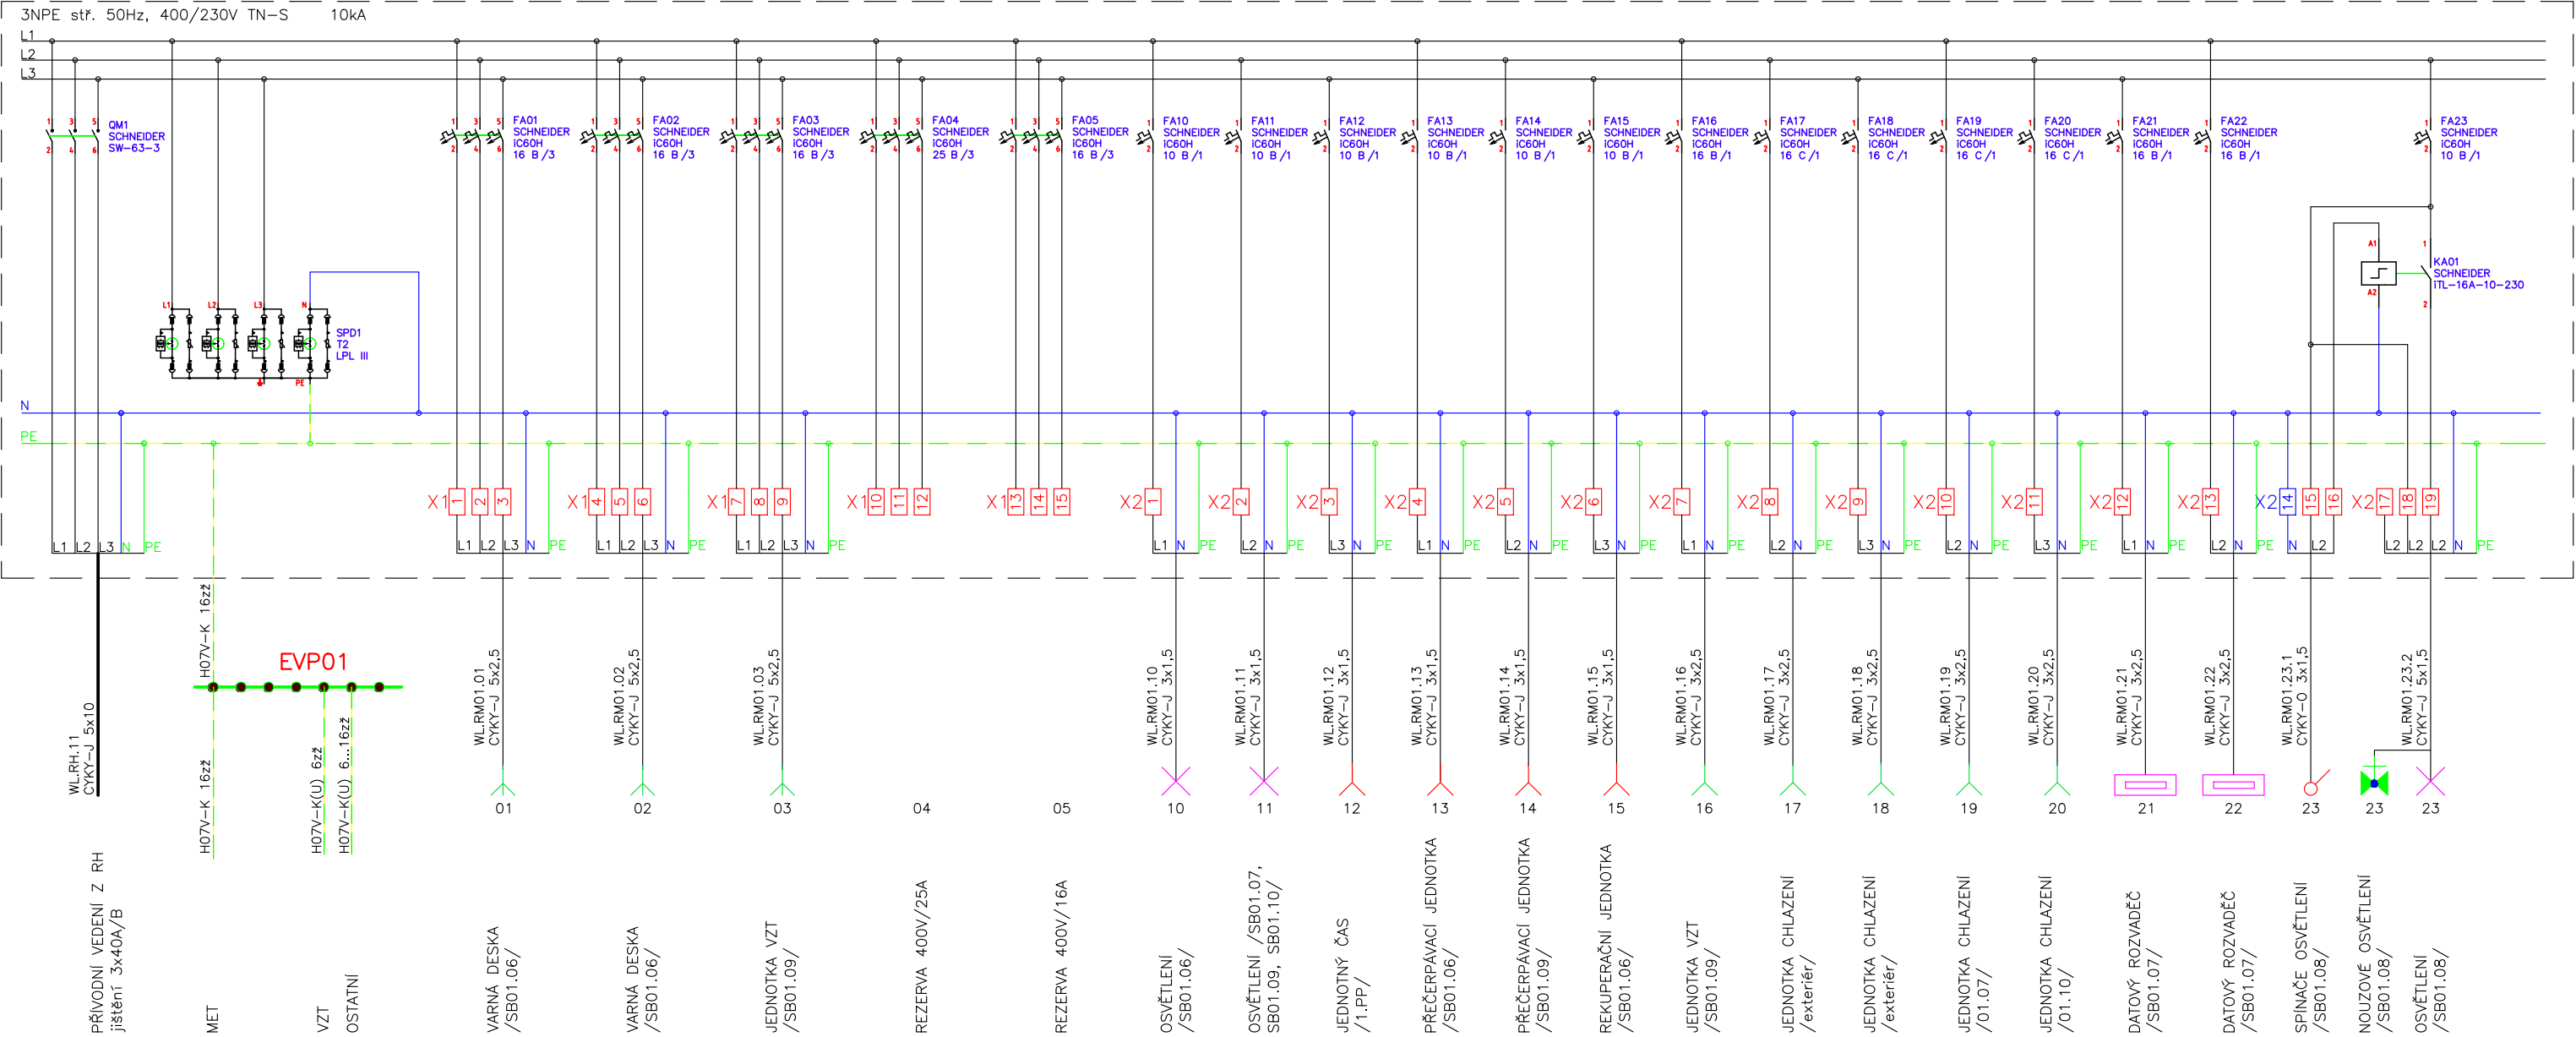

archlin s.r.o.
Puškinova n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz

Autor a HIP:	J.Linhart
Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant části	Razítko
	Radim Blaták Dolany 589, 783 16 monil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Paré:
Objekt	SO 04, SO 05, SO 06
Část	D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod
Zodpovědný projektant části:	Radim Blaták
Vypracoval :	Radim Blaták
Datum:	02/2023
Počet formátů A4 :	2
Měřítka :	-
Číslo přílohy	D.1.4.6-15

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové a jiné vybrané okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

[illegible]

D.1.4.6-15

3NPE stf. 50Hz, 400/230V TN-S 10kA

L1
L2
L3

N
PE

FA38 SCHNEIDER IDPN H-16B-1N-030AC
FA39 SCHNEIDER IDPN H-16B-1N-030AC
FA40 SCHNEIDER IDPN H-16B-1N-030AC
FA41 SCHNEIDER IDPN H-16B-1N-030AC
FA42 SCHNEIDER IDPN H-16B-1N-030AC

X3 17 18
X3 19 20
X3 21 22
X3 23 24
X3 25 26

WL-RM01.38
CYKY-J 3x2.5
38

ZÁSUVKY
/SB01.06-SB01.10/

39 REZERVA 230V/16A RCD
40 REZERA 230V/16A RCD
41 REZERVA 230V/16A RCD
42 REZERVA 230V/10A RCD

REVIZE 01 - 02/2023 - Na základě ZSPD a projektu interiéru

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové a jiné vybrané okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Razítko



Dolany 589, 783 16
monil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz

Paré:

Číslo přílohy: D 1 1 2 15

Číslo přílohy: D 1 1 2 15

Číslo přílohy: D 1 1 2 15