


PROVEDENÍ ZÁKLADŮ SADOVÝCH VETKNUTÝCH STUPŇOVITÝCH OSVĚTLOVACÍCH
STOŽÁRŮ VÝŠKY 5m V ZELENÍ

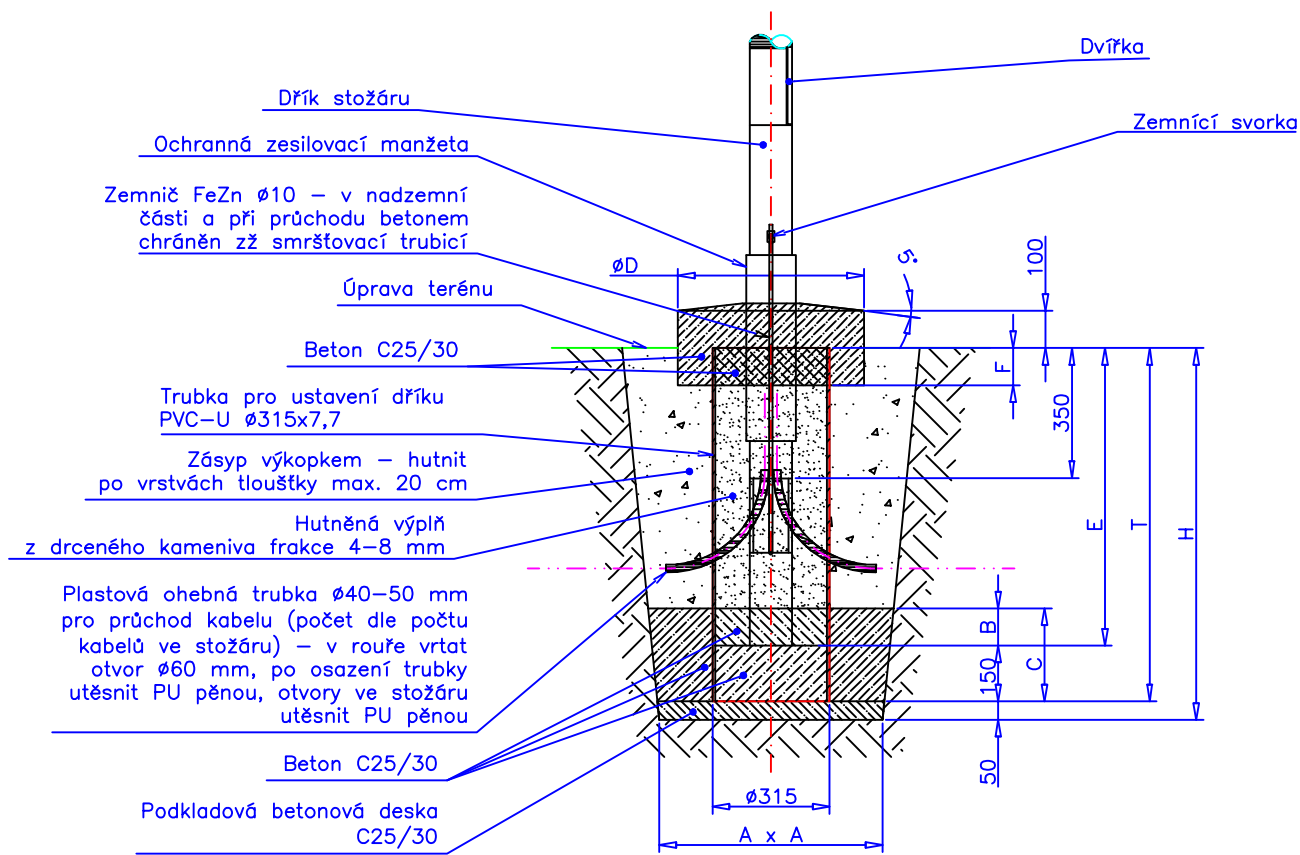

jm. výška stožáru (m)	A (mm)	E (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	T (mm)	D (mm)
5,6	500	600	800	150	300	100	750	400

Doplňující informace:

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy zajistit proti sesuvu!
Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!
Rozměry základů stožárů platí pro umístění v soudržném podkladu (zemině) za předpokladu maximálního zatížení stožárů definovaného ve specifikacích příslušných stožárů bez jakéhokoliv dalšího zatížení.
V případě nesoudržných podkladů (např. písčitých), většího nebo jinak nespecifikovaného zatížení stožárů apod. je nutno provedení a rozměry základů posoudit a navrhnout individuálně s ohledem na navržené zatížení a podmínky umístění.
Rozměry základů stožárů dále platí pouze pro umístění mimo ochranná pásma inženýrských sítí! V případě umístění stožáru v ochranném pásmu cizí inženýrské sítě je nutno základ stožáru navrhnout s ohledem na podmínky stanovené správcem této sítě při respektování dimenzování základu pro navržené zatížení!
Odlišné provedení základů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VO!

AKCE	Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka				 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI						
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK							
MÍSTO	p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka					PARE					
INVESTOR	Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka										
ČÁST	D.1.4.1	DATUM	11/2024	ZAKÁZKA	2024/120	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA									ČÍSLO VÝKRESU	
PŘÍLOHA	Vzorový řez patičí stožáru VO									D.1.4.1-5	