


VETKNUTÉ STUPŇOVITÉ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY SADOVÉ VÝŠKY 5m

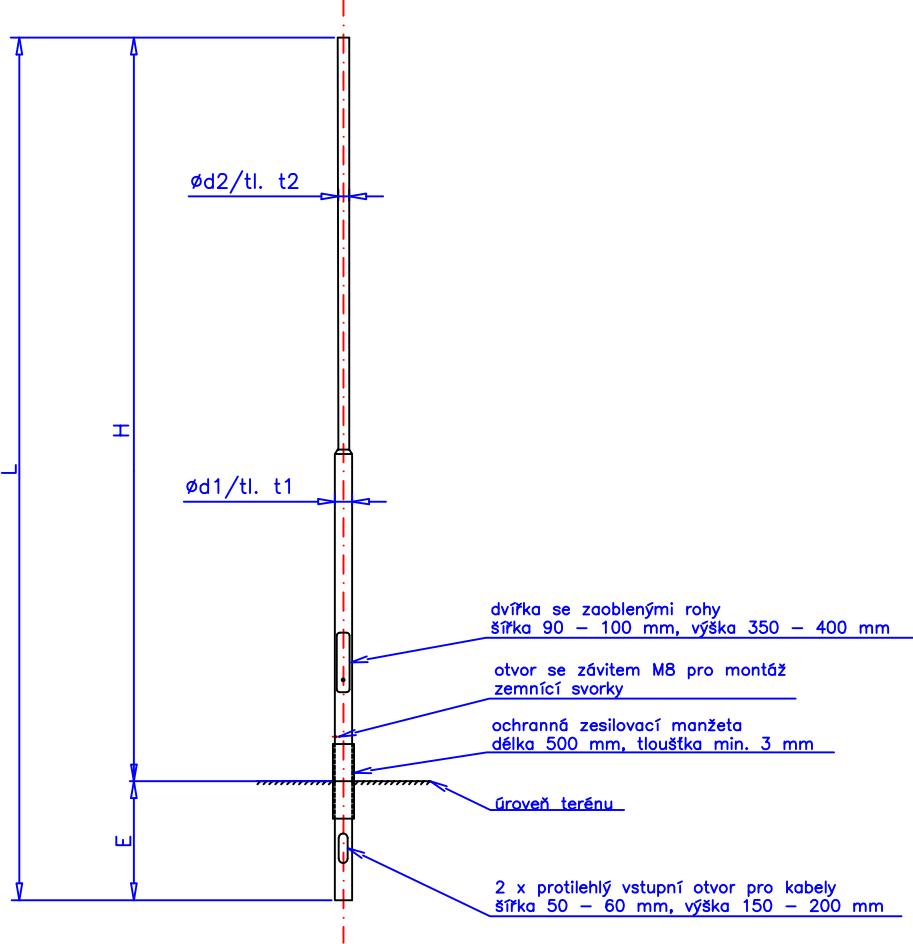

jm. výška	L	H	E	d1/t1	d2/t2
(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)
5,6	5,6	5	0,6	133	60

Doplňující informace:

Provedení stožárů musí splňovat požadavky technických norem řady ČSN EN 40, materiál stožárů ocel S235, povrchová úprava – oboustranné žárové zinkování dle ČSN EN ISO 1461, zemnicí šroub z nerez oceli.

Stožárová dvířka s uzamykáním – zámek s hlavou vyžadující použití speciální nářadí (např. trojúhelníkový klíč), uvnitř dříku za dvířky šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ochranná manžeta – střed v úrovni vetknutí.

Výrobní štítek trvanlivý, nedemontovatelný, umístění uvnitř dříku stožáru v prostoru pro montáž elektrovýzbroje, musí obsahovat min. tyto údaje – název výrobce, číslo certifikátu, typ stožáru, rok výroby, zatížitelnost stožáru.

V tabulce a na obrázku uvedené rozměry trubek a tloušťky stěn jsou minimální a musí být dodrženy i v případě, že pro navrhované zatížení jsou vyhovující i menší rozměry a tloušťky. Tyto specifikace v žádném případě nenahrazují výrobní výkresy příslušných stožárů!

V případě snížení únosnosti stožáru (např. otvor v dříku apod.), nebo většího či dodatečného zatížení musí být únosnost stožáru posouzena projektantem a stožár musí být navržen individuálně s ohledem na navrhované zatížení.

AKCE	Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka				 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK	
MÍSTO	p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka				PARE
INVESTOR	Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka				
ČÁST	D.1.4.1	DATUM	11/2024	ZAKÁZKA	2024/120
		STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4
ČÍSLO VÝKRESU	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Vzorový řez stožárem VO				D.1.4.1-6