


Vzorový řez uložení odpadního potrubí PVC

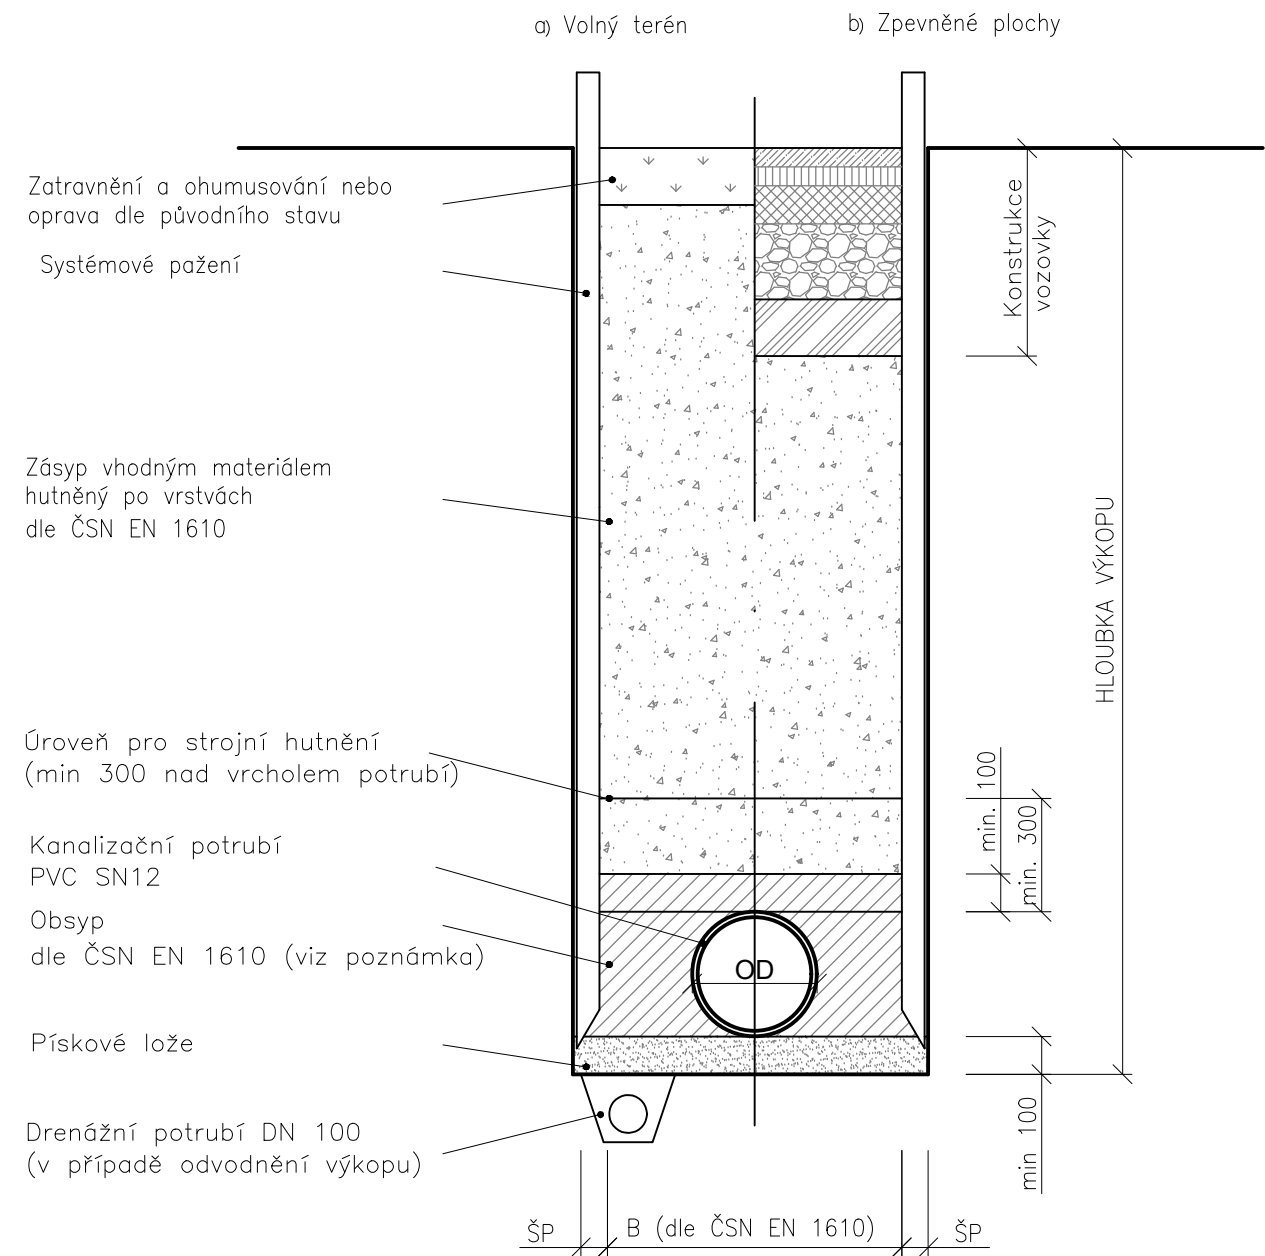

Poznámka:
ŠP – šířka pažení dle zhotovitele
B – platí větší hodnota z tabulek 1 a 2
B + 2xŠP – šířka výkopu


Obsyp a podsyp – dle katalogového listu výrobce potrubí
Účinná vrstva – lze pužit písek, šterkopísek, vhodná zemina zrnitosti do 20mm
Zásyp – jako v účinné vrstvě + zemina s kameny do 300mm

Tab. 1	
DN	B [m]
<225	OD+0.4
>225 až <350	OD+0.5
>350 až <700	OD+0.7

Tab. 2	
Hloubka rýhy [m]	B [m]
>1.00 až <1.75	0.8
>1.75 až <4.00	0.9
>4.00	1.0

Tab.1 a 2 pro výpočet B dle ČSN EN 1610

Vzorový řez uložení tlakového potrubí PE–HD

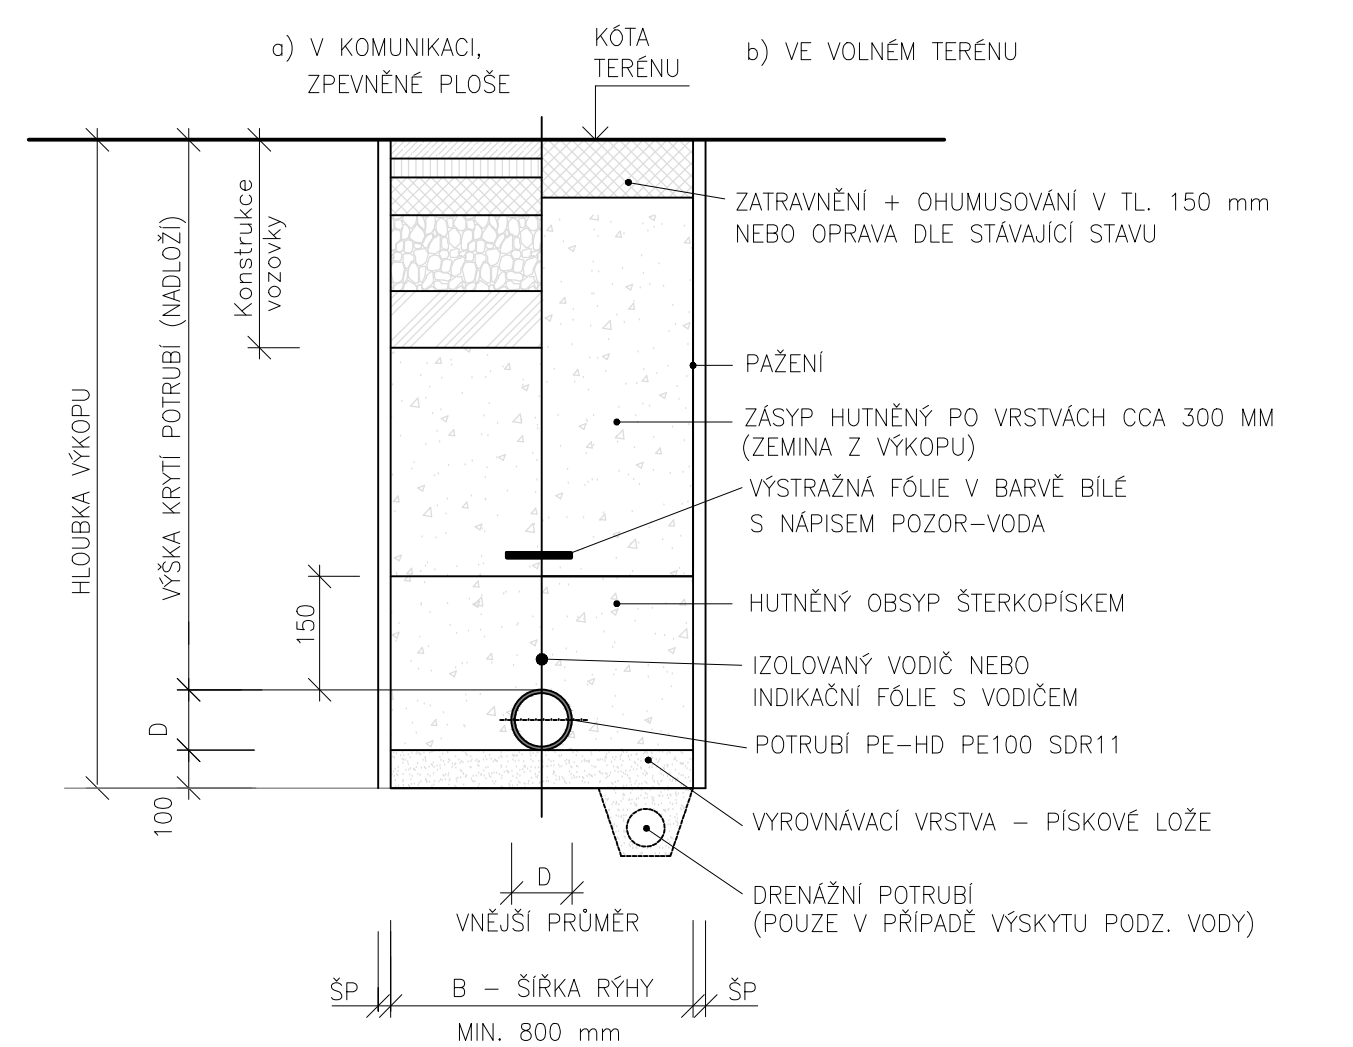

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář		
KOTEK	KOTEK	DALÍK	DALÍK			
INVESTOR OBEC JENEČ		OsRP ČERNOŠICE	KÚ STŘEDOČESKÝ			
NÁZEV STAVBY JENEČ ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV				ATELIER	PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY
				DATUM	10/2020	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	2A4	
				MĚŘÍTKO		
				SOUBOR		
OBSAH VÝKRESU SO 03 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ				ZAK. ČÍSLO		ČÍS. VÝKRESU
				20–083		