VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM – přeložka vod. přípojky

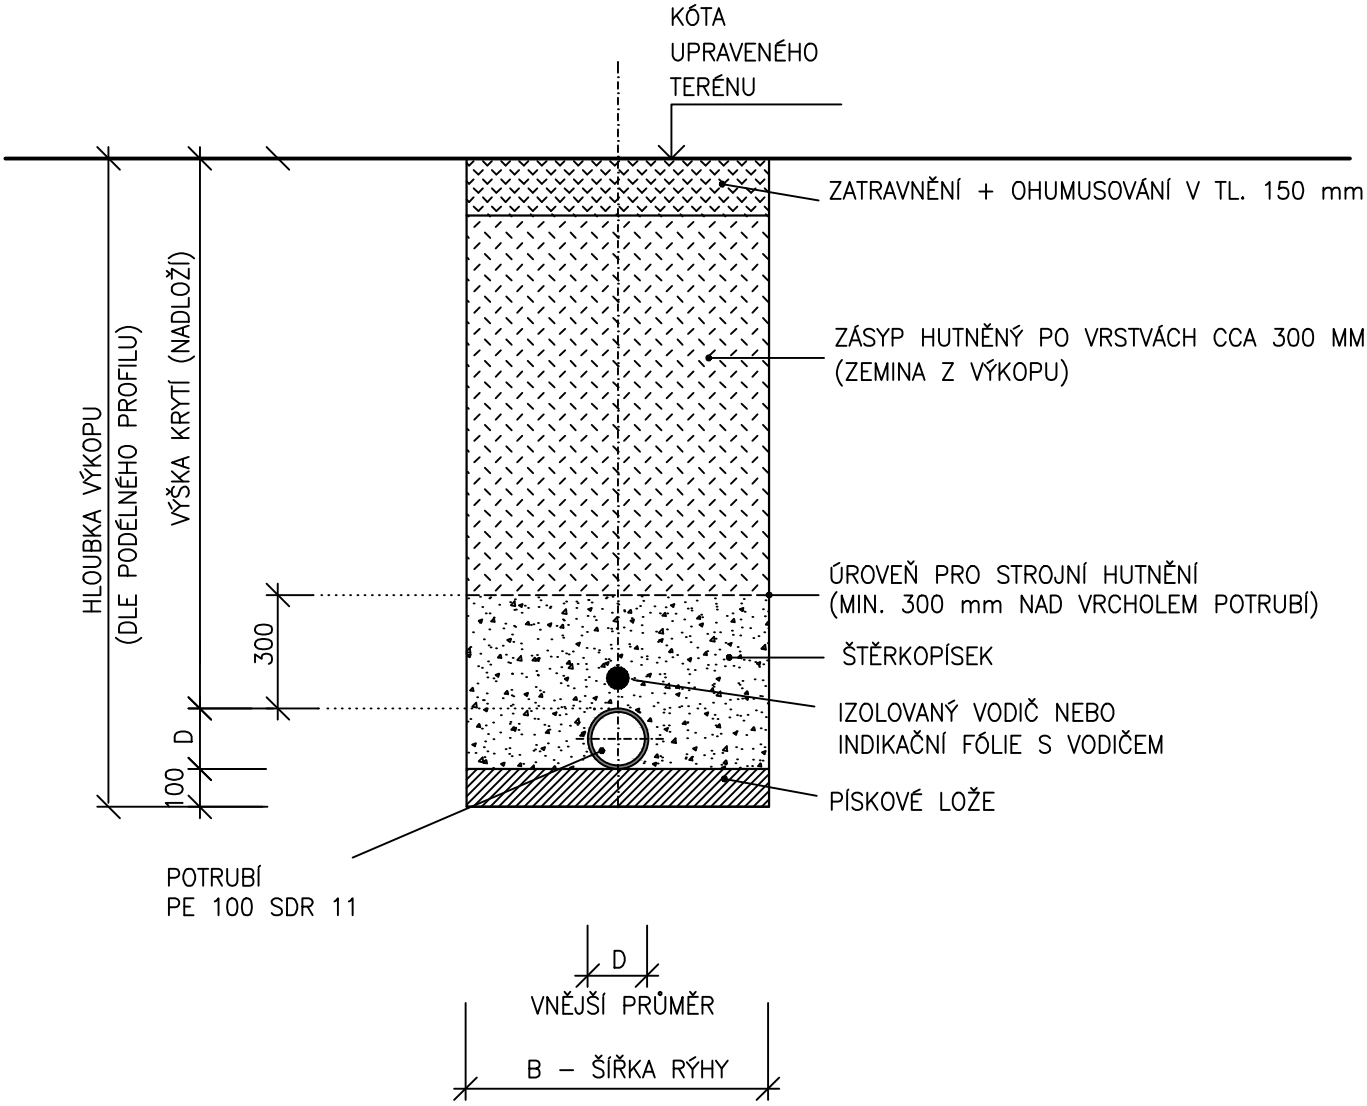

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

B = 0,90 M PŘI HLOUBCE VÝKOPU 1,00– 1,75 M

Obsyp, podsyp a zásyp viz "Technické podmínky pro pokládku potrubí PE 100 SDR 11"

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
	ING. DALÍK	ING. DALÍK	ING. DALÍK
INVESTOR OBEC JENEČ		OsRP ČERNOŠICE	KÚ STŘEDOČESKÝ

PIK VÍTEK Inženýrská a projektová kancelář

NÁZEV STAVBY

JENEČ
ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV
SO 08 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – PŘELOŽKA

ATELIER	PRAHA
DATUM	10/2020
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	1 : 20
SOUBOR	

ČÍS. SOUPRAVY

OBSAH VÝKRESU

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZAK. ČÍSLO: 20–083

ČÍS. VÝKRESU: D.1.1.3