


PŮDORYS

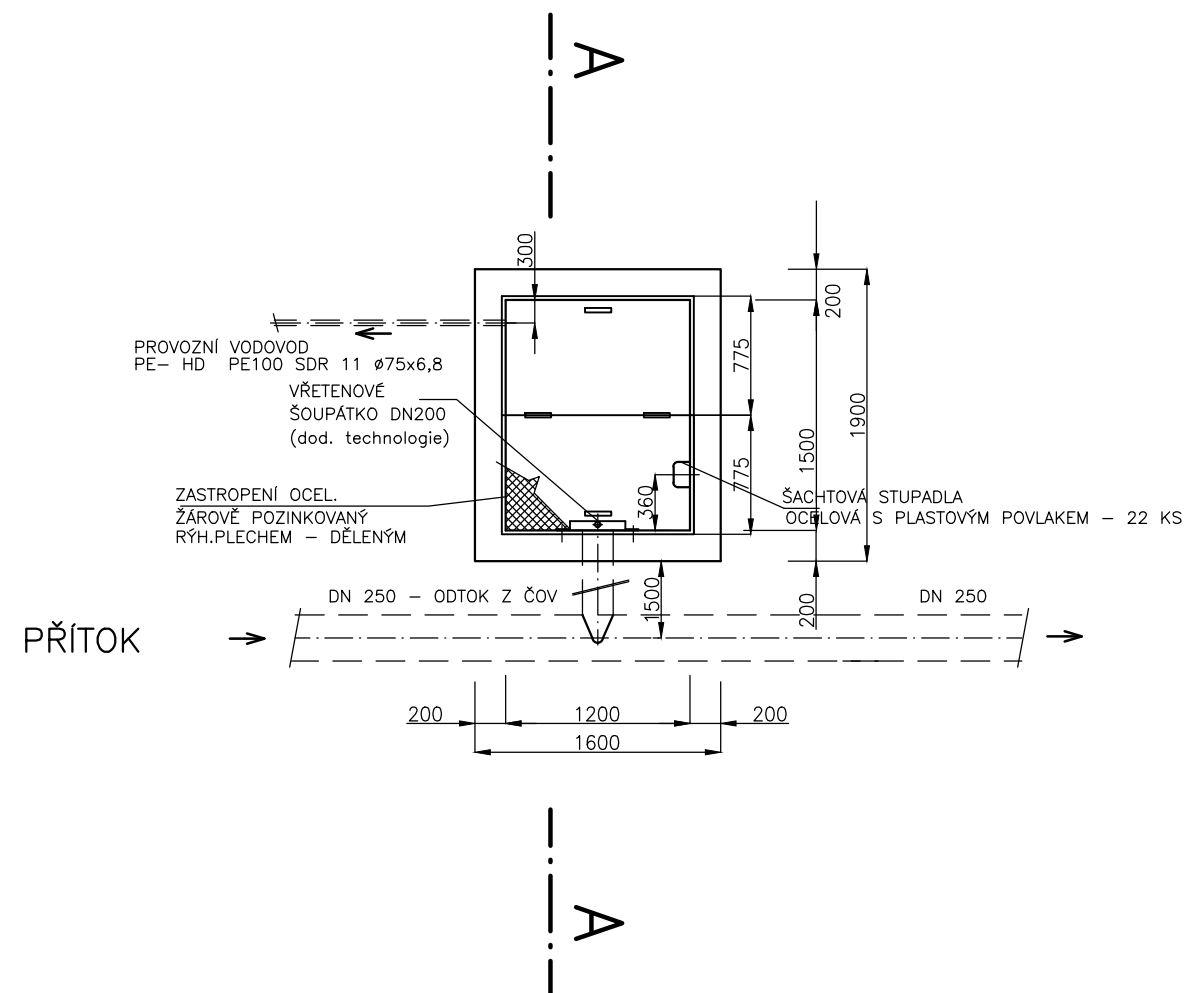

Pozn.:


Prostup pro nátok zhotoven jádrovým vrtáním na stavbě, dle skutečné polohy odtokového potrubí vyčištěné vody a těsněn článkovým těsněním pro DN200.

Prostup pro potrubí DN65 bude vrtán a utěsněn bentonitovým těsněním.

Poklop šachty – žárově pozinkovaný plech P6,
dělený na dvě poloviny, s panty uprostřed a dvěma madly,
osazený do rámu z úhelníků L 35x35x3 pro zabetonování.

Poklop přizpůsobit osazené technologii (výřezy pro šoupátko apod.).

ŘEZ A-A

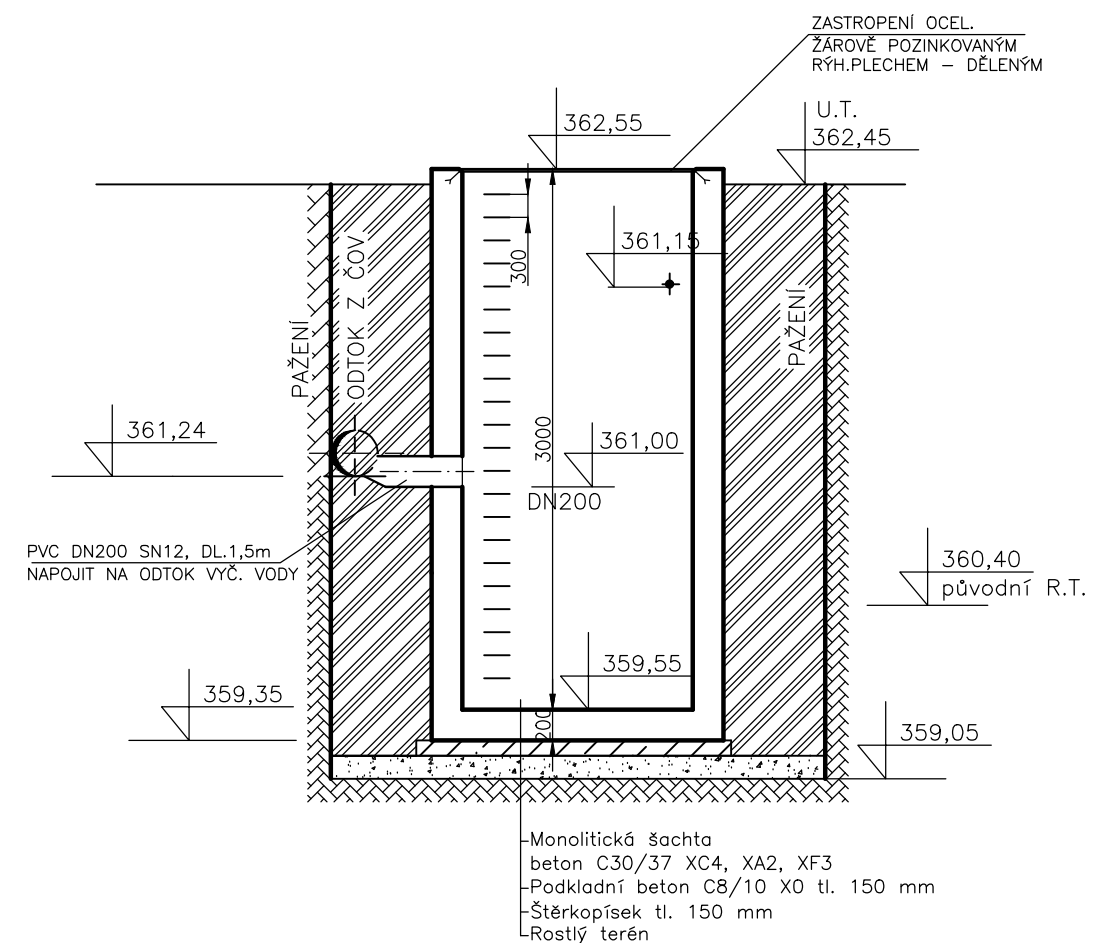

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář		
ING. DALÍK		ING. DALÍK	ING. DALÍK	ING. DALÍK			
INVESTOR OBEC JENEČ		OsRP ČERNOŠICE	KÚ STŘEDOČESKÝ				
NÁZEV STAVBY JENEČ ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV SO 10 – JÍMKA VYČIŠTĚNÉ VODY					ATELIER	PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY
					DATUM	10/2020	
					STUPEŇ	DPS	
					FORMÁT	2xA4	
					MĚŘÍTKO	1:50	
					SOUBOR		
OBSAH VÝKRESU JÍMKA VYČIŠTĚNÉ VODY – PŮDORYS, ŘEZ					ZAK. ČÍSLO		ČÍS. VÝKRESU
					20-083		