



M 1:50

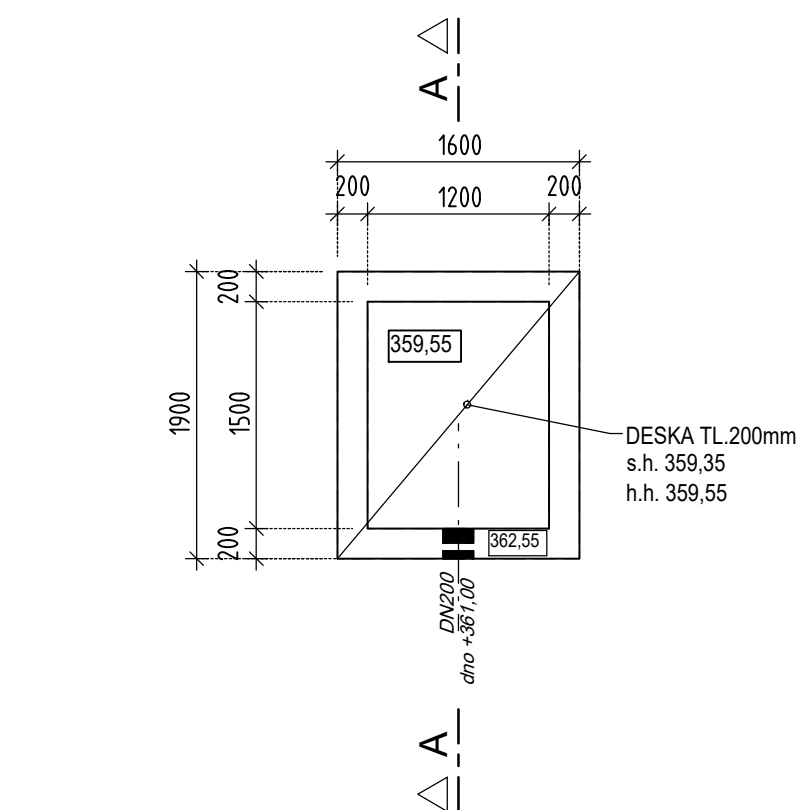

M 1:50

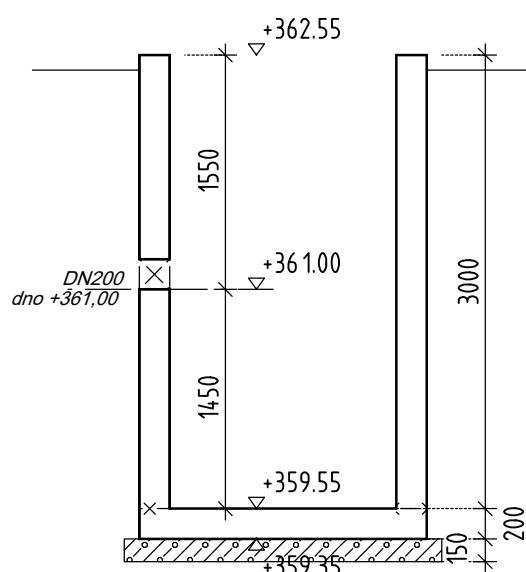

BETON DLE ČSN EN 206-1

- C 30/37 XC4,XA2,XF3,max.průsak 35mm ČSN EN 12390-8
- podkladní beton C8/10 X0


výztuž : B500B

krytí : 35mm


objem betonu : 4,32m³

hmotnost betonu : 10,80t


M 1:50

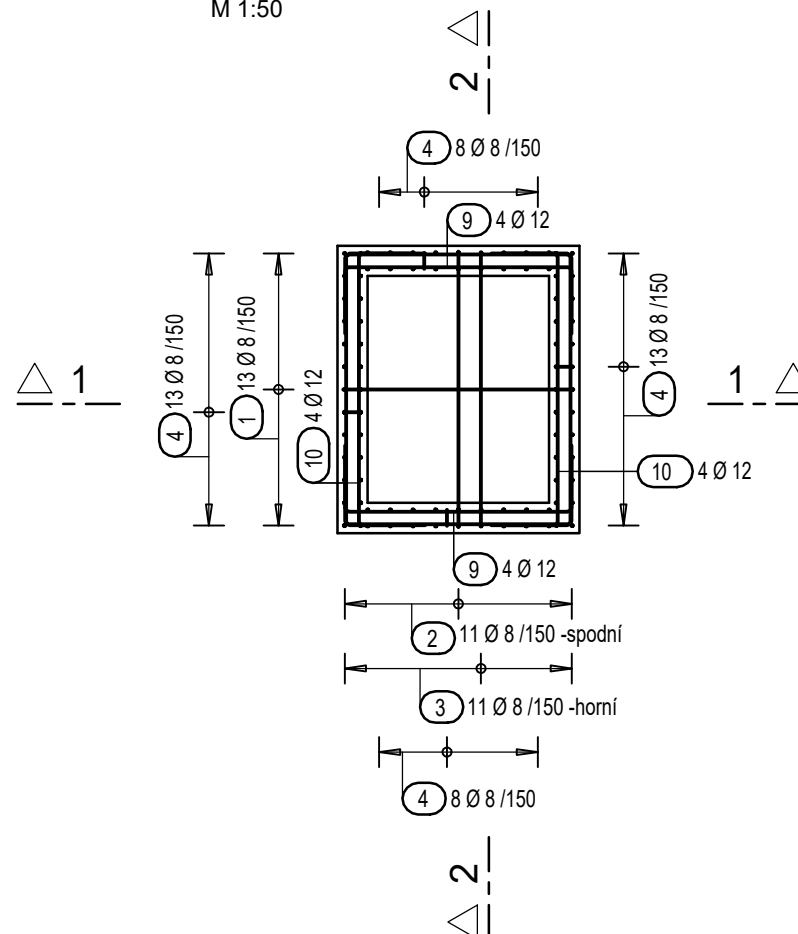


M 1:50

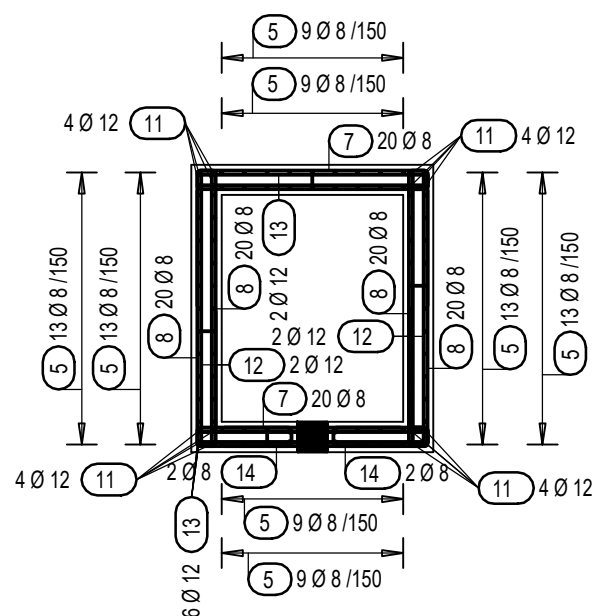


M 1:50

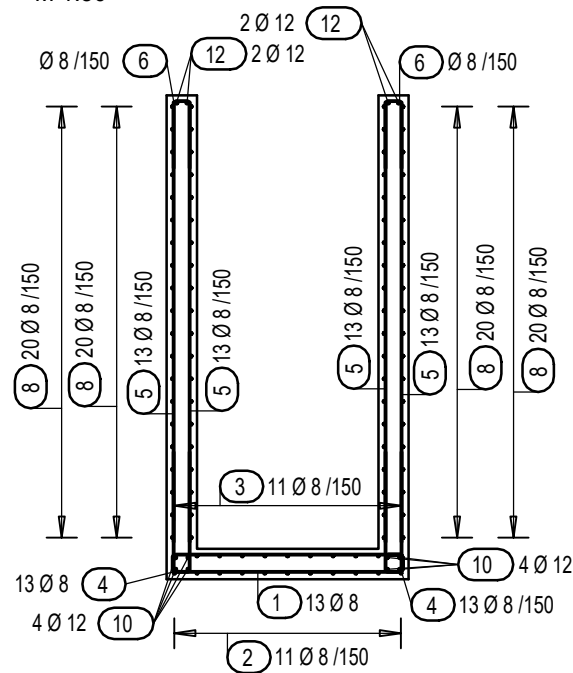

M 1:50

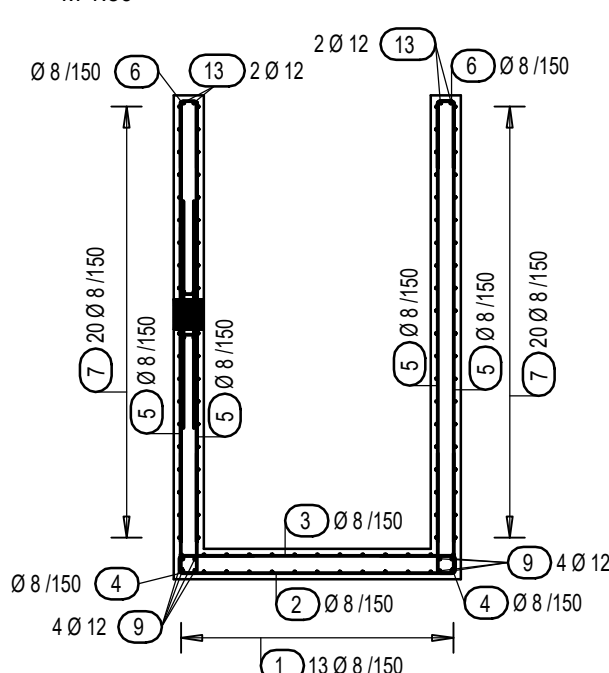

M 1:50

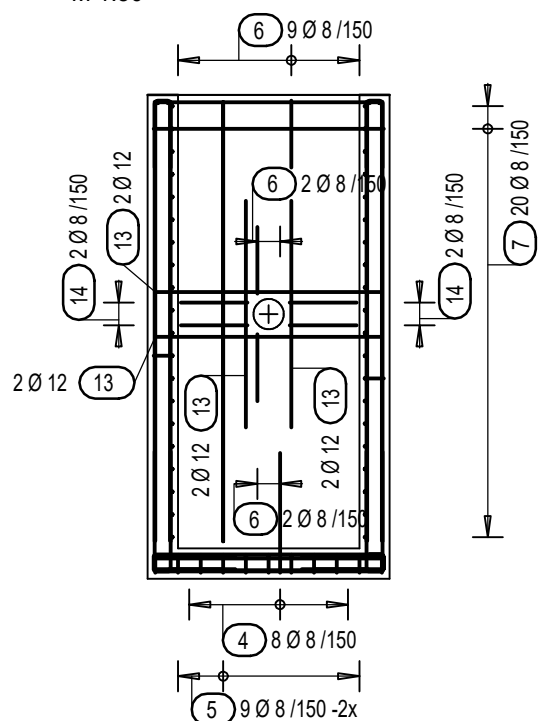

Pol.	Kusů	Ø	Jednot. délka	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	13	8	3.51	45.63	18.02
2	11	8	3.08	33.83	13.36
3	11	8	1.81	19.97	7.89
4	42	8	1.72	72.03	28.45
5	88	8	2.92	256.52	101.33
6	48	8	1.02	48.72	19.24
7	40	8	3.53	141.20	55.77
8	80	8	2.73	218.40	86.27
9	8	12	2.41	19.28	17.12
10	8	12	2.71	21.68	19.25
11	16	12	2.91	46.56	41.35
12	4	12	1.81	7.24	6.43
13	12	12	1.51	18.12	16.09
14	4	8	1.03	4.12	1.63

Celková hmotnost [kg] : 432.20

- VŠECHNY PROSTUPY PRO POTRUBÍ SE BUDOU VRTAT PŘI MONTÁŽI DLE POKYNŮ DODAVATELE TECHNOLOGIE
- PRACOVNÍ SPÁRA MEZI DNEM A STĚNOU BUDE UTĚSNĚNA BENTONITOVÝMI PÁSY, VLOŽENÝMI DO BEDNĚNÍ.
- RÁMY POKLOPŮ A OTVORŮ BUDOU VLOŽENY DO BEDNĚNÍ

		AUTORIZACE	
		ZPRACOVATEL ČASTI:	Ing.Pavel Vaněk Českosobotské náměstí 133 293 01 Mladá Boleslav GSM: 724 540 389 e-mail: vanek@p-statika.cz
ZODPOV. PROJEKTANT	H.I.P.	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
Ing. Pavel Vaněk	Ing. Dalík	Ing. Pavel Vaněk	Daniela Čedíková
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS		DATUM 09/2020
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 10 JÍMKA VYČIŠTĚNÍ VODY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.2 Stavební a konstrukční řešení		S_20_119

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INZ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK V Í T E K inženýrská a projektová kancelář		
		ING. DALÍK	ING. DALÍK			
INVESTOR	OBEC JENEČ	OsRrP ČERNOSICE	KO STŘEDOCESKÝ			
NAZEV STAVBY JENEČ ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV				ATELIER	PRAHA	CÍS. SOUPRAVY
				DATUM	09/2020	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMAT	4 A4	
				MÉRITKO	1:50	
				SOUBOR		
OBSAH VÝKRESU VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE JIMKY				ZAK. ČÍSLO		CÍS. VÝKRESU
				20 - 083		