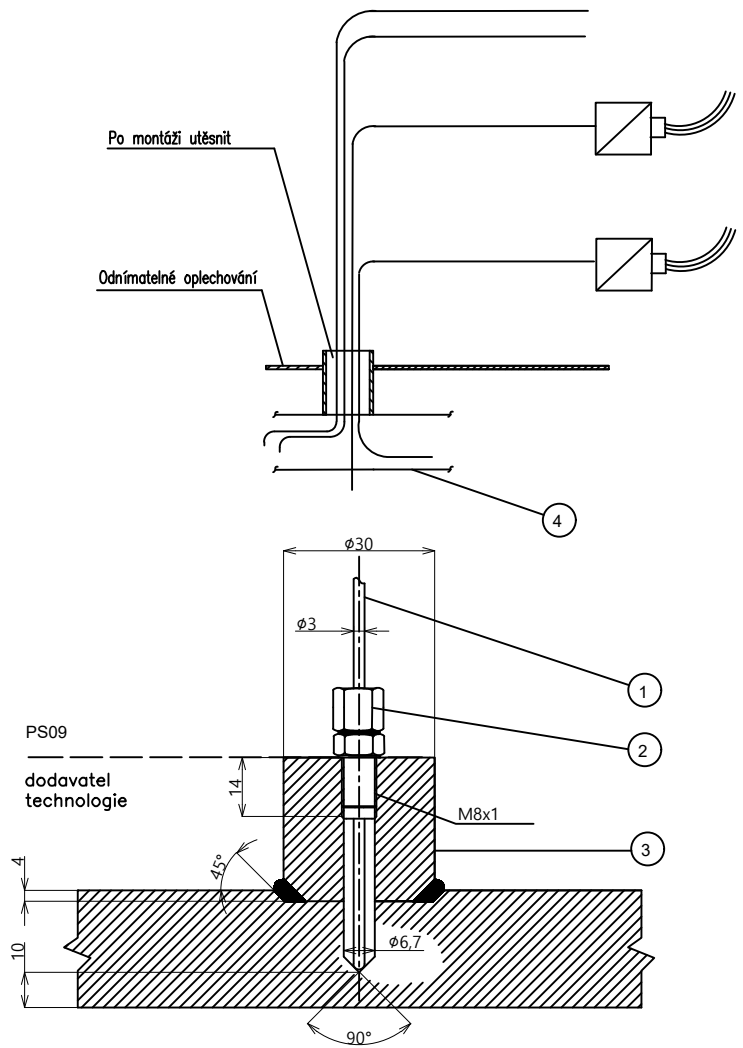


1		2		3		4		5		6		7		8	
Pol.		Mn.		Popis		Výrobce		Typ		Legenda		Č.		Okruh	
1		1		Snímač teploty RTD/ termoelektrický plášťový		JSP		TC-K, Flexitemp 60, T1060/ T1560		Měření teploty – plášťový termočlánek s volnými vývody, umístěný do vývrtu s fixačním šroubením. Hloubku vývrtu stanoví dodavatel technologie. Návarek i těsnění dodává dodavatel technologie.					
2		1		Upevňovací šroubení P, M8x1 / 3mm		JSP		PS M01 D30							
3		1		Návarek		dodavatel technologie		M8x1							
4		1		Vodicí lišta termočlánků		dodavatel technologie		dle specifikace dodavatele stroj. částí							
															
CT01										Typový Hook-up SES: T01					
D				Objednatel:		Datum:		14.10.2024		Akce:		Č. projektu:		ZE09344/TD/BD	
C						Zpracoval:				PPC - Komořany, Most		Č. dokumentu:		PPC_KOM_PS09_ELU_CT	
B				Zhotovitel:		Kontroloval:				Název:		Stupeň PD:		INFO	
A						Schválil (HIP):				Teplota - plášťový teploměr do vývrtu s opláštěním		Měřitko:		Stránka: 1	
Rev.		Změna		Datum		Zpracoval				Snímač teploty					
1				2		3		4		5		6		7	
														8	

1		2		3		4		5		6		7		8	
Pol.		Mn.		Popis		Výrobce		Typ		Legenda		Č.		Okruh	
1		1		Snímač teploty		JSP		Pt100 / TC-K ModuTEMP 70		Měření teploty – snímač teploty do závitové jímky. Návarek, jímku a těsnění dodává zhotovitel strojní části. Doporučené opracování těsnící plochy návarku drsnost Ra1,6. Při překročení ponoru 1/2 DN zvětšit výšku návarku, nebo návarek osadit pod sklonem 30° nebo 45° nebo do kolena.					
2		1		Jímka teploměrová závitová		dodavatel technologie		M33x2 / M20x1,5							
3		1		Návarek		dodavatel technologie		M33x2							
		1		Prodlužovací trubka 80 resp. 230mm		dodavatel technologie		M20x1,5							
CT02										Typový Hook-up SES: T02, T02.6 T03, T04, T05, T06					
D				Objednatel:		Datum:		14.10.2024		Akce:		Č. projektu:		ZE09344/TD/BD	
C						Zpracoval:				PPC - Komořany, Most		Č. dokumentu:		PPC_KOM_PS09_ELU_CT	
B				Zhotovitel:		Kontroloval:				Název:		Stupeň PD:		INFO	
A						Schválil (HIP):				Teplota - snímač do závitové jímky		Měřitko:		Stránka: 2	
Rev.		Změna		Datum		Zpracoval				Snímač teploty					
1				2		3		4		5		6		7	
														8	

Kopírování a použití těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným svolením autora.

1		2		3		4		5		6		7		8		
Pol.		Mn.	Popis	Výrobce		Typ		Legenda		Č.	Okruh		Č.	Okruh		
1		1	Snímač teploty odporový (PT100)	JSP		Pt100/ ModuTemp70		Měření teploty – snímač teploty do závitové jímky. Návarek, jímku a těsnění dodává								
2		1	Jímka teploměrová závitová	dodavatel technologie		M27x2 / M20x1,5										
3		1	Návarek	dodavatel technologie		M27x2										

A

B


C

D

E

F

Kopírování a použití těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným svolením autora.

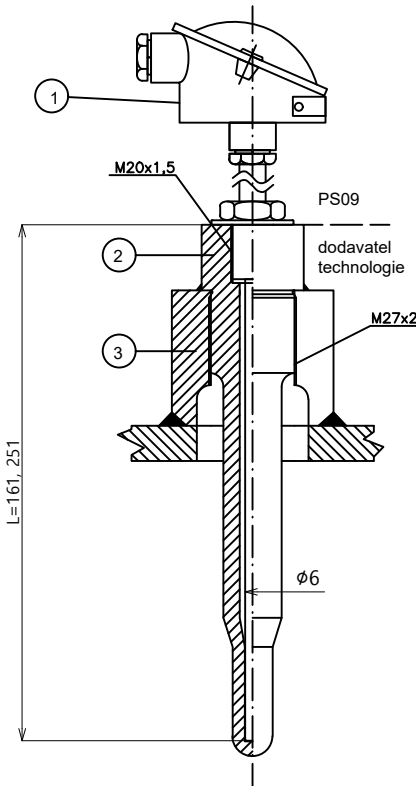

A

B

C

D

E

F

CT10

Typový Hook–up SES: T10, T11


F	D			Objednatel:	Datum:	14.10.2024	Akce:	PPC - Komořany, Most	Č. projektu:	ZE09344/TD/BD	Poř. č.
	C				Zpracoval:				Č. dokumentu:	PPC_KOM_PS09_ELU_CT	
	B			Zhotovitel:	Kontroloval:		Název:	Teplota - snímač do závitové jímky Snímač teploty	Stupeň PD:	INFO	
	A				Schválil (HIP):				Měřitko:	Stránka: 3	
	Rev.	Změna	Datum		Zpracoval						

<

Kopírování a použití těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným svolením autora.

1	2	3	4	5	6	7	8
Pol.	Mn.	Popis	Výrobce	Typ	Legenda	Č.	Okruh
1	1	Snímač teploty	JSP	Pt100,ModuTEMP70-T1070 - B63,	Měření teploty – snímač teploty tyčový.		
2	1	Upevňovací šroubení UPS	JSP	UPS 14 M27			
3	1	Návarek	dodavatel technologie	M27x2			

A							
B							
C							

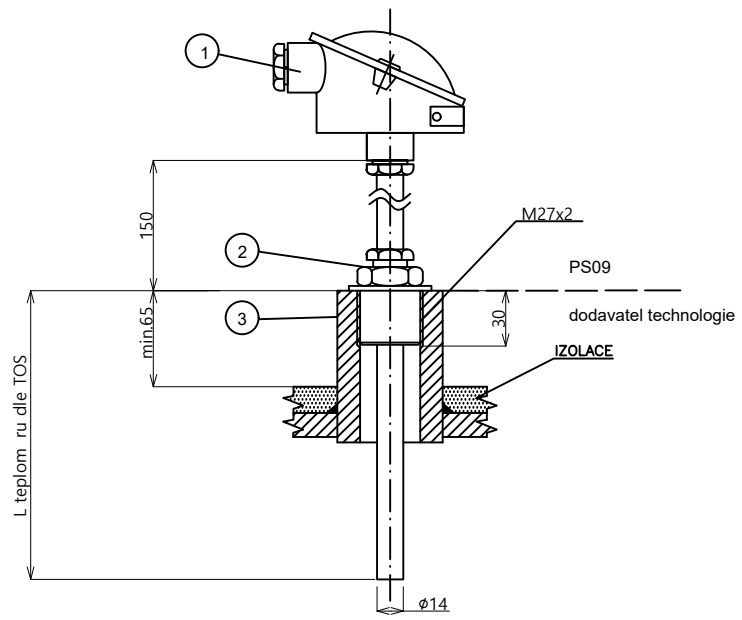

Kopírování a použití těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným svolením autora.


D							
E							

CT32

Typový Hook-up SES: T32.1

D				Objednatel:	Datum:	14.10.2024	Akce:	PPC - Komořany, Most	Č. projektu:	ZE09944/TD/BD	Poř. č.
C					Zpracoval:				Č. dokumentu:	PPC_KOM_PS09_ELU_CT	
B				Zhotovitel:	Kontroloval:		Název:	Teplota - snímač tyčový	Stupeň PD:	INFO	
A					Schválil (HIP):			Snímač teploty	Měřitko:	Stránka: 5	
Rev.	Změna	Datum	Zpracoval								

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

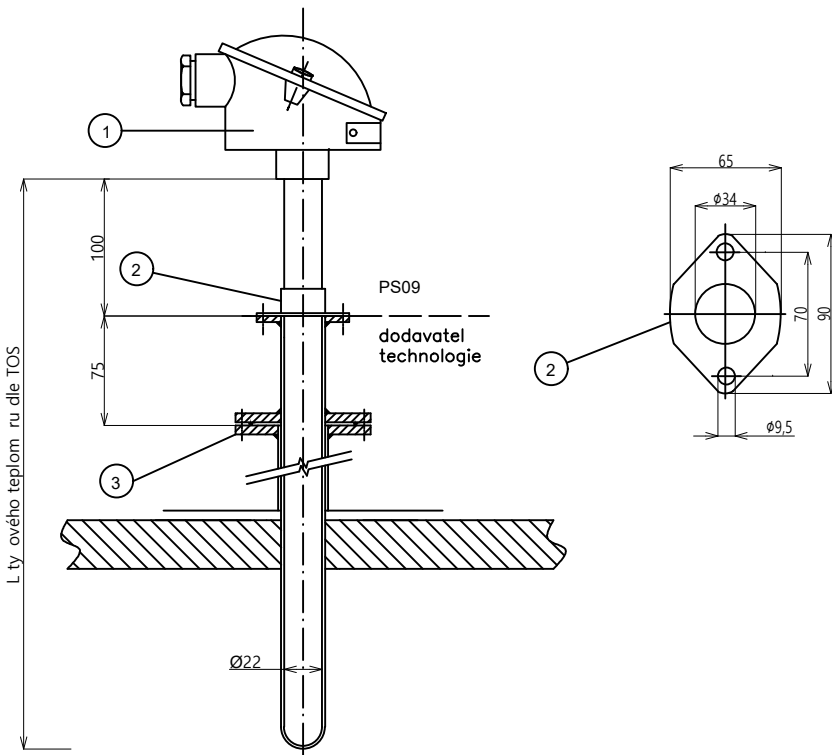1		2		3		4		5		6		7		8	
Pol.		Mn.	Popis	Výrobce		Typ		Legenda		Č.	Okruh	Č.	Okruh		
1		1	Snímač teploty tyčový	JSP		TC-K - T1570, resp. RTD Pt100 - T1070		Měření teploty – snímač teploty tyčový Navaření přesuvné příruby k prodlužovací ochranné trubce zajistí dodavatel strojní části.							
2		1	Upevňovací příruba UP	JSP		UP 03									
3		1	Aranžmá strojního připojení teploměru	dodavatel technologie		dle specifikace dodavatele stroj. části									
															
CT35								Typový Hook-up SES: T35, T35.1							
D				Objednatel:				Datum:	14.10.2024	Akce: PPC - Komořany, Most		Č. projektu:	ZE09344/TD/BD	Poř. č.	
C								Zpracoval:				Č. dokumentu:	PPC_KOM_PS09_ELU_CT		
B								Kontroloval:				Stupeň PD:	INFO		
A								Schválil (HIP):				Měřitko:	Stránka: 6		
Rev.	Změna	Datum	Zpracoval												
1		2		3		4		5		6		7		8	

Kopírování a použití těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným svolením autora.