Pol.	Mn.	Popis	Výrobce	Typ
1	1	měřící převodník vibrací	IFM	VTV122
2	1	Konektor M12 a připojovací kabel	--	--
3	1	ložisková skříň / pouzdro ložiska	Dodavatel srtrojní části	

Legenda

Měření celkových vibrací ložiska dle DIN ISO 10816 v jedné měřící ose – měřící převodník IFM VTV122, pracující na měřícím principu mikroelektromechanického systému (MEMS).

Převodník s měřícím rozsahem vibrací 0÷25mm/s (RMS) a frekvenčním rozsahem 10÷1000Hz.

Proudový výstup převodníku 4÷20mA odpovídá měřenému rozsahu vibrací 0÷25mm/s. Součástí dodávky převodníku je montážní kolík s připojovacím závitem M8x1,25 mm i 1/4"–28 UNF

Otvor se závitem pro instalaci převodníku dodává dodavatel strojní části.

Závit převodníku utahovat na utahovací moment 8 Nm.
Při montáži nutno dodržet pokyny výrobce.

Č.	Okruh	Č.	Okruh

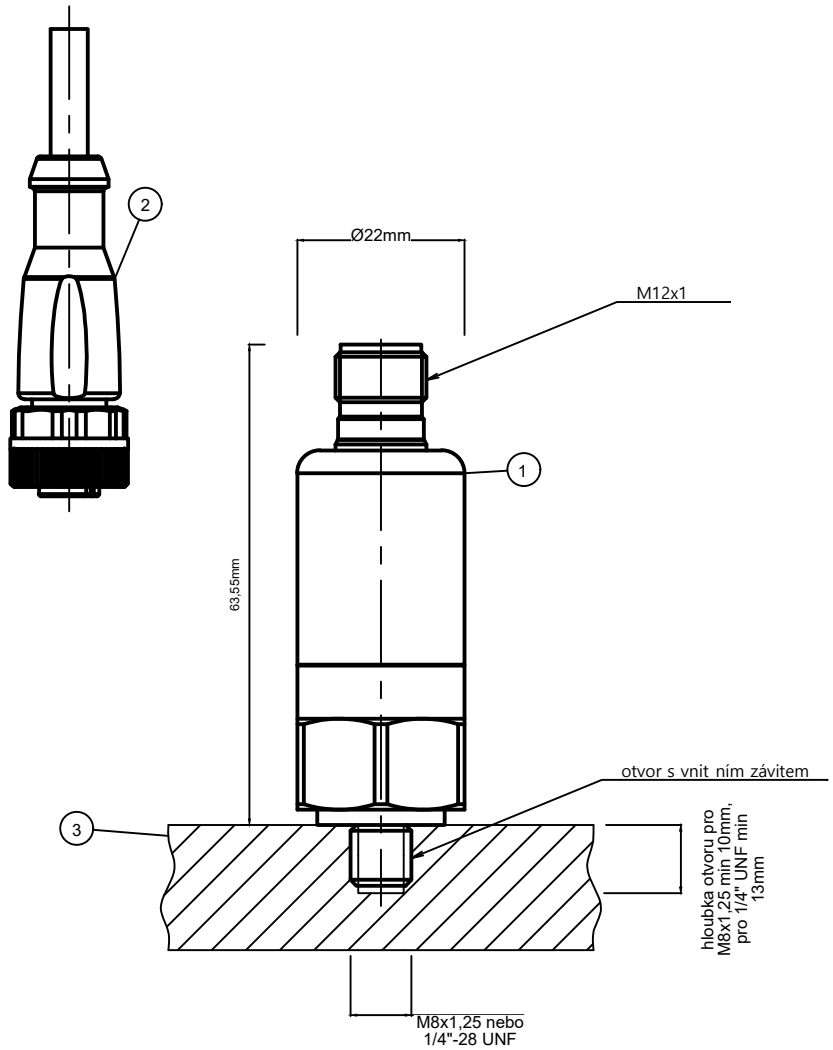

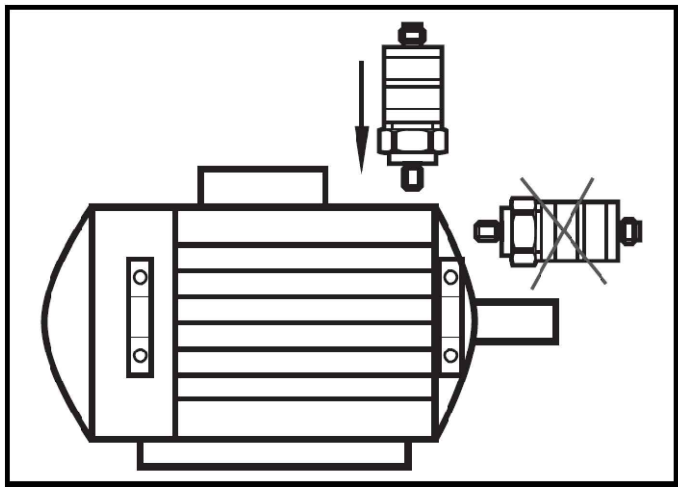

CY01

Typový hook–up SES: --

Kopírování a použití těchto dat nebo jejich částí je možné jen s písemným svolením autora.

Rev.	Změna	Datum	Zpracoval
D			
C			
B			
A			

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:	14.10.2024
Zpracoval:	
Kontroloval:	
Schválil (HIP):	

Akce: PPC Komořany, Most

Název: Měřící převodník vibrací ložisek

Č. projektu:	ZE09344/TD/BD
Č. dokumentu:	PPC_KOM_PS09_ELU_CY
Stupeň PD:	INFO
Měřítko:	Stránka: 1/1

Poř. č.