



KONCOVÁ ŠACHTA VÝTLAKU

S PREFABRIKOVANÝM DNEM

ŘEZ A-A'

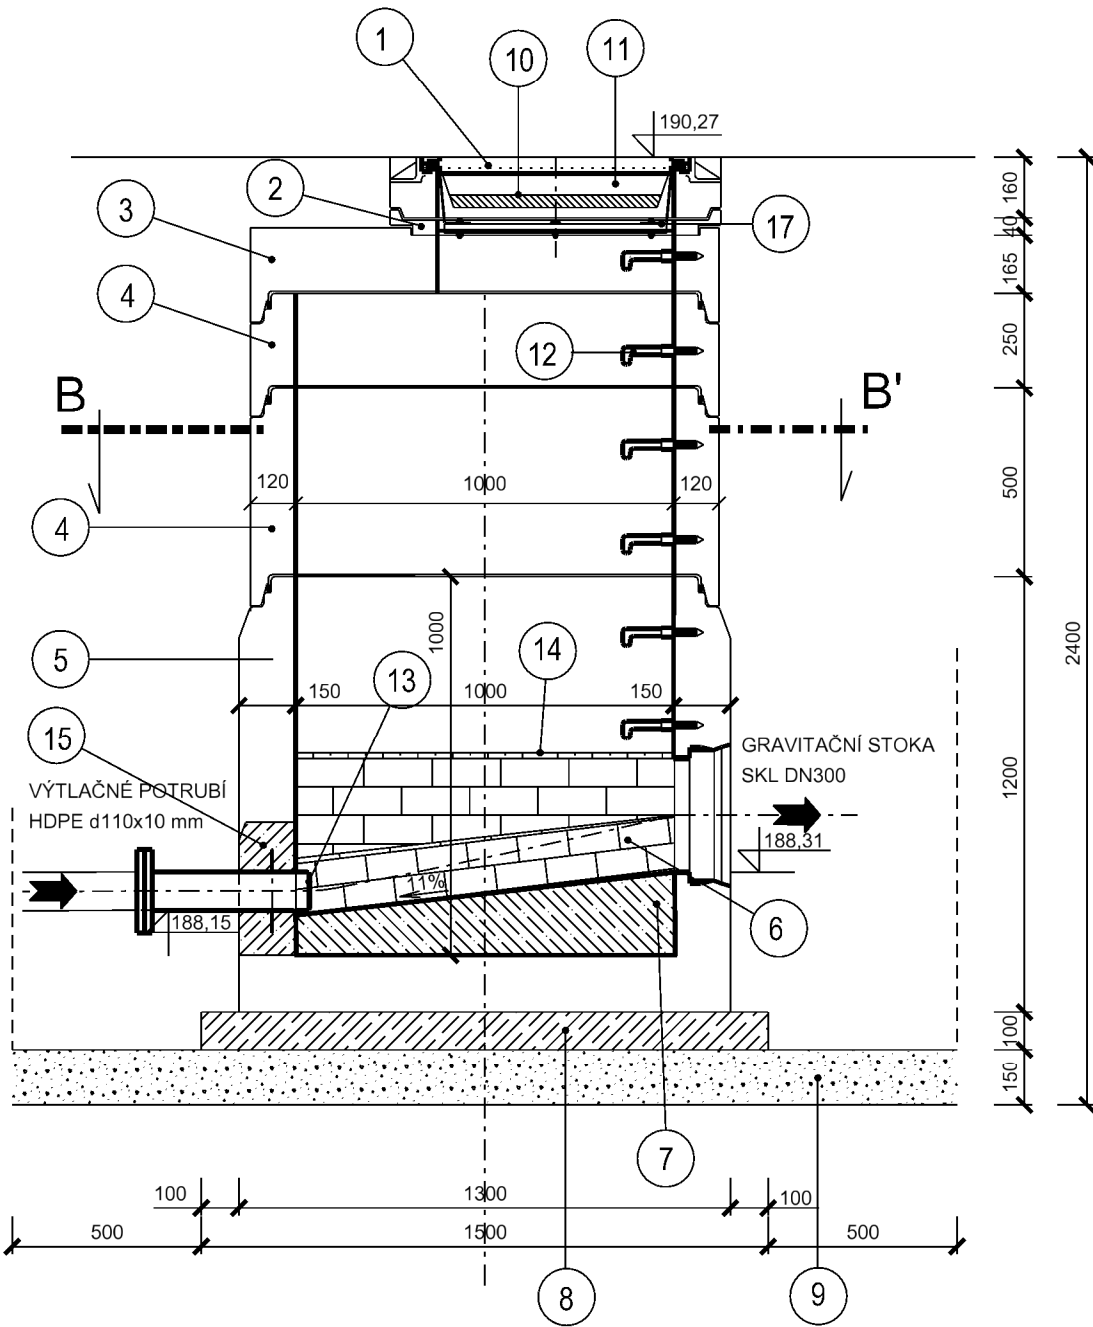

ŘEZ B-B'

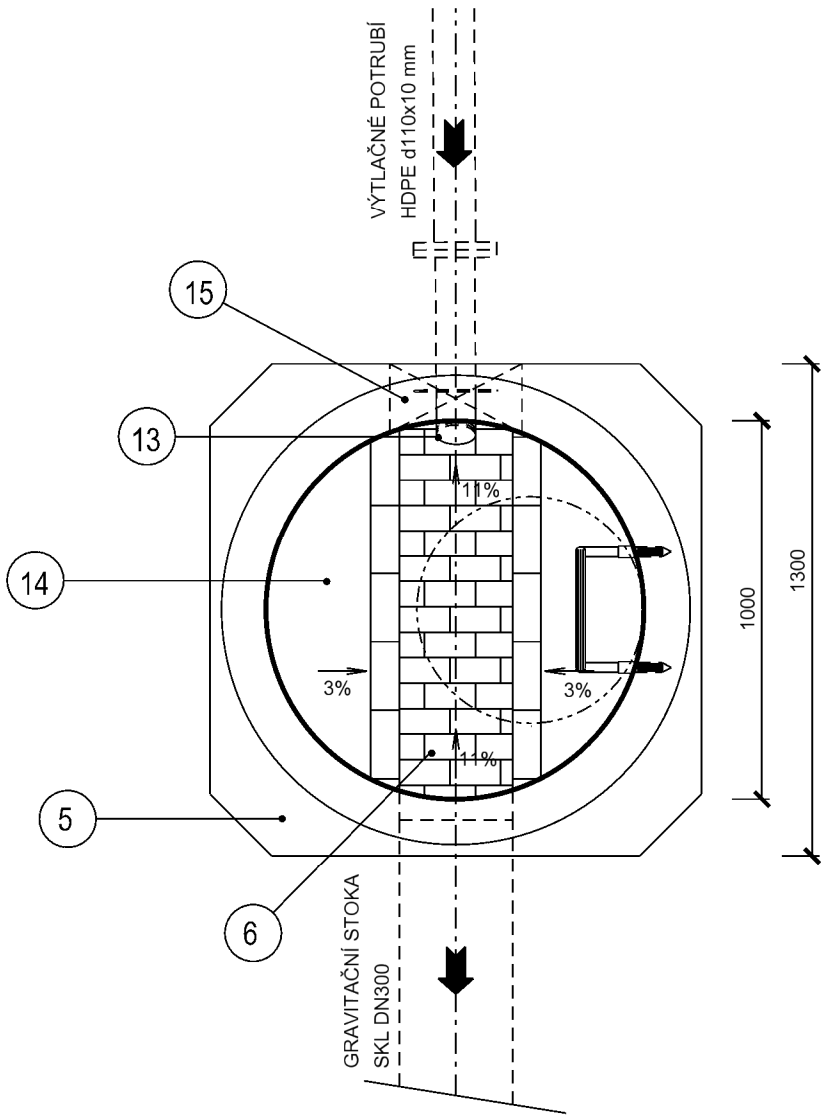

Legenda:

- Šachtový poklop z tvárné litiny s odvětráním tř. D 400 výšky 160 mm
- Výrovnávací prstence DN 625 dle DIN 4034.1 stavební výšky 40 mm
- zákrytová deska DN 1000/625 dle DIN 4034.1 stavební výšky 165 mm
- Skruže světlého průměru DN 1000 dle DIN 4034.1 stavební výšky 250 a 500 mm
- Šachtové dno prefabrikované světlého průměru DN1000 dle DIN 4034.1 stavební výšky 1000 mm
- Čedičový půlžlábek dozděný kanalizačními cihlami výšky 1/1 DN odtokového potrubí
- Tvrzený beton s čedičovým kamenivem C30/37 XA1
- Podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm
- Hutněný šterkový podsyp tloušťky 150 mm
- Biofiltr
- Lapač nečistot
- Kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem
- Atypická nerezová tvarovka - zaústěná pod hladinu
- Podesta dna šachty vyložená čedičem s půlžlábkem a vyzděná kanalizačními cihlami 1/1 DN, umístěným pod atypickou tvarovkou výtlaku
- Vynechaný otvor při výrobě prefabrikovaného dna bude po osazení atypické tvarovky vyplněn betonem C30/37 XA1. Zajištění vodotěsnosti spoje šachty a potrubí bude řešeno bobtnajícím těsněním.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Barbora Kozová
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Objednatel	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Formát	3A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	06/2025	Zakázkové číslo	1642624-50
--------	-----	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	SUŠICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE		
	02 - PROJEKT VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ 02.D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 02.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 02.D.1.1 - SO 02 - KANALIZAČNÍ VÝTLAK		
Příloha	KONCOVÁ ŠACHTA VÝTLAKU	Číslo přílohy	02.D.1.1.4
		Revize	0