
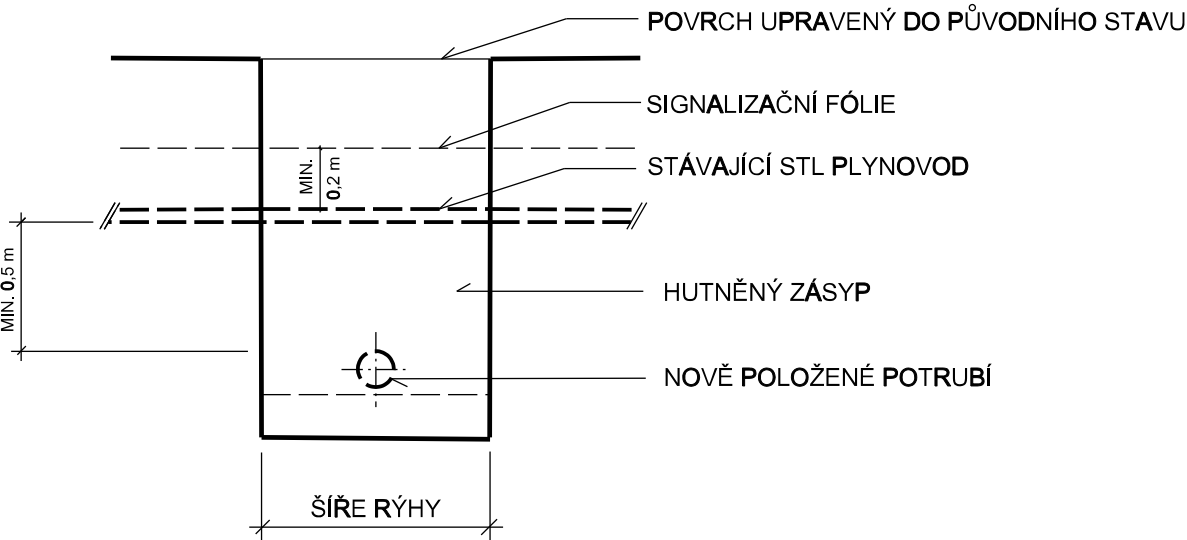


VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S VTL PLYNOVODEM

VZOROVÉ KŘÍŽENÍ SE STL PLYNOVODEM

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE TPG 702 04

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005

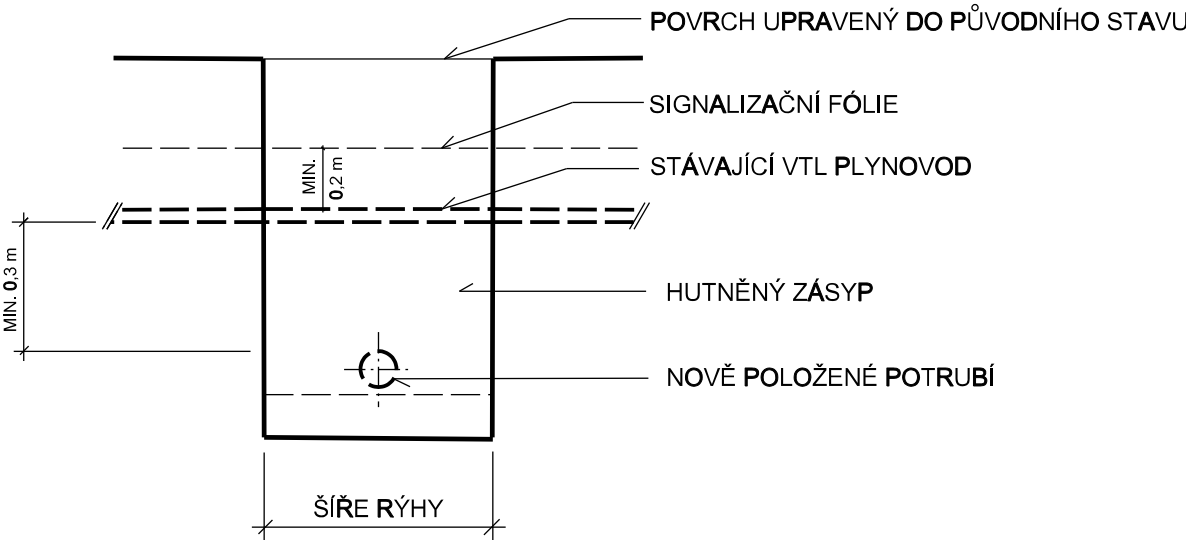

- KANALIZACE BUDE V DÉLCE MIN. 6,0 M NA KAŽDOU STRANU OD KRAJE VTL PLYNOVODU PROVEDENA Z TRUBEK ZAJIŠŤUJÍCÍCH TRVALOU PLYNOTĚSNOST,
- SPOJOVACÍ HRDLA BUDOU MIN. 3,0 M OD OKRAJE VTL PLYNOVODU,
- NEJMENŠÍ VZDÁLENOST STĚNY KANALIZAČNÍ ŠACHTY OD STĚNY VTL PLYNOVODU JE 10,0 M.

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT !
RUČNÍ VÝKOP MIN. 4,0 M NA OBĚ STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU !

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT !
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1,0 M NA OBĚ STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU !

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize
 AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz		
Vedoucí projektu	Ing. Monika Fazekas	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas	
Vypracoval	Ing. Barbora Kozová	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	
Investor	Slovenské vodárny a kanalizace, a. s.	
Objednatel	Slovenské vodárny a kanalizace, a. s.	
Formát	3A4	Měřítko
Stupeň	DPS	Datum
06/2025	Zakázkové číslo	1642624-50
Projekt		
SUŠICE - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE		
02 - PROJEKT VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ		
02.D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
02.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
02.D.1.1 - SO 02 - KANALIZAČNÍ VÝTLAK		
02.D.1.1.7 - VZOROVÉ VÝKRESY		
Souprava		
Příloha	VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE S PLYNOVODEM	Číslo přílohy
02.D.1.1.7.4	Revize	0