



DETAIL REGULAČNÍHO A MĚŘÍČÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU

POHLED

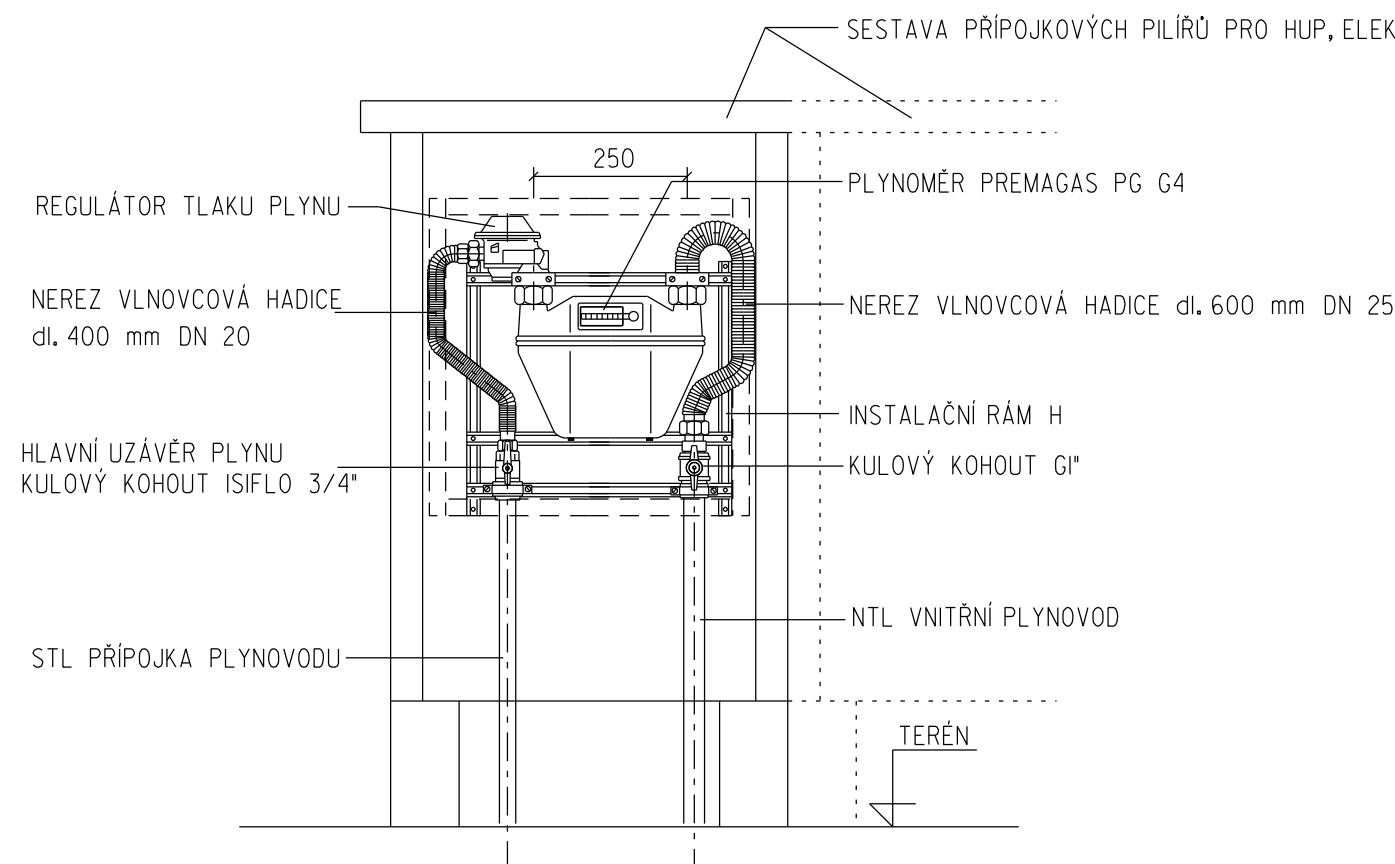

POZNÁMKA:
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO RD BUDOU UKONČENY VE SKŘÍŇKÁCH HUP KULOVÝM KOHOUTEM, DRŽÁKEM KK, ZÁTKOU A OCHRANNOU OCELOVOU TRUBKOU. REGULÁTOR TLAKU PLYNU, PLYNOMĚR A KK 1" BUDOU OSAZENY POZDĚJI.

ŘEZ

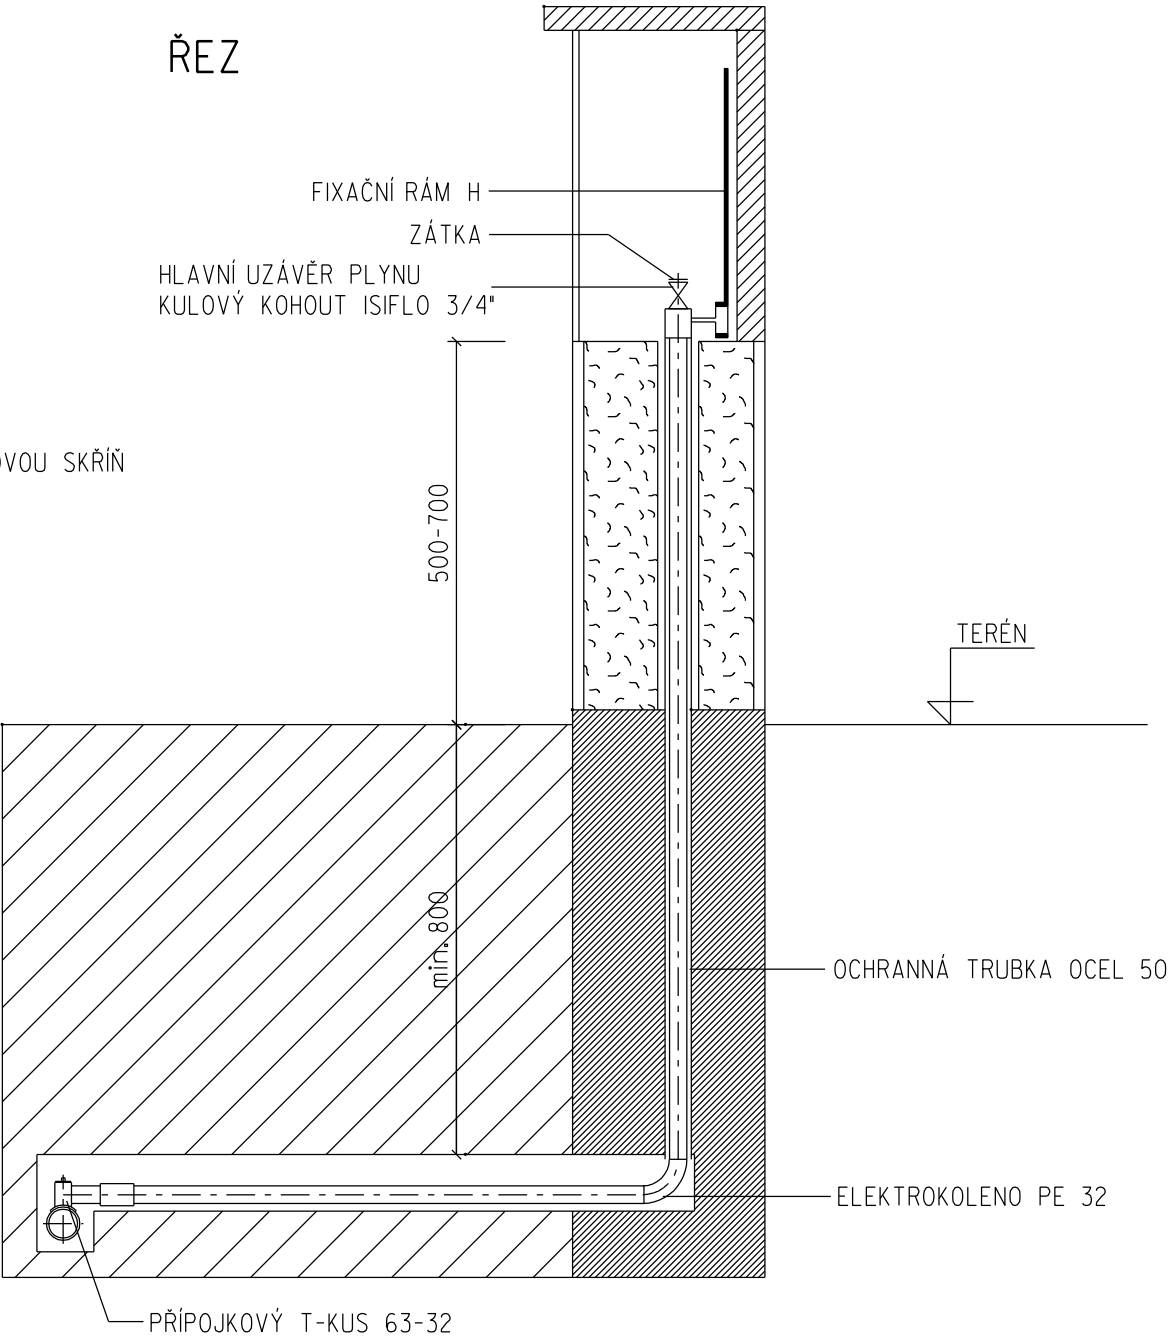

S0 05 STL plynovod

	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný technik DRTINA	AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA	
Investor : OBEC VRATĚNÍN	Kraj : Jihomoravský			
VRATĚNÍN Výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů			Datum	09/2020
			Číslo zak.	254I
			Stupeň	DPS
Příloha : HUP - plynoměrná sestava			Měřítko : -	Příloha č.: D.5.6